


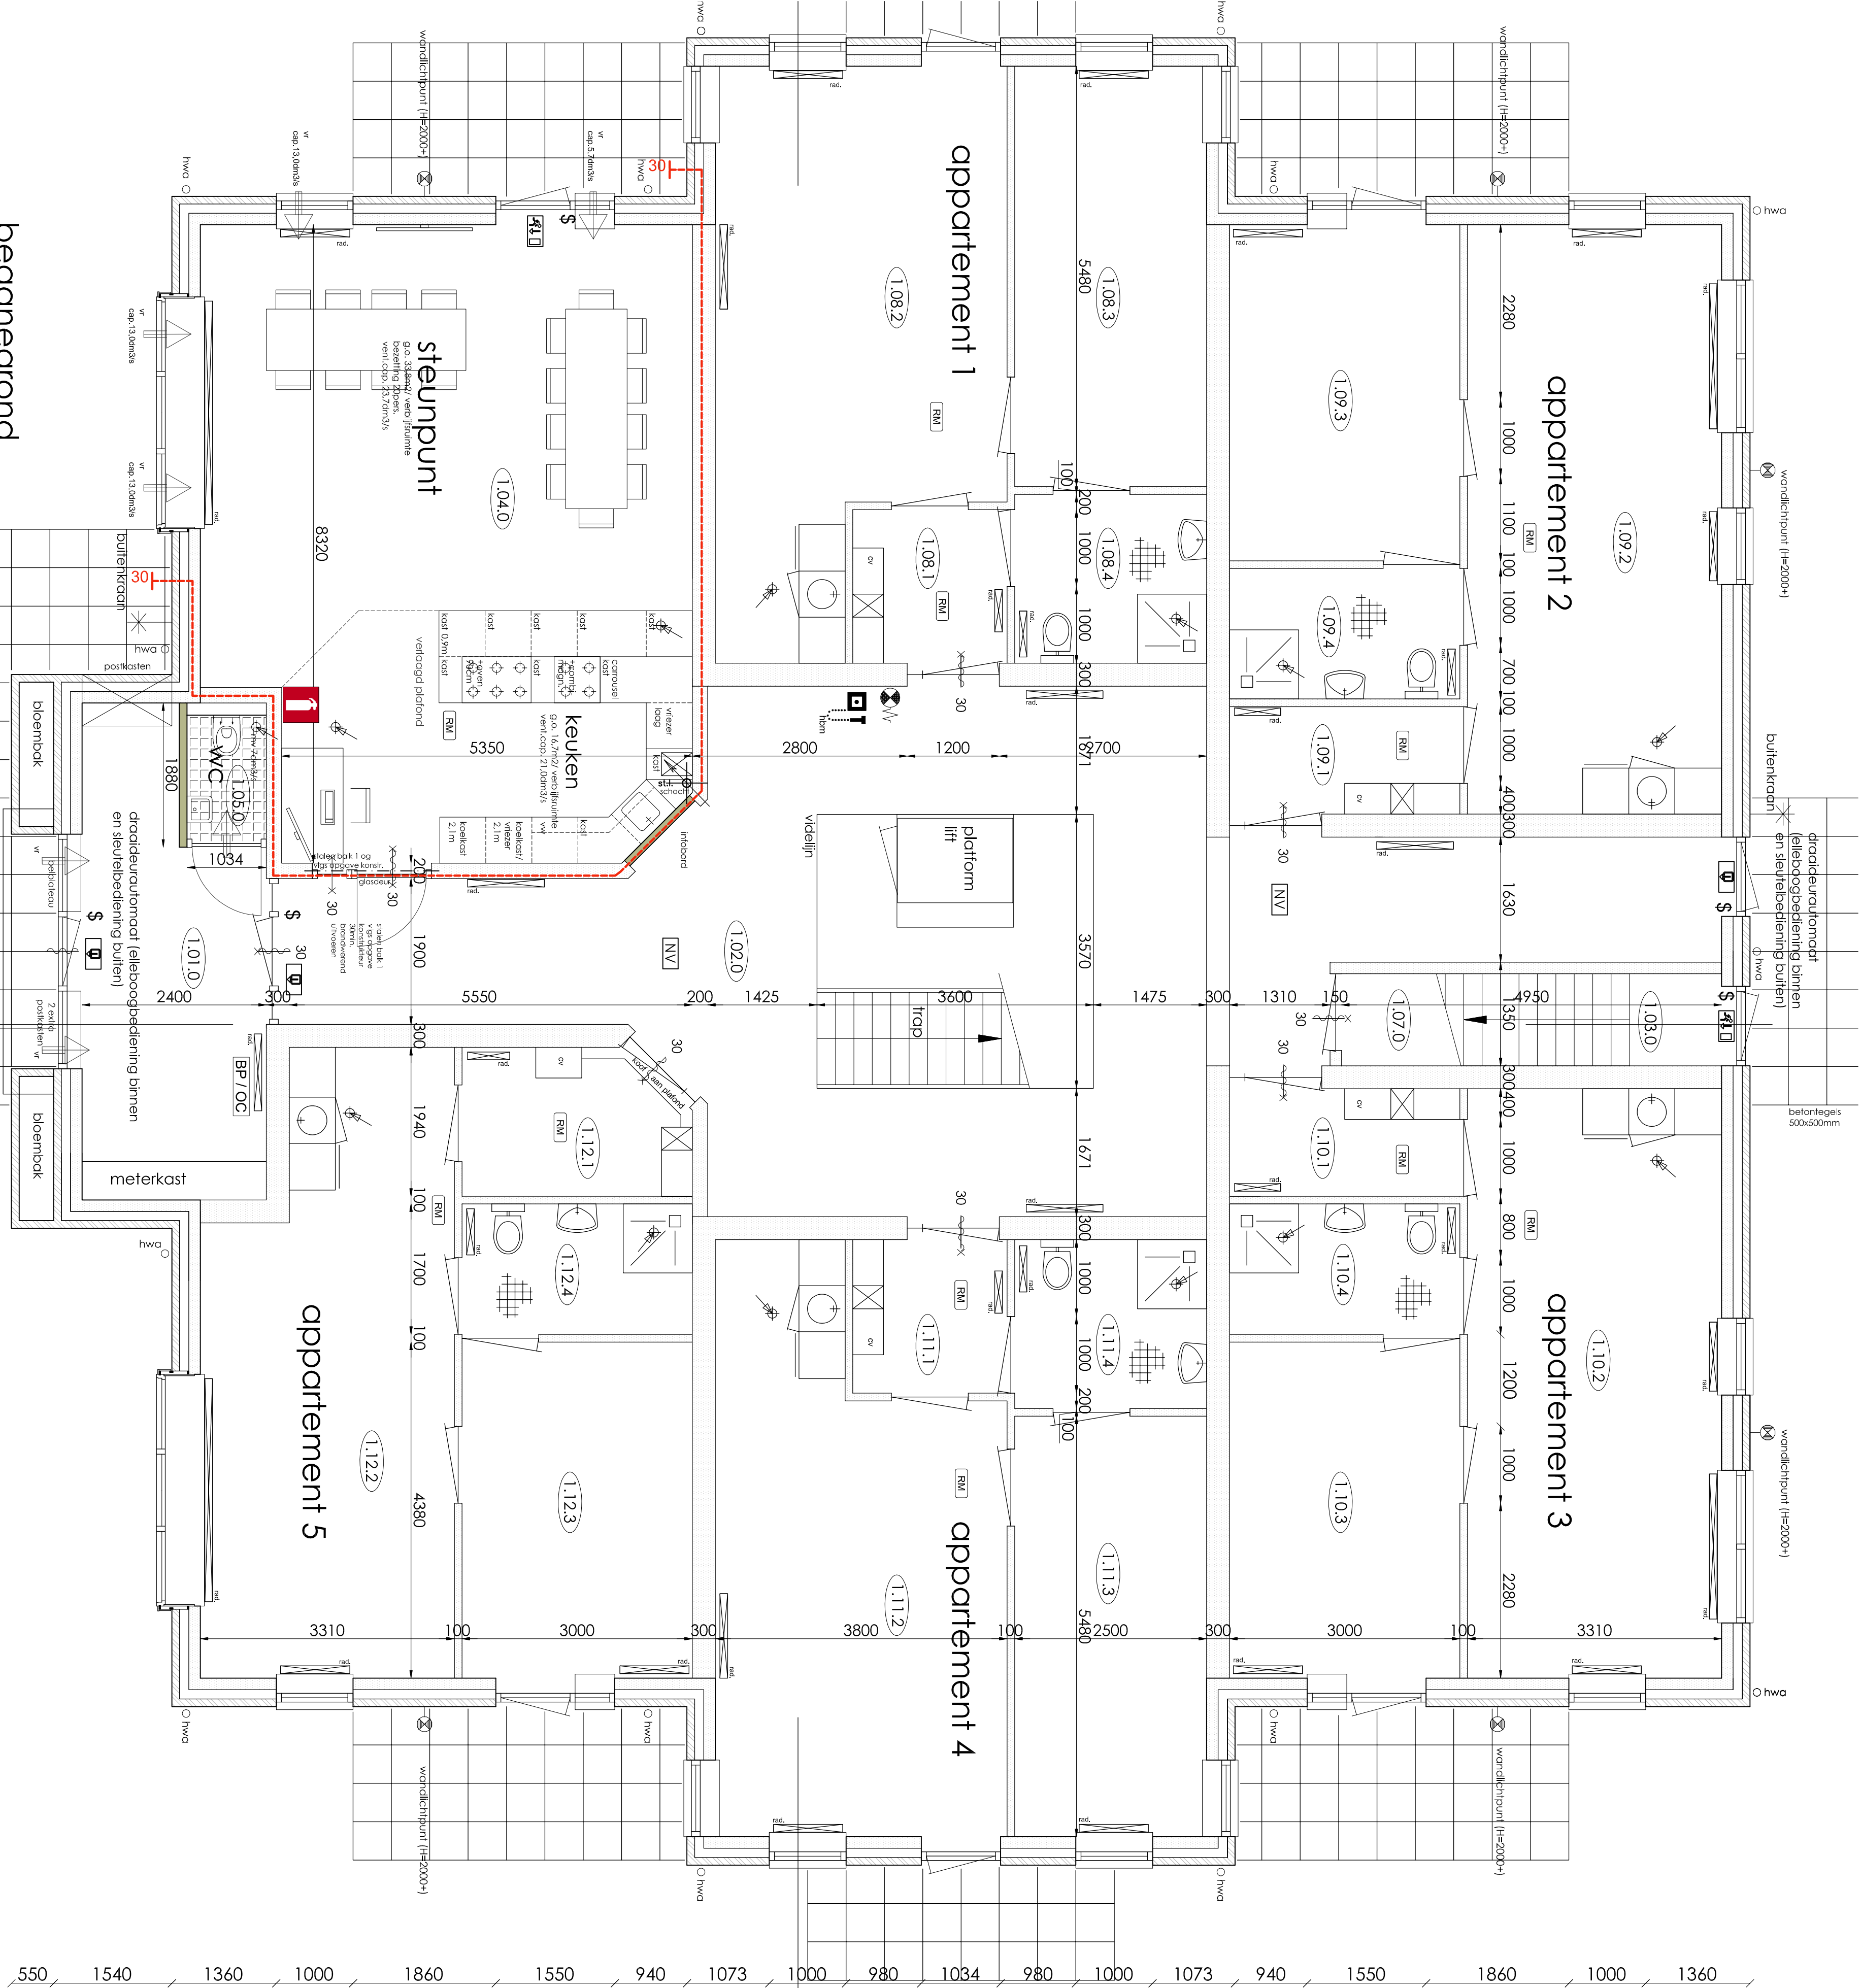

- \$

= paneelkaling
- \$

= handblusbestel / koolduursneuwblusser 5kg
- \$

= brandslangspjel, 20m-3/4"-6mm
- \$

= handbrandmeier
- \$

= paneel brandmeldinstallatie

op deze tekeningen zijn bouwbesluit 2012 - woonfunctie - verbouw gedeeltelijk van toepassing het gaat hier om een wooncomplex/appartementen zelfstandig begeleid wonen , en geen dayerlijf voor lichamelijk of verslanelijk gehandicapte personen.

huidige brand/rookscheldingen en compartimenten worden gehandhaafd

Bestaande nood- en transparantverlichting, alsmede vluchtroutes worden gehandhaafd

(vluchtrouteaanduiding conform NEN6068 en zelftaantdelisseisen dmv noodverlichting overeenkomstig A1.5.2 tm 5.6 van NEN-EN1638)

Deze woonfunctie voor zorg is voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormeiding naar Regionale Alarm Centrale , installatie conform NEN2535:1996 en NEN2535/A1:2002

Ruimten die zijn gewijzigd zullen worden opgenomen als onderdeel van voorgenoemde

Deze woonfunctie voor zorg is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie met lude alarmering, installatie conform NEN2575:2004

Ruimten die zijn gewijzigd zullen worden opgenomen als onderdeel van voorgenoemde

= ventilatieerting, overige ruimten onveranderd

spleten onder deur toelieten: $q_v = A \times V$ ($1 \text{ dm}^3 \text{ s} = A \times 3 \text{ dm}^3 \text{ s}$) $A = 12 \text{ cm}^2$ per $1 \text{ dm}^3 \text{ s}$ bij deurbreedte 90cm..

deurspleetheogte bij $7 \text{ dm}^3 \text{ s} = 7 \times 12 = 84 \text{ cm}^2 / 90 \text{ cm} = 9,3 \text{ mm}$

deurspleetheogte bij $14 \text{ dm}^3 \text{ s} = 14 \times 12 = 168 \text{ cm}^2 / 90 \text{ cm} = 18,6 \text{ mm}$

Nieuw te plaatsen binnenwanden uitvoeren in MS-wanden, natte ruimtes voorzien van zijn "groene plaat"

Binnenwanden/plafonds voldoen aan rookklasse s2 en brandklasse B wvb de gang, voor overige wanden geldt brandklasse D

Beveiligde vloer gang moet voldoen rookklasse s1f1 en aan brandklasse Cl, overige vloeren brandklasse Df

- vent.

natuurlijke ventilatie
- afsluipunt

20 20 minuten brandwerend
- 30

30 minuten brandwerend en zelf sluitend
- hwa

radiator
- brandmelder/rookzet

Brandmeldingsrookzet zonder rook 20m 66mm >100kpa cap.> 1,3m³/h
- NV

Noodverlichting
- 1.10

Noodverlichting rechtdoor
- 1.11

Noodverlichting liniaal
- 1.12

Noodverlichting rechtdoor
- 1.13

Uitgang rechtdoor
- 1.14

Uitgang rechtdoor
- 1.15

Uitgang liniaal
- 1.16

Roomneder, optiek vps: NEN 2555
- 1.17

Metaalwerk, gebokkenstenen
- 1.18

Uitgang rechtdoor
- 1.19

Uitgang rechtdoor
- 1.20

Uitgang rechtdoor
- 1.21

Uitgang rechtdoor
- 1.22

Uitgang rechtdoor
- 1.23

Uitgang rechtdoor
- 1.24

Uitgang rechtdoor
- 1.25

Uitgang rechtdoor
- 1.26

Uitgang rechtdoor
- 1.27

Uitgang rechtdoor
- 1.28

Uitgang rechtdoor
- 1.29

Uitgang rechtdoor
- 1.30

Uitgang rechtdoor
- 1.31

Uitgang rechtdoor
- 1.32

Uitgang rechtdoor
- 1.33

Uitgang rechtdoor
- 1.34

Uitgang rechtdoor
- 1.35

Uitgang rechtdoor
- 1.36

Uitgang rechtdoor
- 1.37

Uitgang rechtdoor
- 1.38

Uitgang rechtdoor
- 1.39

Uitgang rechtdoor
- 1.40

Uitgang rechtdoor
- 1.41

Uitgang rechtdoor
- 1.42

Uitgang rechtdoor
- 1.43

Uitgang rechtdoor
- 1.44

Uitgang rechtdoor
- 1.45

Uitgang rechtdoor
- 1.46

Uitgang rechtdoor
- 1.47

Uitgang rechtdoor
- 1.48

Uitgang rechtdoor
- 1.49

Uitgang rechtdoor
- 1.50

Uitgang rechtdoor
- 1.51

Uitgang rechtdoor
- 1.52

Uitgang rechtdoor
- 1.53

Uitgang rechtdoor
- 1.54

Uitgang rechtdoor
- 1.55

Uitgang rechtdoor
- 1.56

Uitgang rechtdoor
- 1.57

Uitgang rechtdoor
- 1.58

Uitgang rechtdoor
- 1.59

Uitgang rechtdoor
- 1.60

Uitgang rechtdoor
- 1.61

Uitgang rechtdoor
- 1.62

Uitgang rechtdoor
- 1.63

Uitgang rechtdoor
- 1.64

Uitgang rechtdoor
- 1.65

Uitgang rechtdoor
- 1.66

Uitgang rechtdoor
- 1.67

Uitgang rechtdoor
- 1.68

Uitgang rechtdoor
- 1.69

Uitgang rechtdoor
- 1.70

Uitgang rechtdoor
- 1.71

Uitgang rechtdoor
- 1.72

Uitgang rechtdoor
- 1.73

Uitgang rechtdoor
- 1.74

Uitgang rechtdoor
- 1.75

Uitgang rechtdoor
- 1.76

Uitgang rechtdoor
- 1.77

Uitgang rechtdoor
- 1.78

Uitgang rechtdoor
- 1.79

Uitgang rechtdoor
- 1.80

Uitgang rechtdoor
- 1.81

Uitgang rechtdoor
- 1.82

Uitgang rechtdoor
- 1.83

Uitgang rechtdoor
- 1.84

Uitgang rechtdoor
- 1.85

Uitgang rechtdoor
- 1.86

Uitgang rechtdoor
- 1.87

Uitgang rechtdoor
- 1.88

Uitgang rechtdoor
- 1.89

Uitgang rechtdoor
- 1.90

Uitgang rechtdoor
- 1.91

Uitgang rechtdoor
- 1.92

Uitgang rechtdoor
- 1.93

Uitgang rechtdoor
- 1.94

Uitgang rechtdoor
- 1.95

Uitgang rechtdoor
- 1.96

Uitgang rechtdoor
- 1.97


Uitgang rechtdoor
- 1.98

Uitgang rechtdoor
- 1.99

Uitgang rechtdoor
- 1.100

Uitgang rechtdoor

05-09-2018 gewijzigd: 14-08-2018			
Verbuwingsvoorstel van een zorggebouw			
aan de Hummelweg Hengelo			
projectnummer:	schied:	1:50	
095	formaat:	A1	
datum:	opdrachtgever: Postbus 1255 3800BG Amersfoort		
getekend:	bestektekening		
Arnold Hazeleger	begonegrond nieuw		
biidnummer:	003	orderwep:	

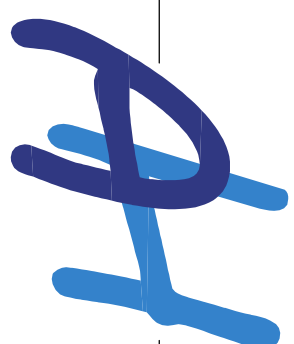

TEBO bouwkundig teken- en adviesburo

AHTBO
Postbus 36
3870 CA Hoevelaken

telefoon: 033-4618552
mobiel: 06-27540563
E-mail: ahtbo@gmail.com
WWW: www.ahtbo.nl