


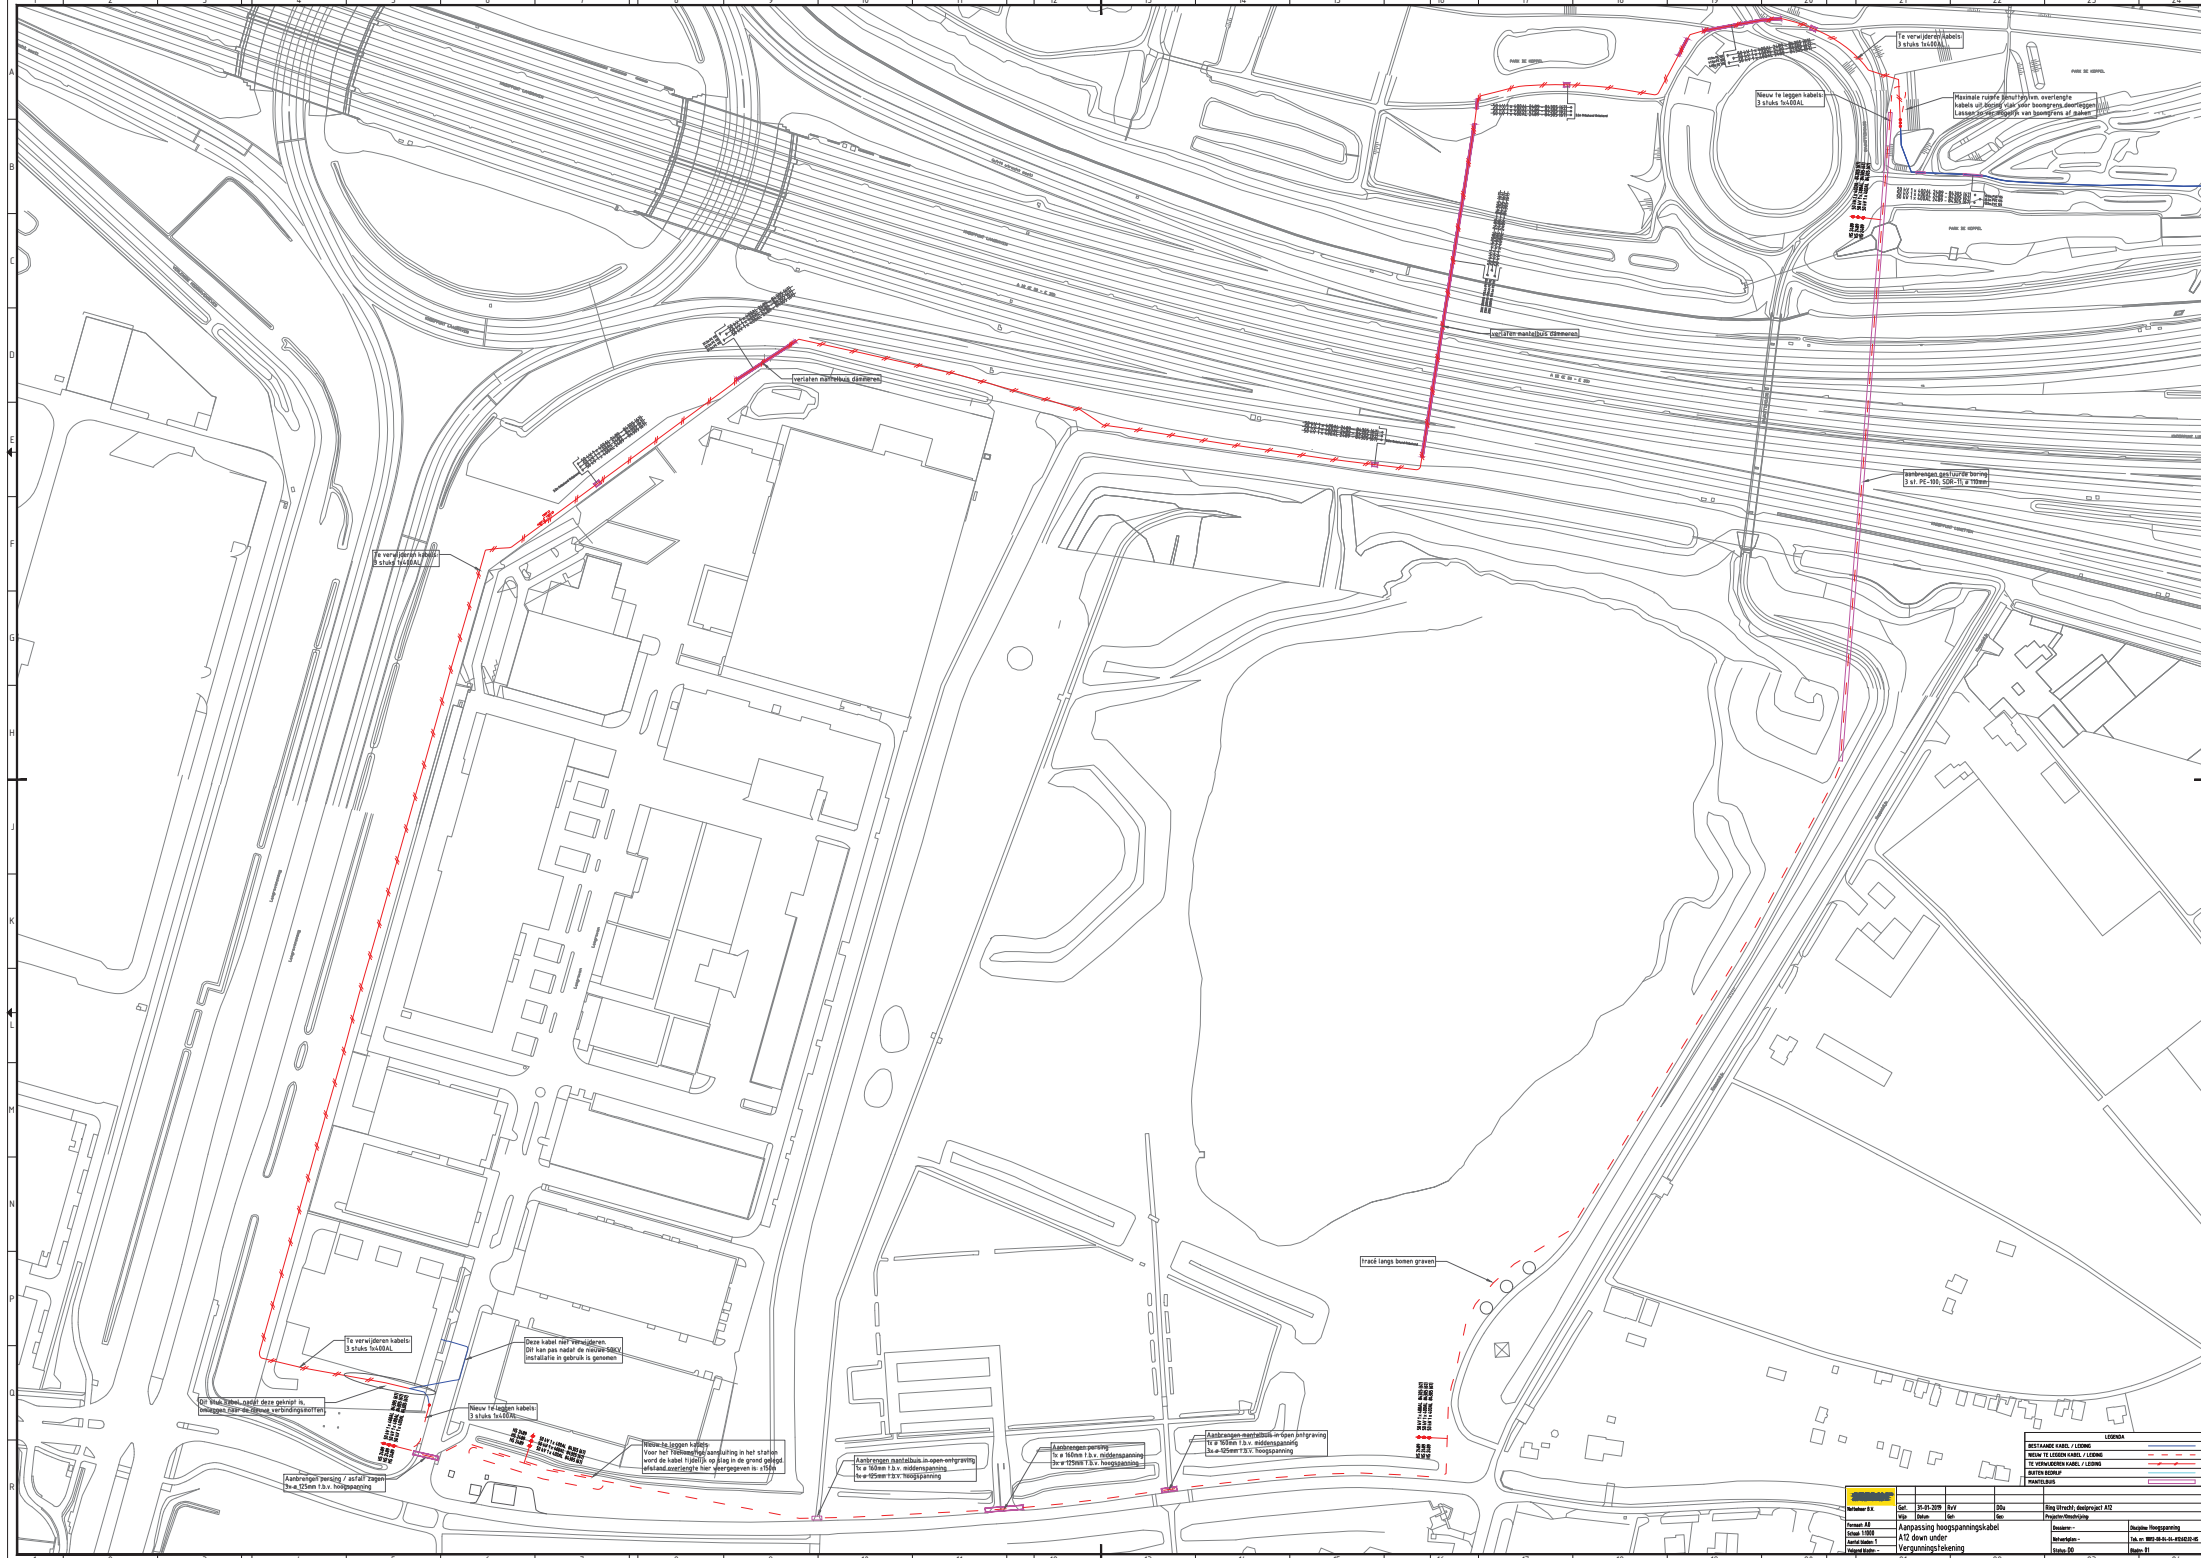

Te verwijderen kabel
3 stalen buisbuis

Verlaten nabestuur kabel

Te verwijderen kabel
3 stalen buisbuis

Deze kabel niet verwijderen
Dit kan een kabel die reeds is
installatie in gebruik is genomen

Nieuw te leggen kabel
3 stalen buisbuis

Nieuw te leggen kabel
Voor het verlaten van de kabel in het stalen
wand de kabel is te leggen op de grond onder
afstand overloopt naar vloerplaat is 1000

Aanbrengen mantelbuis in open ontgraving
Te w 100mm 1 x v. middeldspanning
Te w 100mm 1 x v. hoogspanning

Aanbrengen mantelbuis in open ontgraving
Te w 100mm 1 x v. middeldspanning
Te w 100mm 1 x v. hoogspanning

Aanbrengen mantelbuis in open ontgraving
Te w 100mm 1 x v. middeldspanning
Te w 100mm 1 x v. hoogspanning

Tracé langs bomen graven

Projectgegevens		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	
Projectnaam		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	
Projectnummer		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	
Projectlocatie		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	
Projectomschrijving		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	
Projectstatus		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	
Projectauteur		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	
Projectdatum		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	
Projectversie		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	
Projecttitel		Situatie		Schiedamschen Waard, Loozen	