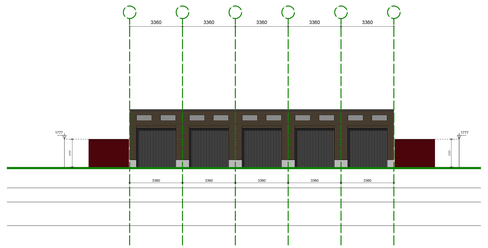

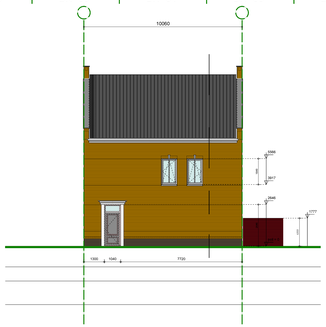

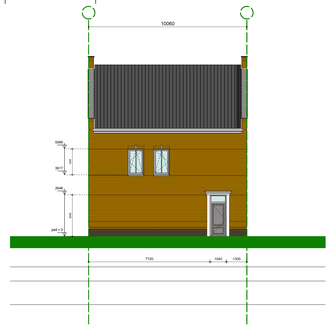

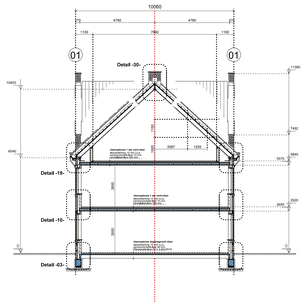

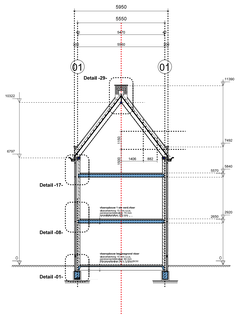

Renvooi Bouwbesluit

Hoofdstuk 2
afd. 2.1 Hoofddragconstructie volgens brandweiger en bliksemger constructeur.
afd. 2.2 Brandweerdeel hoofddragconstructie 60 min. brandwerend.
afd. 2.3 Vluchtroute breedte min. 1000 mm, vrije doorgang min. 850 mm breed, met bebitmaar tussen 200-750 mm, boven traboplaat opgevolgd.
afd. 2.4 Vluchtweg/deur tussen dekken uitvoering en met aanslaand lamen (12,5 mm eerdere (vastvrag) door vaste trap of hellingbaan.
afd. 2.5 Vluchtroute breedte min. 1000 mm, vrije doorgang min. 850 mm breed, met bebitmaar tussen 200-750 mm, boven traboplaat opgevolgd.
afd. 2.6 Hellingbaanbreedte min. 1100 mm en vrieglte max. 1200 mm, helling volgens art. 2.43, bordes min. 1400x1400 mm met vrije hoogte van min. 2000 mm, leuning volgens art. 2.47.
afd. 2.7 Brandgevel constructiedetailen volgens art. 2.7.
afd. 2.8 Bepaling van het ontstaan van een brandgemeente situatie volgens art. 2.8.1.
afd. 2.9 Bepaling van de brandgemeente situatie volgens art. 2.9.1.
afd. 2.10 Bepaling van uitwaring van brand volgens art. 2.10.1.
afd. 2.11 Bepaling van de vluchtroute breedte van de gemeenschappelijke verkeersruimte en toegang brandcompartiment o.a. woning bedraagt max. 30 m. Een bestaand corridor op de route heeft een nat sprekende sostenaller die is aangesteld en aan voorzoning voor eektricitet volgens art. 6.5.
afd. 2.12 Bepaling van de vluchtroute.
Vluchtweerdeelhoofd van deuren, ramen, kozijnen volldeel aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096, I.We bedrag wel toegepast wordt voor de buiten kozijnen volldeel aan Frolex Kaumerk. Alle bewegende delen worden voorzien van hreepzoetsbeslagen.

Hoofdstuk 3
afd. 3.1 Een uitwendige schedingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 toepasbe karakteristieke gebouwisoring met een minimum van 20 dB volgens art. 3.2.
afd. 3.2 Karakteristieke luchtgeluidisolatiewaarde (vuile omschreven in art.3.8 bedraagt max. 30 dB(A) volgens NEN 5077.
afd. 3.4 Karakteristieke luchtgeluidisolatiewaarde van een verblijfscomite tussen een bestaand carrie naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is min. 52 dB volgens art. 3.10.
afd. 3.4 Karakteristieke luchtgeluidisolatiewaarde van een verblijfscomite tussen een bestaand carrie van aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is min. 52 dB volgens art. 3.10.
afd. 3.4 Karakteristieke luchtgeluidisolatiewaarde van een verblijfscomite naar een andere verblijfscomite bedraagt min. 30 dB volgens art. 3.7 lb.
afd. 3.4 Gewogen contactgeluidniveau voor de geluidoverdracht van een verblijfscomite naar een andere verblijfscomite bedraagt max. 75 dB volgens art. 3.8 lb.
afd. 3.5 Uit de inwendige constructie van verblijfsgebied, bidet en toestomte zijn waterdicht volgens NEN 2778. De schedingsconstructies van verblijfsgebied en kruipruimte en inwendige schedingsconstructie tussen verblijfsgebied en onverwarmde ruimte bedraagt max. 20 TGA m2/m2 (c).
afd. 3.5 Uitwendige schedingsconstructie van de bovenwaardeplatte van een uitwendige constructie grenzend aan verblijfsgebied, schedingsconstructie van verblijfsgebied en kruipruimte en inwendige schedingsconstructie tussen verblijfsgebied en onverwarmde ruimte bedraagt max. 0,20. Schedingsconstructie van een bidet of badcuimte heeft aan de zijde die grenst aan de ruimte een gem. wateroprameweerstand van min. 0,15 m2K/W volgens NEN 5077 en NEN 5060.
afd. 3.6 Capaciteit van voorzoning voor kuiftverwarming volgens NEN 1087: van een verblijfsgebied dient min. 0,9 dm3/s per m2 mit met een minimum van 7 dm3/s te bedragen.
afd. 3.6 Capaciteit van voorzoning voor kuiftverwarming volgens NEN 1087: van een verblijfscomite dient min. 0,7 dm3/s per m2 mit een minimum van 7 dm3/s te bedragen.
afd. 3.6 Capaciteit van voorzoning voor kuiftverwarming volgens NEN 1087: van een verblijfsgebied-comite met een koelmiddel dient min. 21 dm3/s te bedragen.
afd. 3.6 Capaciteit van voorzoning voor kuiftverwarming volgens NEN 1087: van een bidkamte dient min. 1 dm3/s te bedragen.
afd. 3.6 Capaciteit van voorzoning voor kuiftverwarming volgens NEN 1087: van bestunte dient min. 7 dm3/s te bedragen.
afd. 3.6 Capaciteit van voorzoning voor kuiftverwarming volgens NEN 1087: van een bestunte dient min. 7 dm3/s te bedragen. De bestunte hoeveelheid via een niet-gemeenschappelijke verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van deuntfes bedraagt max. 0,5 dm3/s per m2.
afd. 3.6 Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de driver van bimeeksuitt of een verblijfsgebied of een verblijfscomite wasste pcb van opstelplaats voor een koelmiddel, de bedoeld in artikel 3.29 (vierde lid, tweede) wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.
afd. 3.6 Capaciteit van voorzoning voor kuiftverwarming volgens NEN 1087: van een mekanuchte dient min. 2 dm3/s per m2 te bedragen.
afd. 3.6 Capaciteit van voorzoning voor kuiftverwarming volgens NEN 1087: van een mekanuchte dient min. 2 dm3/s per m2 te bedragen.
afd. 3.7 Capaciteit van accumulatiec volgens NEN 1087: van een verblijfsgebied bedraagt terminsie 8 dm3/s per m2 dmaxgaardeke.
afd. 3.7 Capaciteit van accumulatiec volgens NEN 1087: van een verblijfscomite bedraagt terminsie 8 dm3/s per m2 dmaxgaardeke.
afd. 3.8 Inrichtingen o.a. tenoor van verbrandingsgebied dienen te voldoen aan art. 3.49 lhb 2 en 4 dan van toepassing.
afd. 3.9 Uitwendige schedingsconstructie van kruipruimte of grond dient te voldoen aan de voorschriften vastgelegd in ministeriële regeling.
afd. 3.9 Ttw is poeyer materialen dienen te voldoen aan de voorschriften vastgelegd in ministeriële regeling omtrent kruipruimte van gefilgd of gemoderniseerde gebouwen.
afd. 3.9 Uitwendige schedingsconstructie van kruipruimte of grond dient te voldoen aan de voorschriften vastgelegd in ministeriële regeling omtrent binnenklimaat van grond afhankelige stoffen of straling.
afd. 3.10 Uitwendige schedingsconstructie van een verblijfsgebied of een uitwendige schedingsconstructie met breedte kp plus 10 mm.
afd. 3.11 Equivalente daglichtoppervlakte volgens NEN 2057: van een verblijfsgebied bedraagt min. 10% van de dvoorppoerdakte van dat verblijfsgebied.
afd. 3.11 Equivalente daglichtoppervlakte volgens NEN 2057: van een verblijfscomite bedraagt min. 5,5 m2.

Renvooi

Gebouwen 100 mm

Isolatiemateriaal RC 4.0

Kalkzandsteen binderverband 0.100

Lichte scheidingswand 70 mm

Hoofdstuk 4
afd. 4.1 Verblijfscomite bjl or een verblijfsgebied en heeft een oppervlakte van min. 5 m2, min. breedte 1,8 m, min. hoogte boven dlar 2,0 m, in ten minste een verblijfsgebied bjl een verblijfscomite met een dvoorppoerdakte van ten minste 11 m2 bij een breedte van ten minste 3 m.
afd. 4.1 Ten minste 1 bidkamte van een verblijfsgebied of van een verblijfscomite dient van een bidkamte van een verblijfsgebied of van een verblijfscomite Min. 1 bidkamte per woonvertrek. Aanwezigheidsruimte van een bidet is min. 2,0 x 1,1 m en hoogte boven de bidet van 2,1 m.
afd. 4.1 Ten minste 1 bidkamte van een verblijfsgebied of van een verblijfscomite dient van een bidkamte van een verblijfsgebied of van een, hoogte boven de dlar van 2,3 m, indien de badkamer is aanwezigvoegd met een bidet is de dvoorppoerdakte min. 2,8 x 2,2m.
afd. 4.4 Ten minste 1 bidkamte van een verblijfsgebied of van een verblijfscomite dient van het bestaan voorwaarde corridor en een verkeerscirkel indien een vrije doorgang van min. 850 mm breedte en 2400 mm hoogte.
afd. 4.4 Hoogteverschil kaaper dlar 0,a terminsie 1 toegang van een woonhuisfie en het aansluitend terrein bedraagt max. 20 mm.
afd. 4.5 Ten minste 1 bidkamte van een verblijfsgebied of van een verblijfscomite dient van een bidkamte van een verblijfsgebied of van een dvoorppoerdakte van ten minste 1 m2 is dan breedte van ten minste 1,8 m en dan hoogte dlaarboven van ten minste 2,0 m.
afd. 4.7 Ten minste 1 bidkamte van een verblijfsgebied of van een verblijfscomite dient van een bidkamte van een verblijfsgebied of van een
afd. 4.7 In deuftfes verblijfscomite, met de comte 2,3x2,3 m, bevinden zich een opstelplaats voor aanwezig cdvoorppoerdakte min. 0,8 x 1,5 m; en koelmiddel min. dvoorppoerdakte 0,9x0,9 m.

Hoofdstuk 5
afd. 5.1 Warmteweerstand volgens NEN 1068: van uitwendige schedingsconstructie, schedingsconstructie met kruipruimte of onverwarmde ruimten van verblijfsgebied, bidet en badcuimte bedraagt min. 2,5 m2.K/W. Ramen, deuren, kozijnen hebben een warmteweerstandsgetalcoefficiënt (NEN 1068) van max. 1,65 (W/m2.K).
afd. 5.1 Warmteweerstand volgens NEN 1068: van een bidet is min. 0,5 m2.K/W.
afd. 5.1 Luchtdoorlatenheid volgens NEN 3081: van het totaal van verblijfsgebieden, bidkamtes en badcuimtes is kar groter dan 0,2 m3/s.
afd. 5.5 Vlar de samenstelling van constructiedetailen van een aanvullende is de zolderat van toestaatsgebaren en de uitsulting van grondstoffen van bouwmaterialen, de Milieuprestatie Bouwwerken (Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken). De nominatie tegelig kunnen zeer-duurzaam voorschriften worden gegeven.

Hoofdstuk 6
afd. 6.1 Elektrische/voorziening uitvoeren volgens NEN1010 laagspanninginstallatie.
afd. 6.2 Gasvoorziening uitvoeren volgens NEN 1078.
afd. 6.3 Warmteverstelbaarheid uitvoeren volgens NEN 1038.
afd. 6.4 Ventilatie/voorziening uitvoeren volgens NEN 2018 en verbrandsluiter uitvoeren volgens NEN 3215.
afd. 6.5 Een bestaan dichtmuik tussen de uitgang van een verblijfscomite en de uitgang van de woonhuisfie heeft een of meer ruiknuitters die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen die bestaan in NEN 2555.
afd. 6.12 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud volgens art. 6.33

Hoofdstuk 7
afd. 7.1 Aanduiden en veilig gebruik verkeersdrgebaaied volgens art. 7.16.

BR VISION