


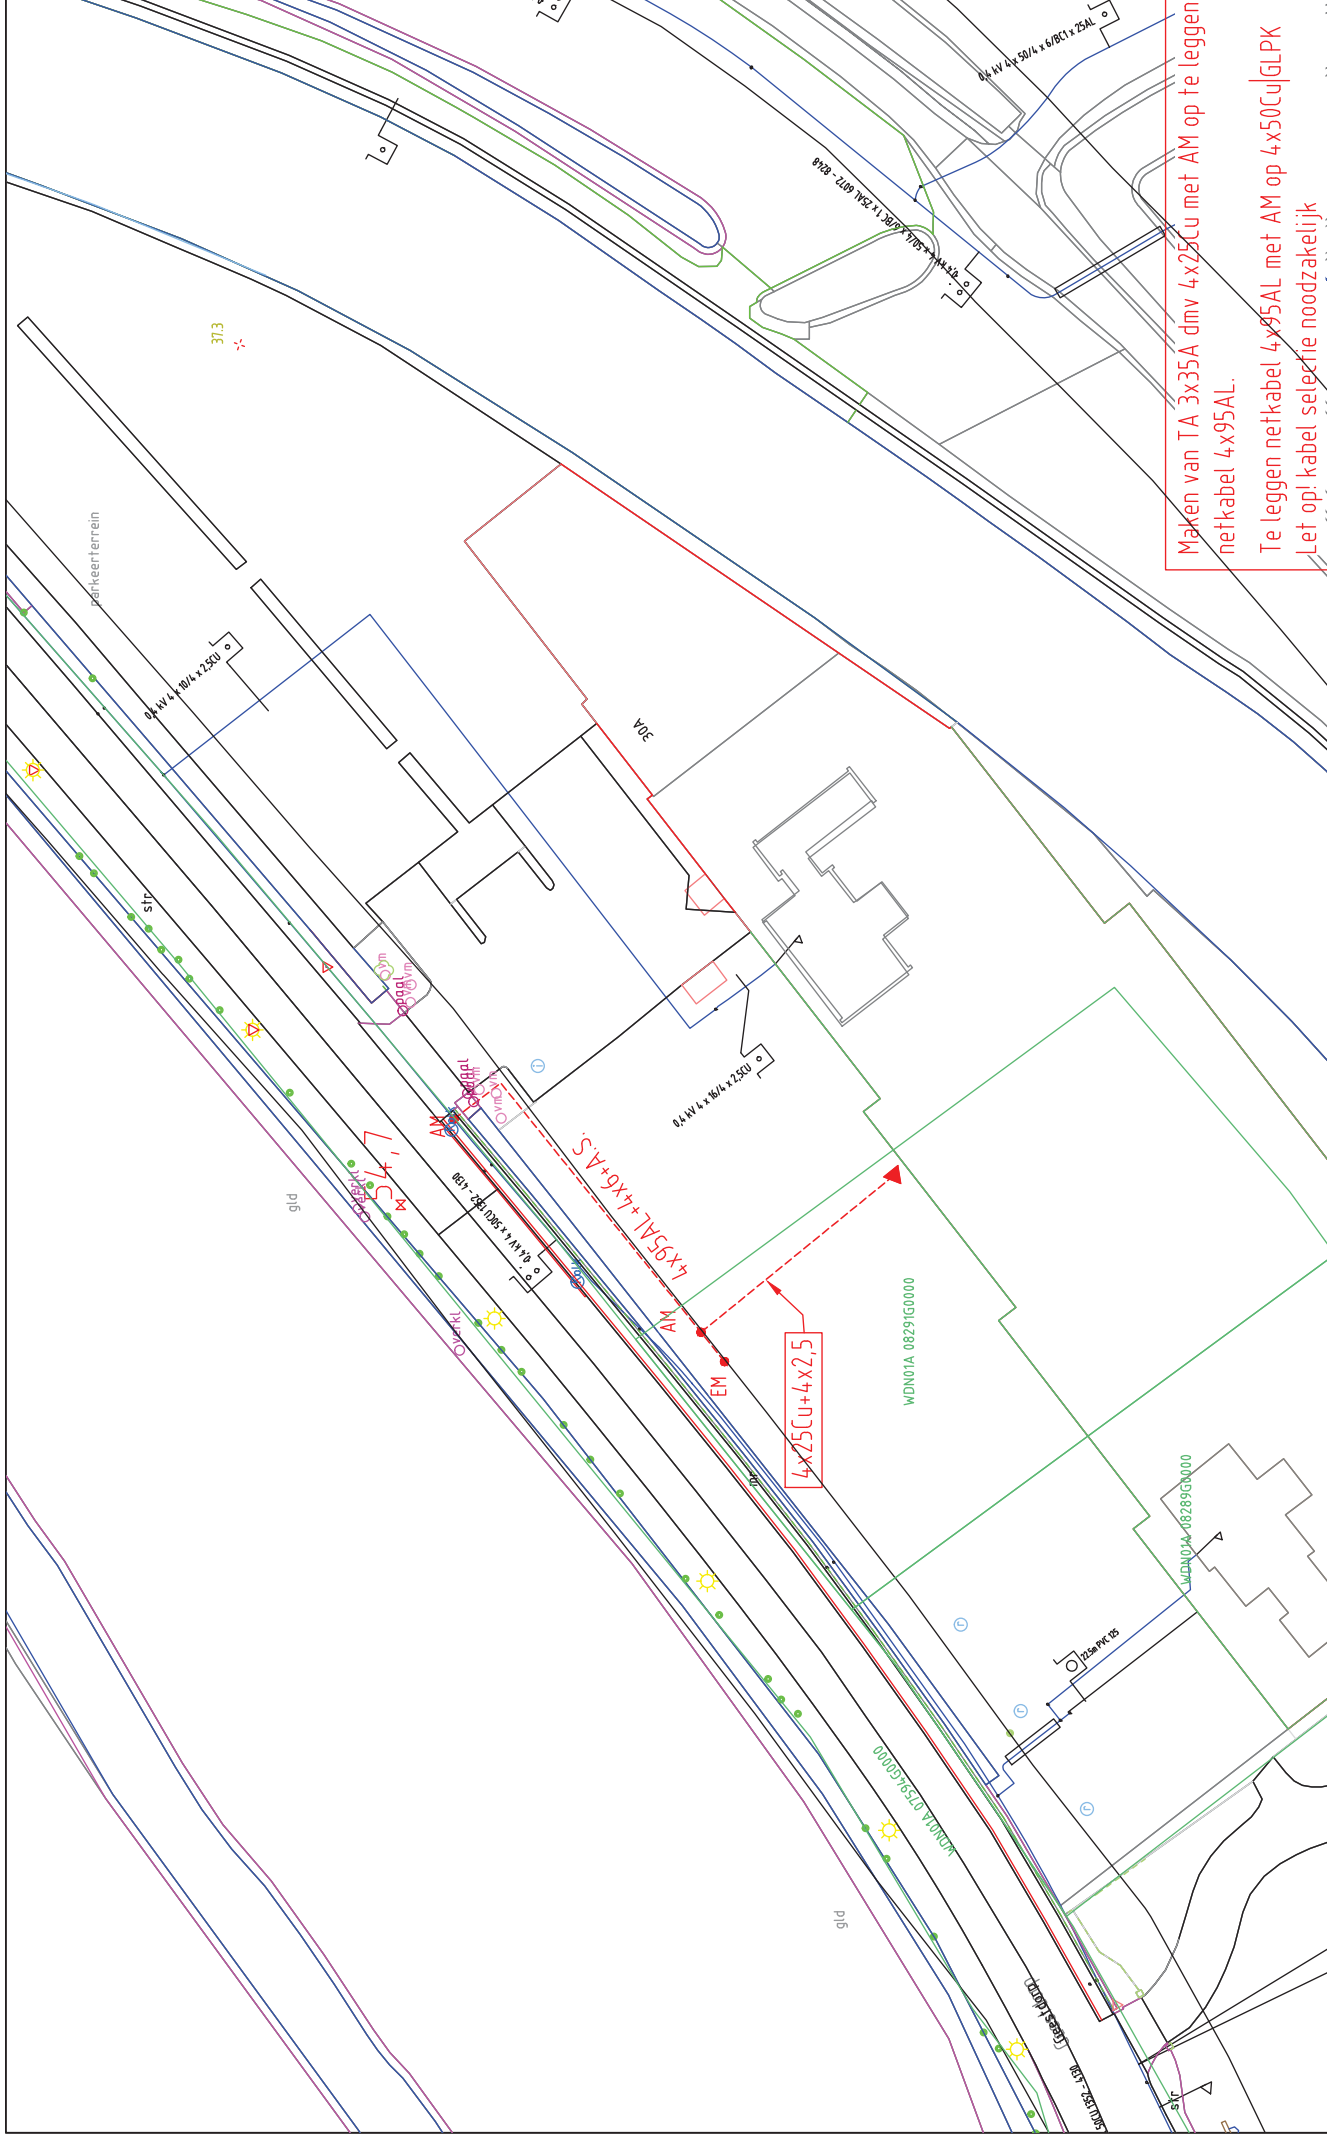

Maken van TA 3x35A dmv 4x25Cu met AM op te leggen netkabel 4x95AL.

Te leggen netkabel 4x95AL met AM op 4x50Cu|GLPK

Let op! kabel selectie noodzakelijk

Opmerkingen/Tracelengte;		STEDIN		20190321 Trace Elektra		Geestdorp 30 A BUJ, Woerden		Wijz #0		bet. GUrban	
ELEKTRA NIEUW		ELEKTRA BESTAAND		Datum: 21-3-2019		Dec. Jan van Hal		Project: 930000108271 KGG Aanvraag		Ordernr: 50166032	
LS-kast		Mast bovengronds		Station		Mof		Buiten Bedrijf		Zinkbord	
Mast bovengronds		Kabel te rijzen		Kabel te roeien		OV mast		Mast bovengronds		Mof	
LS-kast		Station		Mof		Buiten Bedrijf		Zinkbord		Kadaster	
0,4 kV/0V		0,4 kV		0V		3 kV		6 kV		10/13 kV	
23 kV		25 kV		50 kV		66 kV		150 kV		Gelijkspanning	
Buiten Bedrijf		Aardkabel		Telecom		Aardkabel		Gelijkspanning		Gelijkspanning	
20190321 Trace Elektra		Geestdorp 30 A BUJ, Woerden		LS-PLAN		Detailontwerp/Vergunning E		Formaat: A3		Schaal: 1500	
Volgend bladnr: nvt		Volgend bladnr: nvt		Status: Voor uitvoering		Bladnr: 009		Bladnr: 009		Bladnr: 009	

