



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 31 oktober 2018 namens een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De vergunningaanvraag betreft de aanleg van een koelwaterafvoerleiding (KWA-leiding) tussen het datacentrum van _____ in de Eemshaven en de VKA (Veenkoloniale afvalwaterleiding) nabij Nieuwstad. Een overzicht van het tracé is weergegeven in de bijlage. Om het leidingtracé aan te leggen;

- wordt een (toekomstige) primaire waterkering gekruist;
- vinden werkzaamheden plaats in de beschermingszone van een primaire waterkering;
- wordt t.b.v. het lozen van onttrokken grondwater op twee locaties tijdelijk een leiding over de kernzone van een primaire waterkering geleid;
- wordt een hoofdwatgang gekruist;
- wordt een duiker in een hoofdwatgang gekruist;
- vinden werkzaamheden plaats in de beschermingszone van hoofdwatgangen;
- wordt een oppervlaktewaterlichaam tijdelijk gedempt.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het nummer Z/18/019901.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 31 oktober 2018;
- Ontwerpnotitie "Vergunningaanvraag Keur/Waterwet" van Rotterdam Engineering, rapportnummer RS17017-05-N09-0, d.d. 29-10-2018;
- Overzichtstekening 1145-188-KWA-TT, d.d. 23-10-2018;
- Routebladen 1145-188-KWA-RK, blad 01 t/m blad 05, d.d. 26-10-2018;
- Detailtekeningen 1145-188-KWA-DT, blad 01 t/m blad 05, d.d. 13-09-2018;
- Boortekeningen 1145-188-KWA-BT, blad 01 t/m blad 03, d.d. 26-10-2018;
- Geotechnisch rapport "Aanleg koelwaterafvoerleiding", van Antea, projectnummer 410134, Revisie 0A, d.d. 4-6-2018;
- Geotechnisch memo "Invloed gewijzigde diepte HDD" van Rotterdam Engineering, memonummer GMO-01, d.d. 9 10-2018;
- Sterktetechnische analyse "Aanleg Koelwaterafvoerleiding Ø500 HDPE – Sterktetechnische toetsing" van Rotterdam Engineering, rapportnummer RS17017-05-R01, d.d. 26-10-2018;
- Werkmethodebeschrijving boring van Rotterdam Engineering, rapportnummer RS17017-05-R02, d.d. 26-10-2018.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.



Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009 (Wtw);
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992 (Awb).

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;

Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009 (Keur).

4. Overwegingen en Besluit

Overwegende;

- dat het leidingtracé deels in open ontgraving plaatsvindt en deels middels gestuurde boringen wordt gerealiseerd;
- dat het tracé vooraf met het waterschap is afgestemd;
- dat de leiding voldoende afstand houdt tot de bodem van kruisende watergangen en waterkeringen;
- dat het leidingtracé voor zover dit is gelegen in beschermingszones, zodanig is gekozen dat het waterschap tijdens de uitvoer haar assets te allen tijde kan bereiken;
- dat de werkzaamheden zijn afgestemd met de aannemer van het nabij in uitvoering zijnde dijkversterkingsproject en dat er op voorhand van uitgegaan kan worden dat deze geen hinder/schade ondervindt van de vergunde werkzaamheden;
- dat de waterdoorvoer gegarandeerd blijft met het toepassen van een tijdelijke brug en duikers ter plaatse van tijdelijke dempingen;
- dat de leiding binnen de keurzone van de primaire waterkering komt te liggen, maar dat de locatie, uitgezonderd een klein deel van de lange gestuurde boring, buiten de invloedzone van de NEN3650-serie is gelegen en er derhalve geen negatieve effecten voor het functioneren van de waterkering worden verwacht en dat de werkzaamheden daarom uitgevoerd kunnen worden in het stormseizoen;
- dat het deel van de lange gestuurde boring dat wel binnen de veiligheidszone ligt, is gelegen op een diepte van ca. 20 m en derhalve niet van onacceptabele invloed wordt geacht te zijn op het functioneren van de waterkering;
- dat het deel van de leiding, dat in open ontgraving binnen de invloedzone van de NEN3650-serie is gelegen (het deel nabij de druktoeren van de VKA) buiten het stormseizoen wordt aangelegd en dat voor dit deel later separaat een vergunning wordt aangevraagd;
- dat de aanvrager heeft aangetoond dat de toe te passen leiding sterk genoeg is;



- dat door het aanbrengen van een 12 m lange groutprop aan beide uiteinden van de lange boring, een eventuele kwelstroom, als gevolg van het boren door gebieden met mogelijk verschillende stijghoogtes, wordt ondermijnd;
- dat nader geotechnisch onderzoek is gedaan naar de locatie van het tracé ter plaatse van de lange boring en dat dit geen wijziging oplevert voor het oorspronkelijke advies;
- dat voor het deel van het tracé dat in open ontgraving wordt aangelegd, naar verwachting grondwater moet worden bemalen om de sleuf droog te houden, dat het bemalen grondwater te zout is om op het binnendijkse oppervlaktewater te lozen en dat het bemalingswater daarom op Rijkswater (Bocht van Watum) wordt geloosd;
- dat het lozen van bemalingswater op Rijkswater zodanig via slangen en leidingbruggen over de primaire waterkering wordt geleid dat het beheer en onderhoud van de waterkering naar verwachting hiervan geen hinder zal ondervinden;
- dat de leidingbruggen zodanig worden uitgevoerd dat de belasting op de waterkering minimaal is;
- dat de provincie Groningen North Water heeft verzocht om T-stukken in te bouwen om daar op termijn mogelijk warmtewisselaars op aan te kunnen sluiten, zodat de warmte van Google kan worden gebruikt voor de teelten tussen de dubbele dijken, dat momenteel geen concrete plannen bestaan om de T-stukken daadwerkelijk aan te sluiten, dat daarvoor in de toekomst apart een watervergunning dient te worden aangevraagd en dat afgifte van onderhavige watervergunning niet betekend dat toekomstige aansluitingen op de T-stukken daadwerkelijk vergund kunnen worden;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor de aanleg van een koelwaterafvoerleiding (KWA-leiding) tussen het datacentrum van in de Eemshaven en de VKA (Veenkoloniale afvalwaterleiding) nabij Nieuwstad.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

1. Uitgezonderd wijzigingen en/of aanvullingen welke uit de overige voorschriften van deze vergunning voortvloeien, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag ingediende stukken, zoals genoemd in hoofdstuk 2 van deze vergunning.
2. De vergunninghouder voorkomt dat het waterkerende vermogen en de stabiliteit van de waterkering vermindert. Hij zorgt dat de sterkte en de stabiliteit van de waterkering tijdens de uitvoering en na het gereedkomen van het werk voortdurend zijn gewaarborgd.
3. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van watergangen ter plaatse.



4. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan watergangen en waterkeringen mogelijk blijft.
5. Als het momenteel in uitvoering zijnde dijkversterkingsproject nog niet is afgerond dient de planning van de realisatie van de vergunde werken te worden afgestemd met de uitvoerder van het dijkversterkingsproject, zodat dat het dijkversterkingsproject geen hinder/schade ondervindt van de realisatie van de vergunde werken.
6. Waar deze in het werkgebied van de NEN3650-serie ligt, dient de leiding te worden gelegd, gehouden en onderhouden conform de bepalingen zoals gesteld in de NEN3650-serie.
7. Voorafgaand aan het uitvoeren van de boringen dient de aannemer nog een definitieve uitvoeringsberekening op te stellen die ter goedkeuring bij het waterschap moet worden ingediend. Daarin dienen mitigerende maatregelen te worden voorgesteld om risico's op muduitbraak te voorkomen. De boring mag pas aanvangen na schriftelijke goedkeuring van het waterschap.
8. Een eventuele kwelstroom, als gevolg van het boren door gebieden met mogelijk verschillende stijghoogtes, dient te worden ondermijnd.
9. Waar de leiding duikers kruist, dient een gronddekking van minimaal 0,3 meter op of onder de duiker te blijven.
10. Bij de te maken kruisingen met watergangen dient de leiding minimaal 1 meter beneden de vaste bodem te worden aangebracht en gehouden.
11. Voor zover gelegen binnen de veiligheidszone dient de leidingsectie nabij de druktoren van de VKA te worden uitgevoerd na 1 april 2019. Voor het aansluiten van de leiding op de druktoren dient later separaat een watervergunning te worden aangevraagd.
12. Voor de duikerkruising in de Watumertocht nabij de druktoren van de VKA en de kruising van de tijdelijke duikers in de Lutje Berm dient later een specifiek werkplan te worden ingediend.
13. Gebruikte waterstaatswerken inclusief beschermingszones dienen na afloop, uitgezonderd de aangebrachte werken, weer in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

6. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.



Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.



II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

7. Ondertekening


Groningen, 15 januari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem



Bijlage: Overzichtstekening 1145-188-TT, d.d. 23-10-2018

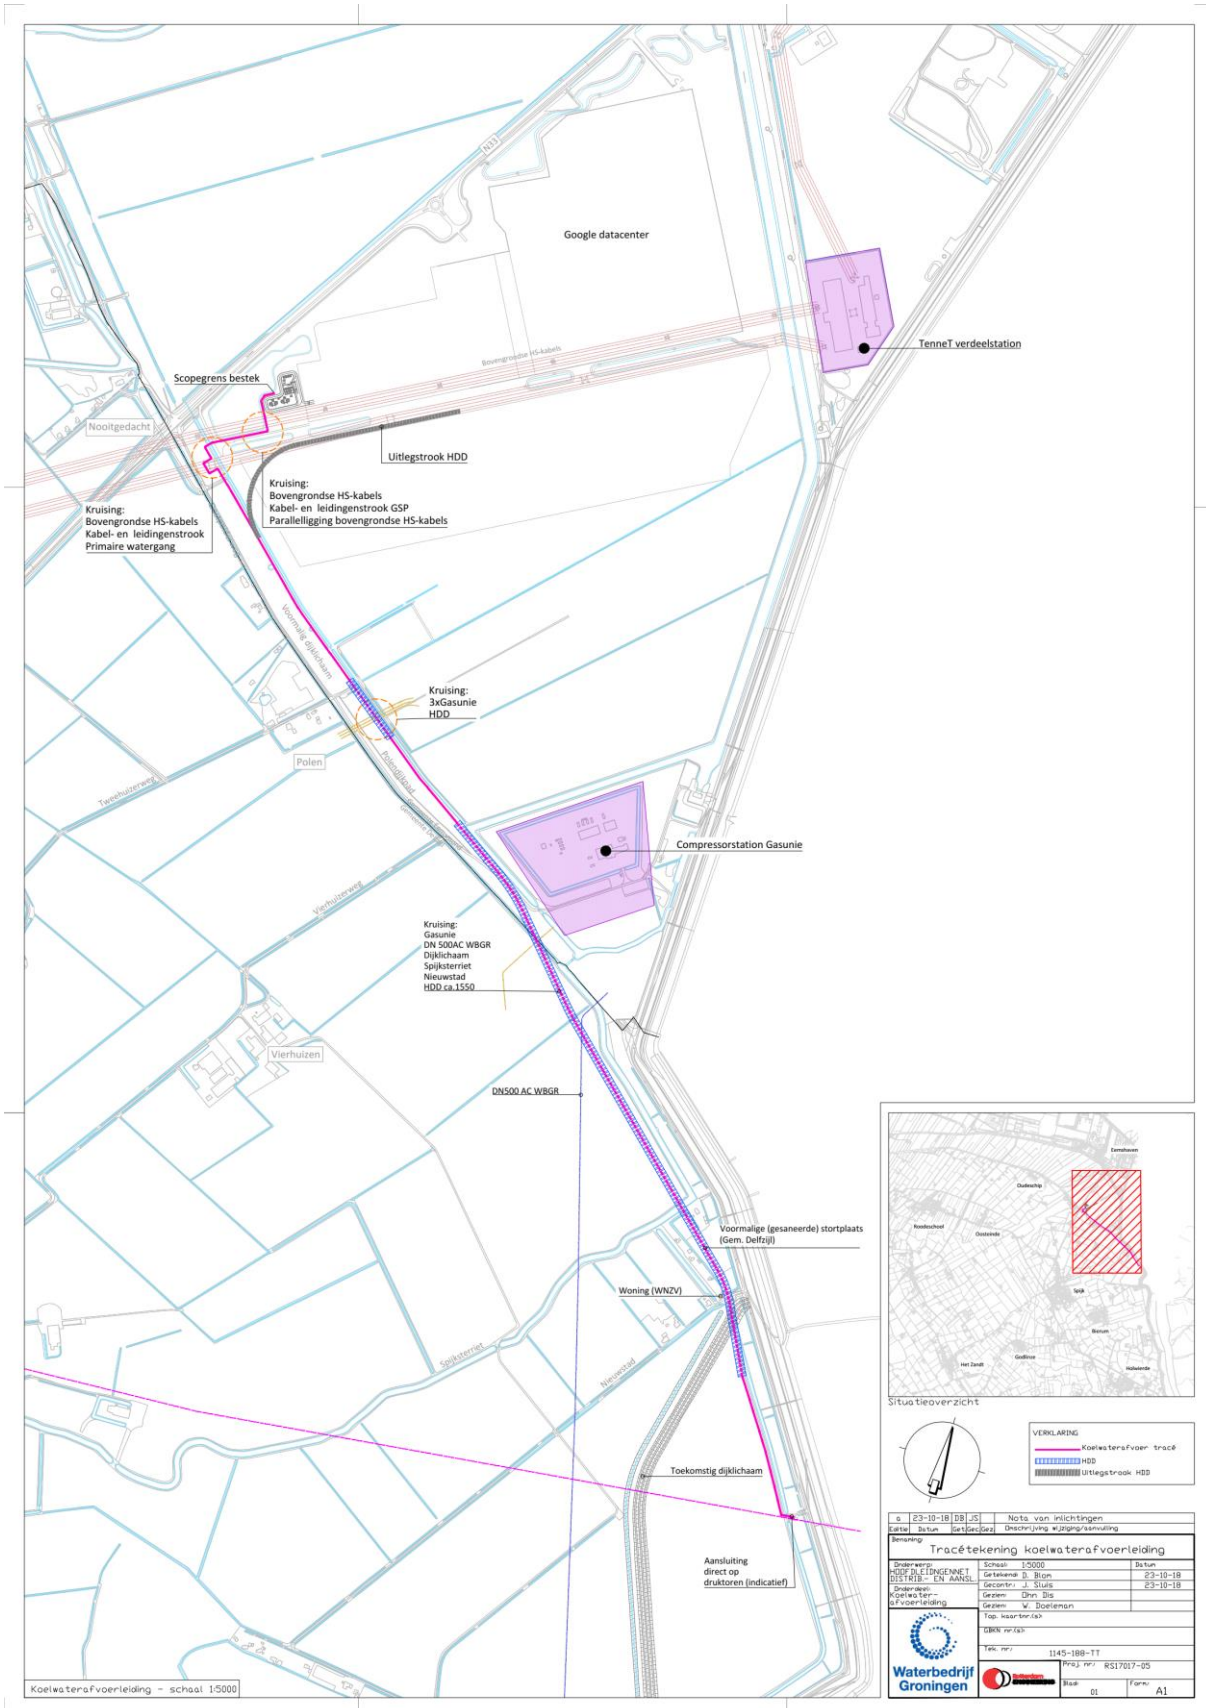

Situatieoverzicht

VERKLARING

- Koelwatersvoer tracé
- HDD
- Uitlegstrook HDD

1145-188-188-01	Notes van inrichtingen			
Kaart	Titel	Bestand	Gebruik	Beoordeling
Benoeming: Tracétekening koelwatersvoering				
Opdrachtgever: WATERBEDRIJF GRONINGEN	Schaal: 1:5000	Bekend: 23-10-18		
Opdracht: DN 500 AC WBGR	Gepland door: B. Blom	Gepland op: 23-10-18		
Opdracht: Koelwatersvoering	Gecontroleerd door: J. Sluis	Gecontroleerd op: 23-10-18		
Opdracht: Koelwatersvoering	Gepland door: Shm. Bos	Gepland op: 23-10-18		
Opdracht: Koelwatersvoering	Gepland door: V. Boeleman	Gepland op: 23-10-18		
Top. kaart nr. 1145-188-188-01				
Waterbedrijf Groningen				
1145-188-TT				
RS17017-05				
Blad 01				
Formaat A1				

Koelwatersvoering - schaal 1:5000