


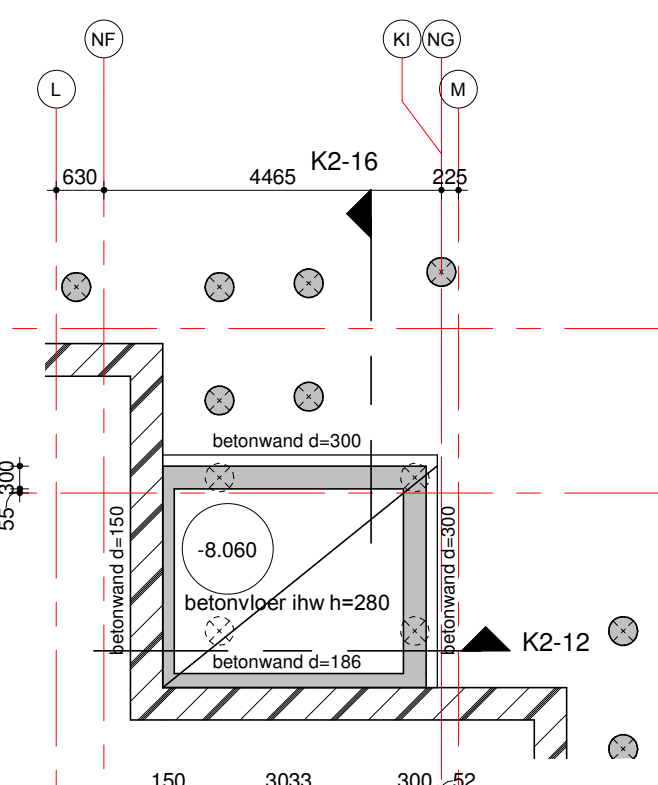

(pomp)putten en goten ntb door installateur

- Pell = 0 ± 2,69m +NAP (als bestaand)
- Schachten in bestaande houten vloeren:
- Brandwerendheidseis hoofdraagconstructie
- Brandwerendheidseis dakconstructie:
- Beton Kwaliteit (nieuw):
- Staal Kwaliteit:

- Bestaande constructie
- Nieuwe constructie
- Te slopen constructie
Wand doorbraak >1m voorzien van latei
- Tijdelijke constructie
- Sparing zone