

Zaaknr. : 34211
Kenmerk : 35930

Projectplan aanleggen natuurvriendelijke oever Brede Vaart Drimmelen

1 Inleiding

Dit projectplan heeft betrekking op het aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs de Brede Vaart Drimmelen. De gemeente Drimmelen is voornemens om het fietspad om te leggen langs de Brede Vaart te Drimmelen. Omdat onze watergang naast dit fietspad ligt en de oevers slecht zijn door afkalving en onderloops zijn, heeft het waterschap ingestemd om in het werk van de gemeente gelijktijdig de oevers te herprofiëren / schuiner aan te leggen. Zodat deze natuurvriendelijk worden en er geen dure beschoeiing geplaatst hoeft te worden.

Hiervoor heeft de gemeente het plan voor de aanleg van het fietspad langs onze watergang aangepast. Het werk wordt uitgevoerd door de gemeente Drimmelen, waarbij het waterschap bijdraagt in de kosten voor het herprofiëren van de oevers.


2 Beschrijving huidige situatie

De Brede Vaart te Drimmelen loopt vanaf Drimmelen richting Oud Drimmelen. Betreffende watergang voert het water af vanaf Bergsepolder naar gemaal Emilia. Het waterpeil in het aan te passen traject wordt geregeld door stuw Oud Drimmelen (KST00305). Het waterpeil van dit peilvak is vastgesteld in het peilbesluit gat van de Ham. De waterpeilen welke hier zijn vastgesteld zijn : zomerpeil – 1,00 N.A.P. en een winterpeil van – 1,50 N.A.P.

Langs het bestaande fietspad bevinden zich in de beschermingszone op een halve meter van de insteek van het huidige talud een rij met knotwilgen met een h.o.h. afstand van 30 meter. Deze knotwilgen zijn door de gemeente Drimmelen geplant en derhalve ook in onderhoud bij de gemeente Drimmelen.

De oevers van de watergang op het traject Drimmelen / Oud Drimmelen zijn in de loop der jaren onderloops geworden c.q. afgekalfd. De reden hier van is deels wisselende waterstanden, stroomsnelheden en opbouw van opbouw van oever (kleilaag op zandpakket).


De afkalving van de oever dient gestopt te worden. Dit kan op diverse manieren geschieden.

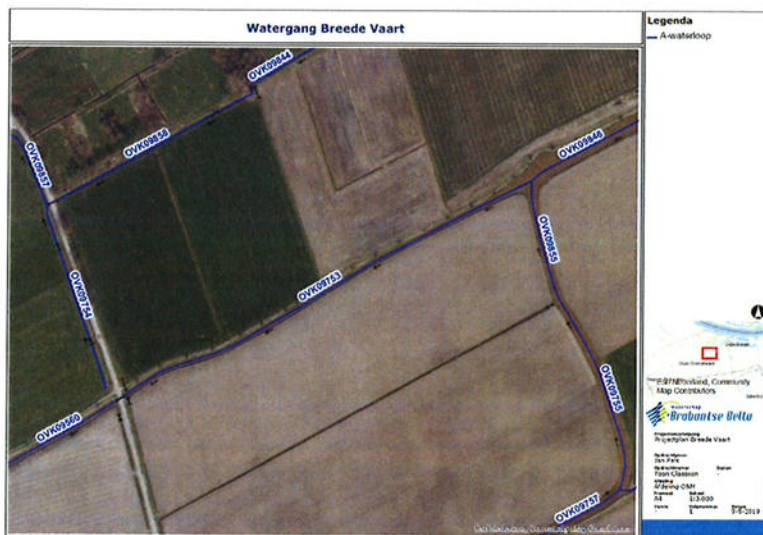

LEG Waterloop Categorie A: OVK09753
Bodembreedte (m): 3,5
Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP): -2,14
Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP): -2,14
Taludhelling links (1:): 1,5
Taludhelling rechts (1:): 1,5

3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De afdeling onderhoud heeft gekozen om de afkalving te doen stoppen. Dit kan op diverse manieren geschieden. In het kader van ons beleid ter vermindering van kunstmatige oeververdediging is het niet wenselijk dat hier beschoeiing wordt geplaatst. Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever (flauwe oever en/of plas-drasberm) is een veel duurzamere maatregel, waarbij oeverafkalving wordt voorkomen en bovendien de natuurwaarde van de kreek veel groter wordt. Door het aanleggen van een natuurvriendelijke oever kan er een brede rietzone ontstaan, waar diverse soorten fauna van zullen profiteren, waaronder riet en moerasvogels die daar zullen gaan broeden. Naast het vastleggen van de oever wordt door de natuurvriendelijke oever een flinke impuls gegeven aan de natuurwaarden ter plaatsen in dit verder overwegend agrarische gebied. Uit ervaring is gebleken dat het verwerven van (enkele meters) grond en het inrichten daarvan in de meeste gevallen goedkoper is dan het aanleggen van een nieuwe beschoeiing.

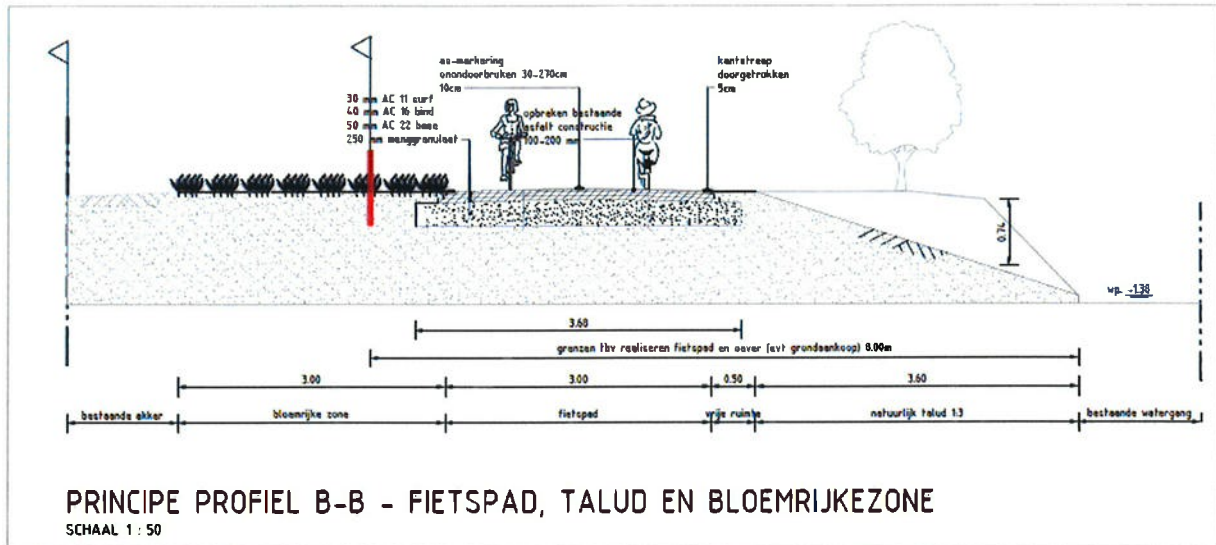

Principe profiel aan te leggen oever.

Betreffende natuurvriendelijke oevers zullen na aanleg door het waterschap ecologisch worden onderhouden conform de richtlijn beheer en onderhoud november 2018 en opgenomen in het huidige maaibestek. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden binnen de regels zoals gesteld in de gedragscode Wet Natuurbescherming.

De aanleg van de natuurvriendelijke oevers heeft geen invloed op de vastgestelde waterpeilen zoals genoemd in het peilbesluit Gat van de Ham. Ook heeft het geen negatief effect op de waterafvoer en zal het een positief effect hebben op de waterberging in dit peilvak.

4 Wijze van uitvoering

Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever (flauwe oever en/of plas-drasberm) is een veel duurzamere maatregel, waarbij oeverafkalving wordt voorkomen en bovendien de natuurwaarde van de kreek veel groter wordt. Door het aanleggen van een natuurvriendelijke oever kan er een brede rietzone ontstaan, waar diverse soorten fauna van zullen profiteren, waaronder riet en moerasvogels die daar zullen gaan broeden. Naast het vastleggen van de oever wordt door de natuurvriendelijke oever een flinke impuls gegeven aan de natuurwaarden ter plaatsen in dit verder overwegend agrarische gebied. De uitvoering van het werk zal gelijktijdig plaatsvinden met de verlegging van het fietspad en zal uitgevoerd worden in opdracht van de gemeente Drimmelen. De uitvoering zal plaats vinden met een hydraulische kraan vanaf de zijde van de te verleggen fietspad. Overtollige grond welke ter plaatse niet verwerkt kan worden, wordt afgevoerd. De taluds worden aangelegd met een taludhelling van 1:3. In het werk zullen 7 knotwilgen worden gerooid waardoor tussen bestaande knotwilgen een ruimte van 60 meter komt voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever.

5 Afwijkingen in de uitvoering

De technische uitgangspunten die in dit projectplan zijn opgenomen, worden in de praktijk al lange tijd toegepast en blijken in de meeste gevallen direct toepasbaar. Daar waar er zich in de praktijk omstandigheden voordoen die tot enig afwijken van deze uitgangspunten nopen, zal dit plaatsvinden in overleg met de belanghebbende gemeente Drimmelen en of –eigenaren. Daarbij is het uitgangspunt dat er zo min mogelijk wordt afgeweken van de geldende beleidsregels en de uitgangspunten van dit projectplan,

en tevens dat afwijken niet strijdig mag zijn met de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet¹. Redenen om af te wijken zijn bijvoorbeeld het voorkomen van inefficiënt onderhoud of onnodige hinder voor perceeleigenaren door te strak hanteren van de technische eisen uit dit projectplan.

6 Legger, beheer en onderhoud

De legger legt twee aspecten vast van de watergang: LEG Waterloop Categorie A: OVK09753

1. de ligging, vorm en de afmeting van de watergang.
2. de onderhoudsplichten en onderhoudsplichtigen.

Wat betreft de ligging, vorm en de afmeting van de watergang blijft het doorstroomprofiel minimaal gehandhaafd. De taluds van de te vergraven oever worden aangelegd onder een taludhelling van 1:3. Na inrichting zal het profiel van de watergang opnieuw worden ingemeten. Deze maten zullen worden vastgesteld en opgenomen in de legger. Hierdoor zal de beschermingszone aan de zijde van de oever welke wordt ingericht opschuiven. E.e.a. is afhankelijk van de ruimte welke er is voor de inrichting van de oever. De breedte zal ca. 2,5 a 3 meter bedragen.

Voor de onderhoudsplicht van de watergang en natuurvriendelijke oever geldt dat deze geheel bij waterschap blijft liggen, aangezien de aanpassing enkel is voor de afwatering van het achter liggende gebied in onderhoud van het waterschap. De bestaande knotwilgen blijven in onderhoud bij de gemeente Drimmelen.

7 Samenwerking met andere overheden

Voor het realiseren van dit projectplan is een formele samenwerking met de gemeente Drimmelen nodig. Het wettelijke instrumentarium dat het waterschap heeft (Waterwet, keur, legger) zijn afdoende.

8 Wetten, regels en beleid

Bij een wijziging of aanleg van een waterstaatswerk dient het waterschap een projectplan vast te stellen op grond van artikel 5.4 Waterwet.

De uitvoering dient in meer of mindere mate invulling te geven aan de doelstellingen van de Waterwet. De volgende drie doelstellingen kent de Waterwet:

- voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervuiling van de maatschappelijke functies van het watersysteem.

Onderhavig plan draagt bij aan de doelstelling tot het voorkomen van wateroverlast en de verbetering van de ecologische kwaliteit van het watersysteem.

Keur Waterschap Brabantse Delta 2015

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Het doel van de beleidsregel bij de Keur is aan te geven hoe het dagelijks bestuur van het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de gebods- en verbodsbepalingen die in de Keur zijn opgenomen en anderszins uitvoering te geven aan de keur en Waterwet. De keur en beleidsregels zijn te benaderen via www.brabantkeur.nl.

Op grond van artikel 3.1, eerste lid, van de keur is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

¹ Deze zijn: voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en vervuiling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleidsregels Waterschap Brabantse Delta

Voor het toepassen van de bevoegdheden die het waterschap heeft op grond van de Waterwet, de Keur en andere wetgeving hanteert het waterschap beleidsregels. In de beleidsregels is de algemene lijn vastgelegd die het waterschap volgt als zij een bevoegdheid uitoefent, bijvoorbeeld bij de bevoegdheid een vergunning te verlenen. Voor dit projectplan zijn de volgende beleidsregels van belang:

- **Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater:** Het doel van deze beleidsregels is aan te geven hoe het dagelijks bestuur van het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de gebods- en verbodsbepalingen die in de Keur zijn opgenomen;
- **Waterlopen op orde 2011 - Beleidsregel voor het rangschikken van oppervlaktewaterlichamen en het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en onderhoudsstroken:** Het eerste doel van deze beleidsregel is aan te geven hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om oppervlaktewaterlichamen bij opname in de legger, in een bepaalde categorie in te delen, al naar gelang het belang van het oppervlaktewaterlichaam. Deze categorisering heeft consequenties voor de onderhoudsplichten, keurregels en de aanwezigheid van onderhoudsstroken. Ten tweede heeft deze beleidsregel tot doel aan te geven hoe in de legger bepaald wordt wie onderhoudsplichtige is. In het verlengde daarvan is ook aangegeven onder welke condities het waterschap zelf het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen kan uitvoeren indien hier op basis van beleid voor gekozen wordt. Ten derde heeft deze beleidsregel ten doel aan te geven hoe in de legger omgegaan wordt met het aanwijzen van beschermingszones langs oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud.

Activiteiten

(Ver)graven van de watergang → beleidsregel 6. Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen → Om instabiliteit van het talud te voorkomen en de ecologie ter plaatse te verbeteren wordt het talud verflauwd aangelegd.

9 Overige uitvoeringsaspecten

Nadere onderzoeken

Er zijn in dit geval geen nadere onderzoeken nodig ten behoeve van het vaststellen van het project naar bijvoorbeeld hydrologische of flora en fauna-aspecten. Deze zijn al geborgd via de algemene regels en beleid die in dit projectplan zijn opgenomen, in het beleid en de richtlijnen voor onderhoudswerkzaamheden en de goedgekeurde Gedragscode Wet natuurbescherming die het waterschap hanteert.

Planologische aspecten

Voor het uitvoeren van dit projectplan is geen aanpassing van bestemmingsplannen noodzakelijk, omdat het een bestaand object betreft die geen andere planologische functie krijgt (het is en blijft een waterstaatswerk).

Grondverwerving

Grondverwerving is zal worden meegenomen in het plan van de gemeente Drimmelen in kader van omlegging / aanleg fietspad.

10 Rechtsbescherming

Procedure vaststellen projectplan

Dit projectplan is voorbereid volgens de reguliere procedure van de Algemene wet Bestuursrecht. Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar op dit projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. De bezwaarschriftencommissie zal het bezwaar behandelen. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State (zie voor een verdere toelichting bij "Beroep" en "Verzoek om voorlopige voorziening"). In beginsel kunnen uitsluitend degenen die een bezwaar hebben ingediend, tegen het projectplan beroep instellen.

Beroep

Gedurende zes weken vanaf de dag waarop het besluit op het bezwaar ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Zeeland - West-Brabant te Breda. Voor het indienen van een beroepschrift

is griffierecht verschuldigd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Belanghebbenden worden verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd.

Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'Verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank West-Brabant sector bestuursrecht.

Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Indien er na de bezwaarprocedure beroep wordt ingesteld is het eveneens mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

Breda, 10 juli 2019

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

