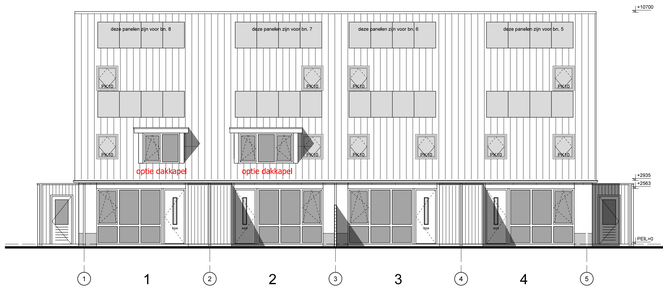

voorgevel

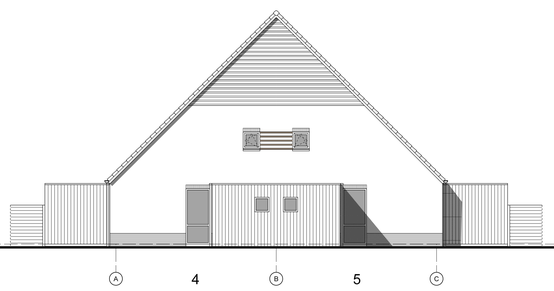

rechter zijgevel

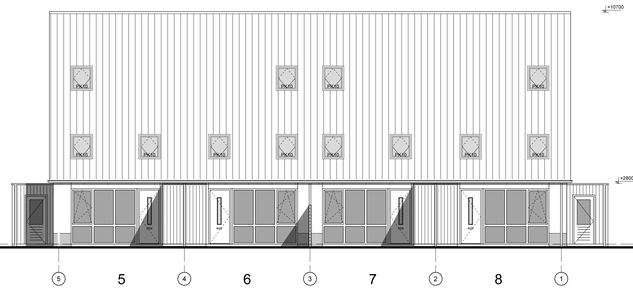

achtergevel

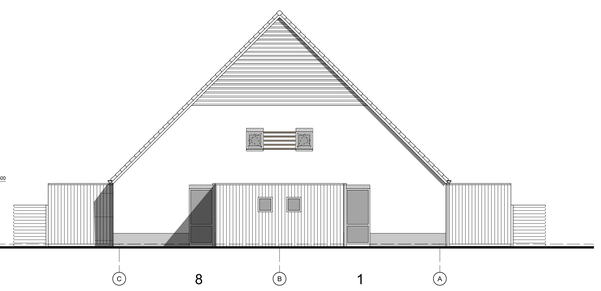

linker zijgevel

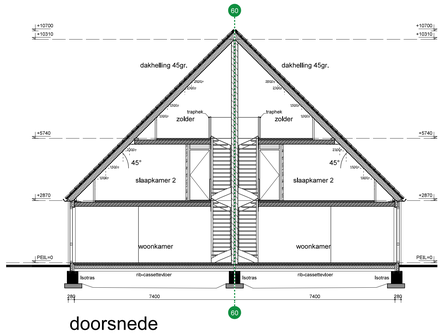

doorsnede



principe hekwerk bouwnummers 1 tm 8

Renvooi

- gevelsteen, baksteen
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- lichte scheidingswand, Bu;x en Ico > -20 dB
- isolatie: Rd-waarden volgens EIP-rapport
- h.w. hemelwaterafvoer
- o.verwk. standleiding
- w.i.w. inblaasroosters
- RM rookmelder (moet voldoen aan de primaire eisen uit NEN 2555)
- ~EN meterkast
- wp opstelplaats warmtepomp
- wtw opstelplaats warmte terugwin unit
- wm opstelplaats wasmachine
- kruipluik
- afvoer hemelwater
- afvoer fecaliën
- 30 minuten brandwerend IVBOBO
- 30 30 minuten brandwerend IVBOBO
- 60 60 minuten brandwerend IVBOBO

- Voor O.P., dagkn.t., ventilatie, en bouwbesluitbeschermingen zie rapport Van Excelsi
- Constructie volgens berekeningen en tekeningen constructeur
- Scheidingswanden tussen verblijfruimten zonder deur hebben een minimale massa van 65 kg/m2, wegende aan de 2D dichtst voor kuchs en ontmoetplaatsruimtes kan worden uitbaxen
- Alle buitenkozijnen worden inbraakwerend uitgevoerd volgens NEN 5096
- Bouwconstructie 60 minuten brandwerendheid in A.b.j. bewegen conform Art. 2.10 en 2.11 BB 2012
- Alle bie le passen materialen en constructies a.den volden aan brand- en rookdeuse eisen aangegeven in Art. 2.87 - 2.10 BB 2012.
- Elke woning is een brandcompartiment. Brandweerstand tussen de woningen bedraagt 60 minuten
- Alle bagergen tot de woning, verblijfs-, verkeers-, bad-, toilet- en bergruimten hebben een vrije doorgang van minimaal 2.3 m hoog en 0.85 m breed
- Alle metalen buuvonzicht/vlies die in aanraking komen met de buitenlucht zijn thermisch verzinkt
- Dakdekking hellende ondeked met 30mm minerale wol
- Hemel- en afdekkenafvoer voorzieningen worden conform NEN 3215 uitgevoerd
- Elektrische installaties worden conform NEN 1010 uitgevoerd
- Kleinn- en koud water voorzieningen worden conform NEN 1006 uitgevoerd
- Meterpanele uitgevoerd conform NEN 2756
- Rainen en deuren voorzien van binnenafgedeeg
- Afwerking nette groepen toiletten en badkamers voorzien van wand- en vloertegels
- Mechanisk binnenwerk uitvoeren conform KVTBE
- Trappen meten volden aan NL 3.03 - 2.24 BB 2012
- HVA wordt boargrondk aangesloten op het riffiliatie system en de wadi.
- Alle ruimtes voorzien van mechanische ventilatie
- Alle ruimtes van deen mogen met toerdgrawelp zijn Art. 2.71 BB 2012
- Stoelgaats meet volden aan NA 3.37 BB 2012
- Rookgas afvoervoorzieningen moeten volden aan Art. 2.39 BB 2012
- Schachten, kokers en kanalen gesoand aan mien dan 1 brandcomp. moeten volden aan NA2,88-BB2012

OPTIES DAKKAPEL GELDT VOOR ALLE WONINGEN

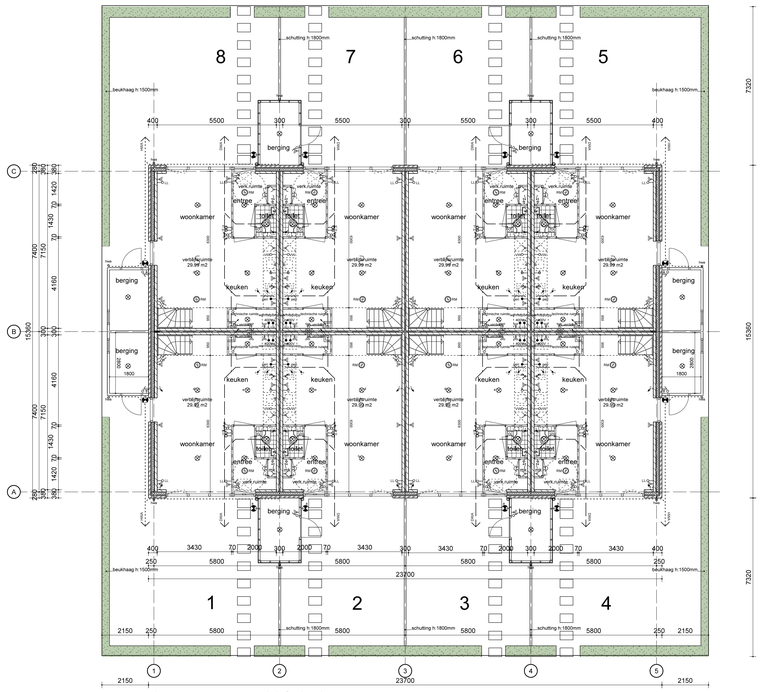

begane grond blok 1

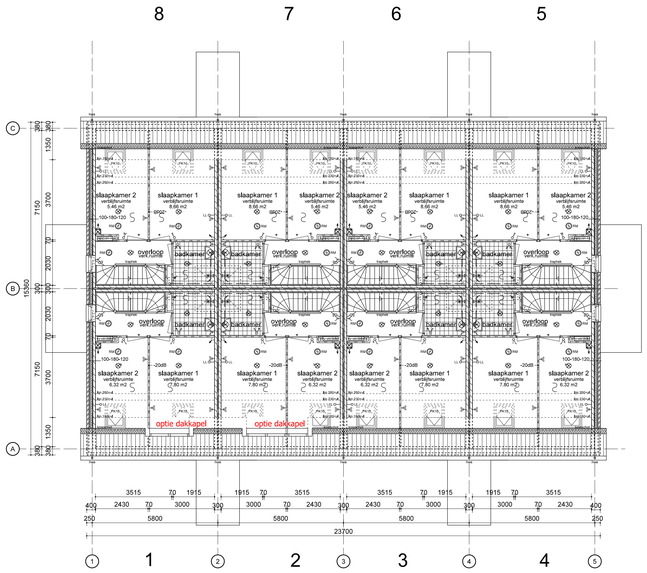

1e verdieping blok 1

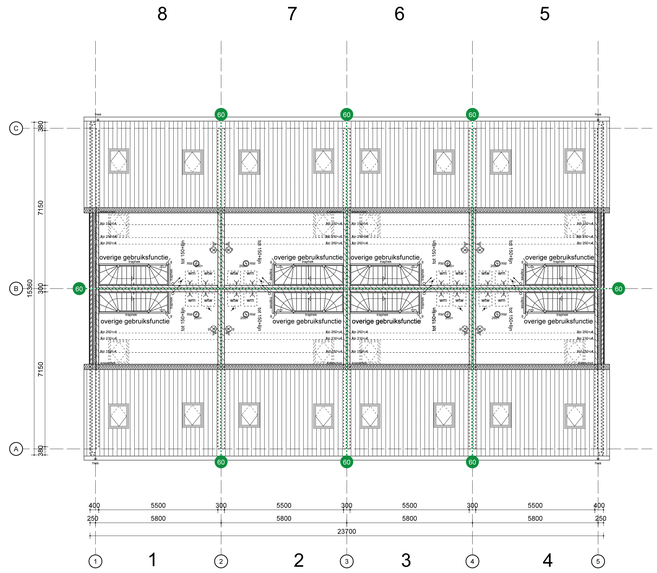

2e verdieping blok 1

LM design
bouwkundig teken- en adviesbureau
Birkstraat 95-3
3768 HD Soest
Tel 035-6023424
info@lmdesign.nl

P R O J E C T
26 woningen te Barneveld

O P D R A C H T G E V E R
Van de Kolk Ontwikkeling BV
Koningsweg 29 3886 KC Garderen

O N D E R D E E L
BLOK 1, STARTERSWONINGEN

O M S C H R I J V I N G
Aanvraag Omgevingsvergunning

Schaal	1:100	Formaat	A0
Datum	28-01-2019	Getekend	PV
Gewijzigd			
A	20-03-2019	F	
B	06-05-2019	G	
C	28-05-2019	H	
D	19-06-2019	I	
E		J	

ROOZENBEEK ARCHITECT BNA
Blauwgras 9
3776 NC Stroe
Tel 0342,44,39,69
info@roozenbeek.nl
ROOZENBEEK

W E R K N R
3026

B L A D N R
B1-01