voorgevel

rechter zijgevel

achtergevel

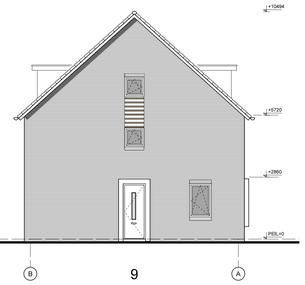

linker zijgevel

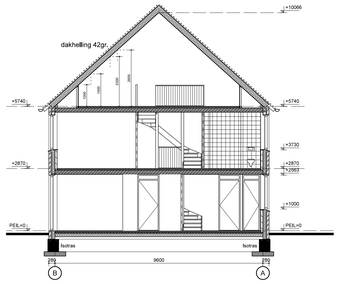

doorsnede

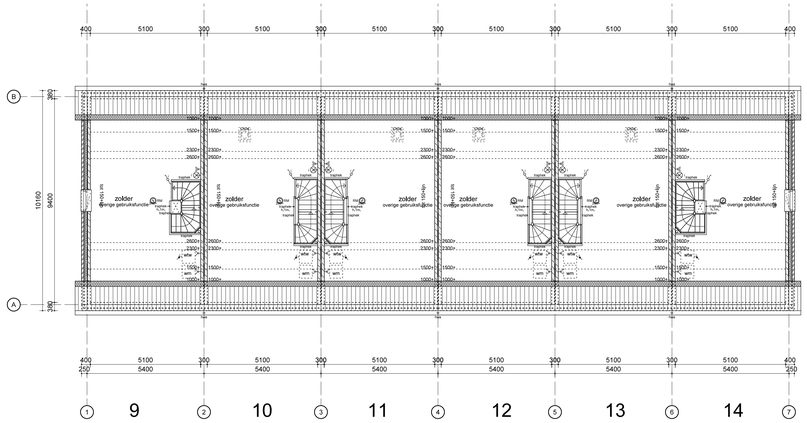

2e verdieping blok 2

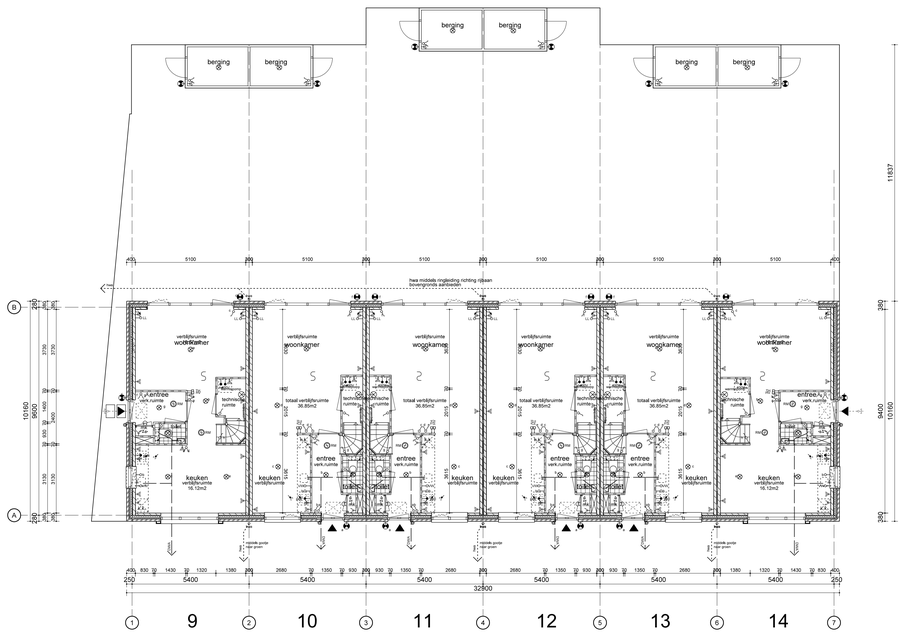

begane grond blok 2

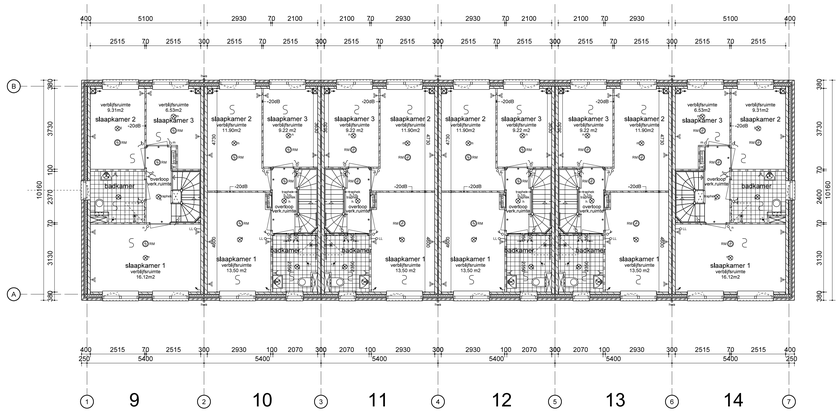

1e verdieping blok 2

Renvooi

- gevelsteen, baksteen
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- lichte scheidingswand, Bu;x en Ico > -20 dB
- isolatie: Rc-waarden volgens EIP-rapport
- hwa: hemelwaterafvoer
- overstk: standleiding
- w.t.w.: inblaasroosters
- RM: rookmelder (moet voldoen aan de primaire eisen uit NEN 2555)
- GN: meterkast
- wp: opstelplaats warmtepomp
- wtw: opstelplaats warmte terugwin unit
- wm: opstelplaats wasmachine
- kruipluik
- afvoer hemelwater
- afvoer fecaliën
- 30 minuten brandwerend WBDBO
- 30 30 minuten brandwerend WBDBO
- 60 60 minuten brandwerend WBDBO

- Voor EP-, dagl.nrt-, ventilatie, en bouwbesluitberekeningen zie rapport Van Ewijk
- Constructie volgens tekeningen en bewerkingen constructeur
- Scheidingswanden tussen verblijfruimten zonder deur hebben een minimale massa van 65 kg/m2, wanneer aan de 20 dB eis voor lucht- en contactgeluidisolatie ter worden uitgezet
- Alle buitenkozijnen worden inbraakwerend uitgevoerd volgens NEN 5096
- Bouwconstructie 60 minuten brandwerendheid m.b.t. bewijzen conform Art. 2.10 en 2.11 BB 2012
- Alle bar le passen materialen en constructies a.ten voldoen aan brand- en rookklasse inwb aangegeven in Art. 2.87 - 2.79 BB 2012.
- Elke woning is een brandcompartiment. Brandweerstand tussen de woningen bedraagt 60 minuten
- Alle toegangen tot de woning, verblijfs-, verkeers-, bad-, toilet- en bergruimten hebben een vrije doorgang van minimaal 2.3 m hoog en 0.85 m breed
- Alle metalen buiscontructies die in aanraking komen met de buitenlucht zijn thermisch verzinkt
- Standleiding inklving omklead met 30mm minerale wol
- Hemel- en afdekkersfolie voorzien gaten conform NEN 3210 uitgevoerd
- Elektrische installaties worden conform NEN 1010 uitgevoerd
- Warm- en koud water voorzieningen worden conform NEN 1006 uitgevoerd
- Meterkamte uitgevoerd conform NEN 2756
- Ramen en deuren voorzien van brievenbusgleiding
- Afwerking volle gropen: tuikitten en badkamers voorzien van wand- en vloertegels.
- Mechnisk binnenwerk uitvoeren conform KVTW.
- Trappen moeten voldoen aan Art. 2.33 - 2.35 BB 2012
- HWA wordt bovengronds aangelegd op het officiële systeem en de wadi. m.b.v. conform artikelen 2WHH regelmeen
- Bouwtrjste van daken mogen niet brandgevaarlijk zijn Art. 2.71 BB 2012
- Dovdeuren moet voldoen aan Art. 2.07 BB 2012
- Rookgas afvoervoorzieningen moeten voldoen aan Art. 2.29 BB 2012
- Schachten, kokers en kanalen gesperd aan meer dan 1 brandcomp. moeten voldoen aan Art.2.68 BB2012

OPTIES DAKKAPEL GELDT VOOR ALLE WONINGEN

LM design
bouwkundig teken- en adviesbureau
Birkstraat 95-3
3768 HC Soest
Tel 035-6023424
info@lmdesign.nl

P R O J E C T
26 woningen te Barneveld

O P D R A C H T G E V E R
Van de Kolk Ontwikkeling BV
Koningsweg 29 3886 KC Garderen

O N D E R D E E L
BLOK 2, RIJENWONINGEN

O M S C H R I J V I N G
Aanvraag Omgevingsvergunning

Schaal	1:100	Formaat	A0
Datum	28-01-2019	Getekend	PV

Gewijzigd

A	20-03-2019	F
B	06-05-2019	G
C	28-05-2019	H
D	19-06-2019	I
E		J

ROOZENBEEK ARCHITECT BNA
Blauwgras 9
3776 NC Stroe
Tel 0342,44.39.69
info@roozenbeek.nl
ROOZENBEEK

W E R K N R
3026

B L A D N R
B2-01