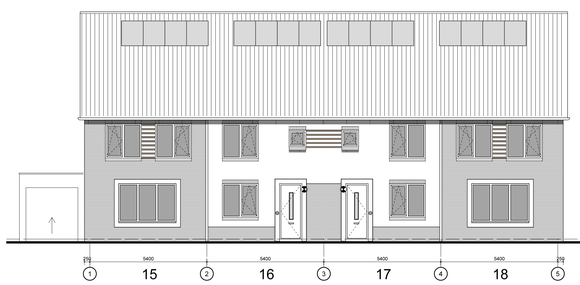

voorgevel

rechter zijgevel

achtergevel

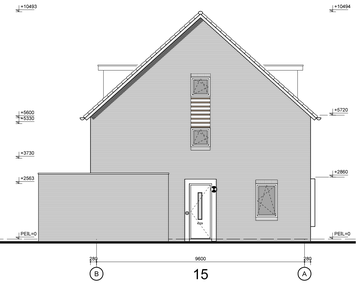

linker zijgevel

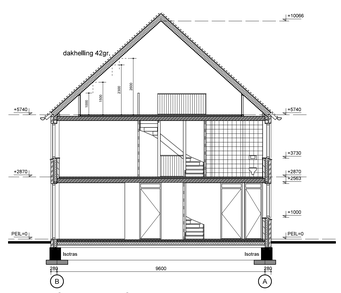

doorsnede

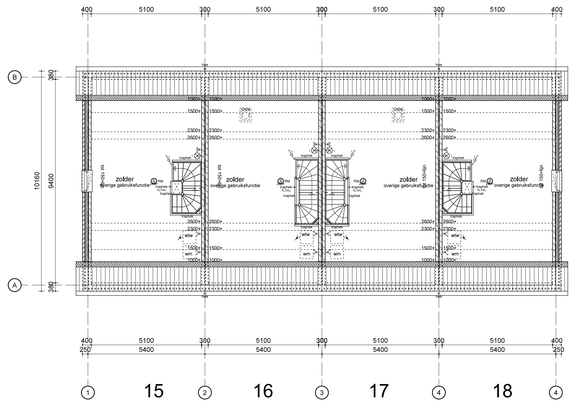

2e verdieping blok 3

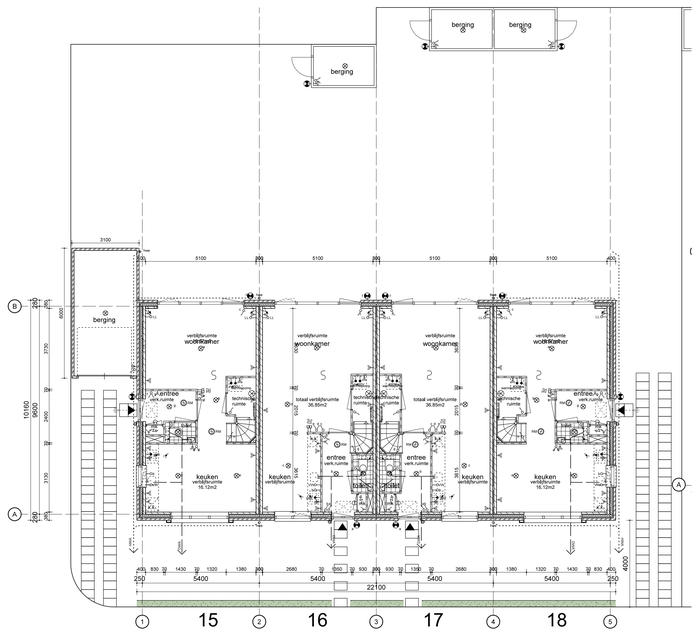

begane grond blok 3

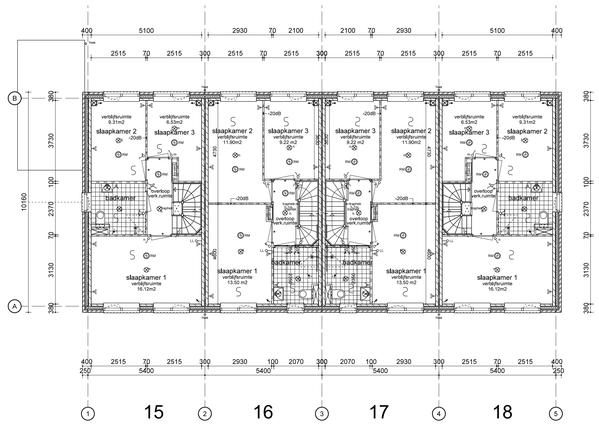

1e verdieping blok 3

Renvooi

- gevelsteen, baksteen
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- lichte scheidingswand, Bu,v en Ico > -20 dB
- isolatie: Rc-waarden volgens EIP-rapport
- h.w. hemelwaterafvoer
- o.v.w.k. standleiding
- w.i.w. inblaasroosters
- GM rookmelder (moet voldoen aan de primaire eisen uit NEN 2555)
- EN meterkast
- wp opstelplaats warmtepomp
- wtw opstelplaats warmte terugwin unit
- wm opstelplaats wasmachine
- kruipluik
- afvoer hemelwater
- afvoer fecaliën
- 30 minuten brandwerend WBDBO
- 30 30 minuten brandwerend WBDBO
- 60 60 minuten brandwerend WBDBO

- Voor D.P., dagl.tr., ventilatie, en bouwbesluitbeschrijvingen zie rapport Van Excelsi
- Constructie volgens berekeningen en tekeningen constructeur
- Scheidingswanden tussen verblijfsruimten zonder deur hebben een minimale massa van 65 kg/m2, waarvan aan de 2D dB eis voldaan kunnen worden
- Alle buitenkozijnen worden inbraakwerend uitgevoerd volgens NEN 5096
- Bouwconstructie 60 minuten brandwerendheid m.b.t. bewegen conform Art. 2.10 en 2.11 BB 2012
- Alle toe te passen materialen en constructies zullen voldoen aan brand- en rookklasse zoals aangegeven in Art. 2.87 - 2.79 BB 2012.
- Elke woning is een brandcompartiment. Brandwerendheid tussen de woningen bedraagt 60 minuten
- Ongegrepen tot de woning, verblijfs-, verkeers-, bad-, toilet- en bergruimten hebben een vrije doorgang van minimaal 2.3 m hoog en 0.85 m breed
- Alle metalen buiscomponenten die in aanraking komen met de bodem/licht zijn thermisch verzinkt
- Dondicoting rolkring omkleed met 30mm minerale wol
- Hemel- en valleiderafvoer uiteindelijk worden conform NEN 3215 uitgevoerd
- Elektrische installaties worden conform NEN 1010 uitgevoerd
- Kleine en koud water uiteindelijk worden conform NEN 1006 uitgevoerd
- Meterkamer uitgevoerd conform NEN 2768
- Ventilatie en deuren voorzien van brandwerendheid
- Afwerking ruitje grasgeel: tuiltjes en balkamers voorzien van wand- en vloertegels
- Mechanisch ventilatie afvoeren conform KVTS0
- Trappen moeten voldoen aan Art. 2.33 - 2.38 BB 2012
- HR++ glas Energiezuinig, aangepaster op het rollfreie systeem en de wind, m.b.v. conform ontwerp GWW-ingenieurs
- Bouwsjijde van steen mogen met brandgevaarlijk zijn Art. 2.71 BB 2012
- Stookplaats moet voldoen aan Art. 2.37 BB 2012
- Rookgas afvoersoorstemgen moeten voldoen aan Art. 2.39 BB 2012
- Schachten, kokers en kanalen gesoepst zijn meer dan 1 brandcomp. moeten voldoen aan Art.2.68 BB2012

GPTBS DAKKAPEL GELDT VOOR ALLE WONINGEN

LM design
bouwkundig teken- en adviesbureau
Birkstraat 95-3
3768 HD Soest
Tel 035-6023434
info@lmdesign.nl

P R O J E C T
26 woningen te Barneveld

O P D R A C H T G E V E R
Van de Kolk Ontwikkeling BV
Koningsweg 29 3886 KC Garderen

O N D E R D E E L
BLOK 3, RIJENWONINGEN

O M S C H R I J V I N G
Aanvraag Omgevingsvergunning

Schaal	1:100	Formaat	A0
Datum	28-01-2019	Getekend	PV

Gewijzigd

A	20-03-2019	F
B	26-03-2019	G
C	06-05-2019	H
D	28-05-2019	I
E	19-06-2019	J

ROOZENBEEK ARCHITECT BNA
Blauwgras 9
3776 NC Stroe
Tel 0342.44.30.69
info@roozenbeek.nl
ROOZENBEEK

W E R K N R
3026

B L A D N R
B3-01