

## **WATERVERGUNNING**

**Het verleggen van een lagedruk-gasleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Broekhuizen' en het verleggen van een middenspanningskabel in de kernzone van primaire waterkering 'Broekhuizen', ter hoogte van Hoogstraat 6 te Broekhuizen**

**Zaaknummer: 2019-Z4953**

**Datum: 12 augustus 2019**

## Inhoudsopgave

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1   | Onderwerp aanvraag.....               | 3  |
| 2   | Conclusie .....                       | 3  |
| 3   | Besluit .....                         | 3  |
| 4   | Ondertekening.....                    | 4  |
| 5   | Voorschriften.....                    | 5  |
| 6   | Aanvraag.....                         | 9  |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag.....            | 9  |
| 6.2 | Locatie .....                         | 9  |
| 6.3 | Vergunningplichtige handelingen ..... | 9  |
| 6.4 | Meldplichtige handelingen.....        | 10 |
| 6.5 | Zorgplicht.....                       | 10 |
| 7   | Toetsing aanvraag .....               | 12 |
| 7.1 | Algemeen.....                         | 12 |
| 7.2 | Overwegingen .....                    | 12 |
| 7.3 | Conclusie toetsing .....              | 13 |
| 8   | Procedure en rechtsbescherming .....  | 14 |
| 8.1 | Procedure .....                       | 14 |
| 8.2 | Rechtsbescherming .....               | 14 |
| 9   | Mededelingen .....                    | 15 |
| 10  | Bijlagen .....                        | 15 |

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 juni 2019 een aanvraag ontvangen van Enexis Netbeheer B.V., postbus 856, 5201 AW, 's-Hertogenbosch om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten:

- het verleggen van een lagedruk-gasleiding (hierna: LD-gasleiding) in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Broekhuizen',
- het verleggen van een middenspanningskabel (hierna: MS-kabel) in de kernzone van primaire waterkering 'Broekhuizen',

ter hoogte van Hoogstraat 6 te Broekhuizen, waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

Tevens betreft de aanvraag het verleggen van een MS-kabel in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Broekhuizen', ter hoogte van Hoogstraat 6 te Broekhuizen, waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap een melding is vereist, zie paragraaf 6.4.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., postbus 856, 5201 AW, 's-Hertogenbosch, voor:
  - het verwijderen van middenspanningskabel in de kernzone van primaire waterkering 'Broekhuizen', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 2.16 kabels (waterkering);
  - het verwijderen van een lagedruk gasleiding in de kernzone van primaire waterkering 'Broekhuizen', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 2.15 leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
  - het aanleggen en behouden van een middenspanningskabel in de kernzone van primaire waterkering 'Broekhuizen', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 2.16 kabels (waterkering);

- het aanleggen en behouden van een lagedruk gasleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Broekhuizen', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 2.15 leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - locatietekening 4503647\_1561549788084\_M.10483\_LD\_def;
  - locatietekening 4503647\_1561549833054\_M.10483\_MS\_def;
  - locatietekening 4503647\_1561549875728\_2018-001-TEK-KL-06-v1.0;
  - sterkteberekening gasleiding 4503647\_1561549948963\_OS\_Gasleiding\_200\_HDPE\_sdr11;
  - berekening veiligheidszone 4503647\_1561549988989\_VZ\_Gasleiding\_200\_HDPE\_sdr11.

#### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

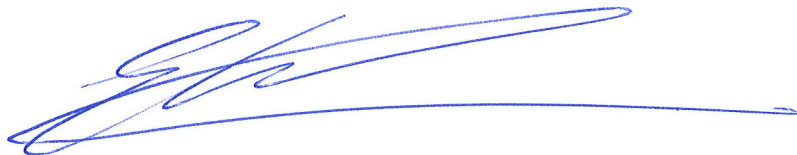

ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur



## **5 Voorschriften**

### **Voorschrift 1**

#### *Aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder of degene die de werkzaamheden uitvoert, draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

### **Voorschrift 2**

#### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

### **Voorschrift 3**

#### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

### **Voorschrift 4**

#### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

1. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de bij dit besluit behorende tekeningen:
  - locatietekening 4503647\_1561549788084\_M.10483\_LD\_def;
  - locatietekening 4503647\_1561549833054\_M.10483\_MS\_def;
  - locatietekening 4503647\_1561549875728\_2018-001-TEK-KL-06-v1.0.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 2) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het Meldpunt Water 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen



- per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
  3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

#### **Voorschrift 9**

##### *Waterkeringen algemeen*

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Er mogen geen holle ruimten ontstaan / worden aangebracht in de zoneringen van de primaire waterkering.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
6. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de Hoogstraat/Broekhuizerweg en de Veerweg zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
7. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in/bij waterkeringen.
8. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
9. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
10. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.

11. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

**Voorschrift 10**

*Aanleggen kabels en leidingen (open ontgraving)*

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
  - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;
  - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in een zodanige volgorde dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.
3. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de LD-gasleiding moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.


## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Enexis Netbeheer B.V., postbus 856, 5201 AW, 's-Hertogenbosch is voornemens om een LD-gasleiding en een MS-kabel te verleggen. De LD-gasleiding heeft een overdruk van 0,1 bar. De werkzaamheden vinden plaats in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Broekhuizen'. Het verleggen van de MS-kabel en LD-gasleiding zal middels een open ontgraving plaatsvinden.

### 6.2 Locatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd op of nabij de Hoogstraat 6 te Broekhuizen. In het RD-coördinatenstelsel bevindt de locatie zich nabij coördinaat: X = 208905 en Y = 389035. Kadastraal gezien wordt de percelen, kadastraal aangeduid met Gemeente Broekhuizen, sectie G en perceelnummers 104 en 415 aangedaan waarin de werkzaamheden worden verricht.

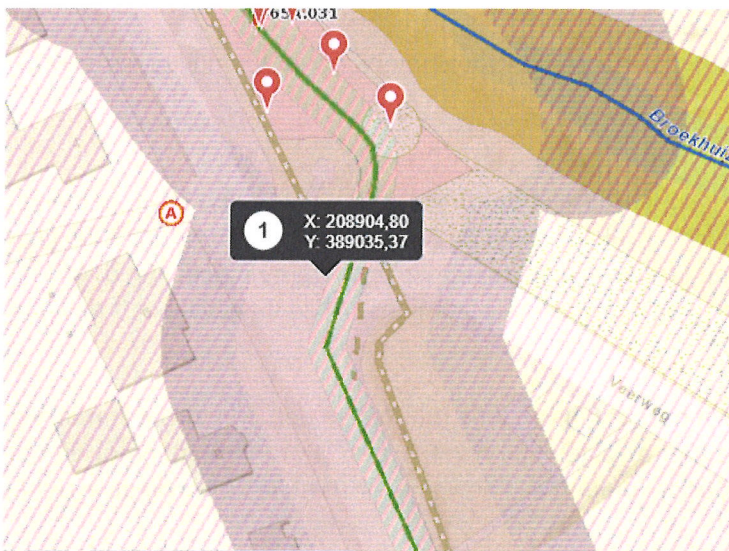

De te kruisen waterkering 'Broekhuizen' is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Horst aan de Maas en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De locatie ligt in bebouwd gebied. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, de beschermingszone, het profiel van vrije ruimte en de buitenbeschermingszone in breedte.

### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.



Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de keurzonering van de waterkering aan de Hoogstraat 6 te Broekhuizen uit te voeren werkzaamheden:

- het verleggen van een lagedruk-gasleiding LD-gasleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Broekhuizen';
- het verleggen van een MS-kabel in de kernzone van primaire waterkering 'Broekhuizen'.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in onderhavige aanvraag vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het verwijderen van een MS-kabel in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.16 kabels (waterkering));
- het aanleggen en behouden van een MS-kabel in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.16 kabels (waterkering));
- Het verwijderen van een LD-gasleiding in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.15 leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering));
- het aanleggen en behouden van een LD-gasleiding in de kernzone en profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.15 leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

#### **6.4 Meldplichtige handelingen**

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kan worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend.

Het aanleggen van een MS-kabel in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering is meldplichtig; deze activiteit valt onder de algemene regel 'Kabels (waterkering)'. Voor dit deel van het traject moet de vergunninghouder voldoen aan de voorschriften die horen bij de algemene regel 'Kabels (waterkering)'.

Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'Kabels (waterkering)'.

#### **6.5 Zorgplicht**

Op het aanleggen van een LD-gasleiding en een MS-kabel in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering is op grond van 'Uitvoeringsregel 2.15 leidingen' en 'Uitvoeringsregel 2.16 kabels' van het waterschap de zorgplicht van toepassing.

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. In het kader van 'Uitvoeringsregel 2.15 leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar' houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

- De initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand op kan treden.

In het kader van 'Uitvoeringsregel 2.16 kabels' houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de kabel op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## **7 Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
  - Uitvoeringsregel 2.15 leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
  - Uitvoeringsregel 2.16 kabels (waterkering).

#### Toetsing waterkeringen, algemeen

Aanvragen om vergunningen voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de beleids- en uitvoeringsregels.

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening



gehouden met het veiligheidsniveau, maar ook met de gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer etc. van de waterkering.

De vergunningplichtige werken worden uitgevoerd in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Broekhuizen'. Ter plaatse van de aangevraagde werken en activiteiten ligt de waterkering in bebouwd gebied; er is geen sprake van een klassiek dijklichaam.

#### Toetsing waterkering

##### *Stabiliteit en kerende hoogte*

De aangevraagde vergunningplichtige werken en activiteiten bestaan uit het verleggen van een MS-kabel en een LD-gasleiding. In de praktijk houdt dit in dat een bestaande MS-kabel en LD-gasleiding verwijderd worden en een nieuwe MS-kabel en LD-gasleiding op een andere locatie worden aangelegd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat er (door de aanleg van) de nieuwe MS-kabel en LD-gasleiding geen holle ruimten mogen ontstaan in de zoneringen van de primaire waterkering. De aan te leggen werken en de uit te voeren werkzaamheden hebben geen nadelige invloed op de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering.

##### *Door het waterschap uit te voeren onderhoud*

De aangevraagde LD-gasleiding en MS-kabel worden onder maaiveld (onder het wegoppervlak) aangelegd. Hiermee vormt de kabel geen obstakel voor het door het waterschap uit te voeren doelmatige beheer en onderhoud.

##### *Onderhoud aangevraagde werken*

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de werken in goede staat van onderhoud houdt.

##### *NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659*

De overdruk van de aangevraagde LD-gasleiding bedraagt 0,1 bar (werkdruk 1,1 bar). Bij de aanvraag zijn twee berekeningen gevoegd (*sterkteberekening gasleiding 4503647\_1561549948963\_OS\_Gasleiding\_200\_HDPE\_sdr11* en *berekening veiligheidszone 4503647\_1561549988989\_VZ\_Gasleiding\_200\_HDPE\_sdr11*). Met deze berekeningen toont de aanvrager aan dat de aangevraagde LD-gasleiding voldoet aan het gestelde in de vigerende NEN 3650-serie en, indien van toepassing, aan de afwijkende en aanvullende eisen van het waterschap. Hierdoor zijn de risico's voor de waterveiligheid aanvaardbaar.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Waterschap Limburg heeft op 26 juni 2019 via het Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 4503647 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z4953. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van gemeente Horst aan de Maas. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2019-D61174.

Tevens heeft Waterschap Limburg op 5 juli 2019 een adviesaanvraag ingediend bij gemeente Horst aan de Maas en geregistreerd onder documentnummer 2019-D61175.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);



- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

1. Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.
4. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan gemeente Horst aan de Maas, postbus 6005, 5960 AA Horst.

## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z4953:

- Bijlage 1 objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016;
- Bijlage 2 tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018.
- Bijlage 3 locatietekening 4503647\_1561549788084\_M.10483\_LD\_def;
- Bijlage 4 locatietekening 4503647\_1561549833054\_M.10483\_MS\_def;
- Bijlage 5 locatietekening 4503647\_1561549875728\_2018-001-TEK-KL-06-v1.0;
- Bijlage 6 sterkteberekening gasleiding 4503647\_1561549948963\_OS\_Gasleiding\_200\_HDPE\_sdr11;
- Bijlage 7 berekening veiligheidszone 4503647\_1561549988989\_VZ\_Gasleiding\_200\_HDPE\_sdr11.



