


Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1493-2-0001923
Straatnaam	Schadeken
Huisnummer	44
Postcode	2264 KB
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

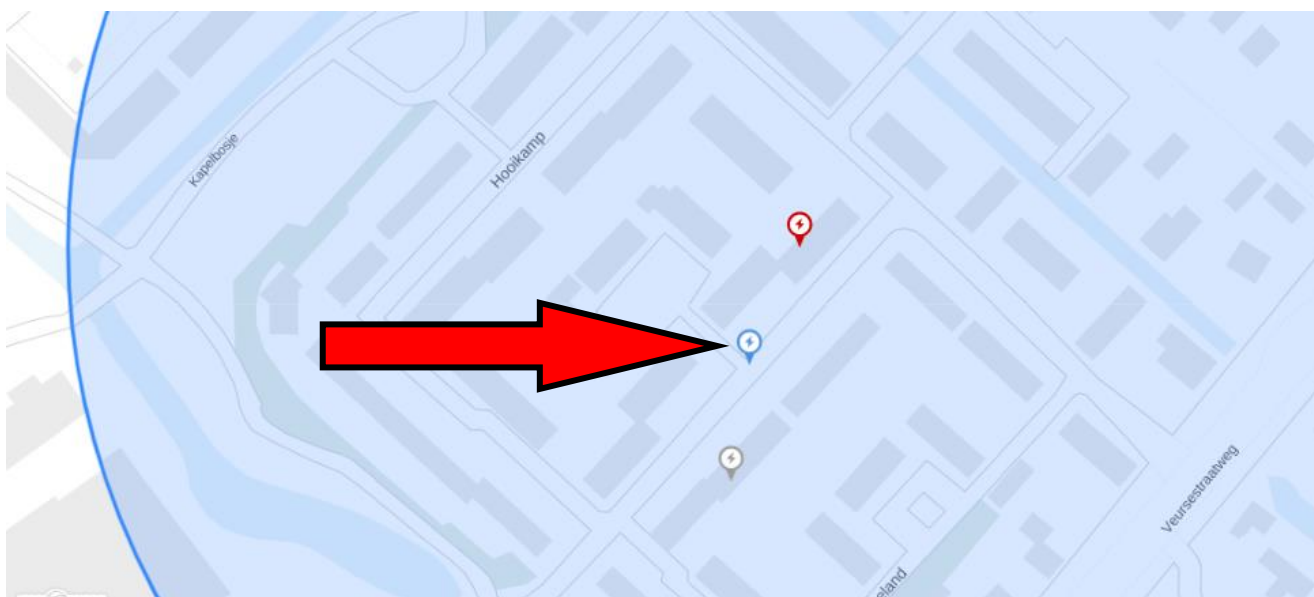

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Alfred.pots@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1499-2-0001678
Straatnaam	Zaagmolenstraat
Huisnummer	37
Postcode	2265 XE
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

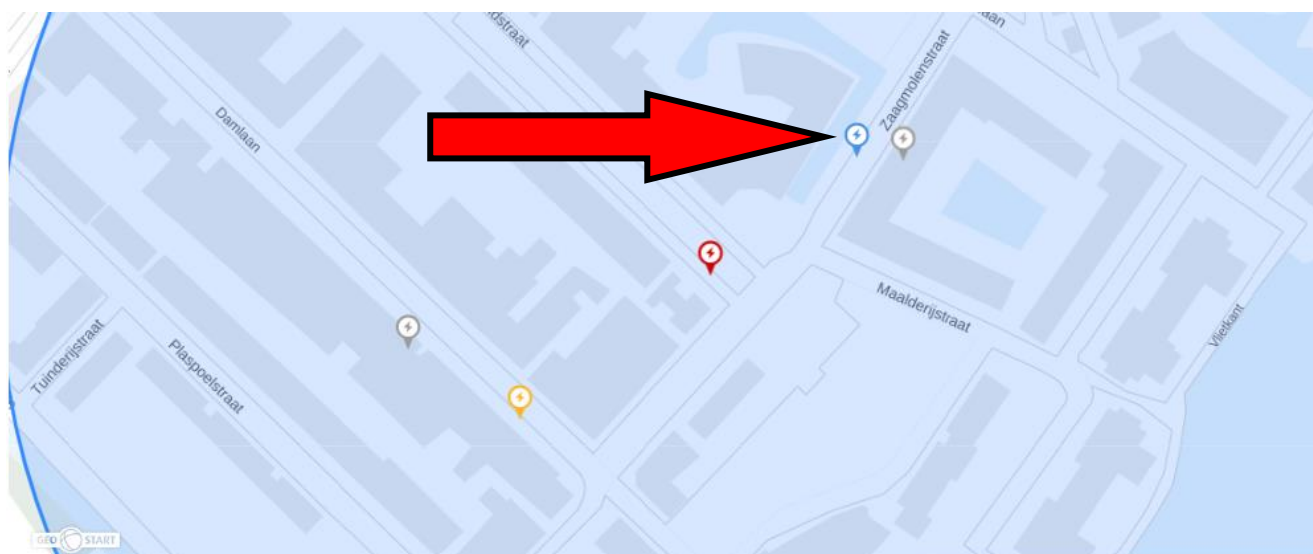

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Alfred.pots@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1455-2-0001796
Straatnaam	Burgemeester Keizerlaan
Huisnummer	3
Postcode	2262 BB
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

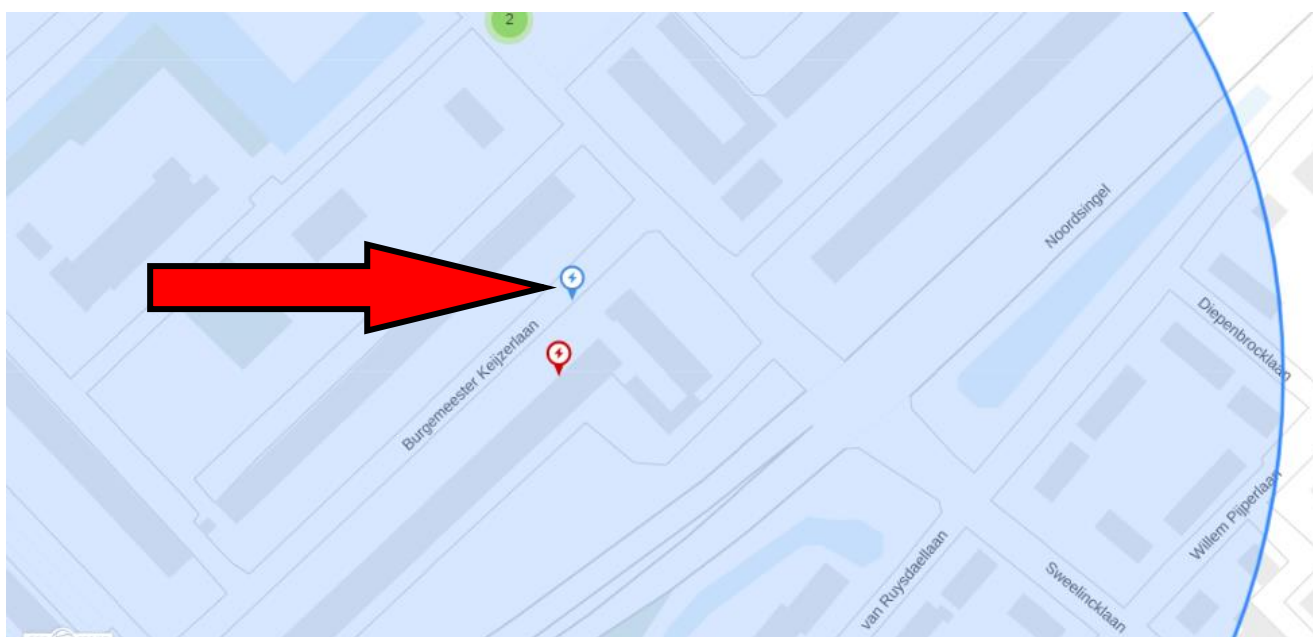

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Alfred.pots@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1483-2-0001880
Straatnaam	Prinses Marijkelaan
Huisnummer	32
Postcode	2264 CN
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (<i>ster = oplaadparkeerplaats</i>)	2

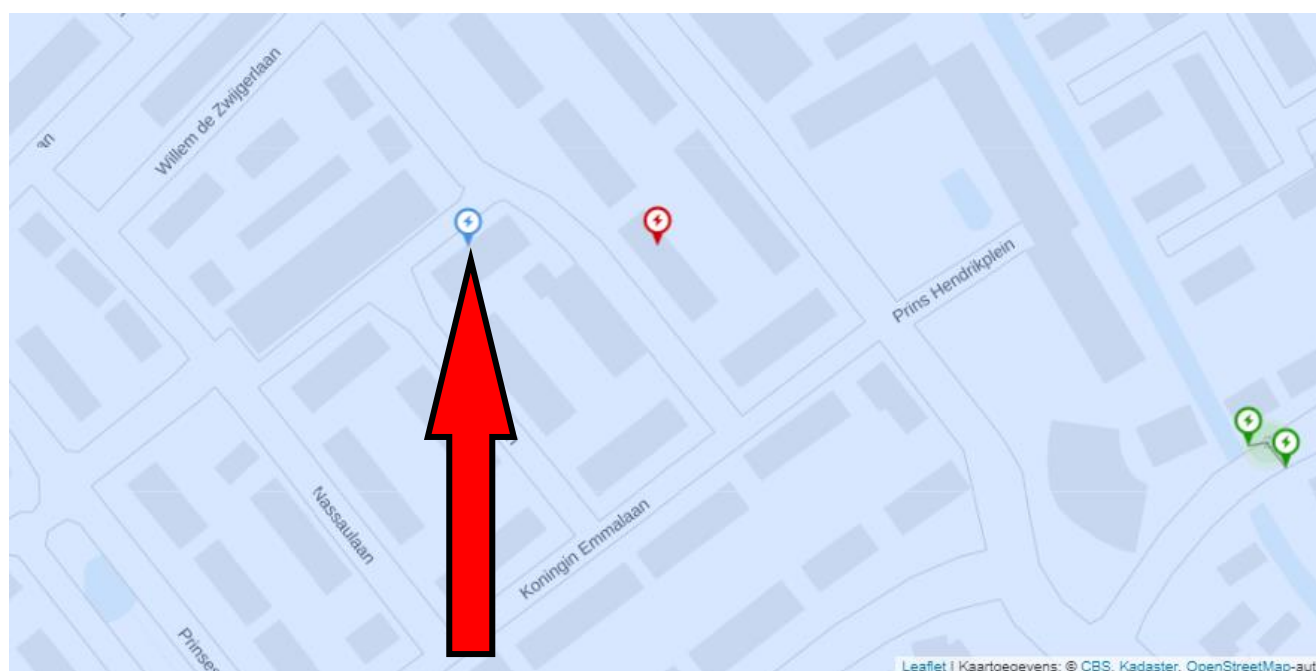

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Alfred.pots@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1485-2-0001864
Straatnaam	Burgemeester Caan van Necklaan
Huisnummer	370
Postcode	2262 GZ
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen <i>(ster = oplaadparkeerplaats)</i>	2

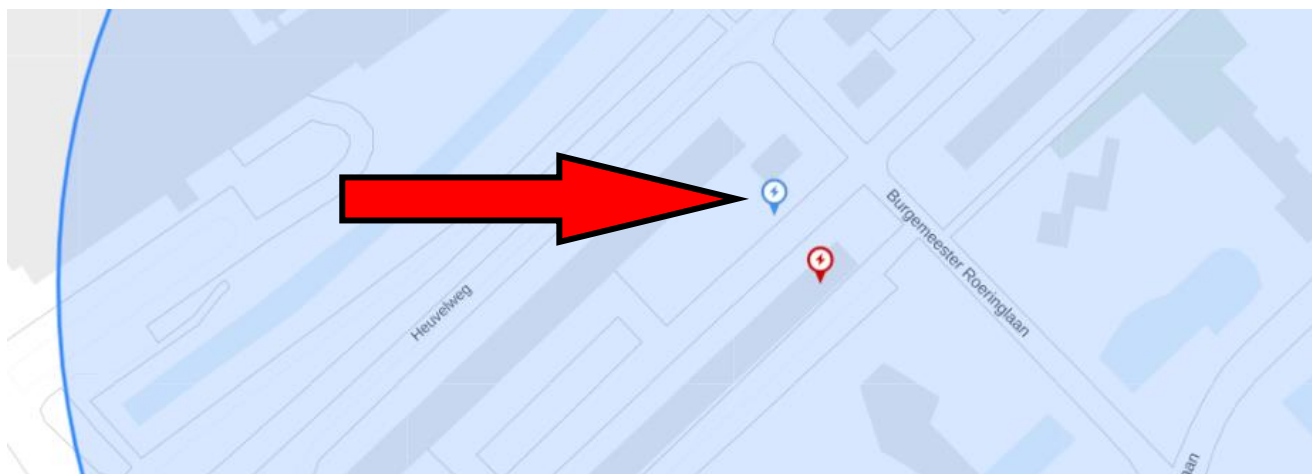

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.



Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Alfred.pots@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1214-2-0001254
Straatnaam	Nieuwstraat
Huisnummer	69
Postcode	2266 AB
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

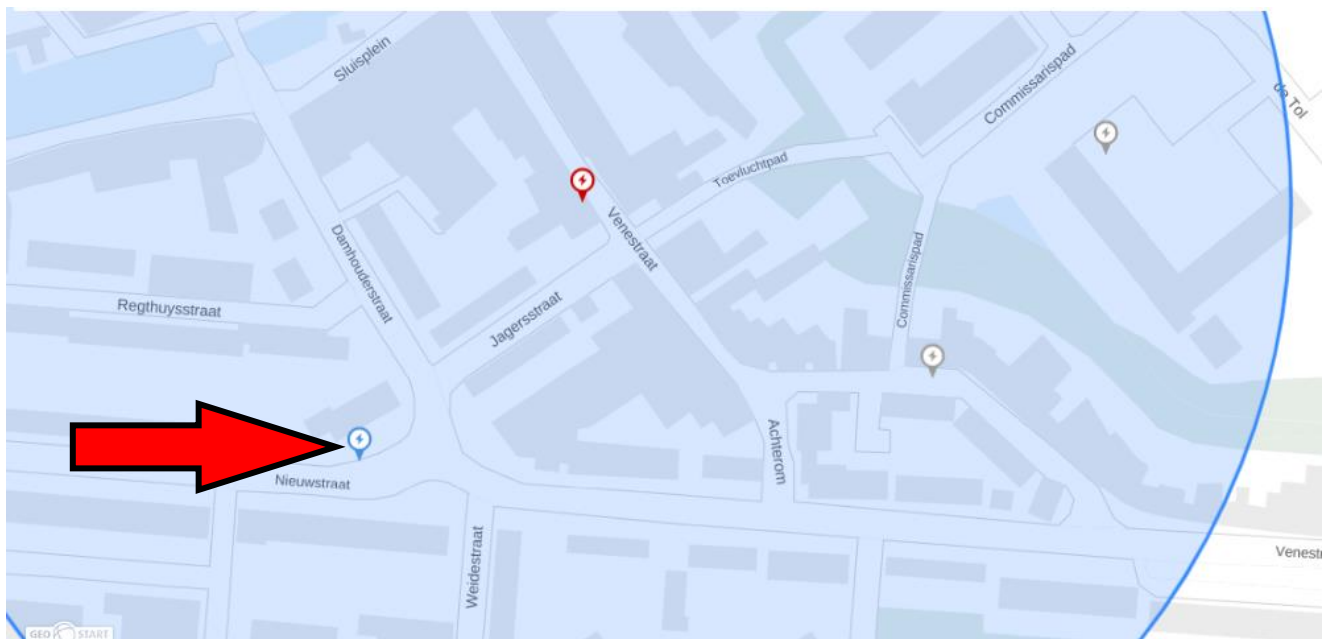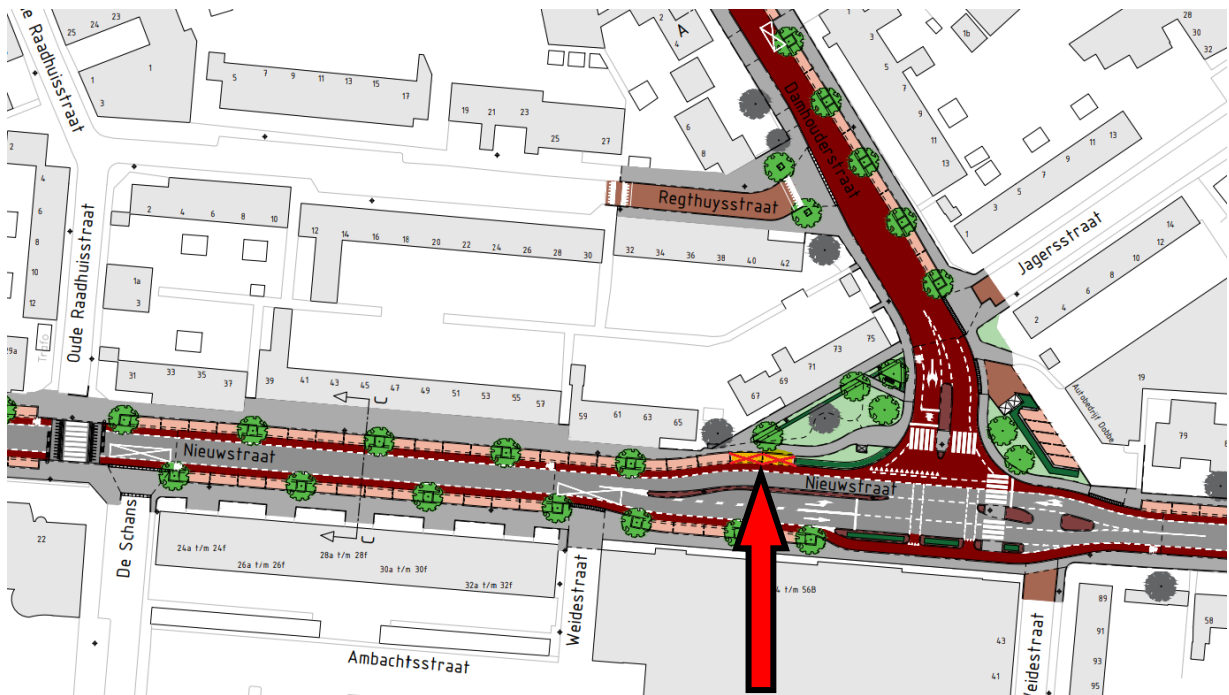

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Alfred.pots@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1484-2-0001911
Straatnaam	Koningin Julianalaan
Huisnummer	179
Postcode	2273 JE
Plaats	Voorburg
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (<i>ster = oplaadparkeerplaats</i>)	2

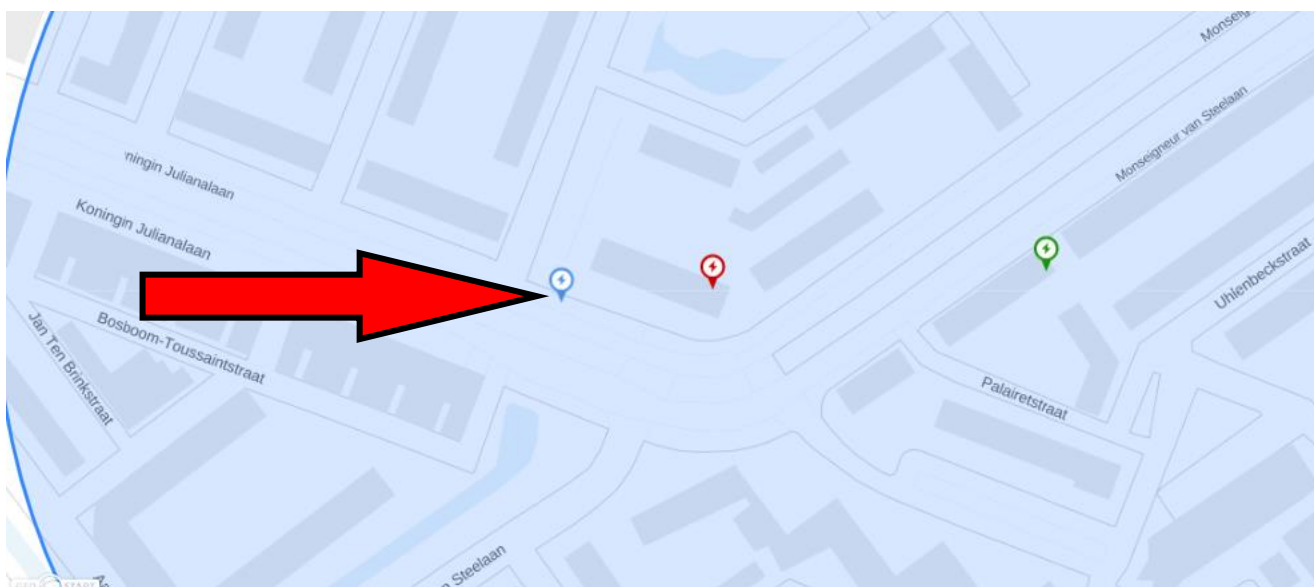

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.

Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Alfred.pots@engie.com

Opmerkingen