



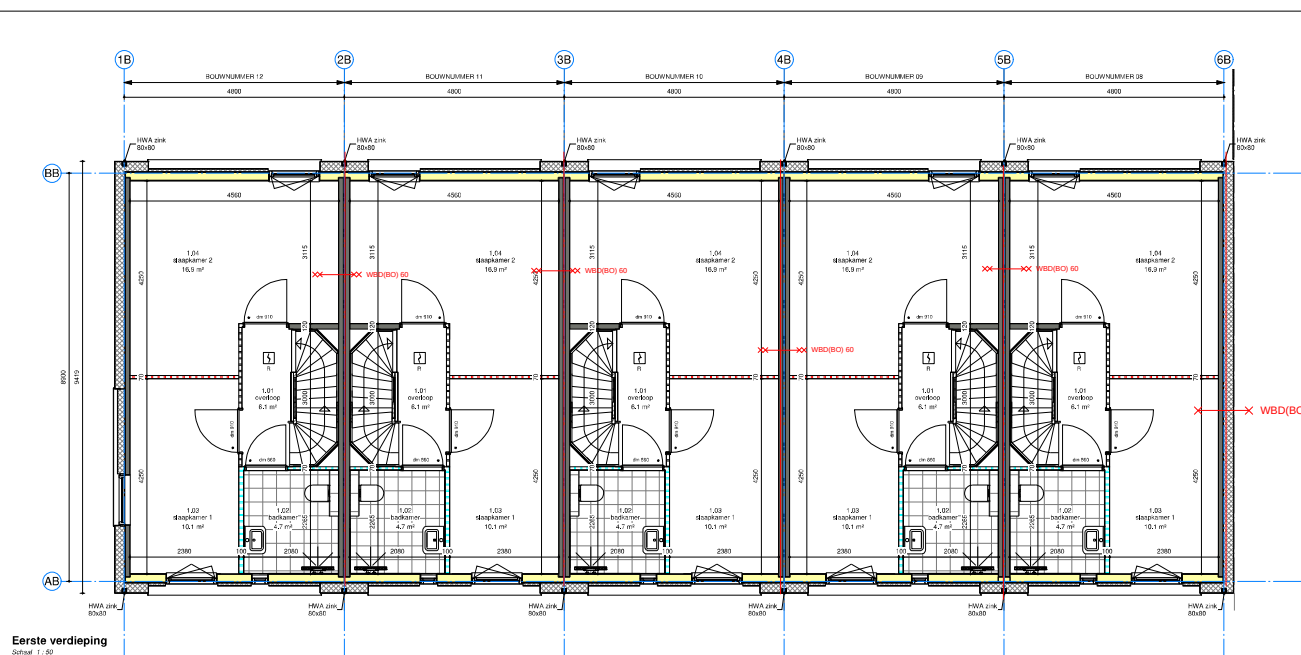


Eerste verdieping

Schaal 1 : 50

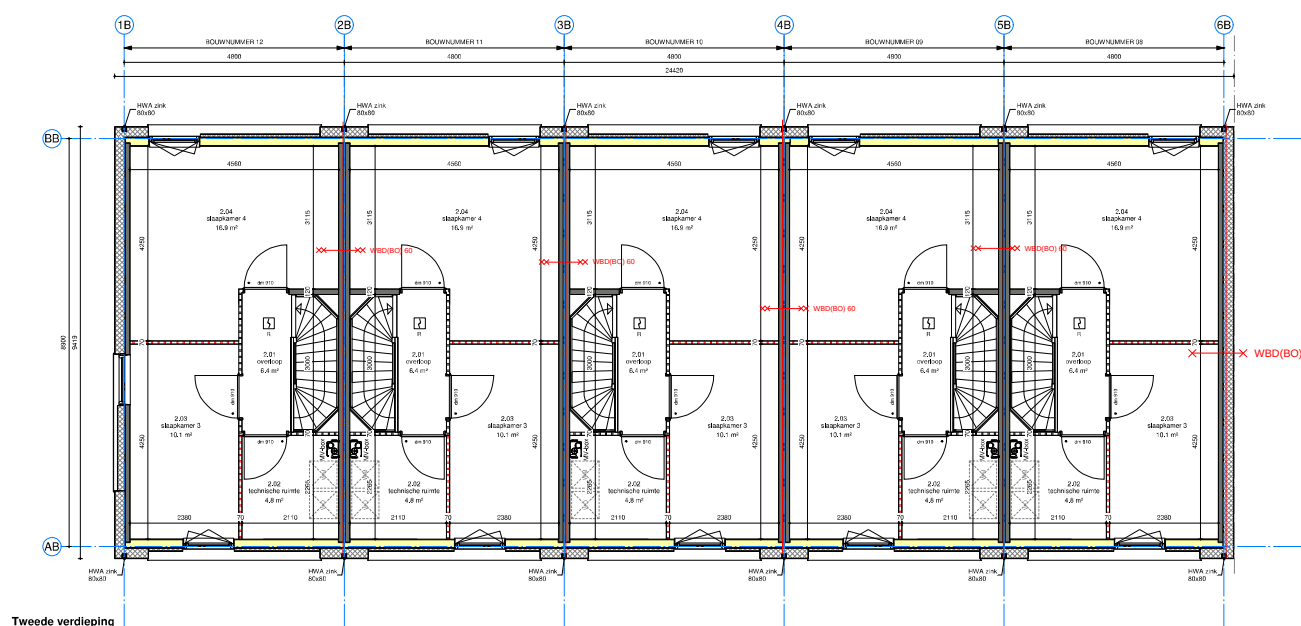

Tweede verdieping

Schaal 1 : 50

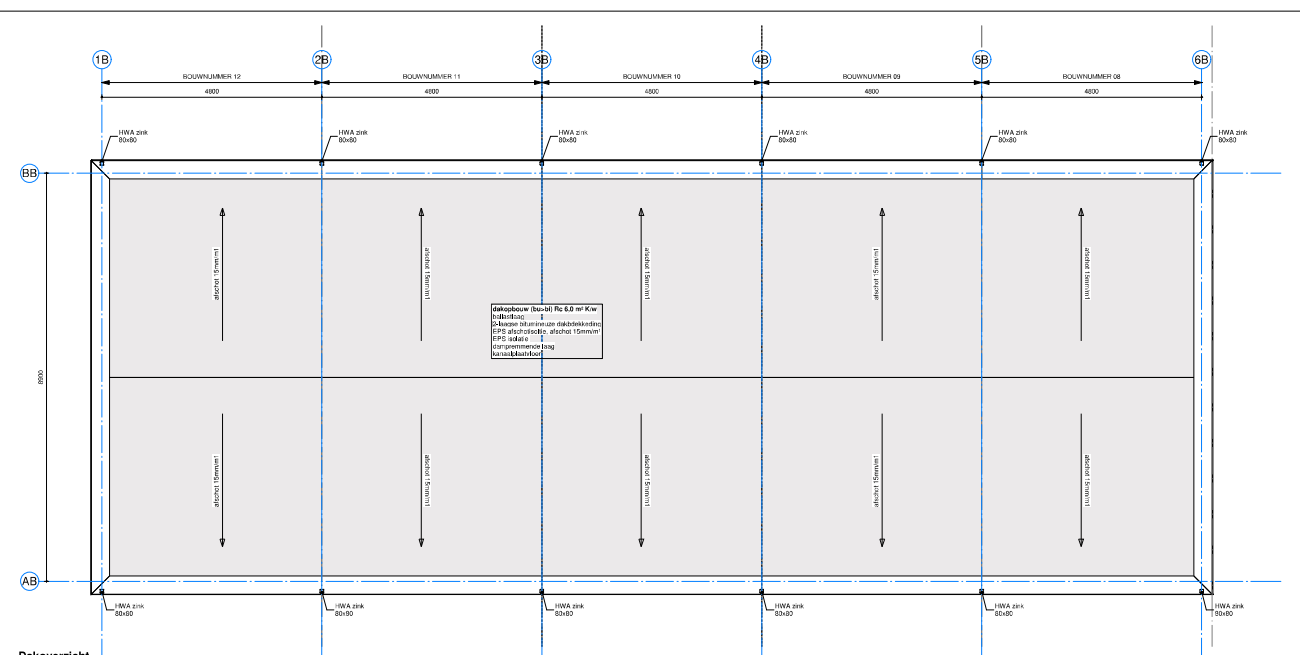

Dakoverzicht

Schaal 1 : 50

ZIE  
CORRECTIES

GEMEENTE ROTTERDAM  
BRANDPREVENTIECOMMISSIE

COVENANT  
ROUWBOUW  
BRANDPREVENTIE EN VEILIGHEID

vergunningen: brandweer: AKKOORD

Type B-KV

**RENNVOOI ALGEMEEN**

Vibratiescheidingen, trappen en halftrappen uitvoeren conform nieuwbouw bouwbesluit afdeling 7.3 en 7.5.

Koelen, ramen en deuren van de woningen welke bereikbaar zijn conform de NEN 5087, dienen een weerspanningskleef of afsluitend raam te hebben van ten minste 2 conform NEN 5086.

Gevels met ramen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inspraak, dienen een weerspanningskleef of afsluitend raam te hebben van ten minste 2 conform NEN 5086.

Luiften en overkappingen moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Luiften en overkappingen moeten van ten minste 2 conform NEN 5086.
- Luiften en overkappingen moeten van ten minste 2 conform NEN 5086.
- Luiften en overkappingen moeten van ten minste 2 conform NEN 5086.

Open vegen in de overkappingen scheidingsconstructies mogen niet minder zijn dan 0,01 m (ruimtekleef).

Drinkelwateraanvoer volgens modelbouwconstructies conform NEN 1070.

Materialen voor de overkappingen moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Materialen voor de overkappingen moeten voldoen aan de volgende eisen.
- Materialen voor de overkappingen moeten voldoen aan de volgende eisen.
- Materialen voor de overkappingen moeten voldoen aan de volgende eisen.

Wandkleur in badkamer 1200mm - breedte.

Vlaegvloer in badkamer over de vloerhoogte.

Rand en afsluiting van de vloer.

**RENNVOOI MATERIALEN**

Materialen:

- EPS isolatie v.v.v. gevelputz of minerale wolvullen.
- XPS isolatie.
- Houten vloerplaat v.v.v. minerale wol.
- Plaat beton binnenzijde.
- Lichte scheidingswand, glaspartijen.
- Lichte scheidingswand, glaspartijen hygie, vochtwerend.
- Lichte scheidingswand, glaspartijen zwart, geluidwerend.


• Doorvalkegels binnenzijde.

**Wandopbouw gevel (BouW) Rc 4,5 m² K/W:**

- buitenzijde: EPS isolatie v.v.v. gevelputz of minerale wolvullen.
- binnenzijde: EPS isolatie v.v.v. gevelputz of minerale wolvullen.
- buitenzijde: EPS isolatie v.v.v. gevelputz of minerale wolvullen.
- binnenzijde: EPS isolatie v.v.v. gevelputz of minerale wolvullen.

**Wandopbouw vloer (BouW) Rc 4,5 m² K/W:**

- buitenzijde: EPS isolatie v.v.v. gevelputz of minerale wolvullen.
- binnenzijde: EPS isolatie v.v.v. gevelputz of minerale wolvullen.
- buitenzijde: EPS isolatie v.v.v. gevelputz of minerale wolvullen.
- binnenzijde: EPS isolatie v.v.v. gevelputz of minerale wolvullen.

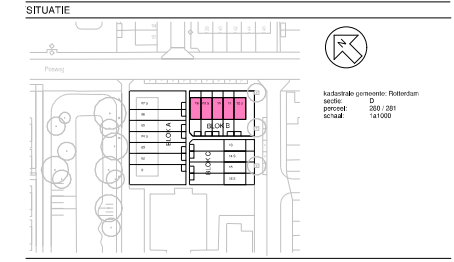

**croes**  
Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Kerkhof 1006 Postbus 6695 3000 GD Rotterdam 024-3721919 [info@croes.nl](mailto:info@croes.nl) [www.croes.nl](http://www.croes.nl)

**16651.000** Project  
Nieuwbouw 16 woningen  
Hart van Hoogvliet te Rotterdam

**230-0-105** Bed  
Blok B - 1e en 2e verdieping en dakoverzicht  
Definitief Ontwerp Bouwkunde

**versie 4** 16-05-2019 Definitief BW DT Schaal 1:50