


Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1412-2-0001719
Straatnaam	Kapelland
Huisnummer	56
Postcode	2264 HX
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

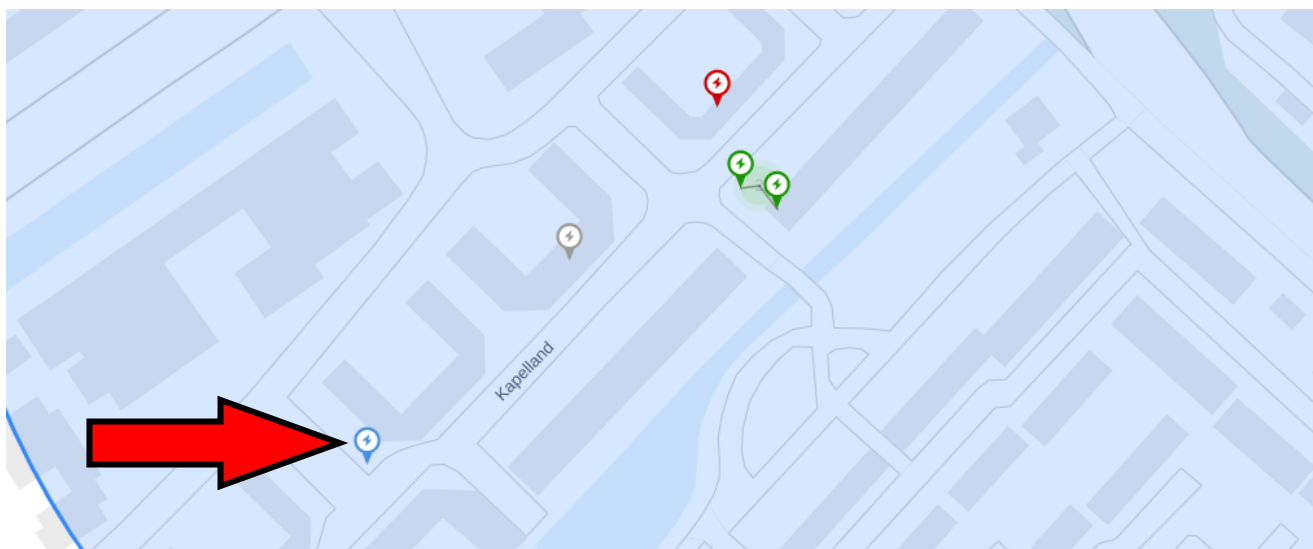

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Alfred.pots@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1179-2-0001225
Straatnaam	Vijverhof
Huisnummer	26A
Postcode	2271GP
Plaats	Voorburg
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen <i>(ster = oplaadparkeerplaats)</i>	2

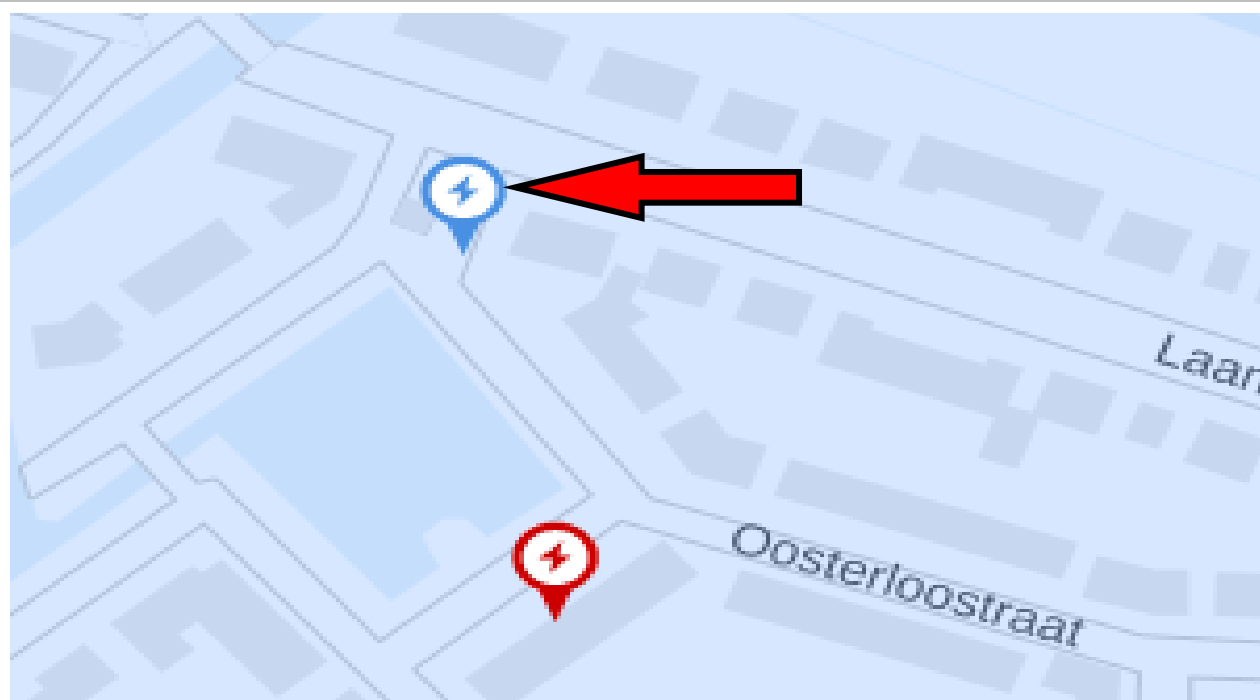

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.

Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	jan-barend.visee@engie.com

Opmerkingen