


Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1119-2-0001113
Straatnaam	Vrijburgstraat
Huisnummer	1
Postcode	2275BX
Plaats	Voorburg
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

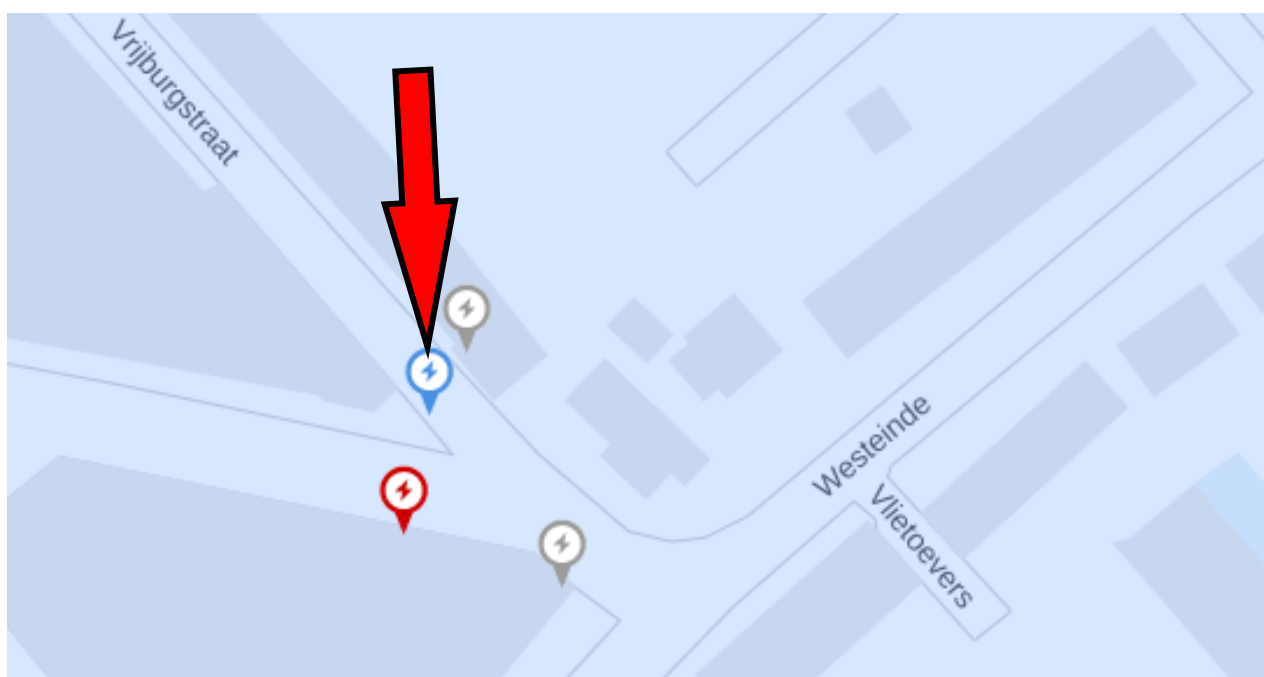

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	wim.tenwolde@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1565-2-0001938
Straatnaam	Hendrik van Randwijkstraat
Huisnummer	2
Postcode	2264XK
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

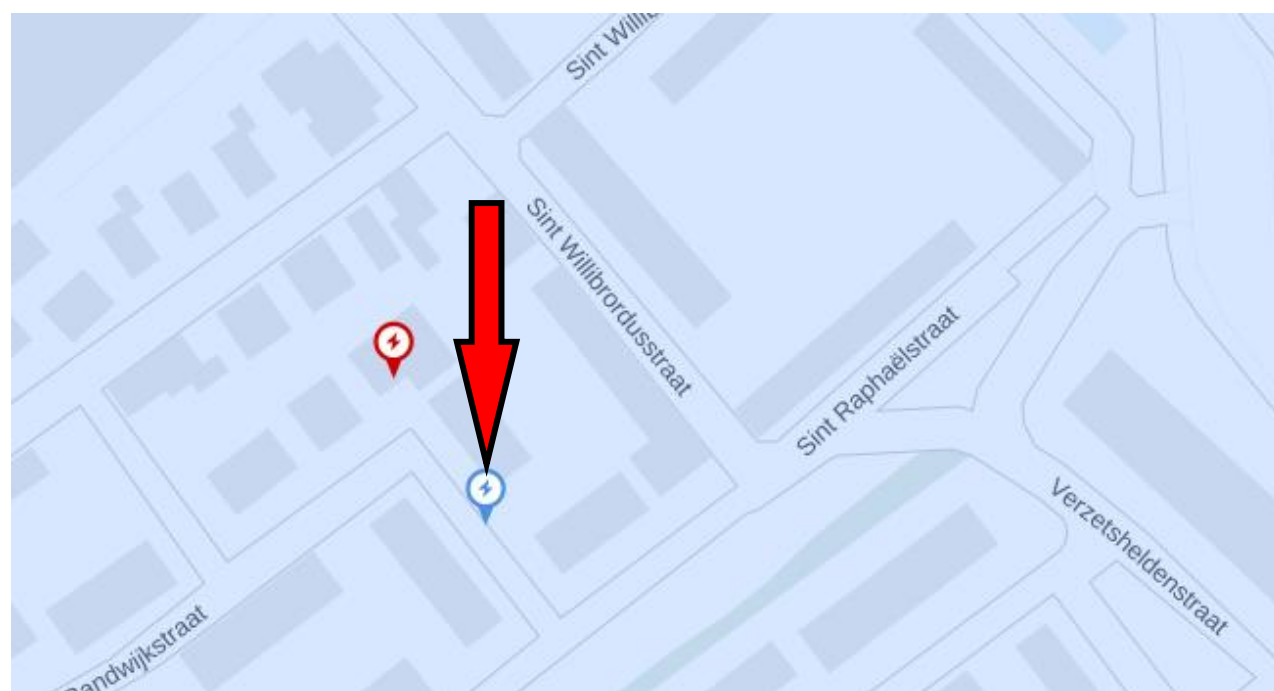

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	wim.tenwolde@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1570-2-0002141
Straatnaam	van Alphenstraat
Huisnummer	63H
Postcode	2274NC
Plaats	Voorburg
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

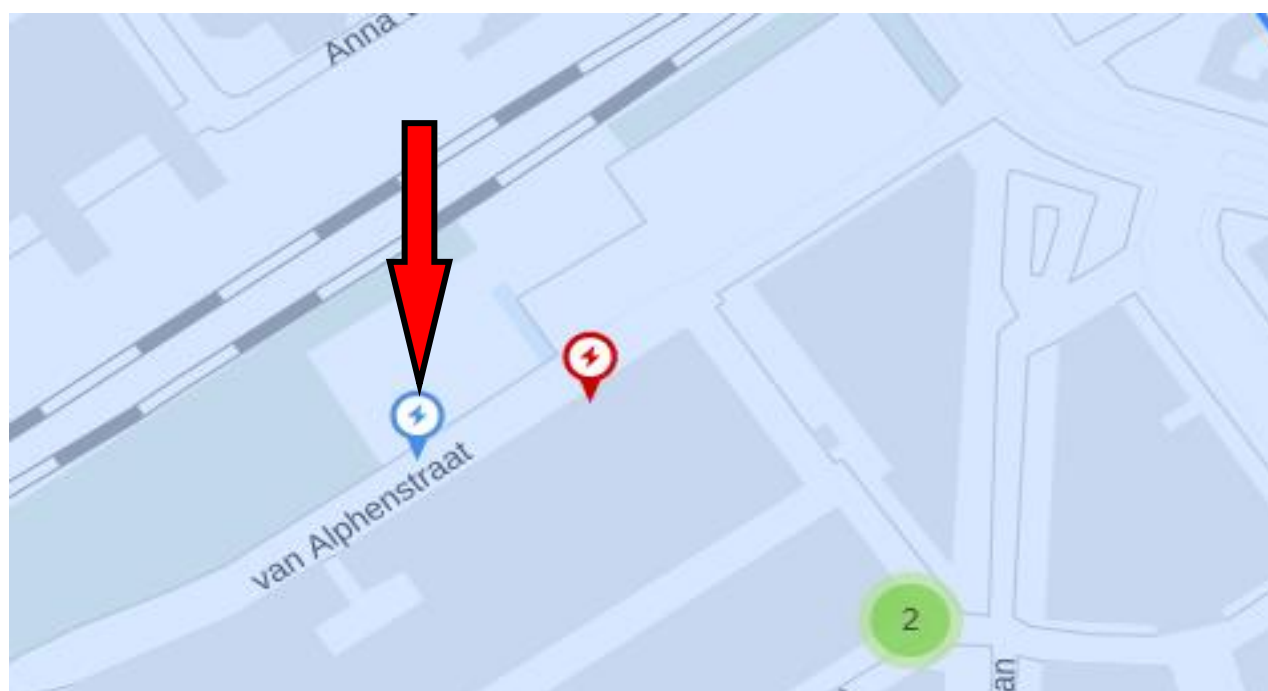

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	wim.tenwolde@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1571-2-0002167
Straatnaam	Ransuillaan
Huisnummer	49
Postcode	2261DA
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

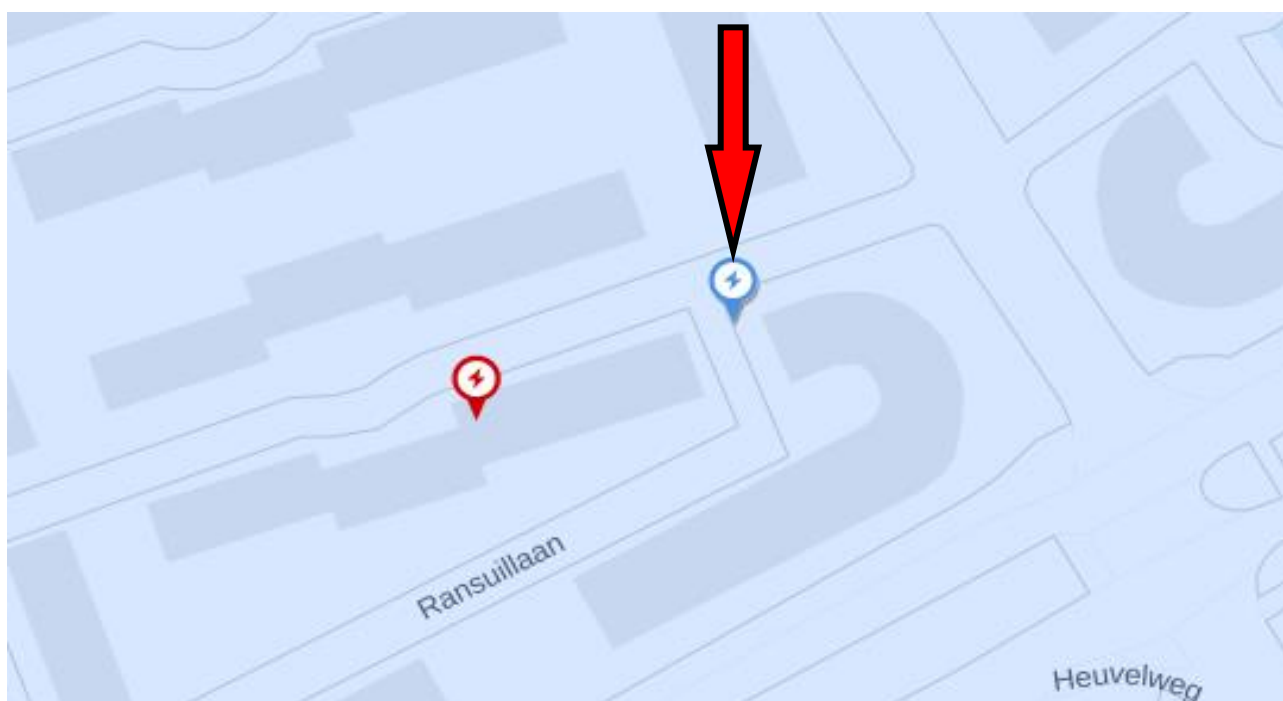

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	wim.tenwolde@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1641-2-0002339
Straatnaam	Grashof
Huisnummer	17
Postcode	2262ER
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

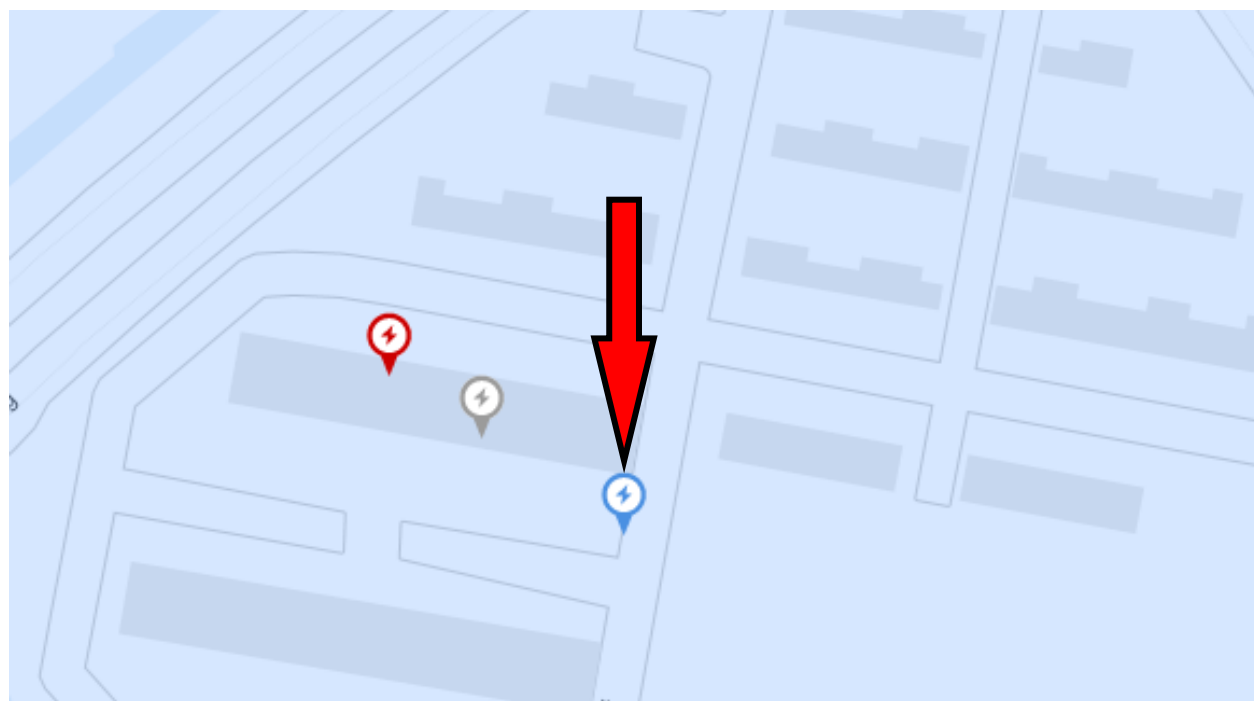

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	wim.tenwolde@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1642-2-0002343
Straatnaam	Rozentuin
Huisnummer	62
Postcode	2272XD
Plaats	Voorburg
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (<i>ster = oplaadparkeerplaats</i>)	2

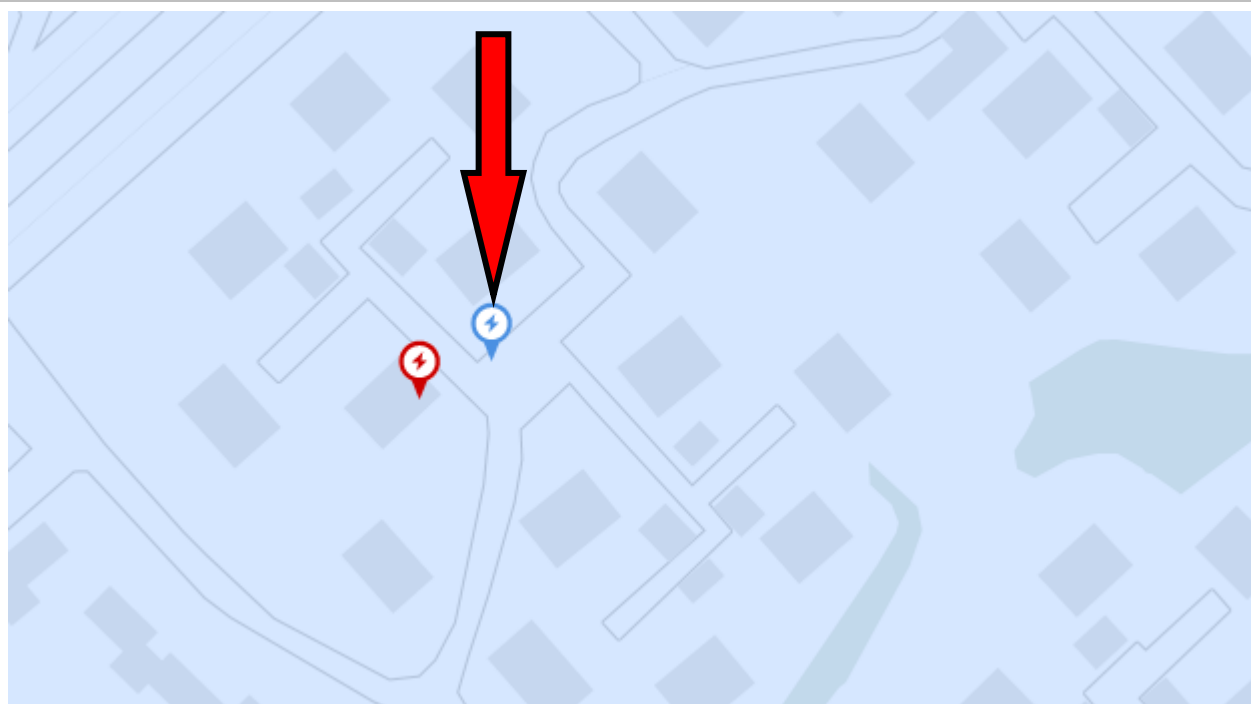

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.

Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	wim.tenwolde@engie.com

Opmerkingen