



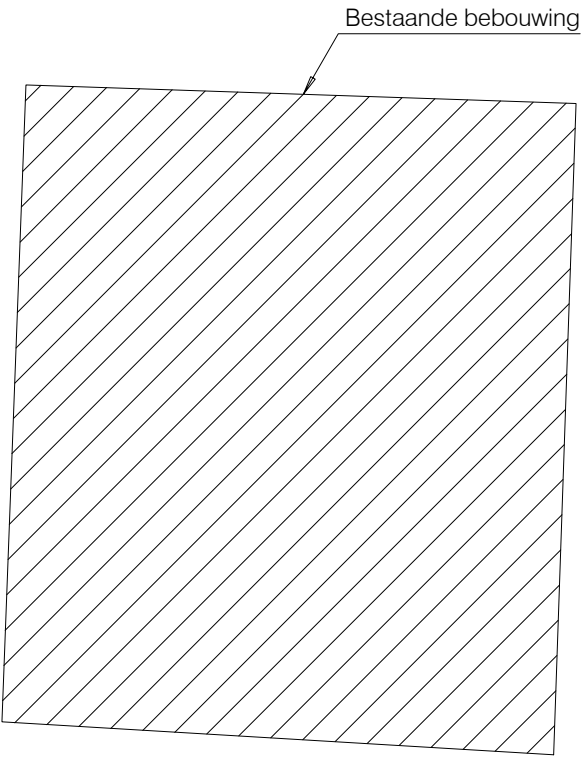


Peil = 3800+NAP,(volgens opgave Van Wanrooij Projectontwikkeling)
(Zie sonderingen met funderingsadvies van Inpin Blokpoel ingenieursbureau te Son en Breugel (rapport: 02P009736))
Funderingsstroken dik 200 mm
Onderkant funderingsstroken: 1150-P


Wananing funderivseetoken : ± 50 kg/m³ ter indicatie

 = Plaats sondering
 = Plaats nog te maken sondering

Bij toepassen werkvlo



- * : l.v.m. grondwaterstand rekening houden met bronbemaling.

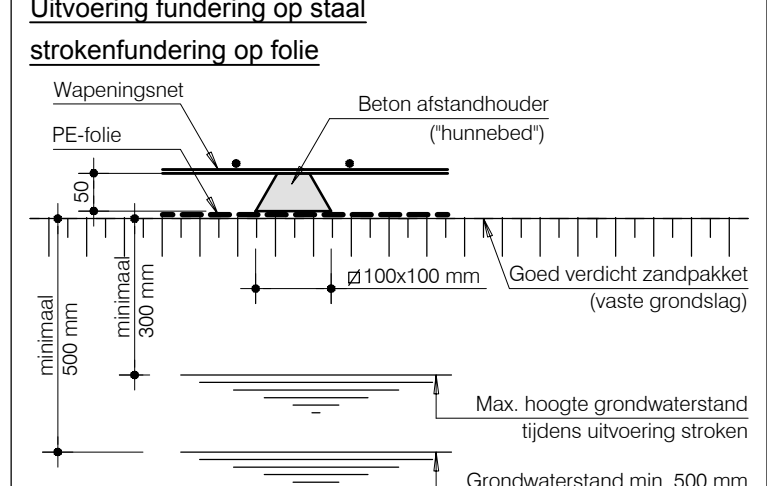

- a. Uithoofding uitputtend op staat volgens NEN-EN 1997.
- b. De ontgraving- en verdichtingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op zodanige wijze dat de bodem niet overmatig wordt afgegraven.
- c. Bij het ontbreken van een voldoende laag diepte in overleg met de toezichthouder kan een aanvullende laag van 10 cm worden toegevoegd, indien de bodem niet voldoende is verdund. Op basis van verschillende voorkeuren en ervaring wordt gekozen voor een goede draagkrachtige grondslag. Indien nodig zal de bodem verdicht worden met een draagkracht van 100 kN/m².
- d. Eventuele groenbestedingen dienen 'in drie delen' uitgeweid te worden tot een breedte van 1,5 m.
- e. De grondverbreiding aan te brengen in lagen van circa 300 mm schoon zand met een laagte van 100 mm door middel van een afgevoerde, geleidelijk voldoende laagdikte.
- f. Het bepalen van een scheidingslaag die, in overleg met het toezichthoudende bureau, kan worden toegevoegd op basis van de aanwezigheid van een onbreukbare (grondlagen) nadelige gevolgen.
- g. Betonwolkje: minimaal C20/25.
- h. Betonwolkjes: 100 cm.
- i. Indien te grote verschillen schade aan bekledingen kan ontstaan dient dit tevens te worden vermeld op de opdrachttekst.
- j. Het aanbrengen van een peilmerk op de bodem van de afgraving op een praktische, overtuigende wijze gericht op de fundering (bevestiging van de funderingsbalk op de bodem van de afgraving).
- k. Deze screening is niet van invloed op de toetsfrequentie van de fundering. Het bepalen van de toetsfrequentie wordt niet als een voorwaarde opgenomen bij de funderingsopdracht / funderingsopdracht.

Beton
Uitvoering betonconstructies volgens: NEN-EN1092-1 en NEN-EN1092-2
Betonbeton minimaal C20/25

Betonstaal
Betonstaalbetonklasse: B500
Verlengingshechtijl een staatspringing $\sigma_{st} = 430$ kN/mm²
0,75 kg elektrode aan hechtijl opgevoerd beton (gevoerde zone)
40 mm goede aan hechtijl opgevoerd staal (niet-gevoerde zone)
gevoerde zone (betongedrag) (betongedrag) (betongedrag)
100 kg elektrode aan hechtijl opgevoerd staal (gevoerde zone)
700 kg goede aan hechtijl opgevoerd staal (niet-gevoerde zone)

stortijds
h = 250 mm
h = 250 mm
h = 250 mm
stortijds
h = 400 mm
h = 400 mm

Merkblijven
naar 50 mm (betonbetonklasse C12/15)

Oranien
Niet dragende zijwanden na 3 dagen, overige belastingen in overleg

Dekking
Aanbrengen staalbetonklasse beton met gevolg van rijkkeitsklassen volgens
algemeen betonbetonklasse: minimaal betonbetonklasse C20/25

[illegible]

← Overspanningrichting vloeroppervlakte
Drijgend element (dalen)
Getijmeting verdeelde linstaf op water

Puntaf op water
Drijgend metaalwerk (voor dichte bij plattegrond)
Betoorswand (in het werk gestort)

Maatvoering

a. Alle maatvoering in millimeters.
b. Alle maatvoering dient te allen tijde gecontroleerd te worden aan de laatste bijgewerkte bouwrijde tekening.
c. Alle maatvoering in het werk te controleren.
d. Maatvoering en afwijkingen tijdens doorvoeren.
e. Bestaande situaties inclusief belendingen tijds inmeten en doorvoeren.

Tekeningen

a. De tekeningen zijn bedoeld als globale overzichtstekeningen van de constructie.
b. De tekeningen zijn dan ook niet geschikt als digitale onderliggers voor de uitvoering.

Digitale onderliggers

Project : Nieuwbouw 28 woningen, plan "de Driesprong"
to Breda

RECHENINGEN
Onderdeel : _____ Strokenrundering B : _____
Bouwnummer 23 t/m 28 C : _____

TO-103