


Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1698-2-0002436. V2
Straatnaam	van Halewijnplein
Huisnummer	50
Postcode	2274VD
Plaats	Voorburg
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (<i>ster = oplaadparkeerplaats</i>)	2

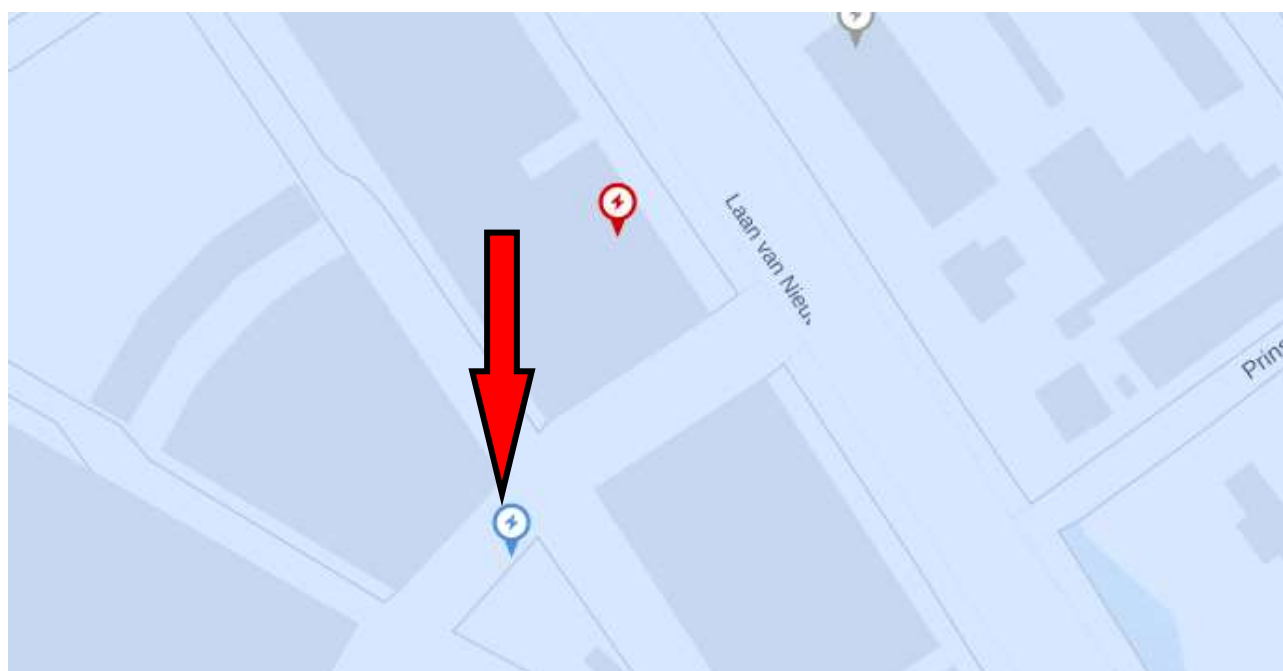

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Urmila.algoo@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1869-2-0002760
Straatnaam	Prins Bernhardlaan
Huisnummer	56
Postcode	2264CE
Plaats	Leidschendam
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

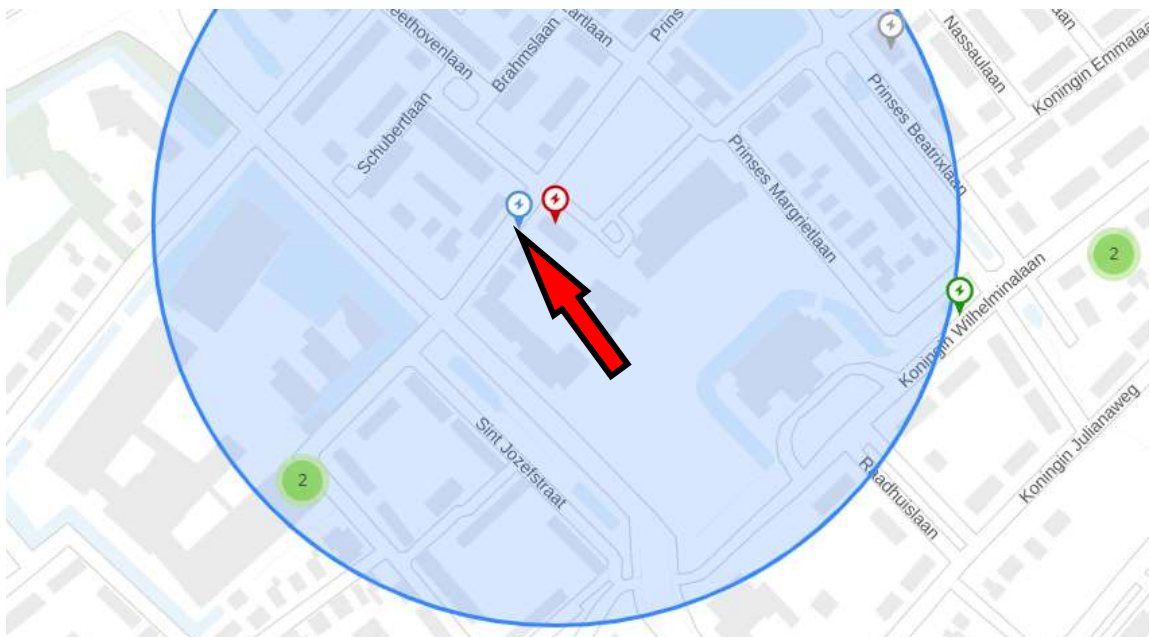

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Urmila.algoo@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1870-2-0002784
Straatnaam	Laan van Oostenburg
Huisnummer	16
Postcode	2271AP
Plaats	Voorburg
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

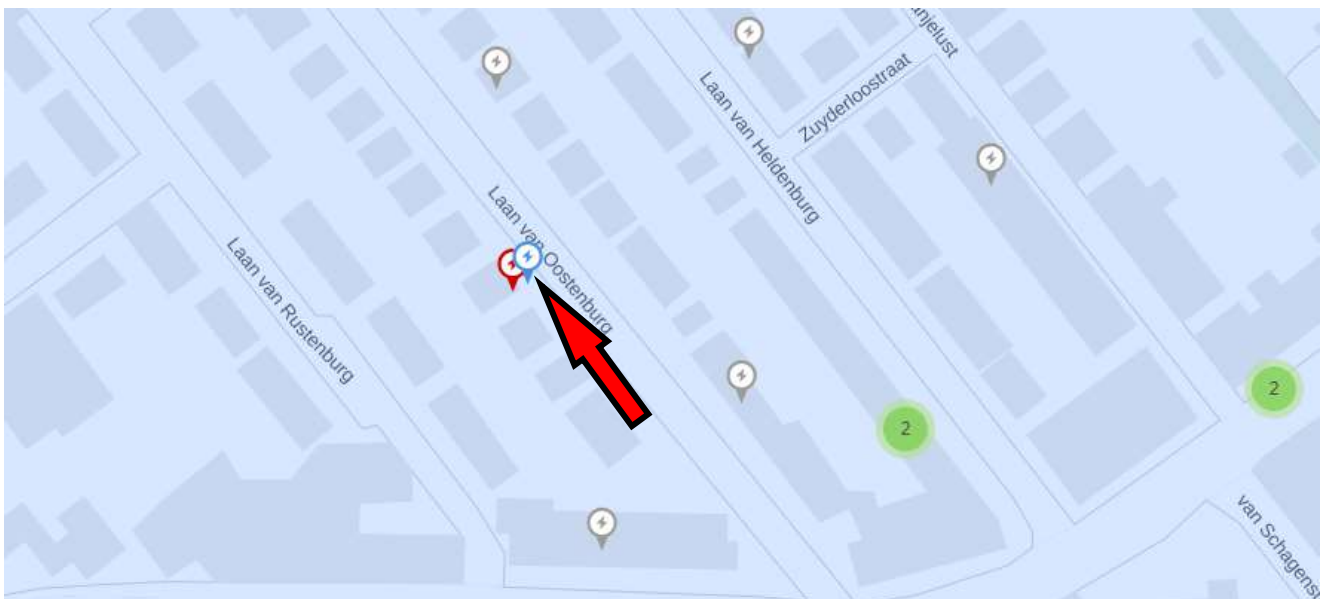

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.



Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Urmila.algoo@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1871-2-0002831
Straatnaam	Van Wassenaerstraat
Huisnummer	60
Postcode	2274RC
Plaats	Voorburg
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

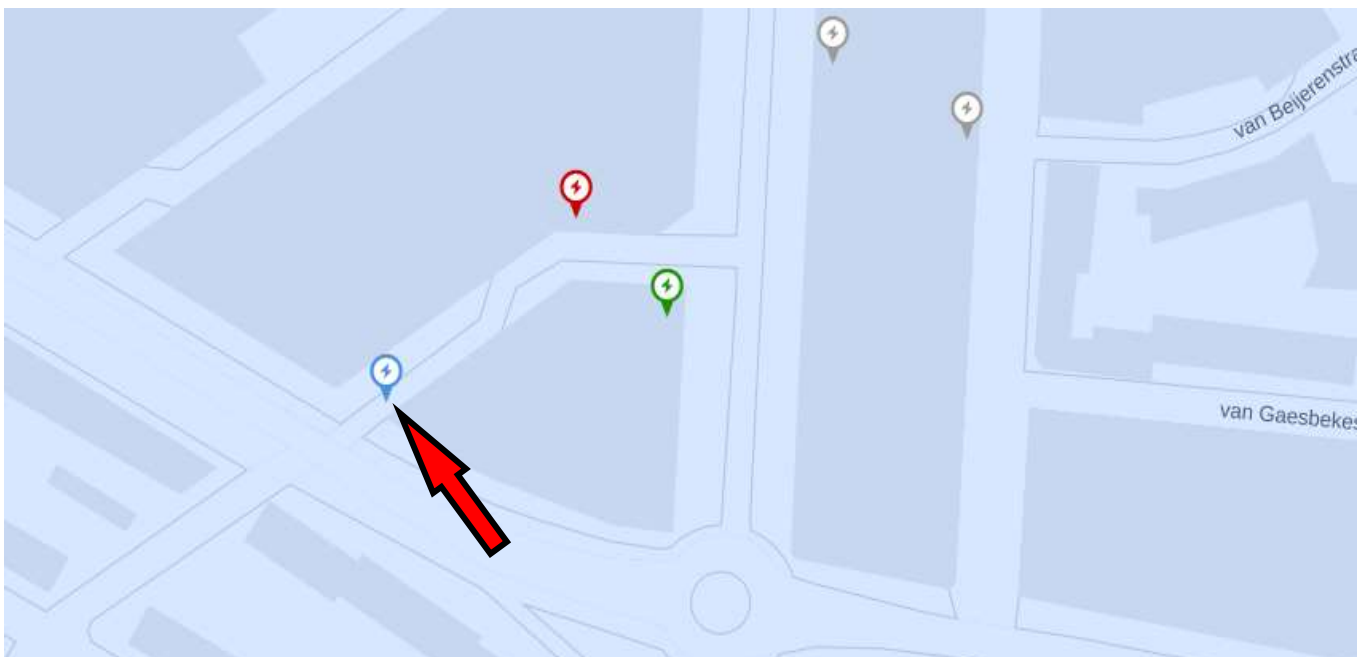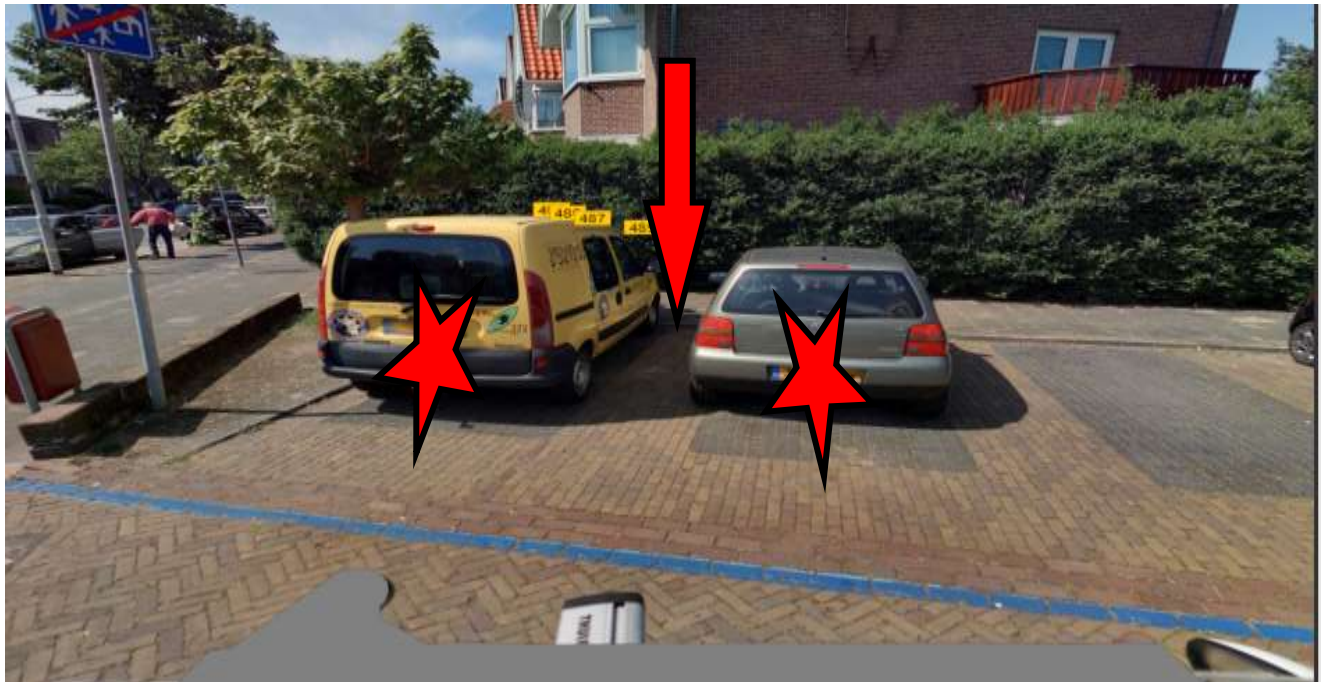

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Urmila.algoo@engie.com

Opmerkingen

Voorstel oplaadlocatie

Aanvraagnummer	P1868-2-0002732
Straatnaam	Park de Werve
Huisnummer	36
Postcode	2274EV
Plaats	Voorburg
Gemeente	Leidschendam-Voorburg
Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats)	2

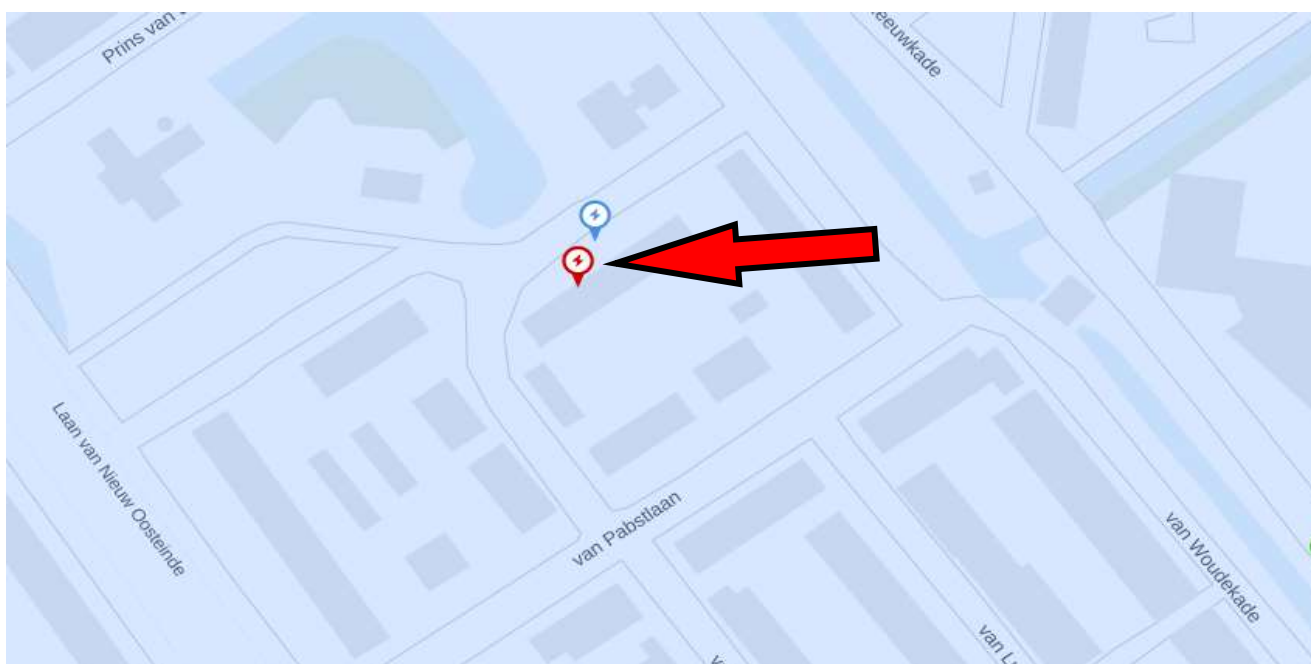

Laadpaalgegevens

Leverancier oplaadpaal	EVBox
Type oplaadpaal	Zuilmodel M3162-1100
Kleur	RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)
Netbeheerder	Stedin
Capaciteit aansluiting	3x25A E-aansluiting
Type meter	Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest
Netbeheerderscilinder	Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting
1-arbeidsgang	Ja
Aarding (indien 1-arbeidsgang)	Ja
Installatieverantwoordelijke	ENGIE Infra & Mobility BV
Firma storingsdienst	ENGIE Infra & Mobility BV
Storingsnummer	088 369 29 14

Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal*

Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i>	ENGIE
Belijning door	ENGIE
E-tegel door	ENGIE

* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.

Contactgegevens ENGIE

Organisatie	ENGIE Infra & Mobility BV
E-mailadres contactpersoon	Urmila.algoo@engie.com

Opmerkingen