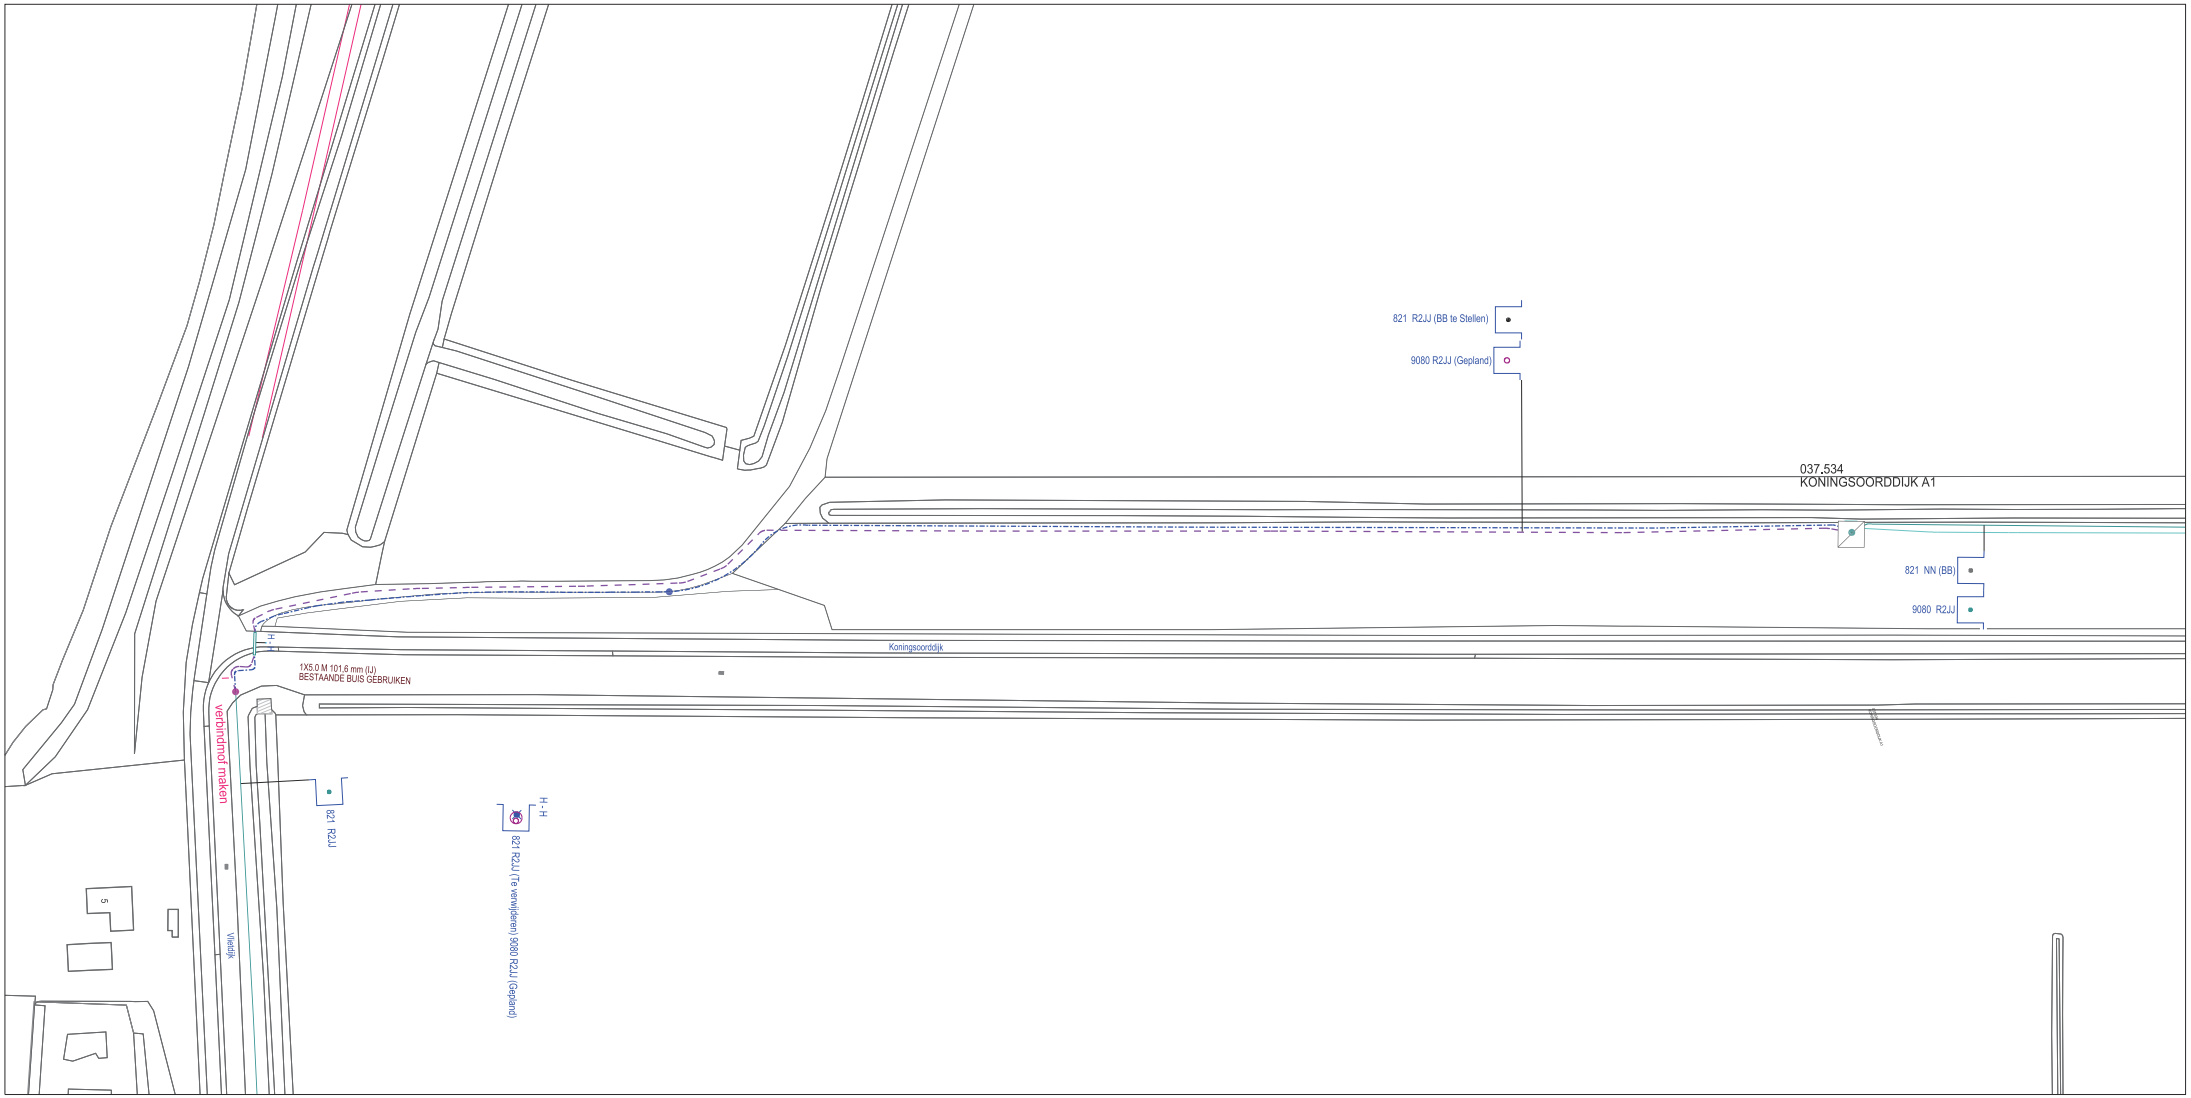

KABELGEGEVENS	
NODE	VERKLARING
0883	3x150Al 4kv Hakmi-wallpat
021	3x35Al Cu GPLK

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	aanleg/legging bekend
	gepland
	te verwijderen
	Apart ingemeten

symbool	omschrijving
☑	A Master • • • bestaf
■	Kabel • buiten bestaf
■	Kabel • in bestaf
■	Kabel • buiten bestaf ndirect
■	Kabel • te verwijderen
■	Kabel • gelegd

Omschrijving : VERVANGEN MIDDENSPANNINGKABEL KONINGSOORDDIJK TE DINTELOORD			SAP netwerkplan : 30135267
Status : Projecttekening aangemaakt			SAP projectdefinitie : B.12080
			Synfranummer :
			Ontwerp door : WBEE
BTK-4045	077-4045	BTK-4045	Tekening nr. : B.12080
			Projecttek. Aangem. : 08/09/2019
			Projecttek. Gewijzigd
BTK-4040	077-4040	BTK-4040	Schaal : 1:500 Datum plot : 11/09/2019
BTK-4035	077-4035	BTK-4035	Regio Brabant W AM, A, E & I Zwaanhoefstraat 12 4702 LC Roosendaal TEL.: 0900-7808700