



Besluit Verlenen ontheffing

Datum

27 mei 2020

Zaaknummer

2019-011193

Onderwerp

Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 14

Gemeente Apeldoorn

T.a.v. de heer A.M. Nefkens

Marktplaats 1

7311 LG APELDOORN

Locatie

De Grift tussen Kanaalstraat, Beekstraat en
Stationsstraat te Apeldoorn

Gemeente

Apeldoorn

Activiteit

Herstel van een deeltraject van de Grift

Beste mijnheer Nefkens,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en een overzicht van de werkzaamheden. In bijlage 3 staan de maatregelen voor de beekprik. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

27 mei 2020

Zaaknummer

2019-011193


Blad

2 van 14

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

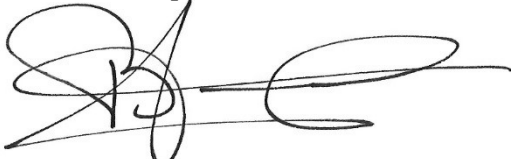

Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzage stukken:

03128910, 03129088, 03129091

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Plangebied en overzicht werkzaamheden
- Bijlage 3 – Maatregelen voor de beekprik

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

27 mei 2020

Zaaknummer

2019-011193

Blad

3 van 14

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van gemeente Apeldoorn, Marktplaats 1, 7311 LG te Apeldoorn, hierna te noemen de aanvrager, van 24 september 2019 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje '*beoordeling*' wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met enkele algemene bepalingen en een toelichting op het verdere procesverloop ('*overige verplichtingen*' en '*zienswijzen*').

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 24 september 2019 ontvingen wij een aanvraag van de gemeente Apeldoorn voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 1 en lid 4 voor het vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de beekprik.

De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van de in de wet genoemde belangen van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten, ter bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor de aangevraagde werkzaamheden niet eerder een ontheffing verleend. Wel is drie maal eerder ontheffing verleend voor andere trajecten waar beeksystemen in de buurt van Apeldoorn hersteld werden.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 23 en 24 maart 2020 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per e-mail van 3 maart 2020 hebben verzocht.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel van de Wet natuurbescherming. Mogelijk is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen. Wij maken u attent op de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 dat voor een toename van stikstofdepositie, hoe klein ook, een vergunningplicht geldt. Wij adviseren u met inachtneming van de uitspraak naar de stikstofdepositie van uw project te kijken.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.10 lid 2 van de Wet natuurbescherming

Datum
27 mei 2020

Zaaknummer
2019-011193

Blad
4 van 14

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan gemeente Apeldoorn, Marktplaats 1, 7311 LG te Apeldoorn;

voor de soort, verbodsbepalingen en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort(en), verbod(en) en belang(en)

Soort	Verbod	Belang
Beekprik (<i>Lampetra planeri</i>)	Artikel 3.10 lid 1a	Doden/vangen (alleen vangen)
	Artikel 3.10 lid 1b	Het beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

Belang:

A Artikel 3.8 lid 5b onder 1 van de Wnb: in het belang van de flora en fauna.

B Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

C Artikel 3.10 lid 2b: in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgend gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied.

D Artikel 3.10 lid 2f: in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer.

en voor het gebruik van de middelen zoals weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 Middelen

Soort	Verbod	Middel
Beekprik (<i>Lampetra planeri</i>)	vangen	Steeknet Elektrisch vissen

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor de Kanaalstraat, Beekstraat en Stationsstraat in de bebouwde kom van Apeldoorn zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De geldigheidsduur van de ontheffing eindigt op 31 oktober 2022.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, verboden en belangen zoals weergegeven in tabel 1 en voor het gebruik van de middelen zoals weergegeven in tabel 2.
4. De ontheffinghouder dient contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-011193.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

Datum

27 mei 2020

Zaaknummer

2019-011193

Blad

5 van 14

6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-011193.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-011193.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de beekprik.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-011193. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd (afvissen) en begeleid, en hoeveel exemplaren zijn gevangen van de beekprik of overige beschermde soorten op welke locatie. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de ecologische begeleiding/werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2019-011193.

Soortspecifieke voorschriften

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

27 mei 2020

Zaaknummer

2019-011193

Blad

6 van 14

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het vangen en verplaatsen van de beekprik, het zorgvuldig verwijderen van het grind en de aanleg van de vistrappen.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

Ontheffing wordt aangevraagd voor het veranderen van een deeltraject van de Grift in Apeldoorn, met als doel om het natuurlijke beekmilieu te verbeteren en de Grift geschikt te maken voor de beekprik. Het traject maakt deel uit van een groter plan ter herstel van beken in Apeldoorn, zoals vastgelegd in het Waterplan Apeldoorn, gemeente Apeldoorn en Waterschap Vallei en Veluwe, 2005. Er is een soortenmanagementplan beekprik opgesteld (SMP beekprik Apeldoorn 2017, Stichting RAVON) om rekening te houden met de beekprik, zodat bij de uitvoering van alle projecten in het watersysteem ook de omstandigheden voor de beekprik verbeteren.

De doelen van het project zijn:

1. Verbeteren en verduurzamen van het watersysteem;
2. Maatregelen nemen voor het verbeteren van de gunstige staat van instandhouding van de beekprik;
3. Beleving van het water in de stad versterken (cultuurhistorisch, recreatief).

In de Grift midden in Apeldoorn, wordt een ondergronds niet-vispasseerbaar traject vervangen door een vispasseerbaar en deels open traject. Er worden aanvullende maatregelen ter verbetering van het leefgebied van de beekprik uitgevoerd, op basis van het rapport Soortenmanagementplan Beekprik Apeldoorn 2017.

Uit het onderzoek van het SMP is gebleken dat er te weinig voortplantingsplekken voor beekprikken zijn in het Griftsysteem. In het SMP is aangegeven hoe tijdens de werkzaamheden rekening kan worden gehouden met de beekprik. In het te vervangen traject worden ook speciaal op de beekprik gerichte (inrichtings)maatregelen genomen. Met de nu voorgestelde maatregelen voor de beekprik in de Grift wordt beoogd de staat van instandhouding van de beekprik in het hele relevante Apeldoornse bekenstelsel te verbeteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om inrichtingsmaatregelen die de stroomsnelheid beïnvloeden zodat er enerzijds lokale stromingsluwe plekken ontstaan en daarmee op grotere schaal larvenhabitat. Anderzijds kan door dezelfde maatregelen op andere plekken meer stroming ontstaan, wat de kansen voor paaiende dieren verbetert.

Voor de beekprik worden de volgende (inrichtings)voorzieningen in het traject aangebracht:

- Kleinschalige maatregelen (objecten in de watergang ter differentiatie van de stroming, zoals het aanbrengen van dwarsobstakels, boomstammen, perkoenrijen e.d.);
- Verbrede bocht in de watergang ter differentiatie van de stroming;
- Aanleg van een vistrap;
- Aanleg van zand/grindbodem in het nieuw aan te leggen beekdeel.

Het aanleggen van de noodzakelijke vistrappen om het traject vispasseerbaar te maken voor de beekprik, is tegelijk ook schadelijk voor de beekprik. Ongeveer 10 meter stroomopwaarts van de werkzaamheden worden geregeld paaiende beekprikken aangetroffen. De beekprik zal daarom ook aanwezig zijn in het 8 meter lange deel waaruit het grindpakket verwijderd zal worden. Deze zullen zoveel mogelijk van te voren worden weggevisd. Vóór het verwijderen van het grindpakket zal het

Datum

27 mei 2020

Zaaknummer

2019-011193

Blad

7 van 14

water van de Grift worden omgeleid via een buis langs het deeltraject van 8 meter lang, wat zal droogvallen. Met begeleiding kan ervoor gezorgd worden dat nagenoeg geen dieren meer in het grindpakket aanwezig zullen zijn. Het is echter onvermijdelijk zijn dat incidenteel dieren gewond raken of gedood worden als zij in het grindpakket aanwezig zijn.

De werkzaamheden voor de aanleg van vistrapjes over 8 meter lengte van de bestaande beekbodem zijn:

- Afdammen bestaande beekwater en omleiden middels een bovengronds te leggen pijpleiding naar de bestaande ondergrondse pijpleiding middels hevelwerking of inzet pomp. Vandaaruit stroomt het water weer naar de Grift Beurtvaartstraat;
- Aanbrengen filter bij de instroom van de bovengrondse pijp zodat blad en zwerfvuil e.d. worden afgevangen;
- Het substraat verwijderen, deel t.b.v. terugplaatsen, overige afvoeren;
- Eventuele larven afvangen;
- Ontgraven substraat controleren op aanwezige beekprik larven;
- De nieuwe roestvrijstalen vistrapjes (prefab gemaakt) op de bodem monteren;
- Substraat aanbrengen;
- Water weer aansluiten door de tijdelijke dam en voorzieningen te verwijderen.

Ter plaatse moet het substraat (grind) worden verwijderd en het is erg moeilijk om in het stenige substraat alle mogelijk aanwezige beekprik larven met zekerheid weg te vangen.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van 1 juli tot 1 december 2020. De werkzaamheden aan de vistrappen over het deeltraject van 8 meter zal 5 dagen in beslag nemen.

Onderzoek*In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek*

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 3 op pagina 16 van de rapportage SMP Beekprik Apeldoorn 2017 (RAVON). Er is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de beekprik op basis van NDFF-gegevens en in maart-april 2016 zijn aanvullende gegevens verzameld. Op zicht is naar de aanwezigheid van paaiende beekprikken gezocht. In juni t/m september 2016 zijn aanvullende bemonsteringen uitgevoerd gericht op de aanwezigheid van larven (met fijnmazig steeknet in het sediment). De bemonstering werd uitgevoerd op beekdelen met geschikt substraat voor prik larven.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden

Tijdens de onderzoeken zijn aangetroffen:

- Larven van de beekprik in de Grift van verschillende leeftijdsklassen. De dichtheden zijn het hoogst ter hoogte van het Verzetstrijderspark, 3,6 tot 6 larven per m²;
- Driedoornige stekelbaars.

Niet aangetroffen zijn:

- Vogels, reptielen, amfibieën, zoogdieren, beschermde planten, overige vissen, vlinders en ongewervelden.

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Door de beekherstelwerkzaamheden wordt:

- Algeheel leefgebied van de beekprik vernietigd met daarin een onbekend aantal rustplaatsen over een lengte van ongeveer 15 meter van de beek en bij het verwijderen van het substraat over een lengte van 8 meter kunnen beekprikken verwond of gedood worden.

Datum
27 mei 2020

Zaaknummer
2019-011193

Blad
8 van 14

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

Om doden en verwonden van de beekprik te voorkomen worden de dieren zoveel mogelijk weggevangen en verplaatst.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de beekprik te beperken worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven op pagina 3 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage Herstelplan beekprik, Bijlage ontheffingsaanvraag, 24 september 2019, John Mulder. De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn uitgewerkt in tabel 3 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing. In figuur 5 van bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de aan te brengen inrichtingsmaatregelen en verbeteringen gericht op de beekprik opgenomen. De Grift is op dit moment passeerbaar voor de beekprik in één richting (stroomafwaarts). Door een ondergrondse buis vallen op dit moment de beekprikken richting het benedenstroomse deel van de Grift. Het verval wordt geminimaliseerd door het aanbrengen van vistrappen, een groter bovengronds deel van de Grift en een ondergronds deel dat op gelijke hoogte ligt. Met een goed passeerbare sifon wordt de Grift onder glasvezelkabels doorgeleid.

Beoordeling

Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn voldoende.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 3 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Permanente mitigatie
Beekprik	Werken in de actieve periode, waarin de beekprik kan wegzwemmen.	De gevangen beekprikken worden verplaatst naar nabijgelegen Griftdelen buiten de gevarenzone. Het verwijderde substraat wordt nagezocht op beekprik en indien aangetroffen worden deze weer vrijgelaten in nabijgelegen Griftdelen buiten de gevarenzone, of benedenstrooms, of zo ver bovenstrooms dat er geen risico is.	Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het beekdeel nagenoeg drooggelegd. Het beekdeel wordt geïnspecteerd op beekprikken en aanwezige beekprikken worden weggevangen.	Aanleg vistrap,; 250 meter nieuw Griftdeel, deels open i.p.v. ondergronds; Naar twee zijden vispasseerbaar ondergronds deel; Sifon die vispasseerbaar is; Realisatie van plekken geschikt voor larven; Kleinschalige maatregelen ter differentiatie van de stroming, zoals het aanbrengen van dwarsobstakels, boomstammen, perkoenrijen e.d.; Verbrede bocht in de watergang ter differentiatie van de stroming; Aanleg zand/grindbodem.

Datum

27 mei 2020

Zaaknummer

2019-011193

Blad

9 van 14

Andere bevredigende oplossing

Andere bevredigende oplossingen van de beekherstelwerkzaamheden zijn beschreven op pagina 5 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage Herstelplan beekprik 2019, Bijlage ontheffingsaanvraag, 24 september 2019, John Mulder.

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

Wij delen met de aanvrager dat alternatieven moeilijk toepasbaar zijn; qua locatie kan herstel van de Grift alleen in en aan de Grift plaatsvinden. De maatregelen zijn juist maatwerkmaatregelen om meer geschikt leefgebied voor beekpriklarven aan te leggen in de Grift en om geschikt leefgebied beter beschikbaar te maken voor de beekprik door een aantal barrières weg te nemen, zoals het overkluisde deel van de Grift en het maken van een nieuwe voor de beekprik passeerbare vispassage.

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Belang

Op pagina 1, 4, 5 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage Herstelplan beekprik 2019, Bijlage ontheffingsaanvraag, 24 september 2019, is beschreven welke wettelijke belangen op de werkzaamheden van toepassing zijn.

Beoordeling van belangen

In het Herstelplan beekprik wordt verwezen naar het Waterplan Apeldoorn, waarbij beekherstel van de beken in Apeldoorn wordt nagestreefd. Het verbeteren van het natuurlijk functioneren van de beken gebeurt op basis van het Soortenmanagementplan (SMP) beekprik Gemeente Apeldoorn. Onderhavig project heeft als doel beekherstelmaatregelen in de Grift uit te voeren als deel van een groter geheel. Het grotere geheel aan beekherstelmaatregelen gaat de beekprik helpen. De voorgenomen speciaal op de beekprik gerichte maatregelen in het onderhavige traject worden uitgevoerd om de gunstige staat van instandhouding van de beekprik te bevorderen.

Wij kunnen instemmen met de in de aanvraag beschreven belangen. Het betreft de belangen die zijn weergegeven in tabel 1.

Gunstige staat van instandhouding

In hoofdstuk 3 op pagina 37 en 38 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage Soortmanagementplan beekprik gemeente Apeldoorn, Spikmans, F., S. Ploegaerts en J. Kranenbarg, Ravon, 22-11-2016, in opdracht van Gemeente Apeldoorn en Waterschap Vallei en Veluwe, is beschreven in hoeverre de gunstige staat van de beekprik in het geding is door de geplande werkzaamheden.

Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort(en)

Het project is juist bedoeld voor het verbeteren van de omstandigheden van de natuur, het beter natuurlijk functioneren van beeksystemen en de gunstige staat van instandhouding van de beekprik te bevorderen.

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de beekprik. Wij kunnen hiermee instemmen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke aangevraagde soort welke verbodsbepalingen worden overtreden en welke middelen hiervoor kunnen worden ingezet. Deze zijn weergegeven in tabel 1 en 2. Voor deze soort, verboden en middelen wordt de ontheffing verleend. Dit wijkt af van de aangevraagde verboden. Aanvrager heeft 3.5 lid 1 en 4 aangevraagd, terwijl het om een nationaal beschermde soort gaat.

Datum

27 mei 2020

Zaaknummer

2019-011193

Blad

10 van 14

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.


Datum
27 mei 2020

Zaaknummer
2019-011193

Blad
11 van 14

BIJLAGE 2

Plangebied en overzicht werkzaamheden

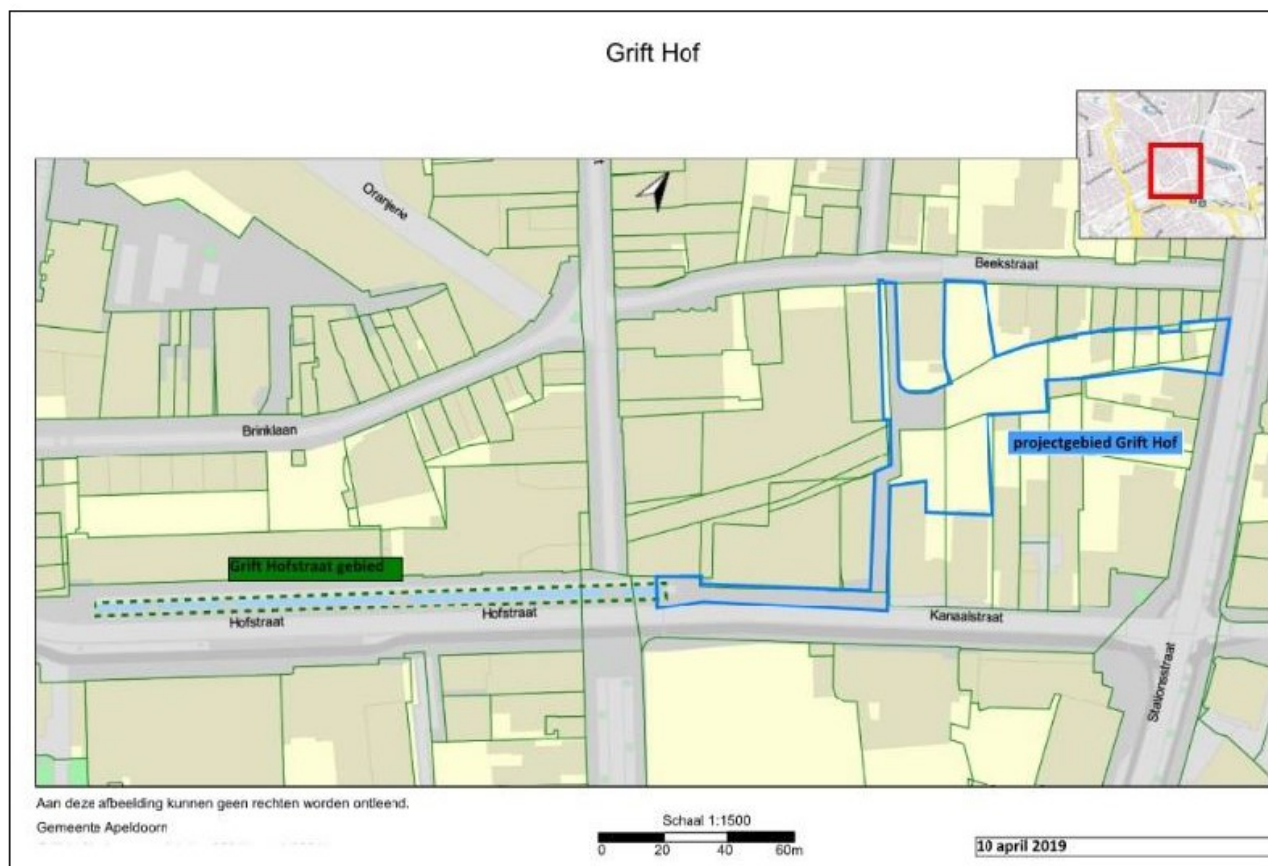


Figuur 1 Kaart Deeltraject Grift binnenstad Apeldoorn


Datum
27 mei 2020

Zaaknummer
2019-011193

Blad
12 van 14

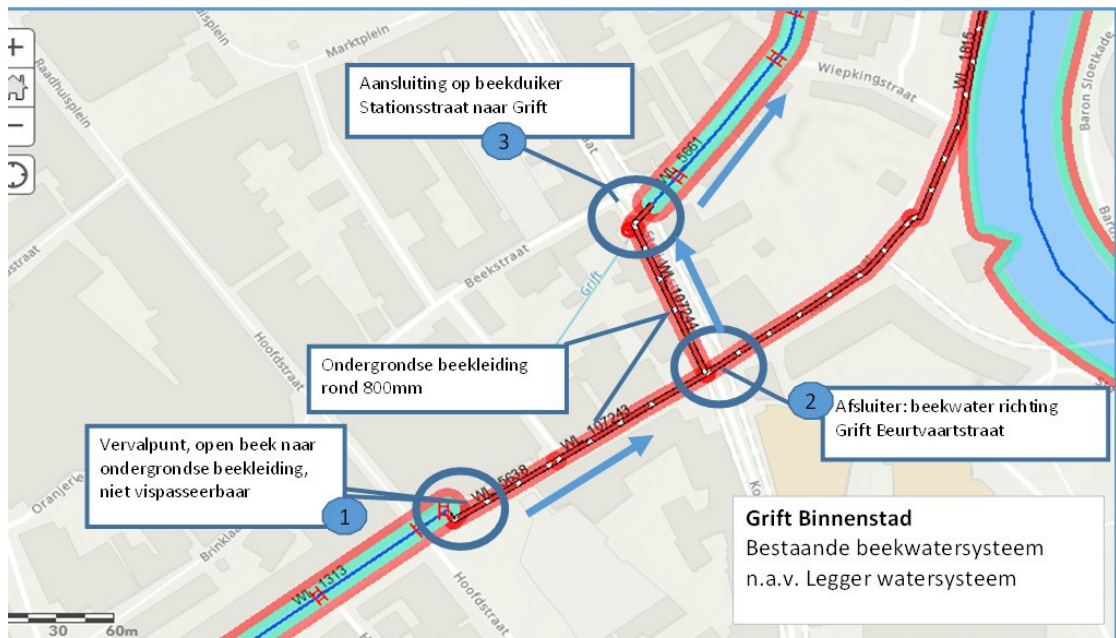

Figuur 2 Bestaand beekwatersysteem

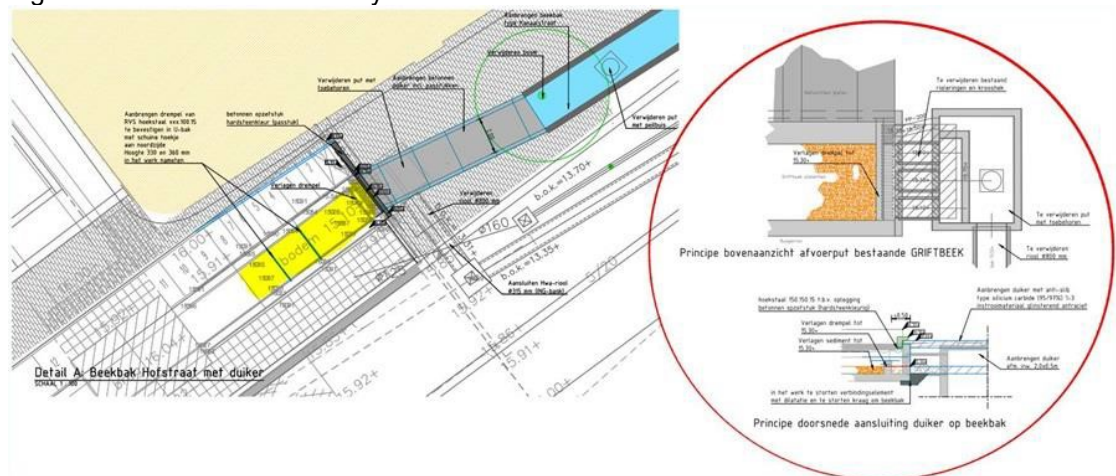


Figuur 3 Vervalpunt Kanaalstraat: open beek gaat over in een ondergrondse beekleiding, rond, 800 mm doorsnede, via een groot vervalpunt. Stroomopwaarts niet vispasseerbaar.

Datum
27 mei 2020

Zaaknummer
2019-011193

Blad
13 van 14

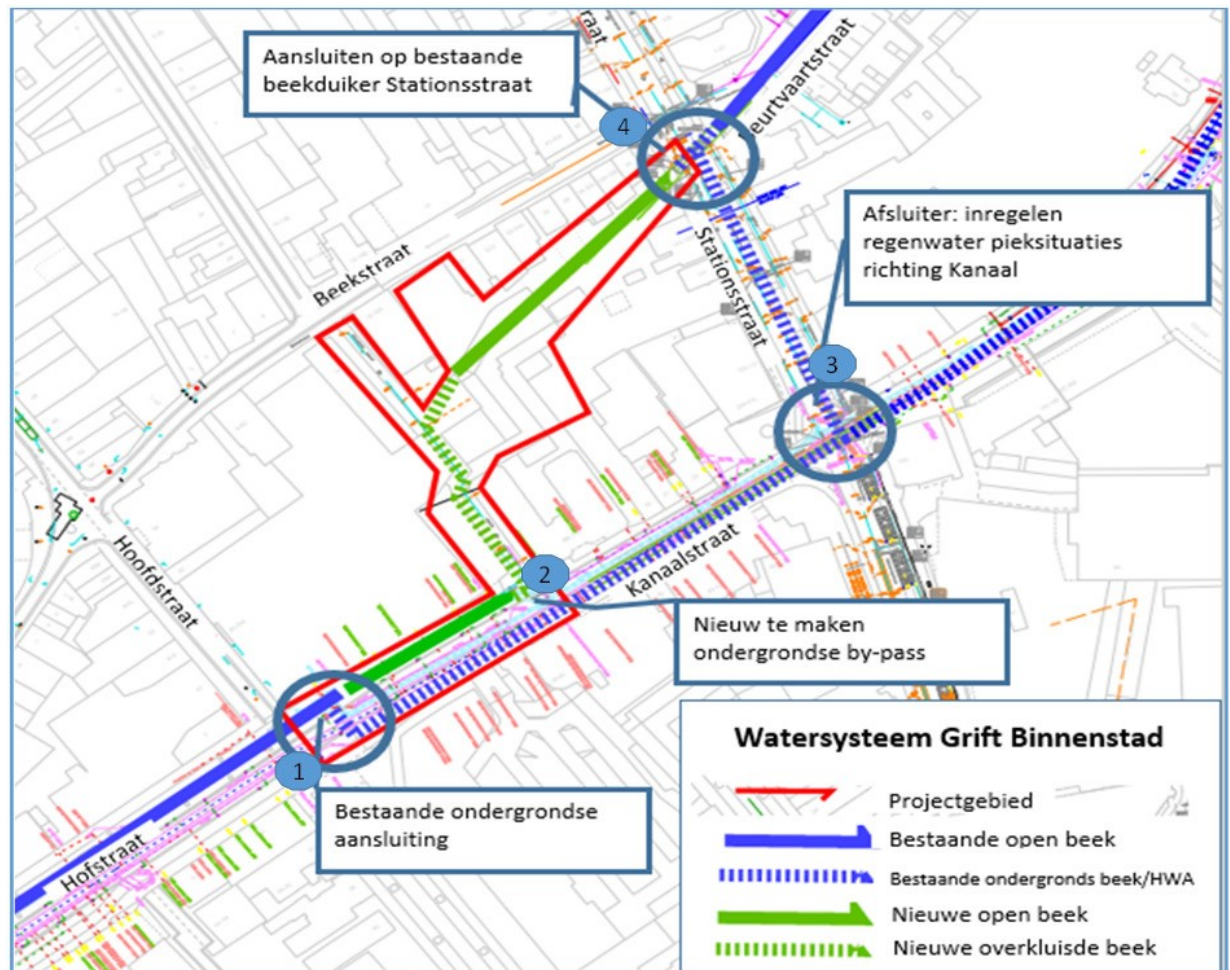

Figuur 4. Nieuwe situatie, met vispasseerbaar ondergronds deel

1. Kanaalstraat: bestaande ondergronds vervalpunt verdwijnt, aansluiting op nieuwe open beek
2. Bij Steeg onder de grond. Aanleg bypass voor afvoer water bij extreme neerslagsituaties. Bypass dmv debietmeting en telemetrisch gestuurde schuif.
3. Kruispunt Kanaalstraat-Stationsstraat: afsluiter dichtzetten richting Beurtvaartstraat. Overtollig water (in extreme situaties) richting Kanaal en ten noorden van de Deventerstraat stroomt water in de Grift.
4. Aansluiting nieuwe open beek op bestaande duiker Beurtvaartstraat
De ronde buizen met 800mm doorsnee blijven liggen.

Datum


27 mei 2020

Zaaknummer

2019-011193

Blad

14 van 14

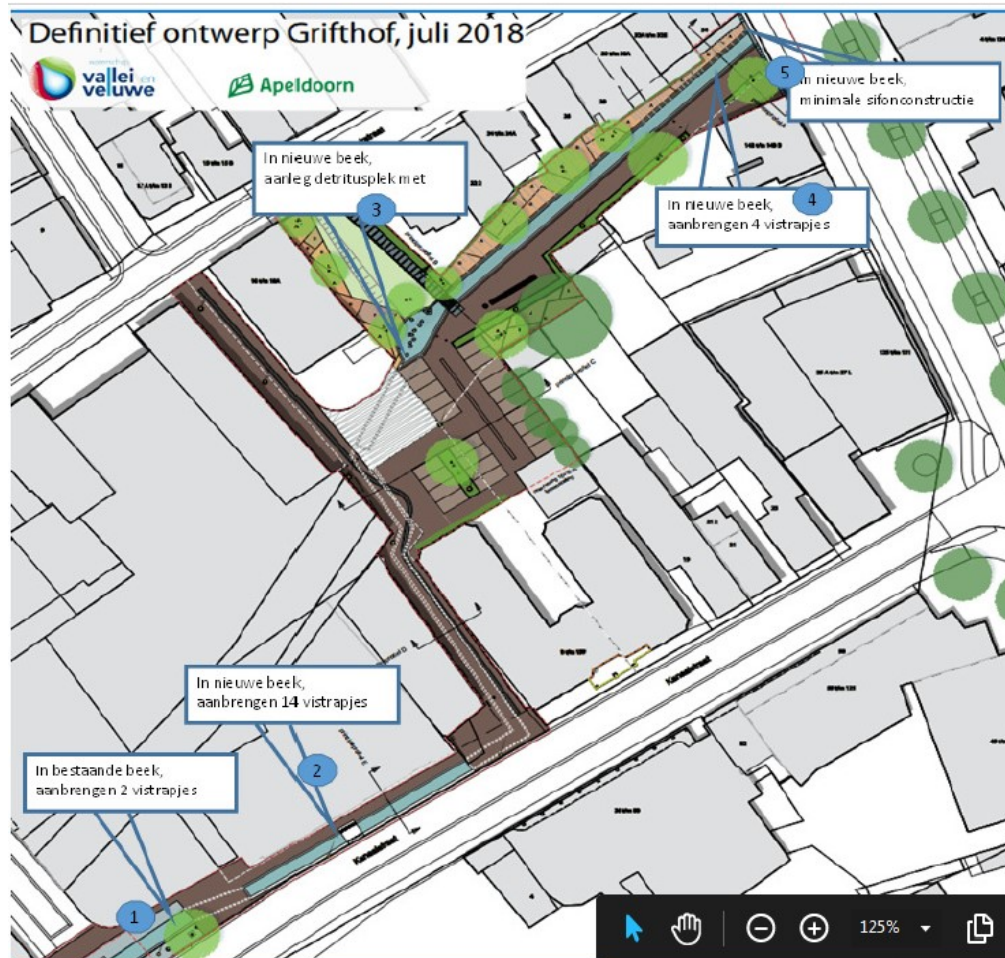BIJLAGE 3
Maatregelen**Figuur 5 Maatregelen beekprik**

- ontwerp afschot beekbodem; 1 -1,5‰
- ontwerp hoogteverschil vistrapjes: 30mm

1. Kanaalstraat: in bestaande open beek,
→ aanleg 3 vistrapjes
→ bestaande substraat verwijderen over 8m¹
→ Substraat apart zetten, later terugzetten
2. Aanleg 14 vistrapjes in nieuwe beek
3. Aanleg nieuwe beek met detritus- en
paaiplek. Tevens overstort wadi voor
afvoer regenwater in extreme situaties.
4. Aanleg 4 vistrapjes in nieuwe beek
5. Aansluiting op bestaande beekduiker
dmv minimale sifonconstructie