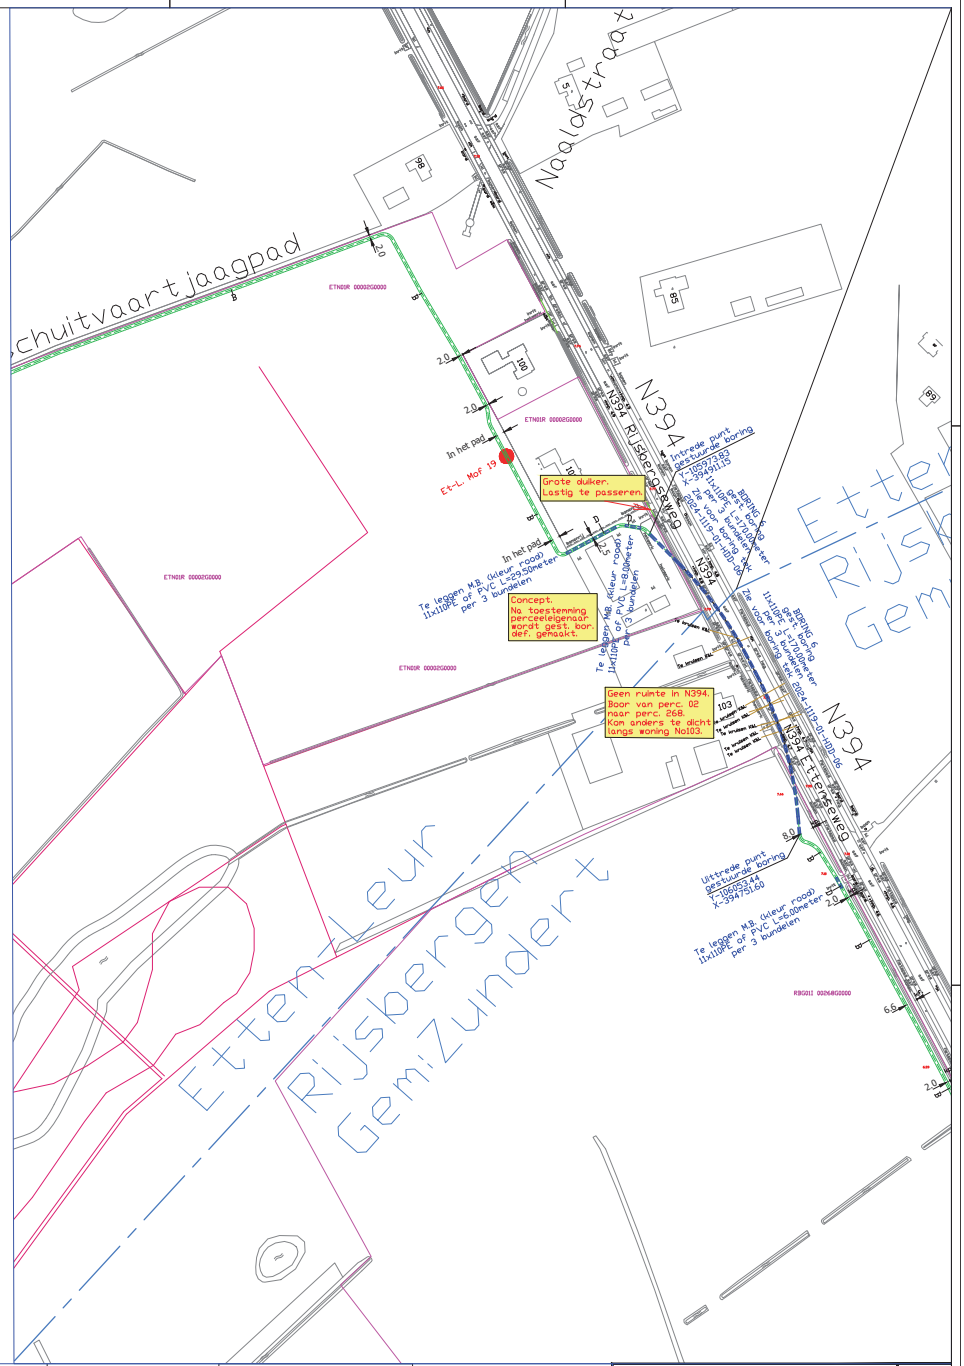

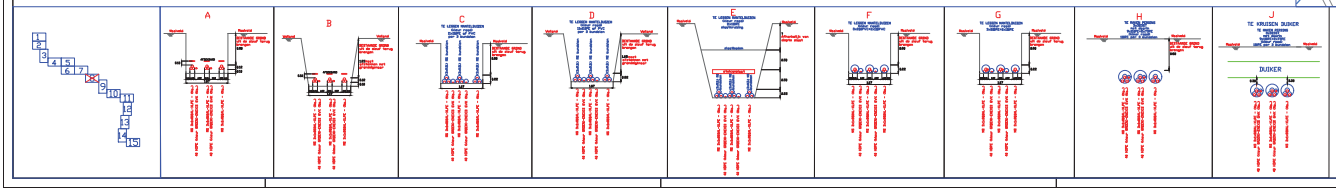

BELANGRIJK

1. Moffen minimaal 25 meter uit intrede of uittredepunt gestuurde boring maken.
2. Bundeling vindt plaats d.m.v. bundelbandjes on de 1m.
3. De fasevolgorde van de kabels in een bundel is Rood-Geel-Blauw (situatie in de sleuf net de rug naar het voedende station, en kijkend naar het te voeden station.
4. Voor elektra mag enkel mantelbuizen van rode kleur of stof worden toengepast.
5. Mantelbuizen 110 per 3 bundelen.
6. Mastvoering is indicatie mast.
7. Indien mogelijk in de gemeente Zundert moffen maken in de pisteeus.

ka = kantweg
kf = kantfietspad
kp = kantperceel
ks = kantsloot
Perceelgrens

Versie	Datum	Bemerking
A		-
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		

- Te leggen MS kabels (asfalt openbreiken)
- Te leggen MS kabels (in open bestrating of grond)
- Te leggen MS kabels (op niet openbare grond)
- Te leggen Mantelbuis (asfalt openbreiken)
- Te leggen Mantelbuis (in open bestrating of grond)
- Te maken gestuurde boring
- Mof lokatie

Schaal :	Datum	Gewijzigd	Project nummer : B11252
Gekeurd :	23-4-2020		Network nummer : 30126770
Gecontroleerd :			Sapfnummer :
Gezien			Tekening nummer : B11252-bi8 Zun.

Tracé windmolens ETN Etten Leur richting Hazeldonk

ENEXIS
Regio West Brabant
Zoutelandseweg 12
4703 LC Roosendaal
Telefoon: 0900-3969(50)

A0

Te leggen MS kabels

Rijsbergen - gemeente Zundert