



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

2020-000974 -V01

2020-06-2020 VenL

het gehele pand is voorzien van volledige bewaking
v-x: verblijfsruimte met openbaar vervoer
maximale bezetting per verdieping is 10 personen
brandveiligheid: gang 3 met brandveiligheid
deuren in deze scheiding hebben een brandveiligheid
en zijn zelfsluitend en zijn voorzien van een brandveiligheid

aanduiding (nood)uitgang
brandangang
brandmeldcentrale
nevenpaneel
noodverlichting
handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale


nevenpaneel

noodverlichting

handbrandmelder

brandmeldcentrale

nevenpaneel

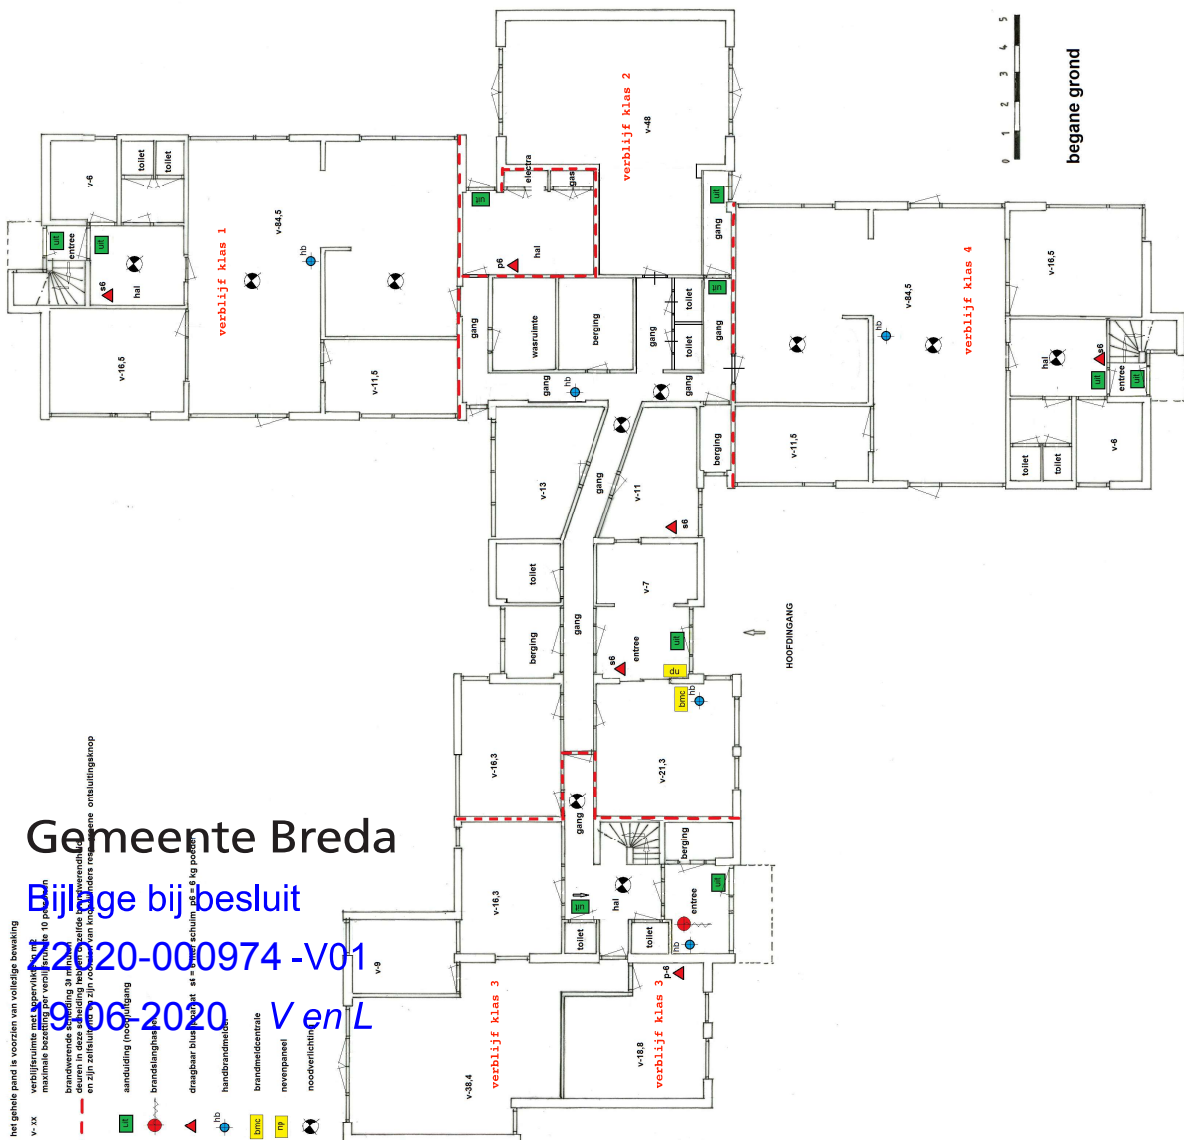

LOCATIE : LENTEHOOF, LANGE BEDDE 1 BREDA
BEGANE GROND EN VERDIEPING

Gemeente Breda

Bijlage 2 bij besluit
2014-04-08-V1