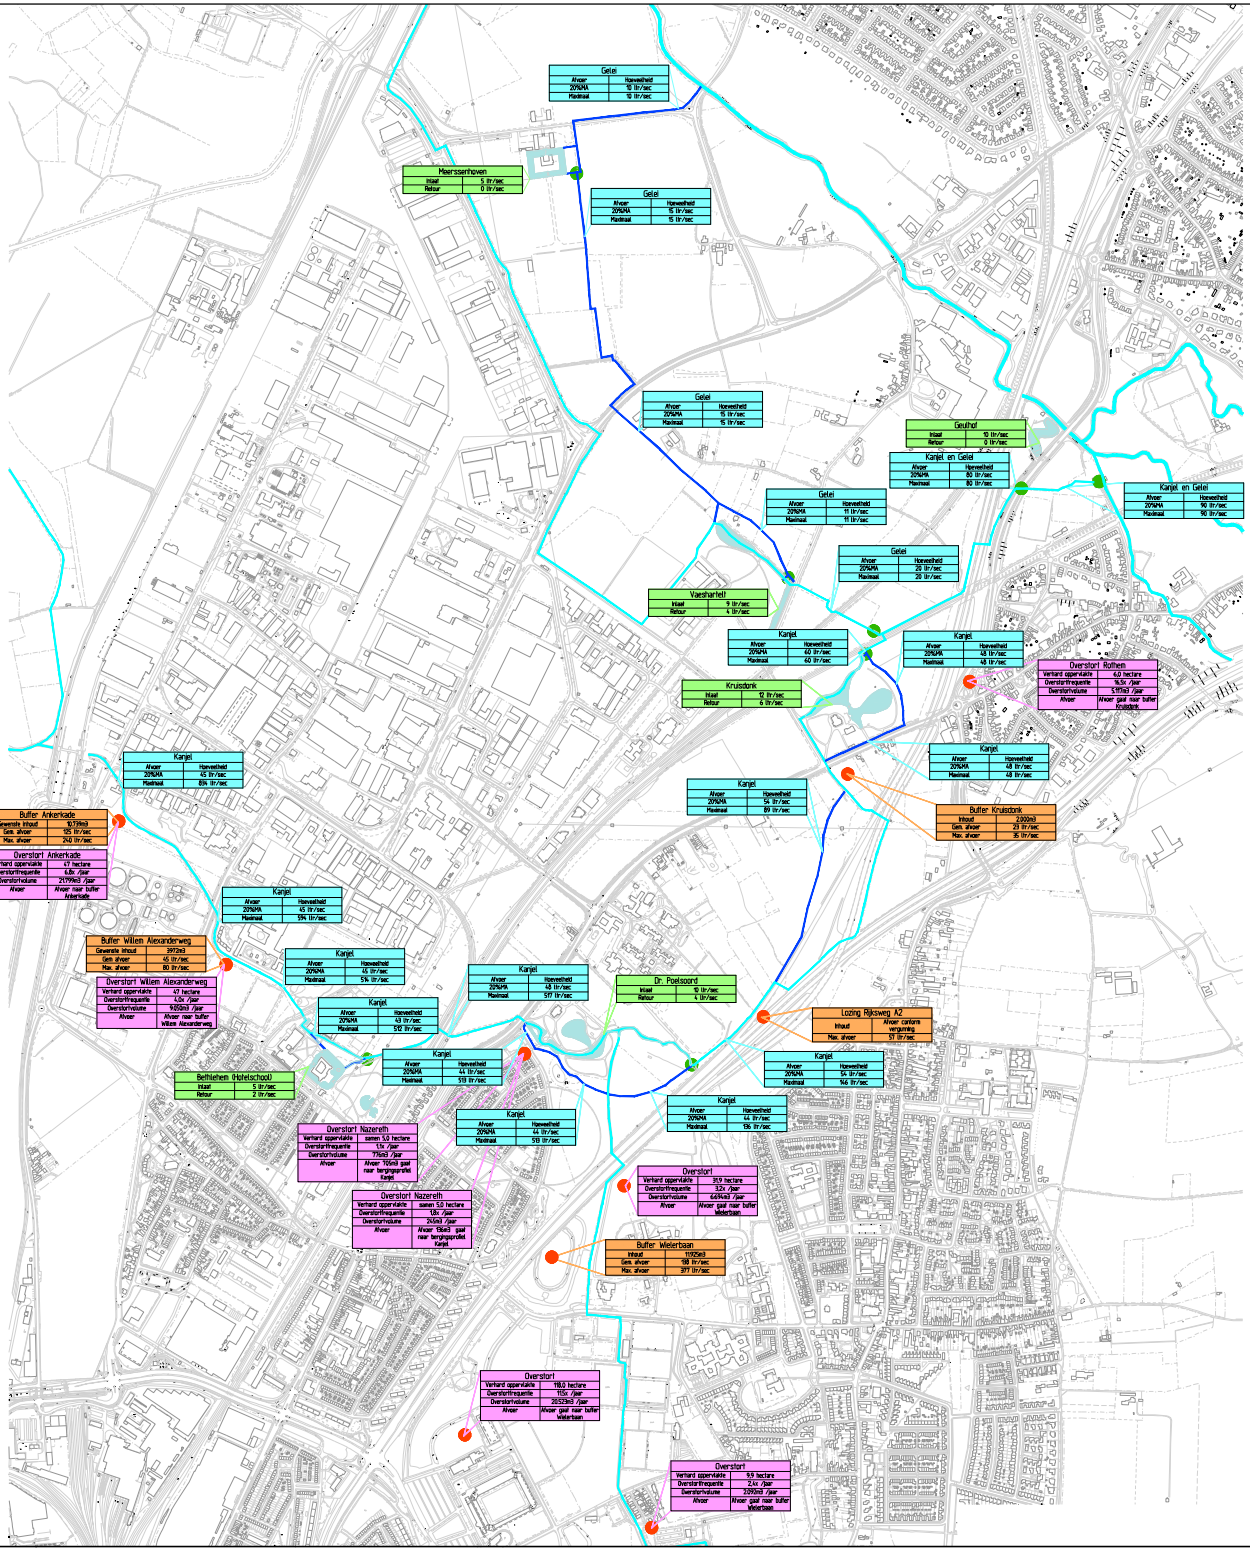

Verklaring

- Bestaand watersteisel
- Vijvers
- Nieuw watersteisel
- Overstort DWA of Buffer
- Waterverdeelwerk

Kanjel en Gelei — Aanvoer: Hoeveelheid; 20%MA: 80 l/s/sec; Maximaal: 125 l/s/sec — Overzicht debiet waterlopen

Kruisdonk — Inlaat: 12 l/s/sec; Retour: 6 l/s/sec — Overzicht waterhuishouding landgoederen

Buffer Kruisdonk — Inhoud: 7620m3; Gem. aanvoer: 90 l/s/sec; Max. aanvoer: 100 l/s/sec — Overzicht debieten kwantiteitsbuffers

Overstort Ankerkade — Verhard oppervlakte: 47 hectare; Overstortfrequentie: 4,8x /jaar; Overstortvolume: 2179m3 /jaar; Aanvoer — Overzicht debieten overstorten riolering

0 | 28-02-2014 | PSA | MJA | GVH

Waterschap Roer en Overmaas

Project: VO Kanjel en Gelei

Onderdeel: Watersteisel

Schaal: 1:8000

Formaat: A0

Fase: Definitief ontwerp

Projectnr.: WRO107

Tekeningnr.: 2014-0198

Ingenieursbureau Sint Anthonis — Schadelaarstraat 8 Horsten — Ph 2809 BG2 Ch's Hertogenbosch — Ph 14 6040AA Roermond — T 088-3363533 — F 088-3366099 — T 088-3363533 — F 088-3366099

kragten — ADVIEZEN CONSTRUCTIES ONDERZOEKEN

0 100 200 300 400 500