

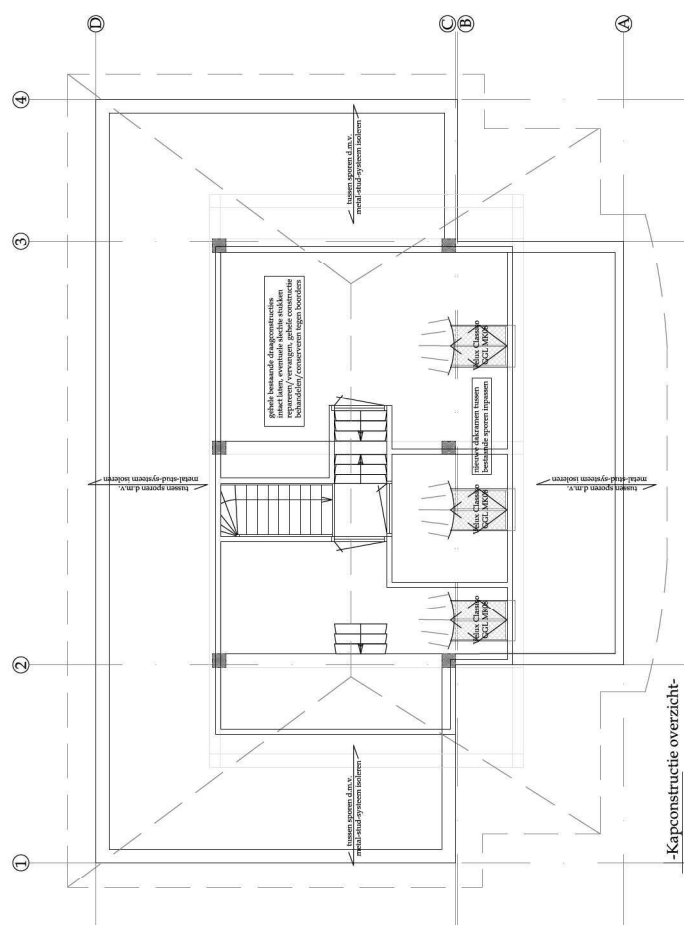
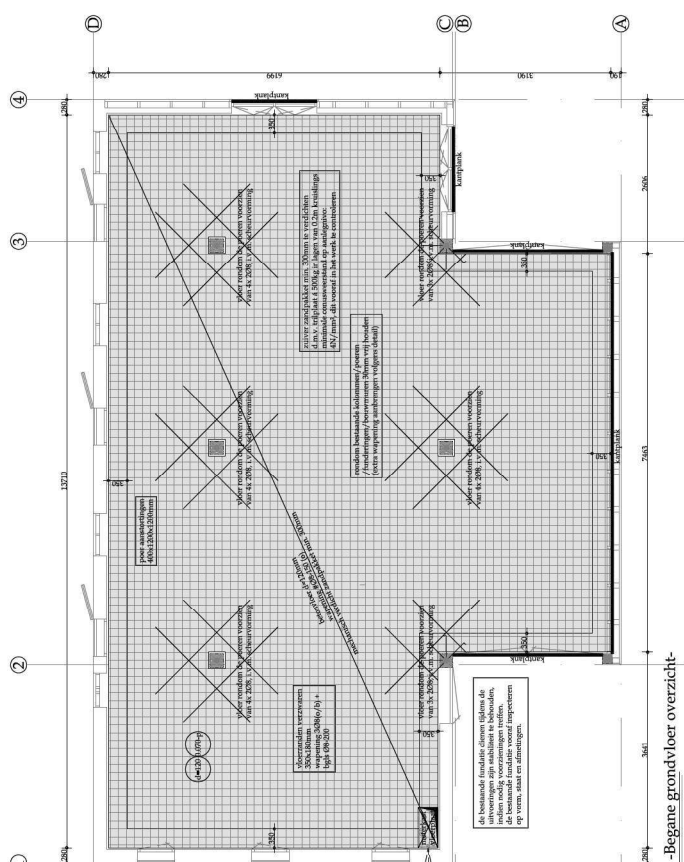


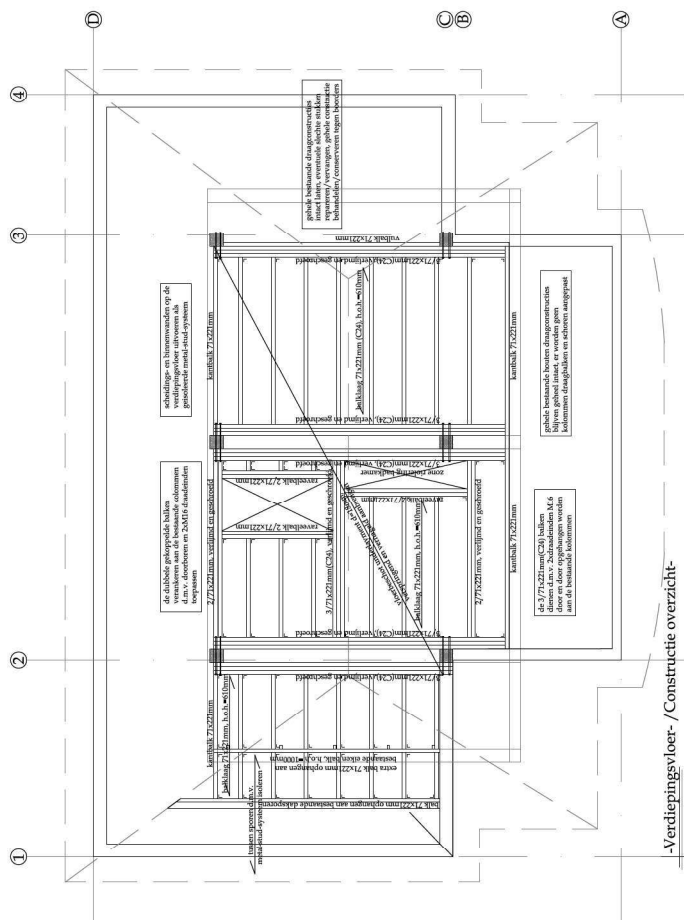

Kwaliteits eisen-

In het werk dient geconcentreerd te worden wat de afmetingen en de kwaliteit van de funderingspoor is. Verwacht wordt dat het een gemiddelde poor fundering is. Advies is om te bestaande funderingspoor te verzwaren. Ze onderstaand hoe e.e.a. verzwaaard zou kunnen worden.



bestaande houten kolom

bestaande gemetselde poer

inboren lijnankers b.p.o.f. 250mm (6) & 100mm in bestaande kolom

400

400

min. 1200 breed

poer verzwaren met aan te sluiten balk

wapening rondom 3028 (6/6) 3028 6/8-200

verko floor d=50mm

Peil = 0.000+ => peilniveau aanhouden als bestaande vloer
Peil = b.k. afgewerkte vloer 0.01 entree

Peil = b.k. afgewerkte vloer 0.01 entree

VERKOMSTRIJVING:
HET VERBOUWEN VAN EEN BESTAANDE SCHUUR TOT WOONRUIMTE
AAN DE OVERSEWEG 204 TE BREDA.

TEKENINGOMSCHRIJVING:
BESTEKTEKENING: 'BEGANE GRONDVLOER OVERZICHT / *VERDIEPINGSVLOER OVERZICHT / 'KAPCONSTRUCTIE

WERKNR. : 19-24

SCHEMATA: 1:50

11

AFMETING : A1

PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 29
GETEKEND J. R.M.

4885 AL ACHTMAAL
06-54986731
DATUM 1 06-05-2020

T-04



PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 29
4885 AL ACHTMAAL
06-54986731
NFO@MATHIJSSSEN-ONTWERP.NL
WWW.MATHIJSSSEN-ONTWERP.NL



MATHIJSEN