




Behoort bij besluit van B & W
van Leidschendam-Voorburg

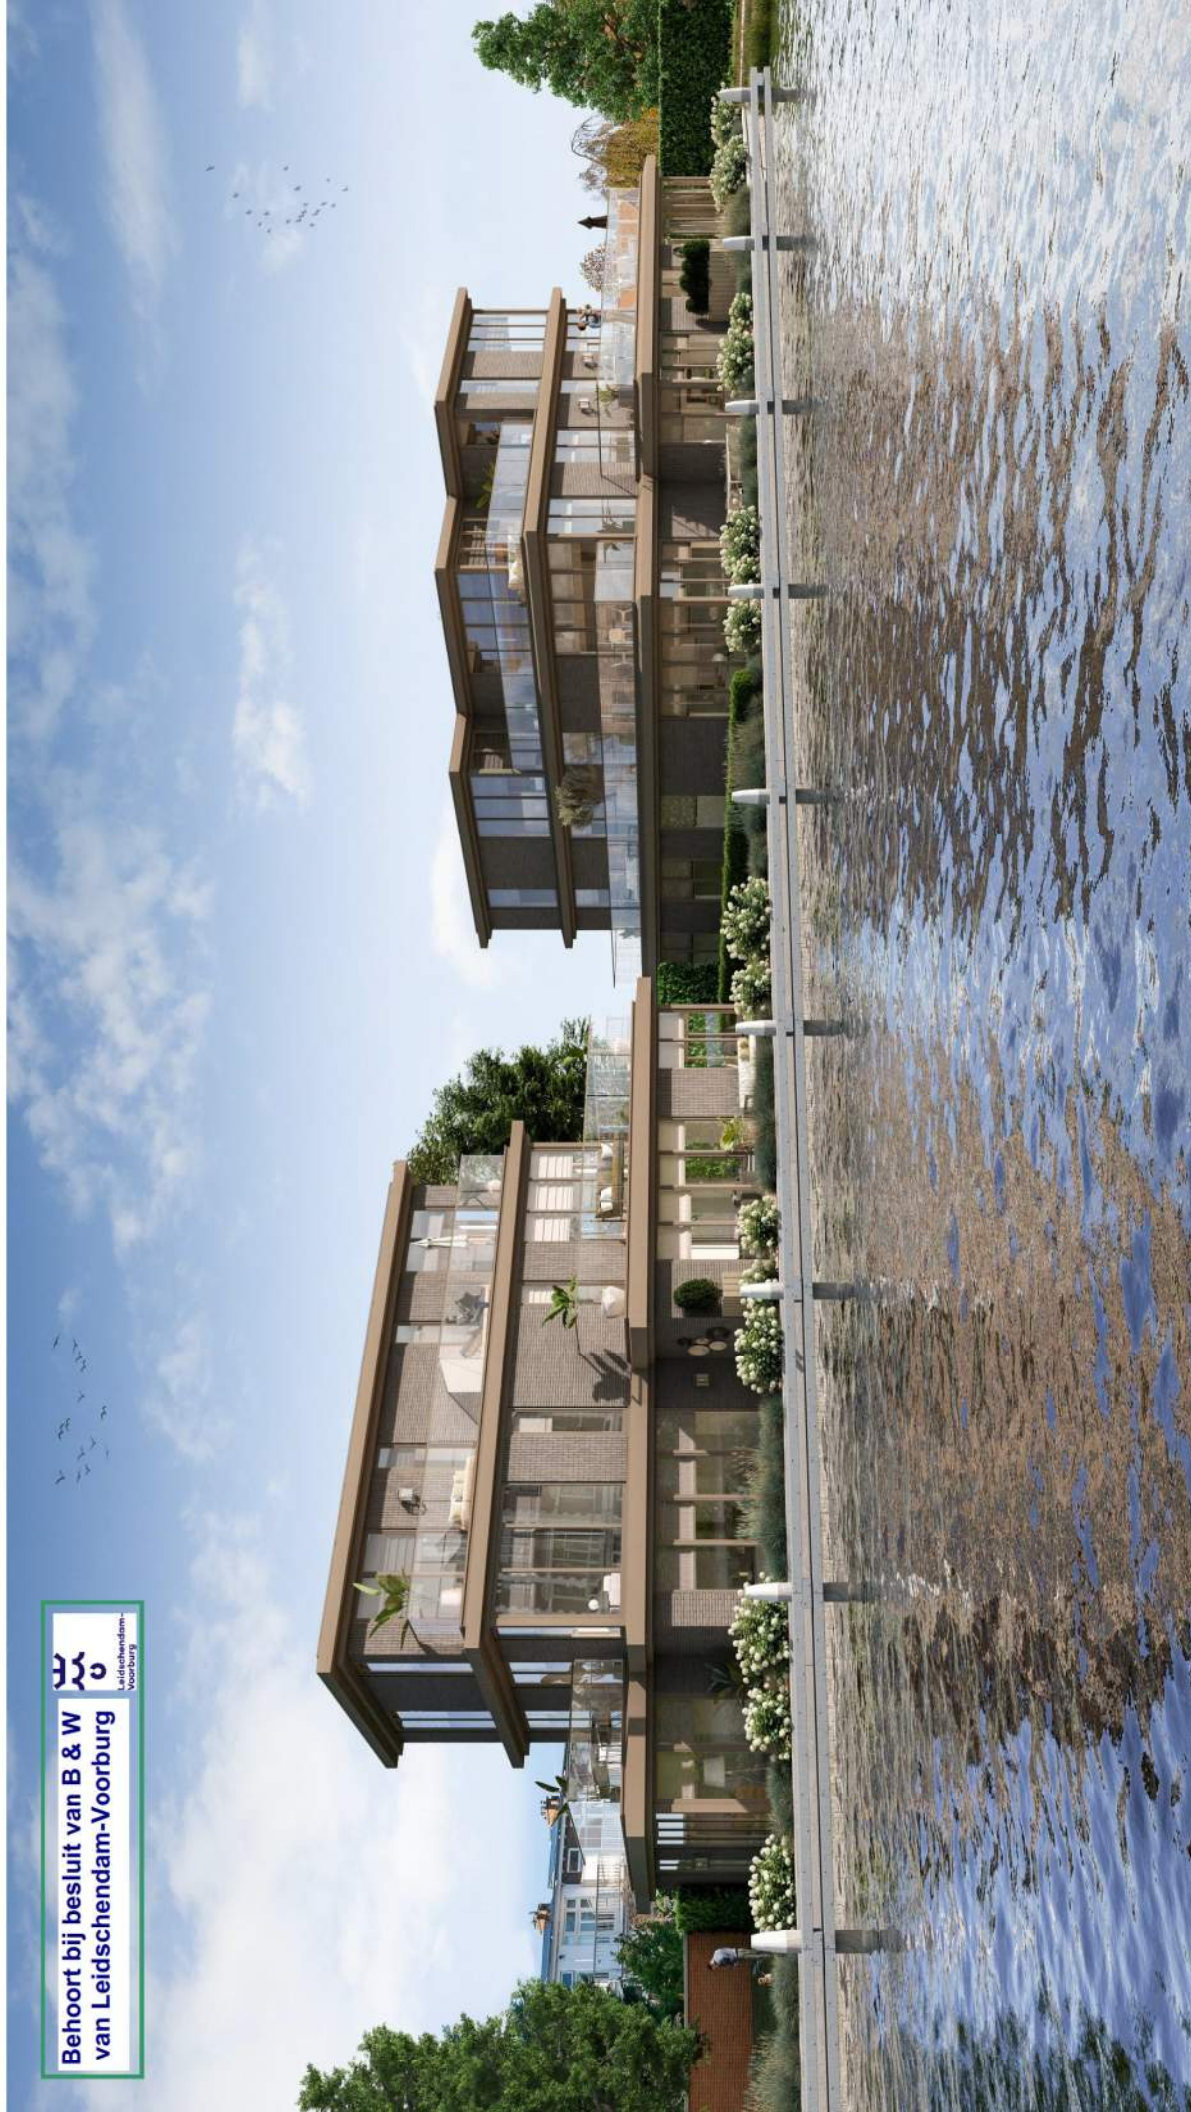

Behoort bij besluit van B & W
van Leidschendam-Voorburg

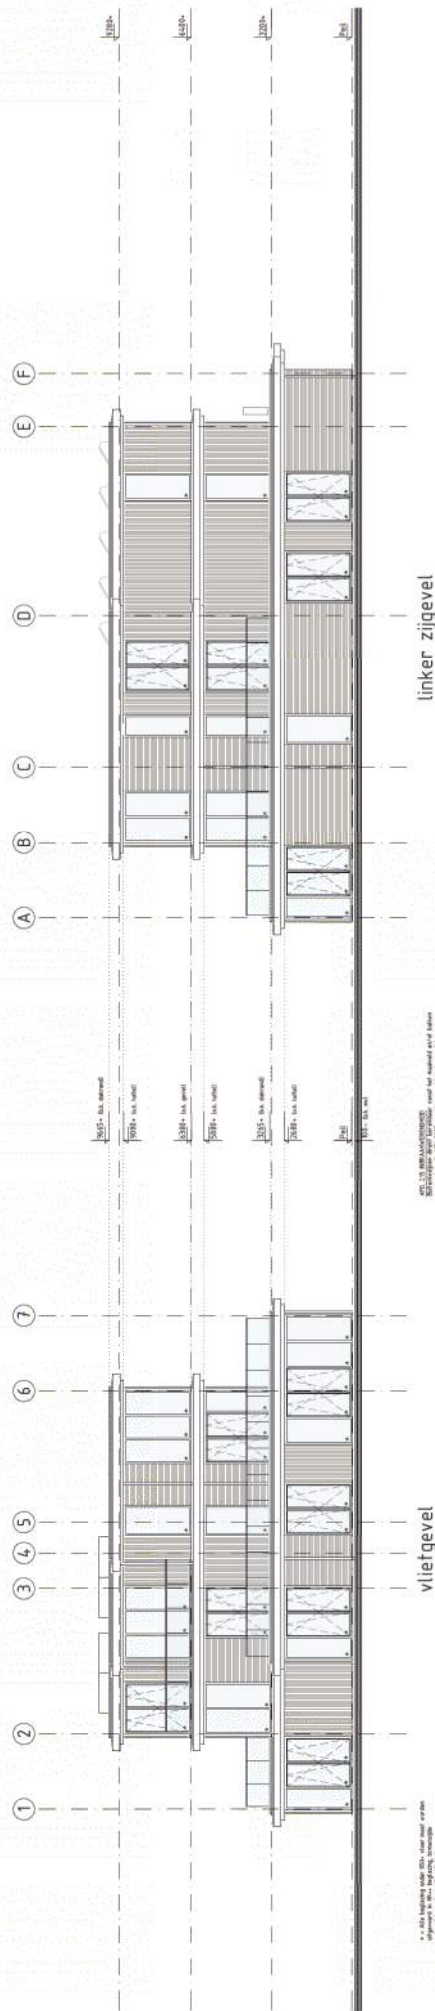

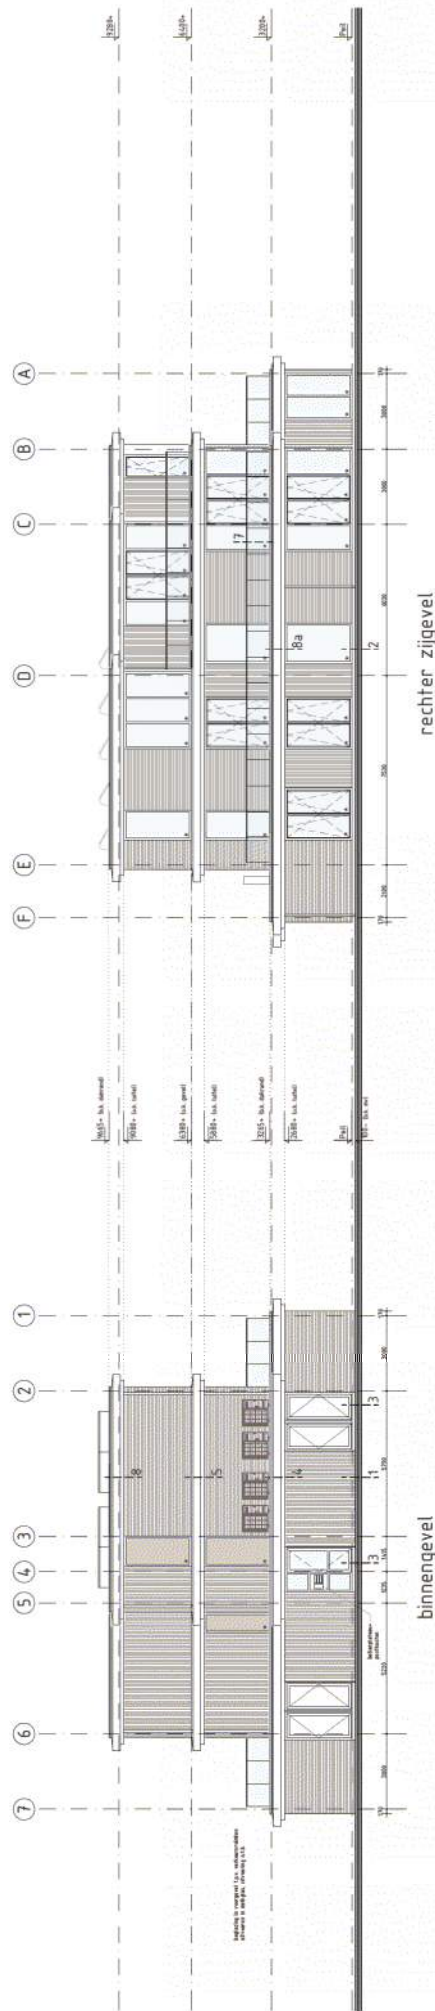

EPC, daglicht en ventilatie:
zie rapportage S&W Consultancy
projectnr. 2190754

Toets brandveiligheid:
zie rapportage S&W Consultancy
projectnr. 2190754

gevelgeluidwering:
zie rapportage het Geluidburo
projectnr 2275 AH - 1328 B001

Positief advies
Behoort bij brandveiligheid advies
bouwaanvraag
Kenmerk 2020030335413
Datum 4 maart 2020



BRANDWEER
Veiligheidsregio Haaglanden

MATERIAALSTAAT:

afgevoel	slendripi, w. handvorn
afterslag	aligutan
erfhoofden	dusutan kofon
jamen	dusutan drai/kupraten
afschuren	aligutan bulidurutan
af dan	EPOH i.k.m. gram dak
beoornden	dusutan zetere
w.	dusutan
doort	gauten doolstradusteen

Mleur gra's	D29,
grjys beize,	EAL D279
grjys beize,	EAL D279
grjys beize,	EAL D279
grjys beize,	EAL D279
grjys beize,	EAL D279
grjys	
grjys beize,	EAL D279
grjys beize,	EAL D279
to arrive per cent.	

kleurstelling


beton, hout en staalconstructies volgens tekening en berekening constructeur.



Wonen aan de Vliet te Voorburg
Bouwwaanvraag-tekening - appartementen, type C, D, E en F

1-1000	19135
1-1000	B-01

By 1990, approximately 50% of respondents on 'topical and personal' issues had been contacted by the researchers. Some additional information was later obtained through the telephone interviews.

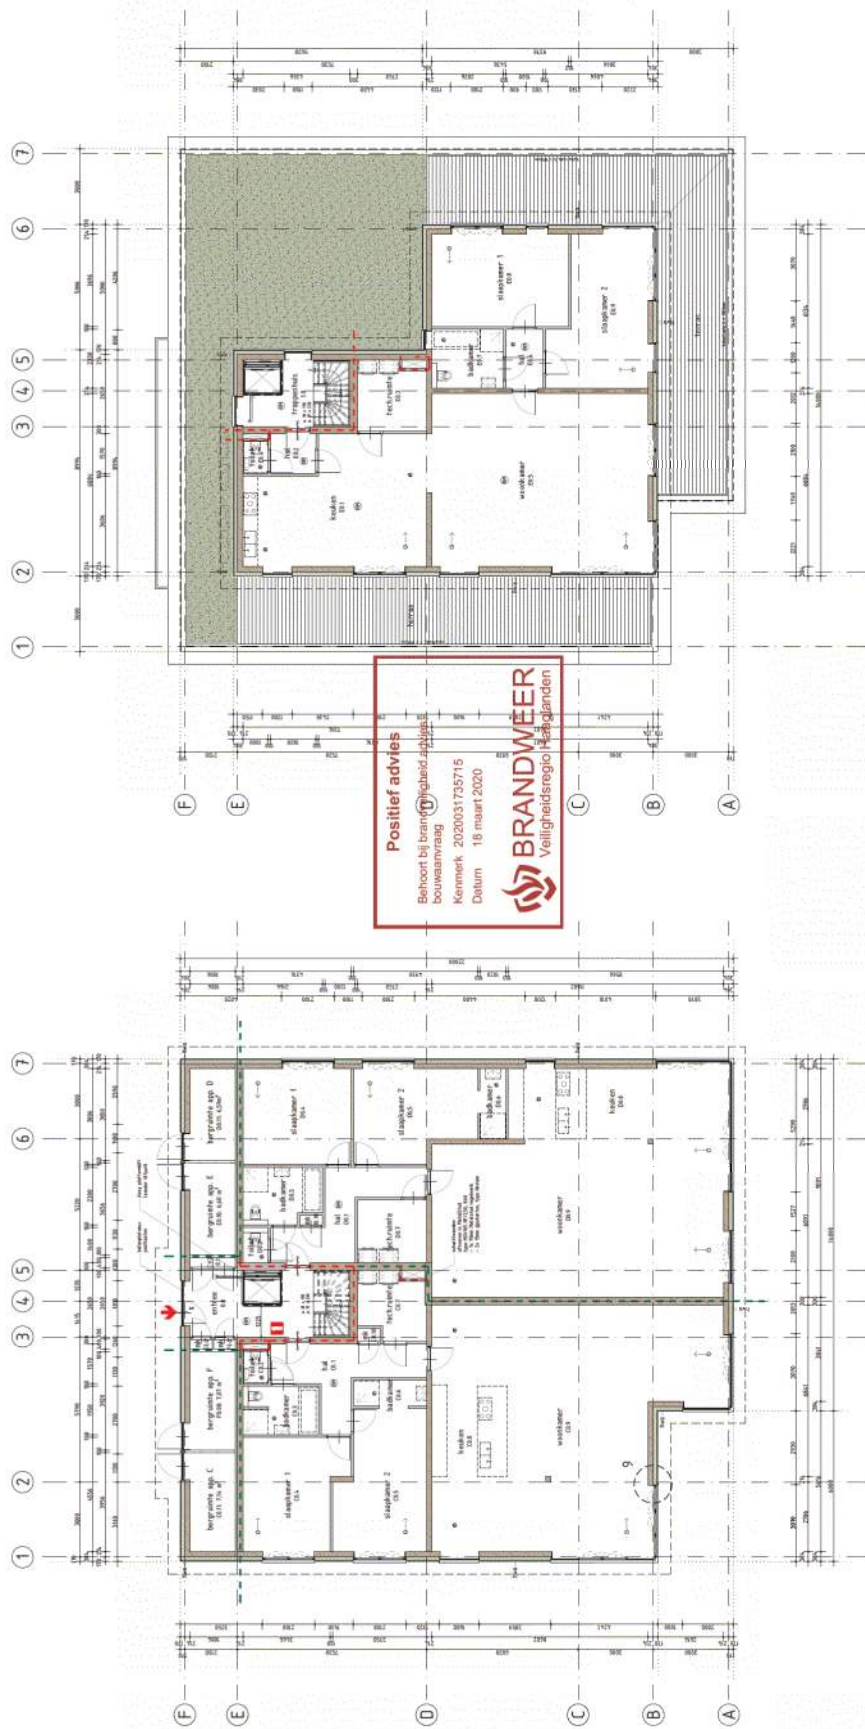

begane grond

1e verdieping
(3200+)

ADAMS

- De gevelisolatie van CEMOSOL-Sterofix is FLEX
 met een geleidbaarheid λ_{10} van 0,050 m, $\rho = 4,5$ g/cm³
 Het is tevens geschikt voor gebruik met
 alle bekende isolatie systemen, dat is ook
 uiteraard, Edele Isoliermat, dat 100mm
 dikte heeft.
 De isolatie van CEMOSOL-Sterofix is
 geschikt voor gebruik met alle bekende
 isolatie systemen, dat is ook uiteraard,
 Edele Isoliermat, dat 100mm dikte heeft.
 De isolatie van CEMOSOL-Sterofix is
 geschikt voor gebruik met alle bekende
 isolatie systemen, dat is ook uiteraard,
 Edele Isoliermat, dat 100mm dikte heeft.

EPC, daglicht en ventilatie:

portage SLW Consultancy
projector. 2190754

Toets brandveiligheid:

portage S&W Consultancy
projectnr. 2190754

gevelgeluidwering:

zie rapportage het Gelidsburo
projectnr. 2275 AH - 1328 8001

Gegevens bebouwing appartement type C:

Gebouwappartenak (GBO)	: 162,1 m ²
Werkvloeroppervlakte (WV)	: 150,9 m ² 739 m ²

Gegevens bebouwing appartement type D:

Gebruiksoppervlakte (GBO)	: 163,3 m ²
Verbouwfischieb (Vb)	: 159,3 m ² (19,7%)

Gegevens bebouwing appartement type E:

Gebruiksoppervlakte (GO)	: 161,4 m ²
Verbuifgebied (Vg)	: 134,5 m ² (83,35%)

Gegevens bebouwing appartement type F:
Gebruiksoppervlakte (GBO) : 126,1 m²
Verbouwfysieel (V6) : 94,7 m² (75,1%)

beton, hout en staalconstructies volgens tekening en berekening constructeur.

alle maatvoeringen dienen door de aannemer te worden gecontroleerd!



Wonen aan de Vliet te Voorburg


onderdeel
bouw aanvraag - toekening - appartementen, type C, D, E en F

UNEP	77-08-2019	for	L 002
UNEP	77-07-016	for	L 002

17-10-2019

Werknr.	24-02-2020	19135
Wijziging		

wijziging	16-03-2020	tekort.	B-02
-----------	------------	---------	------

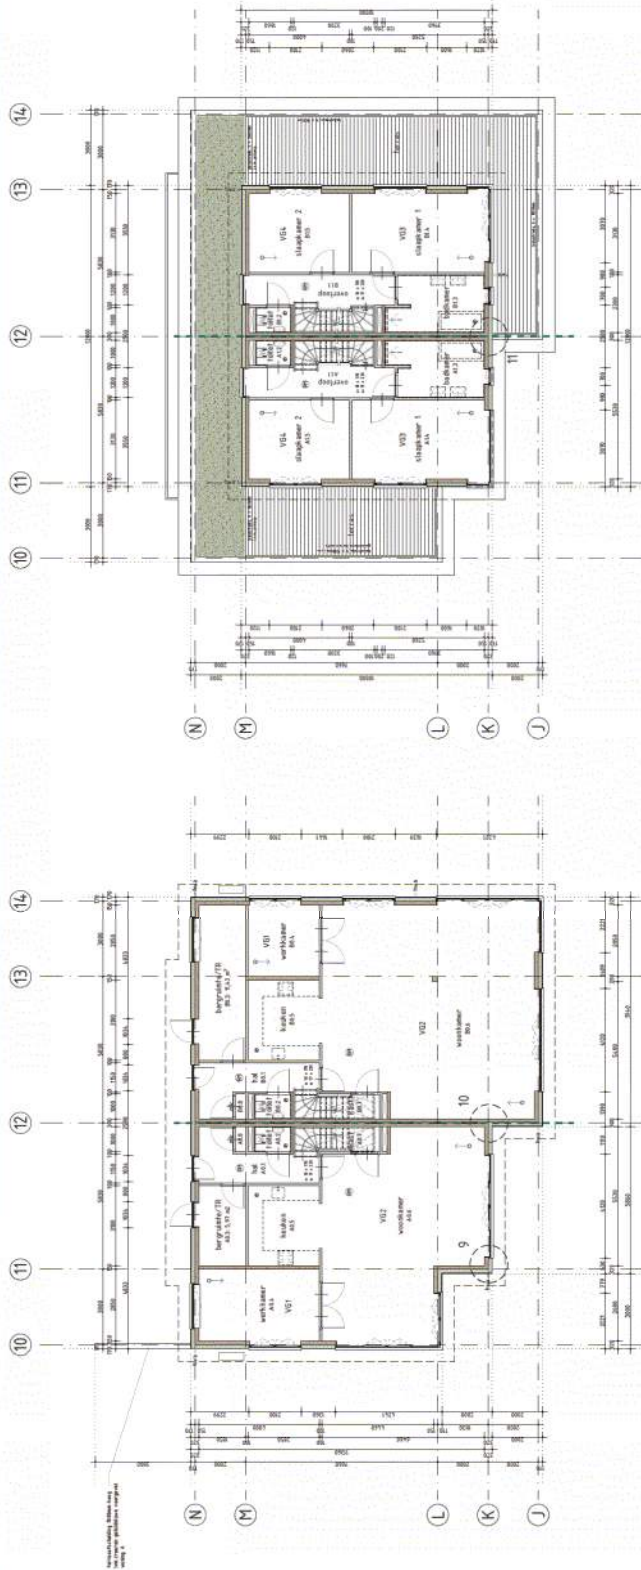

begane grond

1e verdieping

Positief advies

Behoort bij brandveiligheids advies
bouwplanvraag

Kenmerk: 2020031735715

Datum: 18 maart 2020



Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019

Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019

Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019

Legenda


Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019

Bouwkundige gegevens

Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019

Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019
Wetgeving van brandveiligheid
in 2020: 10-10-2019

2e verdieping

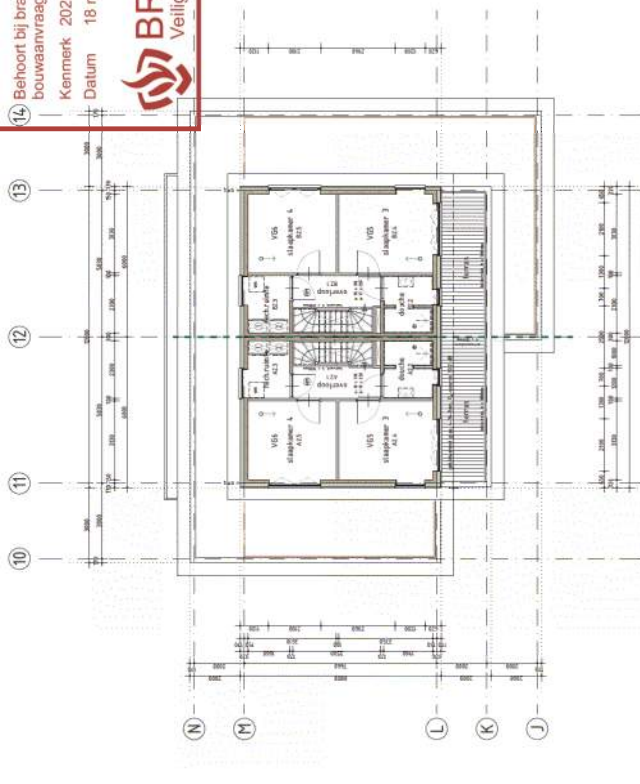

VENTILATIE

mechanische ventilator en natuurlijke afvoer

geïsoleerde ventilator met warmteregeling

system 25 - R1 000-1

GELUID

geïsoleerde ramen, vloer en muur, ventilatieopen van 30 dB

ROERING

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125


roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

roering van R1 015 en 125

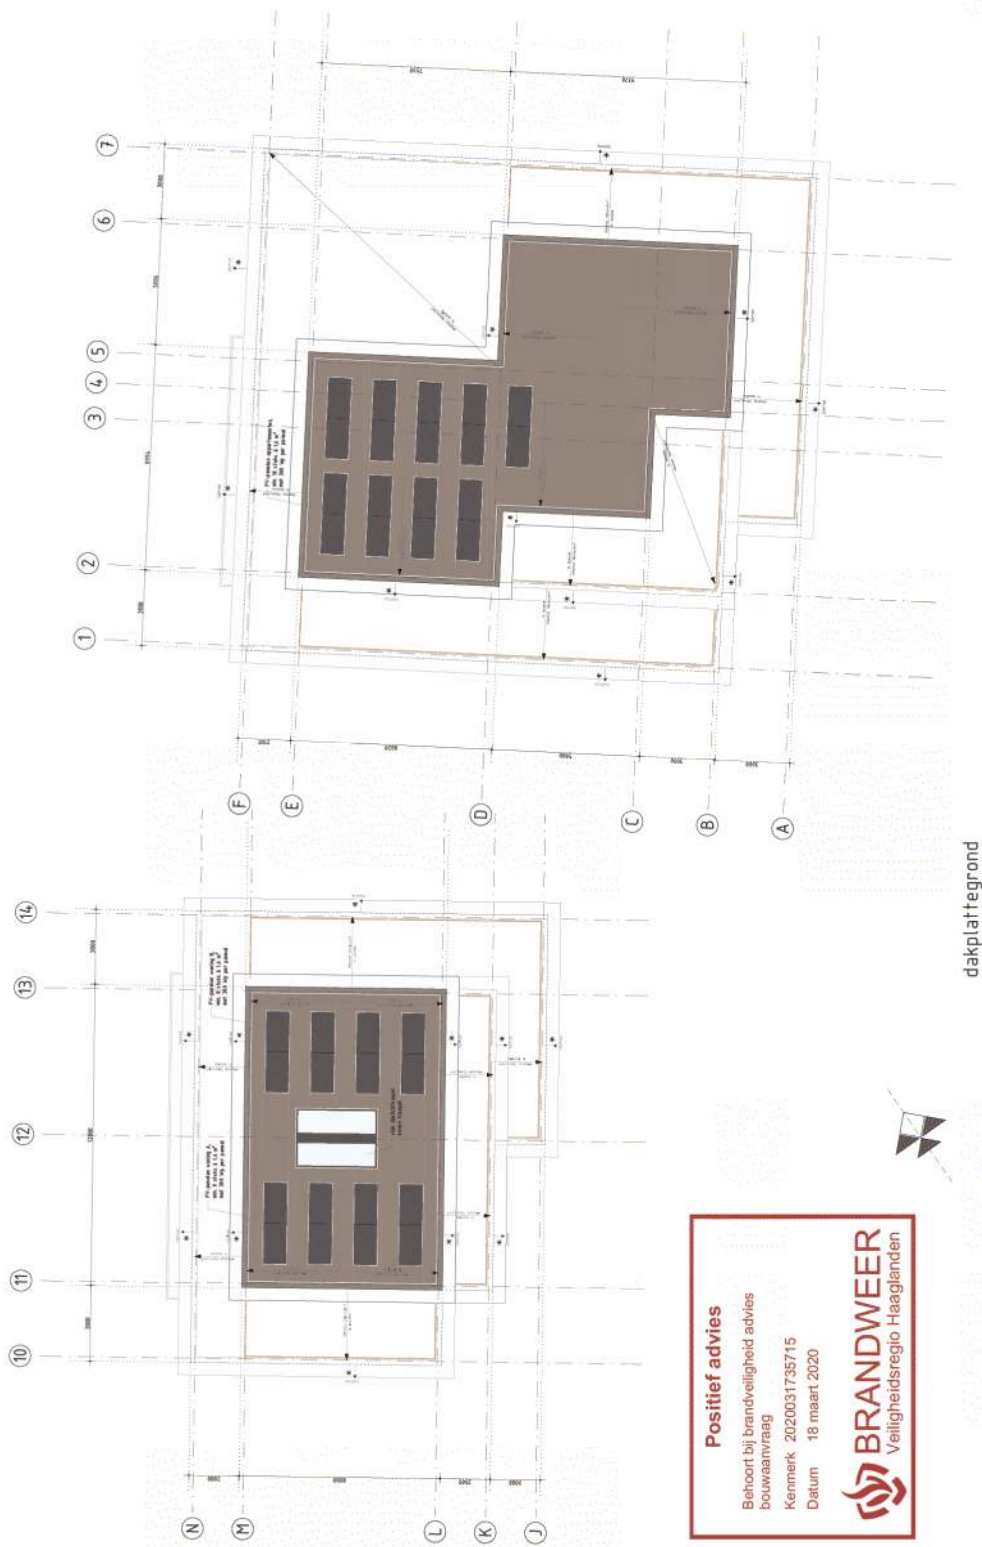

dakplattengrond

Positief advies


Behoort bij brandveiligheid advies
 bouw aanvraag
 Kenmerk 2020031735715
 Datum 18 maart 2020

**(Nood)afwezen:**

afwezig
 bij afwezigheid van de
 afwezigheid van de
 afwezigheid van de
 afwezigheid van de

afwezigheid van de
 afwezigheid van de
 afwezigheid van de
 afwezigheid van de

afwezigheid van de
 afwezigheid van de
 afwezigheid van de
 afwezigheid van de



Bouwsnede

Afsnede

alle maatvoeringen dienen door de aannemer te worden gecontroleerd!



project
 onderdeel
 datum
 wijziging
 wijziging
 wijziging
 wijziging

Naam aan de Vrijte Vrijheid
 bouw aanvraag - tekening - dakplattengrond

schaal
 get.
 versie
 Tekent.

1300
 19135
 B-06

De tekening is vervaardigd op basis van de tekening van de aannemer, die verantwoordelijk is voor de juistheid van de tekening.