
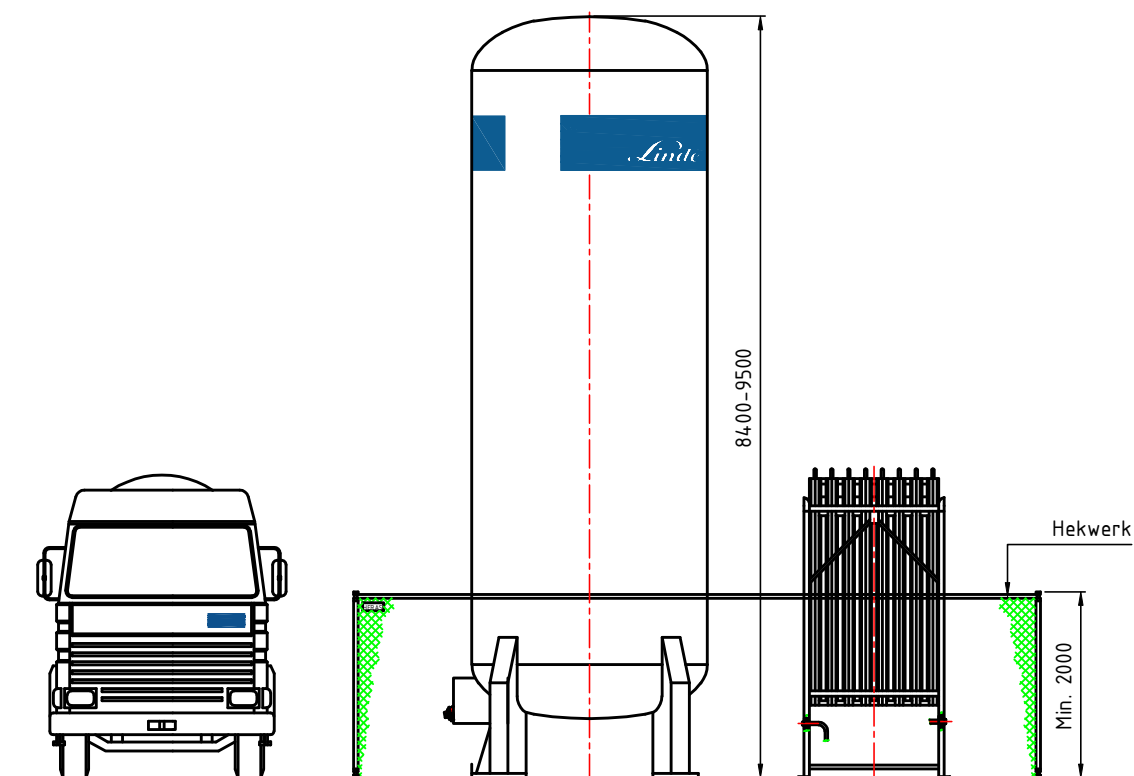


* Maten zijn afhankelijk van verdampergrootte.
Indien de verdampers groter zijn dan 350 Nm³/h moet
de fundatie naar ratio langer en breder worden.

Indien er een (CO₂) verdampner nodig is moet de fundatie 1000 mm langer worden en moet er een wandcontactdoos CEE form 16A, 400 V 3 fase + 0 + aarde, 16A geplaatst worden.



			Benaming		
			Basis opstelling Cryogene vacuümgeïsoleerde opslagtank 20.000 t/m 22.000 l. met verdamper t/m 350Nm ³ /h		
Overgenomen van tek.nr.			Bijbehorend tek.nr.		
Materiaal –			Artikel SAP Nr.		Schaal N.V.T.
Opgesteld	F. Braak	Autorisatie –	Amer. Proj.	Form.	Tek. Nr.
Getekend	M. van Schie	Datum 17-08-2010		A4	T04342 Rev. B
Controle	F. Braak	Wijz. Nr. W5833	Linde Gas Benelux, Postbus 78, 3100 AB Schiedam, E-mail: tekenkamer.lg.nl@linde.com		

Bescherming

Opslagtank, vulpunt, verdamper en leidingen dienen beschermd te zijn tegen aanrijding.

De installatie zal ontoegankelijk moeten zijn voor onbevoegden.

Fundatie

Aangegeven maten bij voorkeur aanhouden.

Definitief ontwerp is afhankelijk van de lokale grondgesteldheid.

Ontwerp en aanleg van de fundatie behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Linde Gas Benelux.

Aanvullende richtlijnen voor afstanden afhankelijk van:

- Gebouwen (ramen en deuren).
- Erfafscheiding/inrichtingsgrens.
- Plaatselijke omstandigheden.
- Lokale eisen overheid.
- Gassoort.
- Brandbare stoffen.

18 bar			
Gassoort	O ₂	N ₂	Ar
Massa vol [p @ 1 bar(a)]	31.907 kg	25.487 kg	36.800 kg

22				
Gassoort	O ₂	N ₂	Ar	CO ₂
Massa vol [p @ 1 bar(a)]	33.213 kg	26.778 kg	38.116 kg	29.940 kg @16 bar

36 bar			
Gassoort	O ₂	N ₂	Ar
Massa vol [p @ 1 bar(a)]	33.220 kg	27.135 kg	37.855 kg

Alle maten en drukken zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

			Benaming		
			Basis opstelling Cryogene vacuümgeïsoleerde opslagtank 20.000 t/m 22.000 l. met verdamper t/m 350Nm ³ /h		
Overgenomen van tek.nr.			Bijbehorend tek.nr.		
Materiaal	-		Artikel SAP Nr.	Schaal	N.V.T.
Opgesteld	F. Braak	Autorisatie	-	Amer. Proj.	Form. A4
Getekend	M. van Schie	Datum	17-08-2010	Tek. Nr.	T04342
Controle	F. Braak	Wijz. Nr.	W5833	Linde Gas Benelux, Postbus 78, 3100 AB Schiedam, E-mail: tekenkamer.lg.nl@linde.com	
					Rev. B