SNIJDEN 8/10kV 3x25Cu GPLK
EN MAKEN 20kV-LAS MET
9024690 AA240ALKK 3010537

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 4m

TE LEGGEN
5 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 12m

TE LEGGEN
5 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 44m

TE LEGGEN
5 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 21m

TE LEGGEN
1 BUIS 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 15m

WIJZ.
TE LEGGEN
1 BUIS 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 15m

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 6m

TE LEGGEN
9024690 AA240ALKK 3010537

3x240Al XLPE (GZ)
KOMT DOOD

TE LEGGEN
3010120 AA240ALKK 3010881

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 15m

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 12m

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 18m

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 18m

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 9m

SNIJDEN 10/10kV 3x50Cu GPLK (GZ)
EN MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS MET
9024690 AA240ALKK B/G/R 3000355

AS UNA UITLASSEN
VERVALT

Z - B
10/10kV 3x50Cu GPLK (GZ) KOMEN
8/10kV 3x25Cu GPLK (GZ) DOOD
8/10kV 3x95Al GPLK (GZ)
3x240Al XLPE (GZ)

Z - A
9024690 AA240ALKK BLAUW 3000355
9024690 AA240ALKK GEEL 3000355
9024690 AA240ALKK ROOD 3000355
9024690 AA240ALKK BLAUW 3010537
9024690 AA240ALKK GEEL 3010537
9024690 AA240ALKK ROOD 3010537
9024690 AA240ALKK BLAUW 3007460
9024690 AA240ALKK GEEL 3007460
9024690 AA240ALKK ROOD 3007460
9024690 AA240ALKK BLAUW 3010120
9024690 AA240ALKK GEEL 3010120
9024690 AA240ALKK ROOD 3010120
TE LEGGEN

TE MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS
9024690 AA240ALKK B/G/R 3010537
MET 9024690 AA240ALKK 3010537

TE PLAATSEN
TRAFO-STATION
OVERDIEMERWEG 35 TO
9 024 690

SNIJDEN 3x240Al XLPE (GZ)
EN MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS MET
9024690 AA240ALKK B/G/R 3010120

SNIJDEN 8/10kV 3x95Al GPLK (GZ)
EN MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS MET
9024690 AA240ALKK B/G/R 3007460

SNIJDEN 3x240Al XLPE (GZ)
EN MAKEN 20kV-LAS MET
3010120 AA240ALKK 3010881

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 15m

TE LEGGEN
3010120 AA240ALKK 3010881

3x240Al XLPE (GZ)
KOMT DOOD

TF ZENDERPARK

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 4m

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 4m

SNIJDEN 3x240Al XLPE (GZ)
EN MAKEN 20kV-LAS MET
3010120 AA240ALKK 3010881

WIJZ. C
TE LEGGEN
1 BUIS 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 6m

WIJZ. C
TE LEGGEN
1 BUIS 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 11m

TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 19m

SNIJDEN 10/10kV 3x95Al GPLK (GZ)
EN MAKEN 20kV-LAS MET
9024690 AA240ALKK 3007460

SNIJDEN 8/10kV 3x95Al GPLK (GZ)
EN MAKEN 20kV-LAS MET
3014388 AA240ALKK 9005721

TE LEGGEN
9024690 AA240ALKK 3007460

TE LEGGEN
3014388 AA240ALKK 9005721

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 14m

10/10kV 3x95Al GPLK (GZ)
10/10kV 3x95Al GPLK (GZ)
KOMEN DOOD

Deze tekening is al verstrekt aan de wegen aannemer KWS,
welke voor de werkzaamheden Liander (voorutlopend) de buizen aanbrengt.

TE LEGGEN
9005721 B150ALK 30257
TE LEGGEN
3014388 AA240ALKK 9005721

SNIJDEN 3x240Al XLPE (GZ)
EN MAKEN 20kV-LAS MET
3010120 AA240ALKK 3010881

TE LEGGEN
3010120 AA240ALKK 3010881
TE LEGGEN
9024690 AA240ALKK 3007460
TE LEGGEN
3014388 AA240ALKK 9005721

3x240Al XLPE (GZ)
10/10kV 3x95Al GPLK (GZ)
10/10kV 3x95Al GPLK (GZ)
KOMEN DOOD

TE MAKEN AFT. MOF
9005721 B150ALK 30259
MET 9005721 B150ALK 30258

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 10m

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 9m

WIJZ.
TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 6m

TE LEGGEN
9005721 B150ALK 30259

TE MAKEN AFT. MOF
9005721 B150ALK 30258
MET 4x95Al+4x6Cu+35CuAs(V-VMvKhsas) (GZ)

SNIJDEN 12/20kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd (GZ)
EN MAKEN 20kV-LAS MET
3010120 AA240ALKK 3010881

SNIJDEN 12/20kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd (GZ)
EN MAKEN 20kV-LAS MET
9024690 AA240ALKK 3007460

SNIJDEN 12/20kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd (GZ)
EN MAKEN 20kV-LAS MET
3014388 AA240ALKK 9005721

TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE PE100buis sdr11
LENGTE CA. 16m

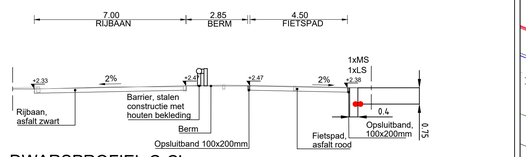


DWARSPROFIEL C-C'

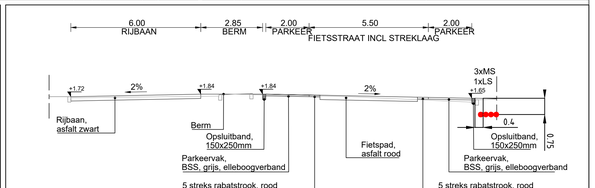


DWARSPROFIEL D-D'

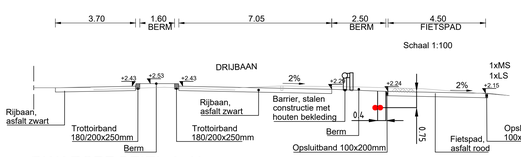


DWARSPROFIEL A-A'

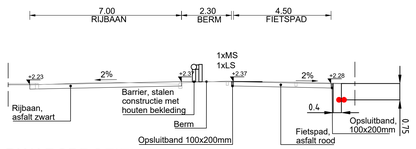


DWARSPROFIEL B-B'

| | |
|---|---|
| INLASSEN OVERDIEMERWEG 35 TO / 9 024 690 / LEGGEN MS-KABEL OVERDIEMERWEG | Beheerkaart : N13, 014 |
| | Datum : 13-7-2020 |
| | Status : Voorbereiding |
| | Schaal : 1:500 |
| | Discipline : 10kV |
| Liander onderdeel van alliander | Blad nr: 1/2 Formaat: A0 |
| Gemeente: DIEMEN | CS nr: 3111604 |
| Gekt. : WLR Datum: 13-7-2020 | Regio: IPZ |
| Wijz. A : BUIZEN Datum: 13-7-2020 Par: WLR | |
| Wijz. B : PROFIELEN Datum: 22-7-2020 Par: WLR | |
| Wijz. C : BUIZEN Datum: 5-8-2020 Par: WLR | |
| Ingeknet : Henk Pieterse Tel. nr : 06-55387412 | Case nr: 0218705-1 |