
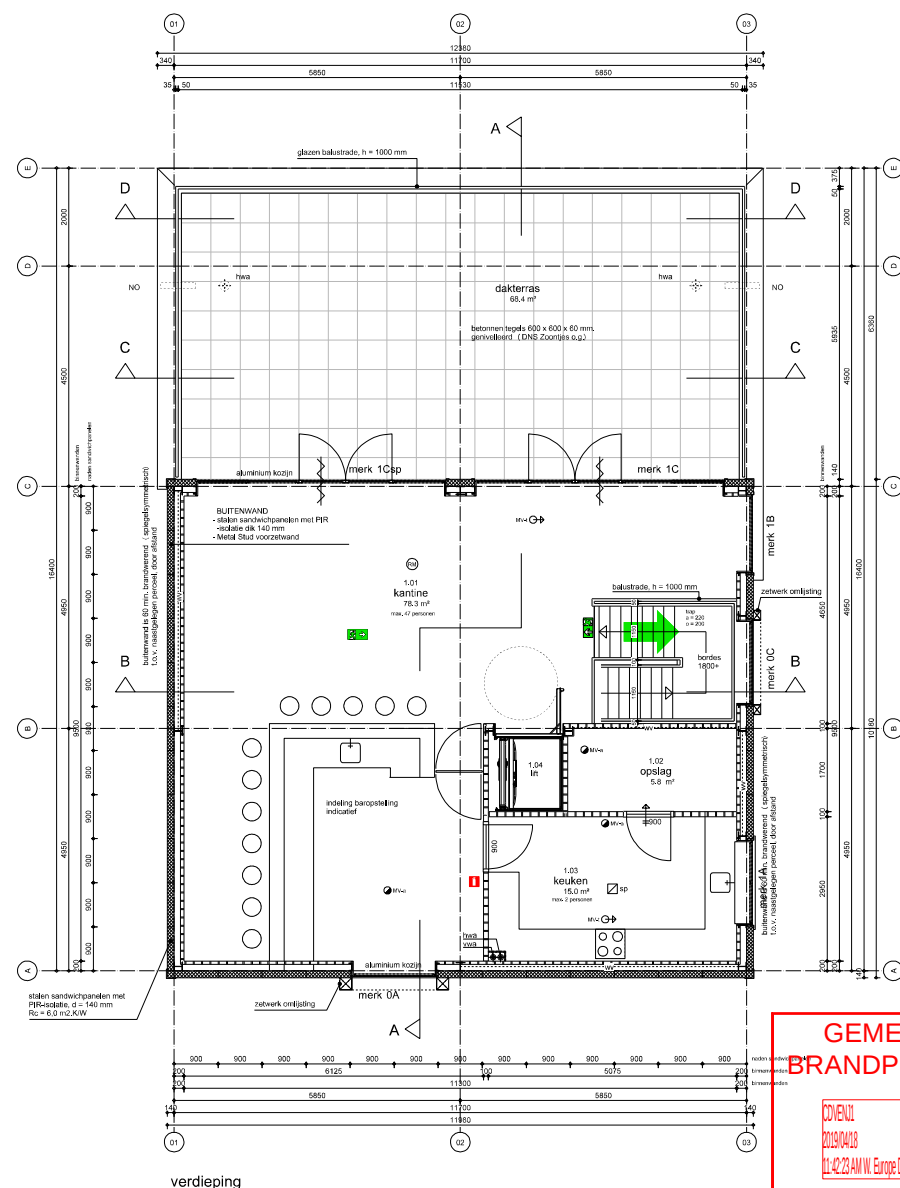
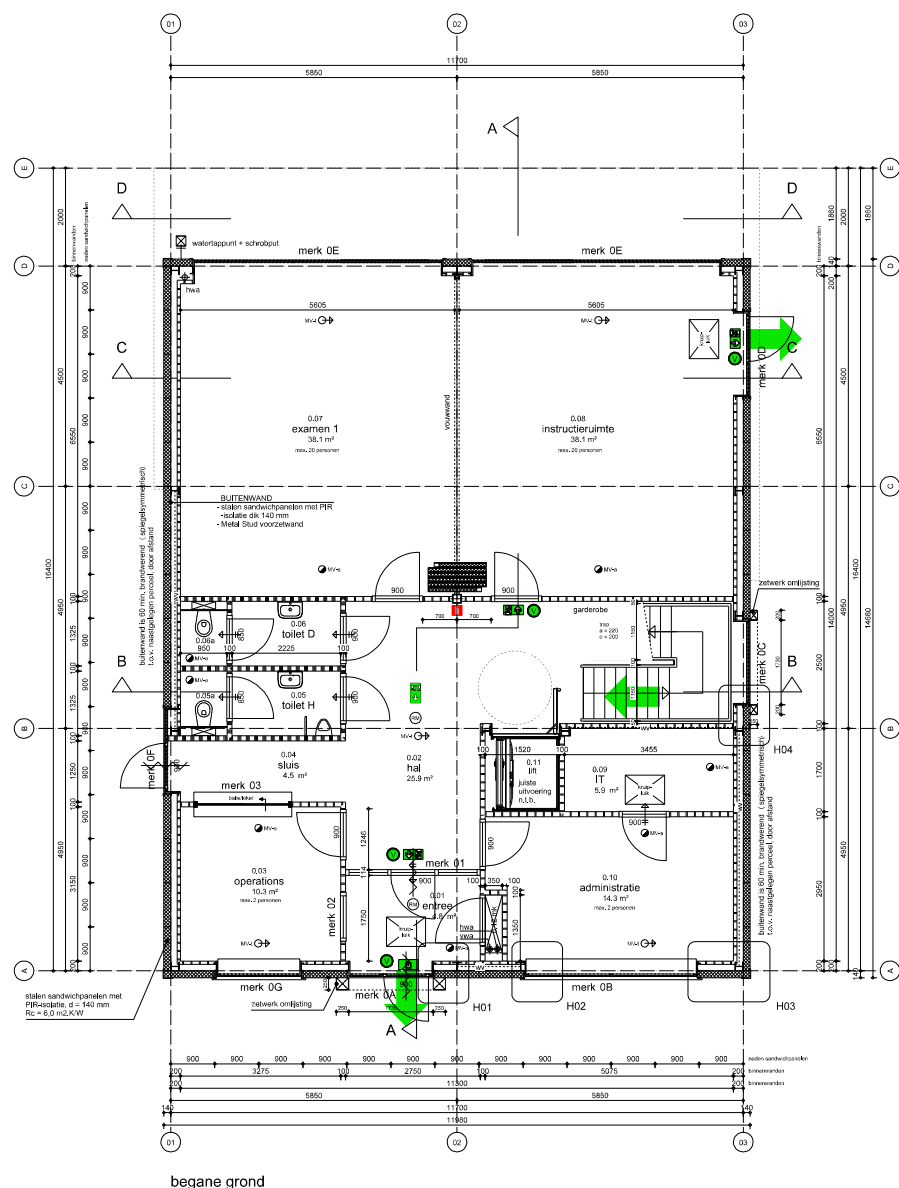
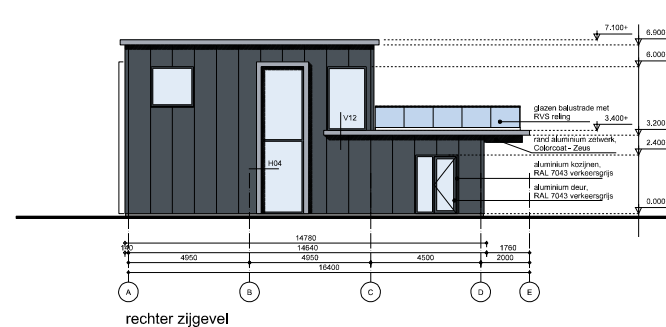
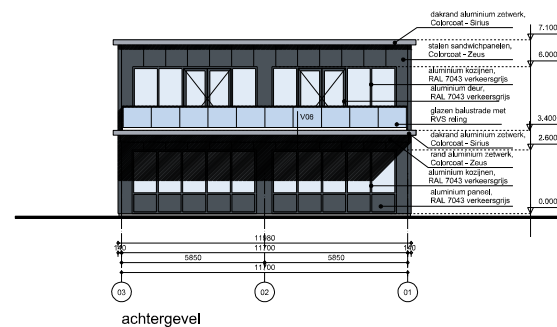
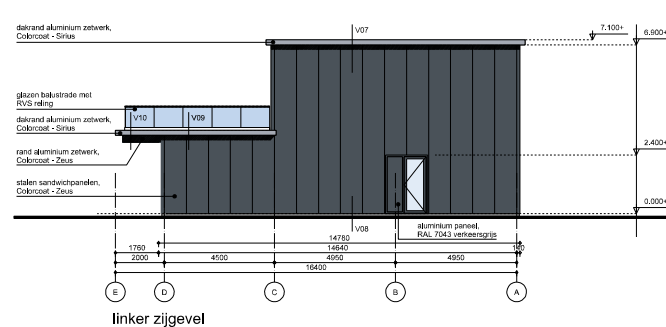


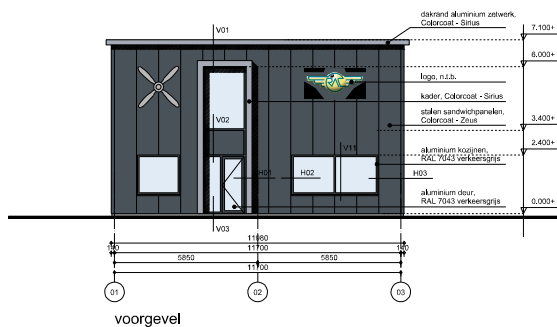

RENNVOOI (voor zover van toepassing)	
- prefab beton - lichte scheidingwand, GF 100/175, 1A - lichte scheidingwand, GF 100/230, 2A - bedrijfsmateriaal - kozijn - deurkozijn met draairichting 30 min. brandwerende scheiding 60 min. brandwerende scheiding - inbouw afsluiting - vluchtwegafsluiting - deur in de vluchtweg te openen zonder gebruik van een sleutel - ruimte voorzien van rookmelder(s) - route vluchtweg	- hwa - vwa - ga - stl - ga - wt - wm - f - d - kl - V - ventilatie dmv overstroom - ruimte voorzien van mechanische lichtafvoer (naar buiten) - ruimte voorzien van mechanische lichtafvoer (van buiten) - brandluser
OPPERVLAKTE EN INHOUD	
bruto vloeroppervlakte (Ags NEN 2580)	290,9 m ²
gebruiksoppervlakte	255,2 m ²
bruto inhoud (Ags NEN 2580)	1004,3 m ³
bebouwde oppervlakte terrein	201,2 m ²
ALGEMEEN	
doorgangsbreedte deuren	min. 800 mm
daglichthoogte deuren	min. 2000 mm
plafondhoogte verlichtingsarmaturen	min. 2600 mm
TRAPPEN EN VLOERAFSCHEIDINGEN	
trappen volgens bouwbesluit, afdeling 2.5	
trap uit leidt 2.3	
voortafelbreedte DO < 500 mm; breedte min. 800 mm, aantrede min. 220 mm, opstap max. 188 mm	
overige gebruiksruimte: breedte min. 800 mm, aantrede min. 185 mm, opstap max. 210 mm	
vloerafscheidings volgens bouwbesluit, afdeling 2.3: hoog 1,00 m - v.	
INSTALLATIE	
verwarming	elektrische verwarming / warmtepomp
verwarming	elektrische boiler
drainagevoorziening	conform NEN 1000 en HVA-richtlijn
verlichting	verlichting met schakelaars en bewegingsmelders
elektra	alle elektrische aansluitingen conform NEN 1010
daglicht	zie rapportage 2 Advies
verlating	mechanische verlating-afvoer, zie rapportage 2 Advies
EPG	zie rapportage 2 Advies
RIOLERING	
dimensionering conform NEN 3215 en NEN 3216	
gevoelende aansluiting hwa en vwa op terreinriolering	
aangelegde riolering vooraf	
alle vuilwaterleidingen buiten gebouw uitvoeren in PVC, Klasse 34	
alle schoonwaterleidingen buiten gebouw uitvoeren in PVC, Klasse 34	
alle binnenleidingen uitvoeren in PVC, Klasse 41	
WATEROPNAME	
wanden, vloeren en plafonds sanitair ruimten volgens bouwbesluit art. 3.23, bepaald conform NEN 2778	
tot 1200 l of 1 l v.w. bed of douche tot 2100 l v.w. gemiddelde wateropname van max. 0,01 kg / (m ² s1/2)	
en op geen enkele plaats meer dan 0,2 kg / (m ² s1/2)	
WEREN VAN RATTEN EN MUIZEN	
uitvoeren volgens bouwbesluit afdeling 3.10	
INBRAAKWERENHEID	
Nieuwe deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingenconstructies, conform inbraakwerendheidsklasse SKG2 (polkeurmerk)	
BRANDVEILIGHEID	
Het gebouw is een brandcompartiment, bestaande uit één subbrandcompartiment.	
Verenigde deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingenconstructies, conform inbraakwerendheidsklasse SKG2 (polkeurmerk)	
Op basis van gelijktijdigheid wordt echter, gezien de compactheid van het gebouw, voorzien in gekoppelde stand-alone ruimtes, aangebracht in de ruimten volgens tekening.	
CONSTRUCTIE	
De tekening aangegeven afmetingen van beton, staal en hout zijn indicatief	
Juste afmetingen beton, staal en hout volgens constructieberekeningen en -tekeningen van de constructeur	
eventueel leverancier prefab onderdelen	
MATEN IN HET WERK DOOR AANNEMER TE CONTROLLEREN!	

GEMEENTE ROTTERDAM
BRANDPREVENTIECOMMISSIE

COVENANT
2019/04/03
11-42-23 AM W. Europe Daylight Time

vergunningen:
AKKOORD

brandweer:
2019/04/03
04:55:33 PM W. Europe Daylight Time

C	16-04-2019	brandwerendheid zijgevel aangegeven n.v.v. verzoek gemeente d.d. 10-04-2019	tk
B	05-04-2019	maximale bezetting per ruimte aangegeven n.v.v. verzoek gemeente d.d. 29-03-2019	tk
A	25-03-2019	voor bouwaanvraag	tk
datum		omschrijving	getekend
project	RAC gebouw		
locatie	Middelburgsebaan te Rotterdam		
ontwerp	Rotterdam The Hague Airport		
Postbus 12025			
3024 GA ROTTERDAM			
ontwerp	20-03-2019		
getekend	12148		
naam	BA-21		
voorstel	bouwvoorstel		
plaattegrond	plaattegrond		