



Scenario 1 en 2

Huidige situatie, _inflow 1 m³/s, _met Fv met en zonder effect bui 8 (T=2)

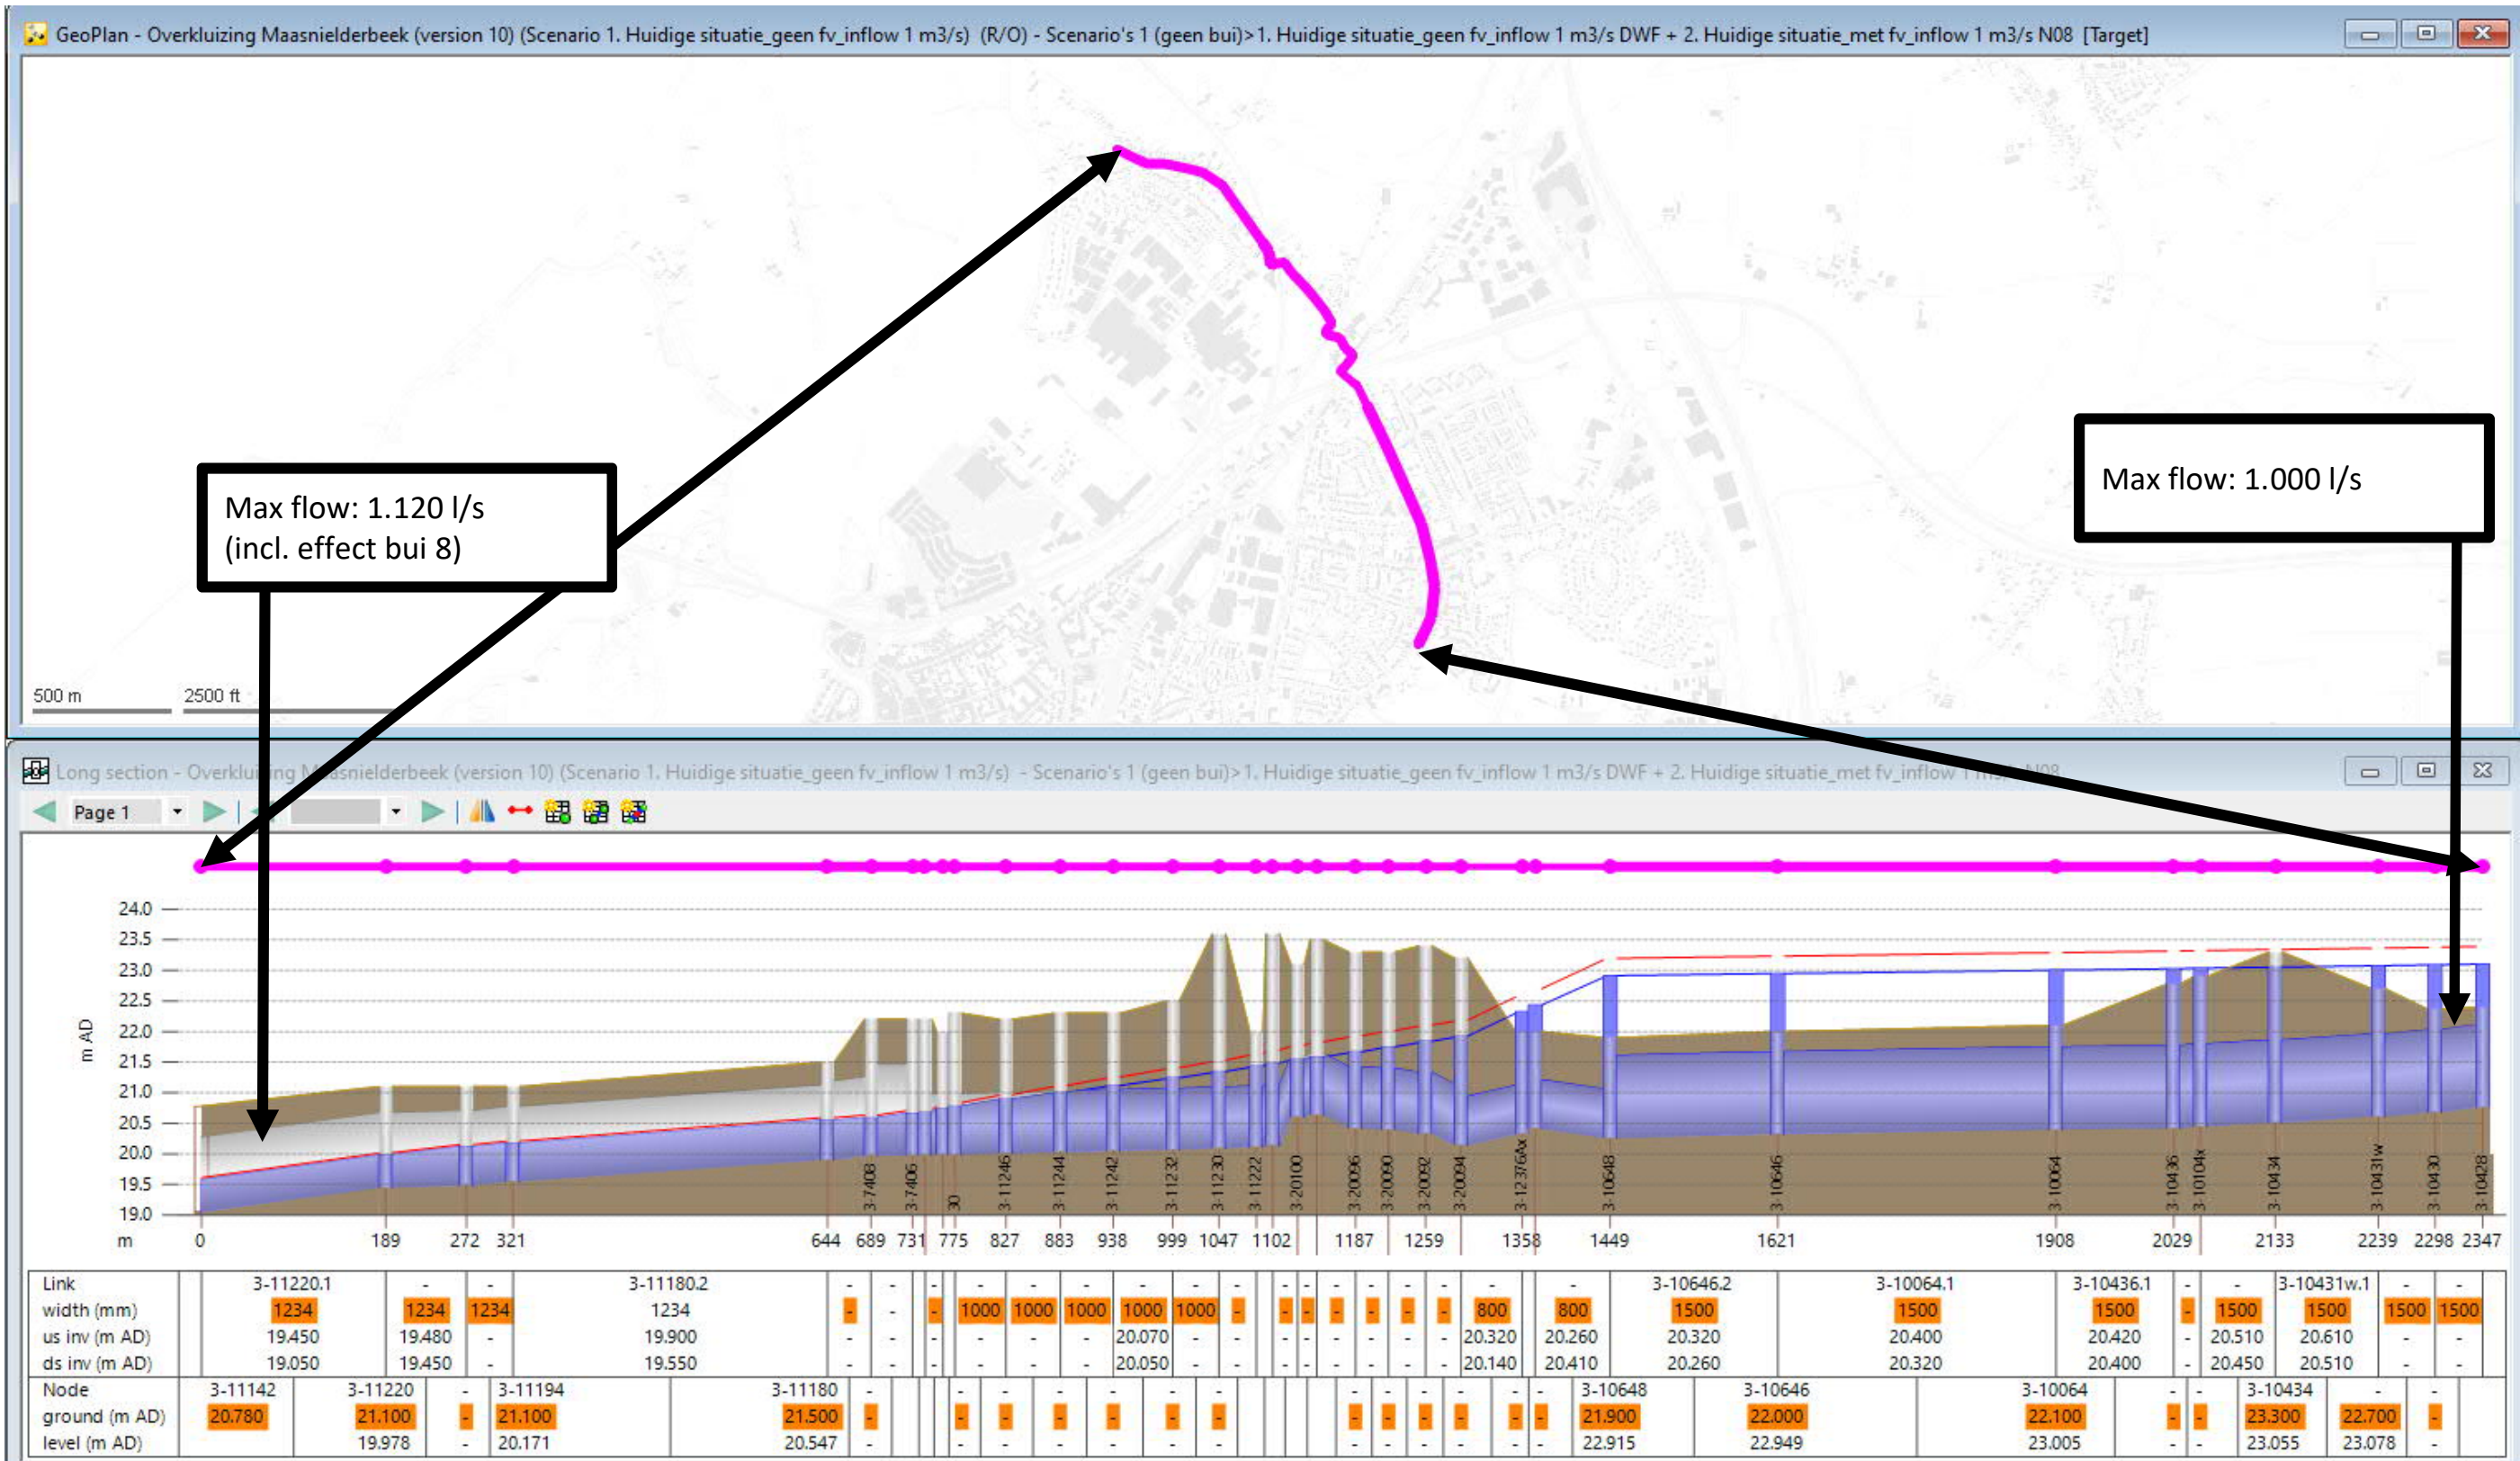


Scenario 3

Huidige situatie, inflow 1 m³/s, met Fv met en zonder effect bui 8 (T=2) en waterpeil voor de instroom op max. 21.90 m+NAP

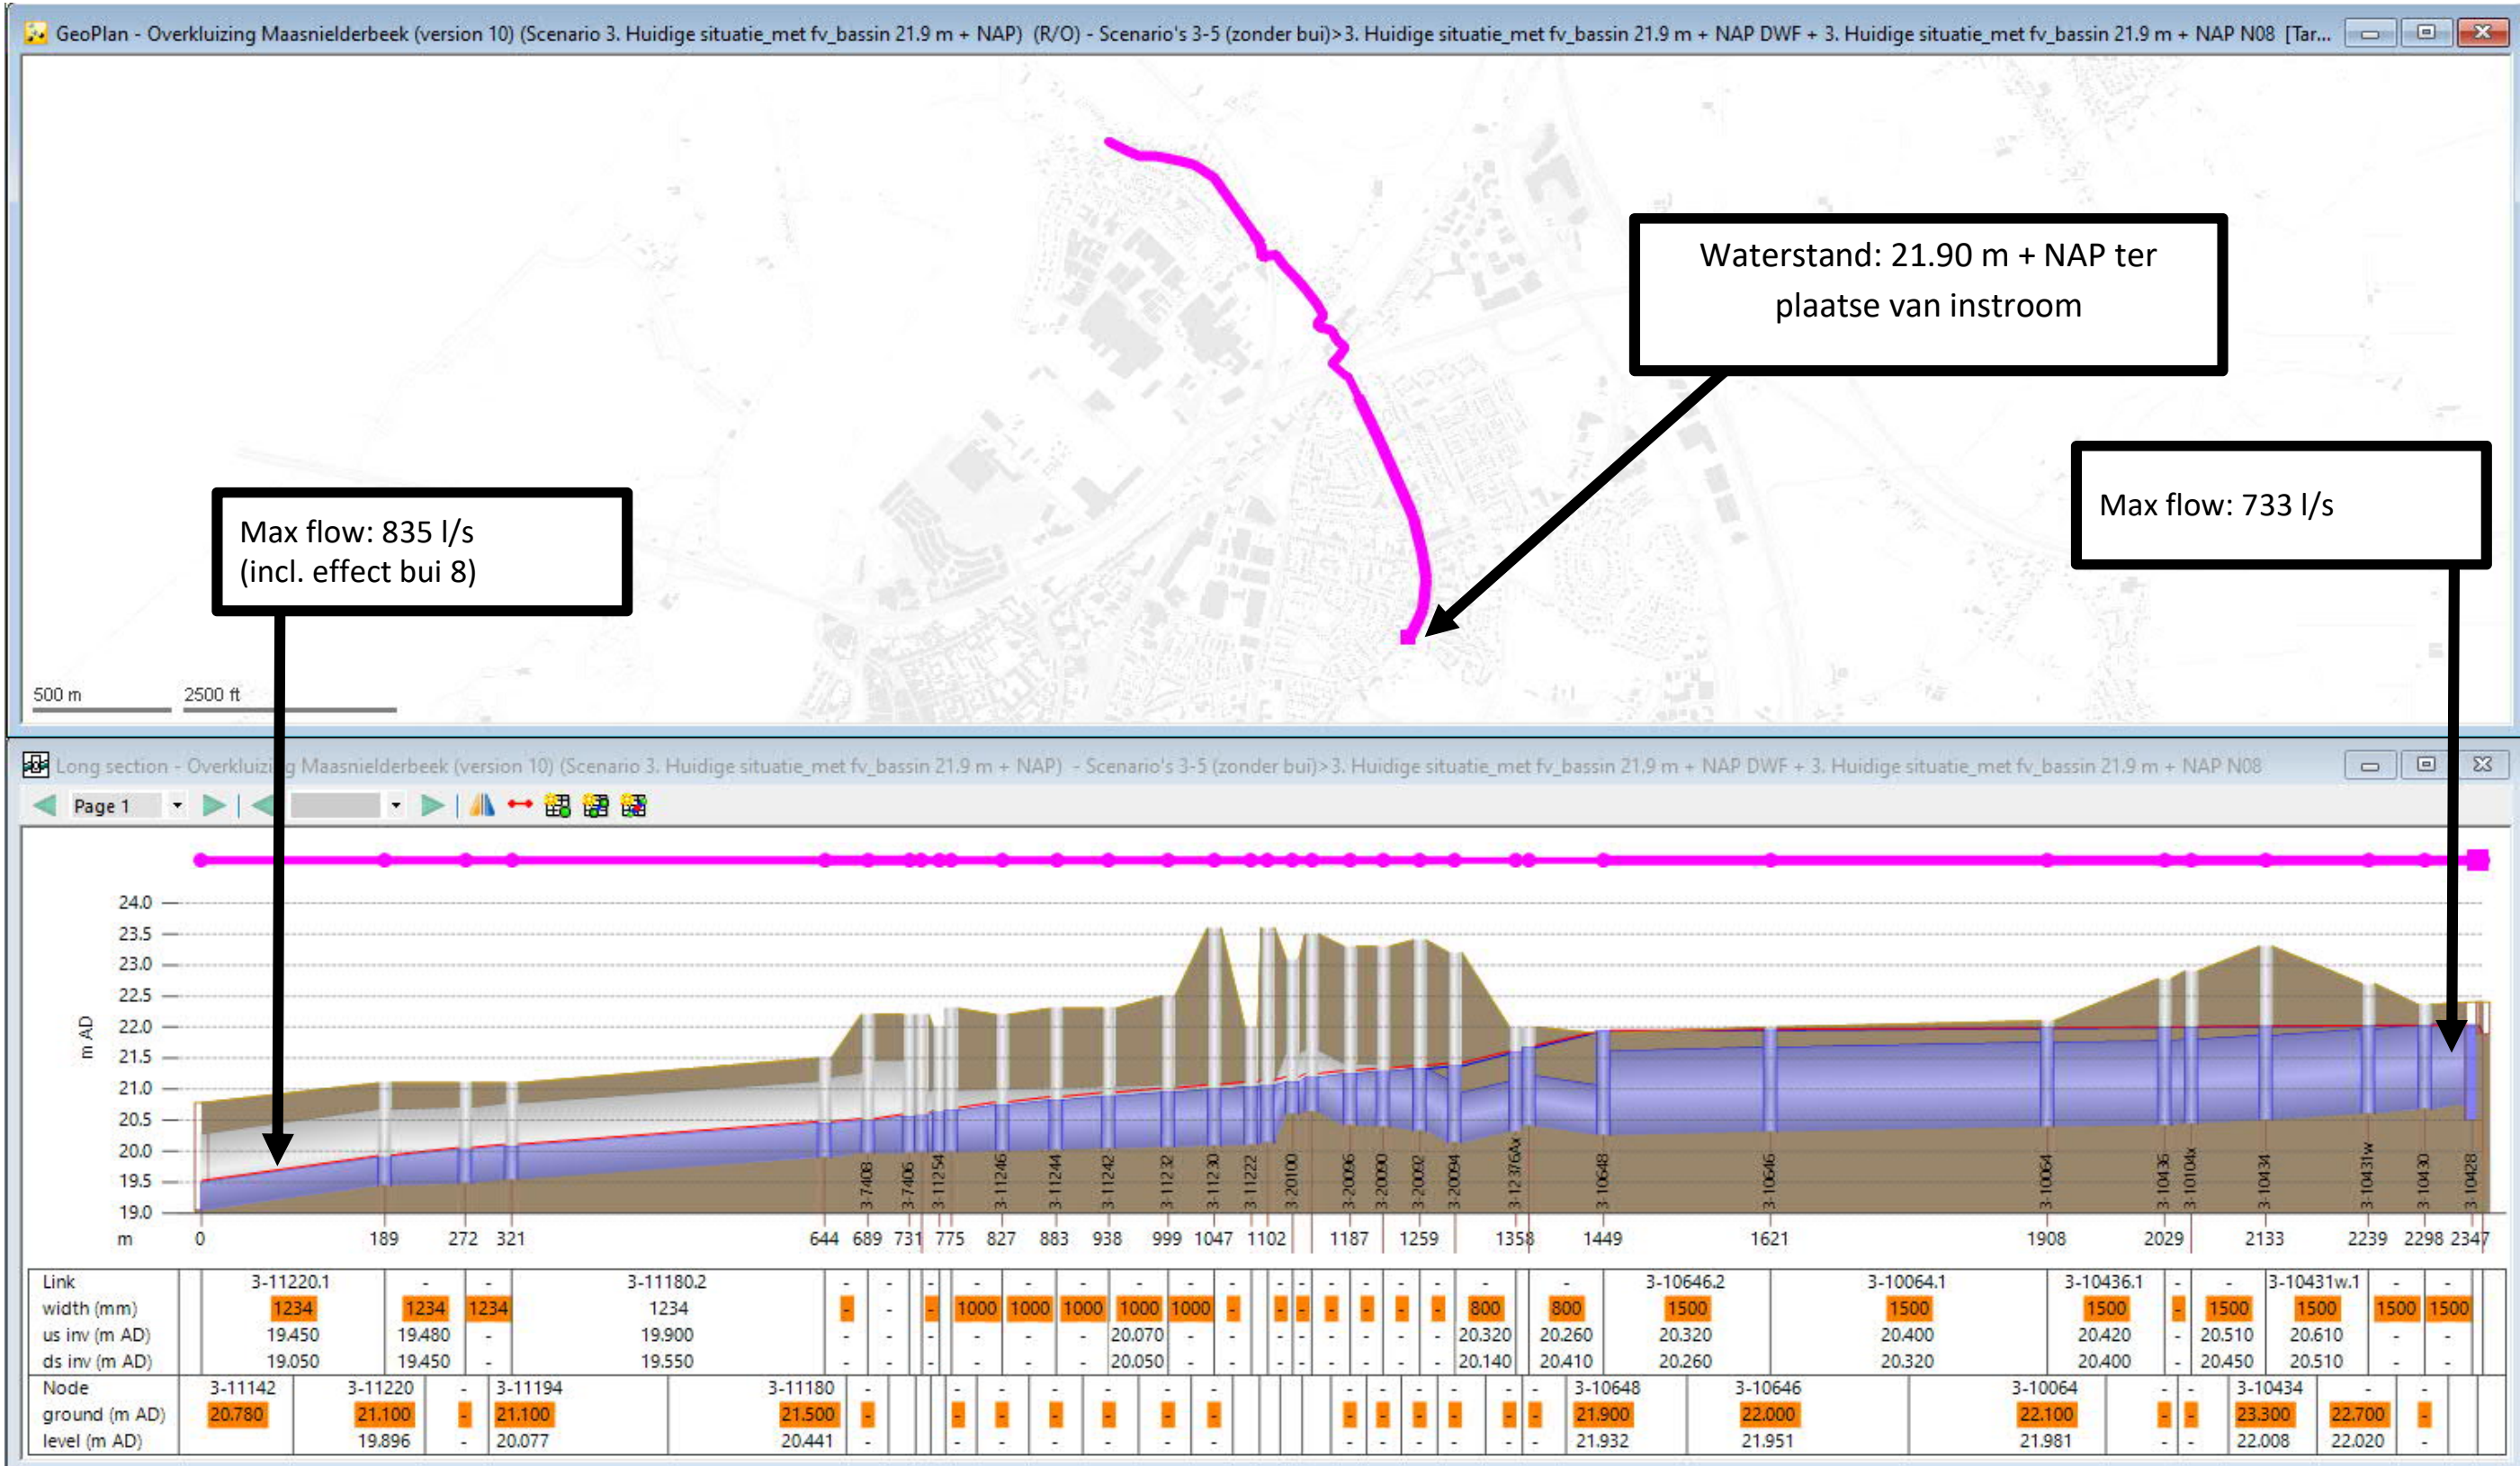

Scenario 4

Mèt inbouw nieuwe GVK Ø 1055 mm inw. te Maasniel (op basis van scenario 3), met Fv mèt en zonder effect bui 8 (T=2) èn max. waterpeil voor instroom 21.90 m+NAP

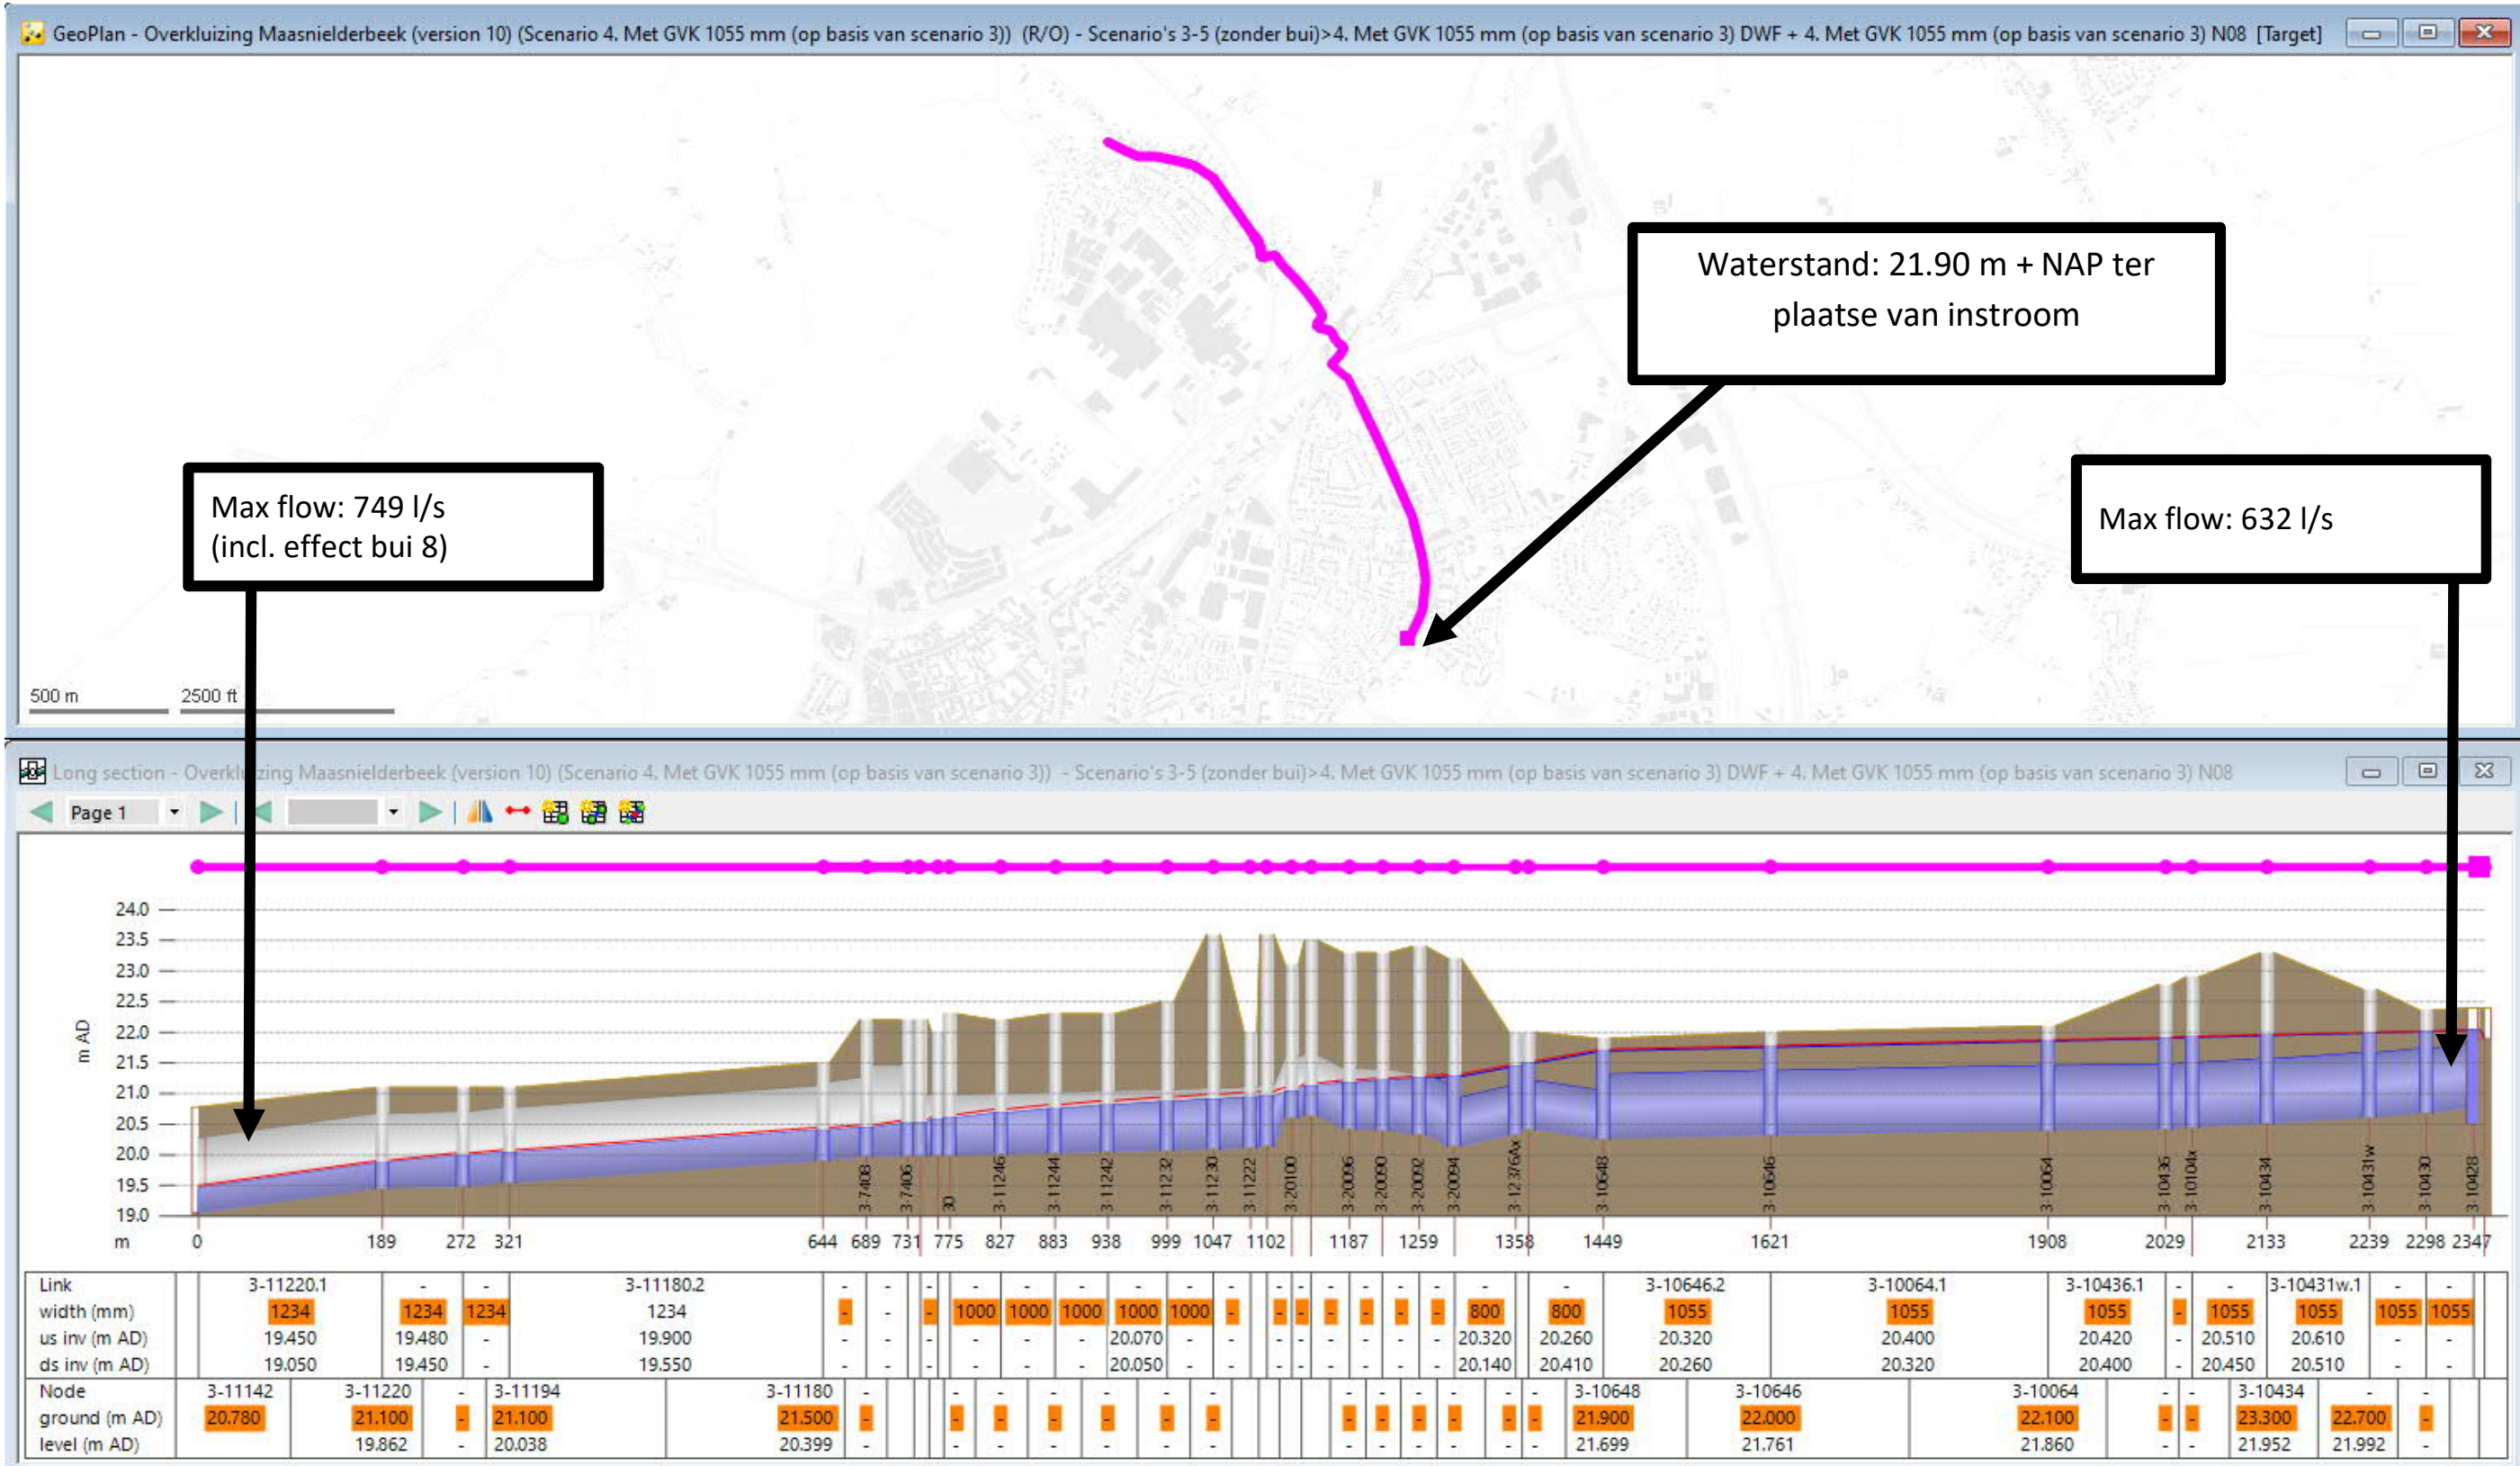

Scenario 5

Mèt verzwaren naar GVK Ø 1250 mm tussen Maasniel en Leeuwen (op basis van scenario 4), met Fv mèt en zonder effect bui 8 (T=2) èn max. waterpeil voor instroom 21.90 m+NAP

