

Bijlage 6b: Brandscenario L00


Scenario: gebruik voor/na wedstrijd of tijdens pauze (zwarte getallen), brand in BC 0.2

Deurbreedte = 1.75 m.
Doorstroomcapaciteit
= 143 pers/1min.
= 1144 personen/8 min.
Aantal personen in brandscenario: 535.

Conclusie: voldoet.
(ontuimingstijd uit brandcompartiment
= 3:45 minuten.

Deurbreedte = 1.10 m.
Doorstroomcapaciteit
= 90 pers/1min.
= 720 personen/8 min.
Aantal personen in brandscenario: 481.

Conclusie: voldoet.
(ontuimingstijd uit brandcompartiment
= 5:21 minuten.

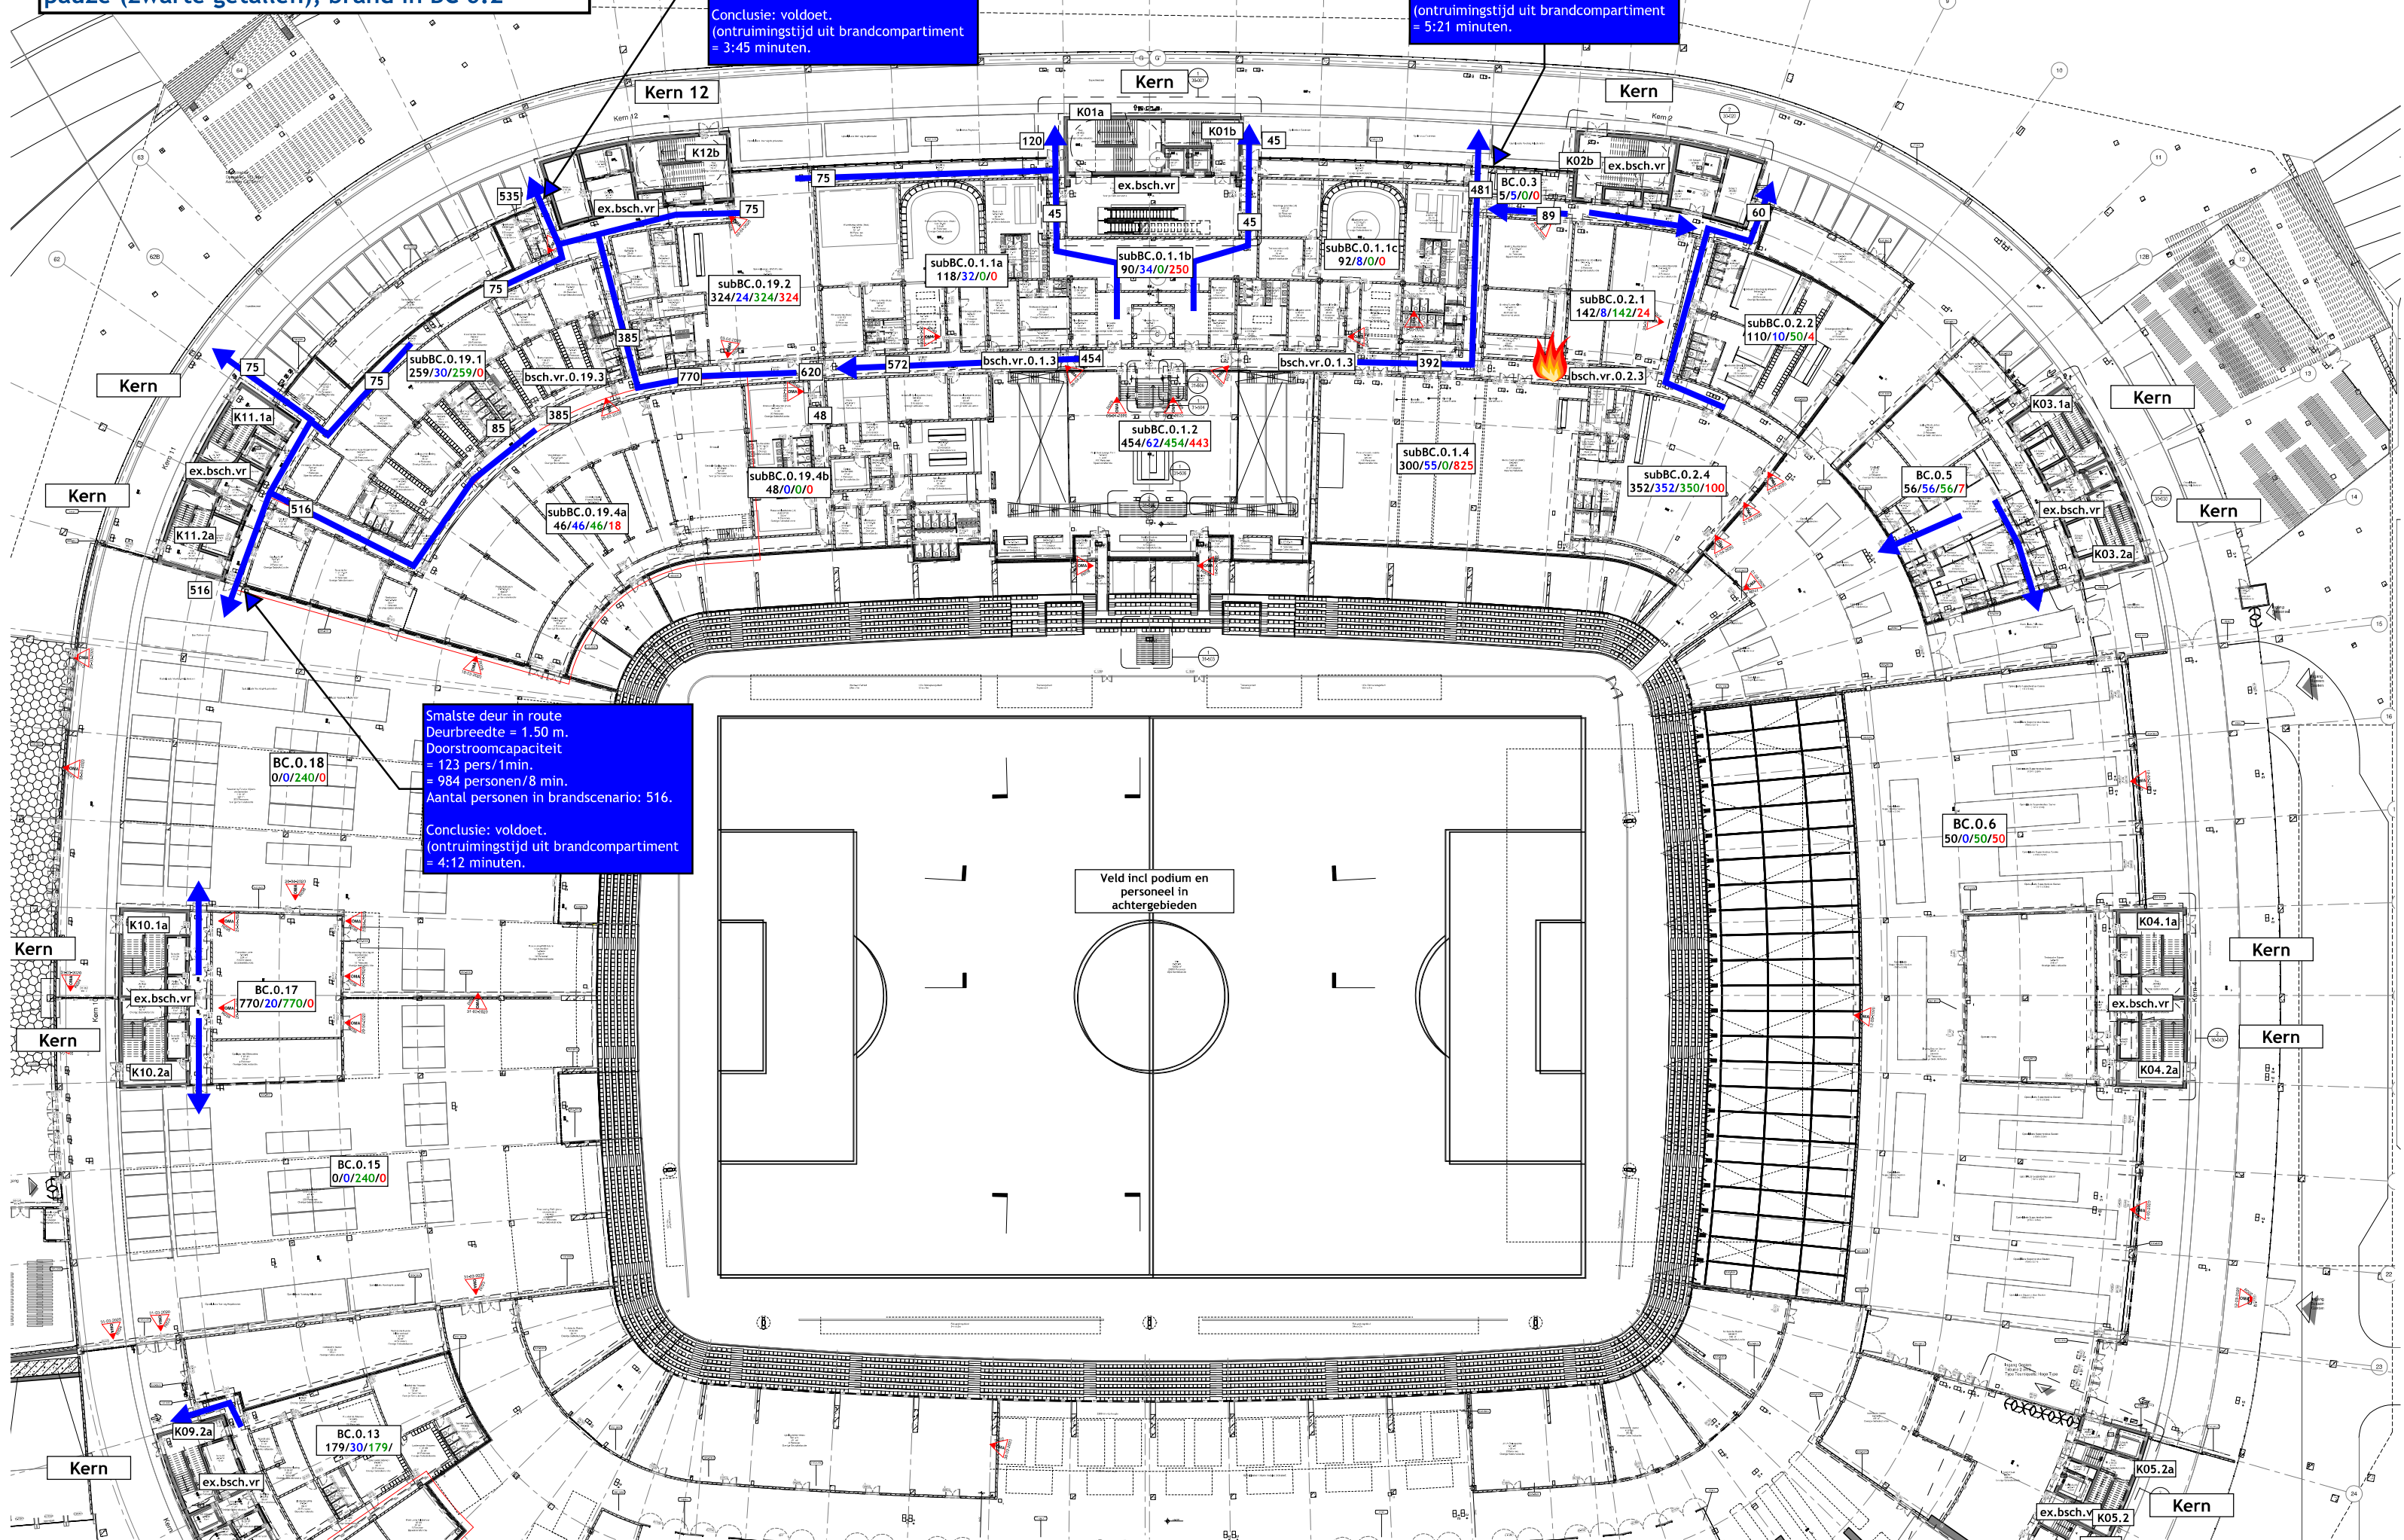

Bijlage 6b: Brandscenario's

Scenario: brand in Director Lounge tijdens een wedstrijd/concert - personen op tribune

GEMEENTE ROTTERDAM
BRANDPREVENTIECOMMISSIE

CONCEPT
0202006
11:09:29 AM W. Europe Daylight Time


CHWARROU
0202006
12:20:45 AM W. Europe Daylight Time

vergunningen: NIET
AKKOORD

brandweer:


Zie opmerkingen op blz 5, 6 en 7

zie aanvulling op dit document :
Bijlage_3.3_g_Addendum 7 diverse aanvullingen

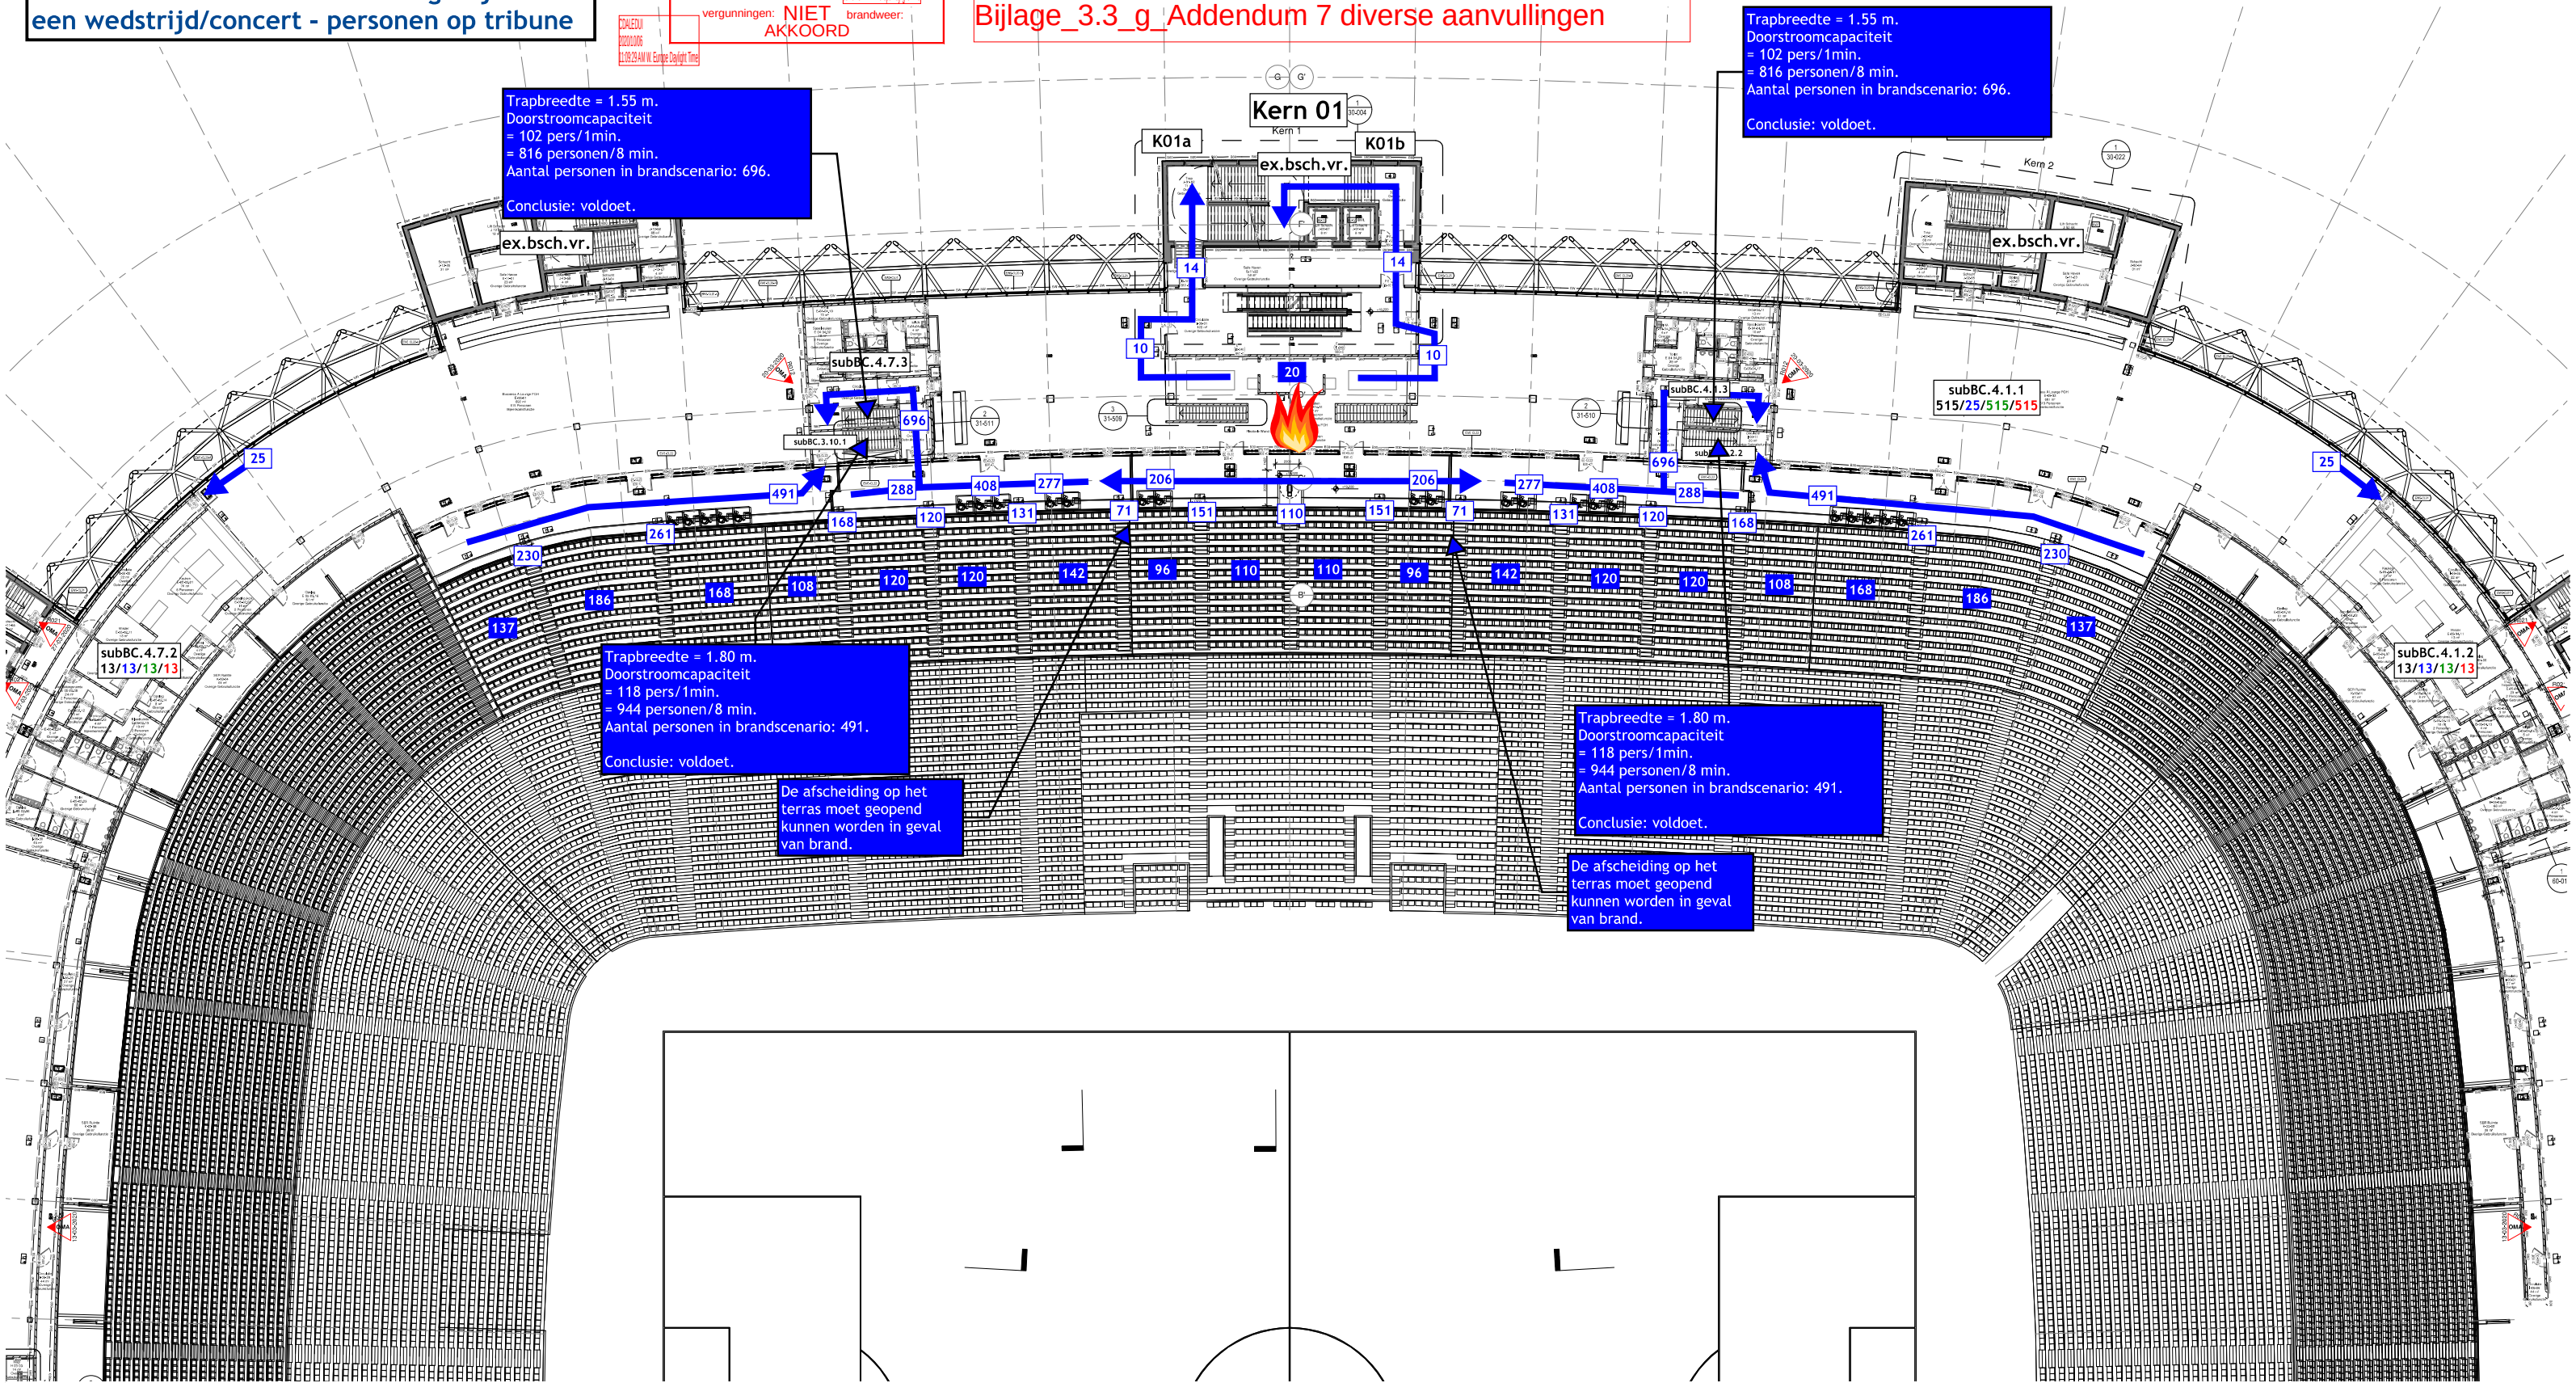


Bijlage 6b: Brandscenario's

Scenario: Brand in Business Lounge tijdens een wedstrijd/concert - personen op tribune

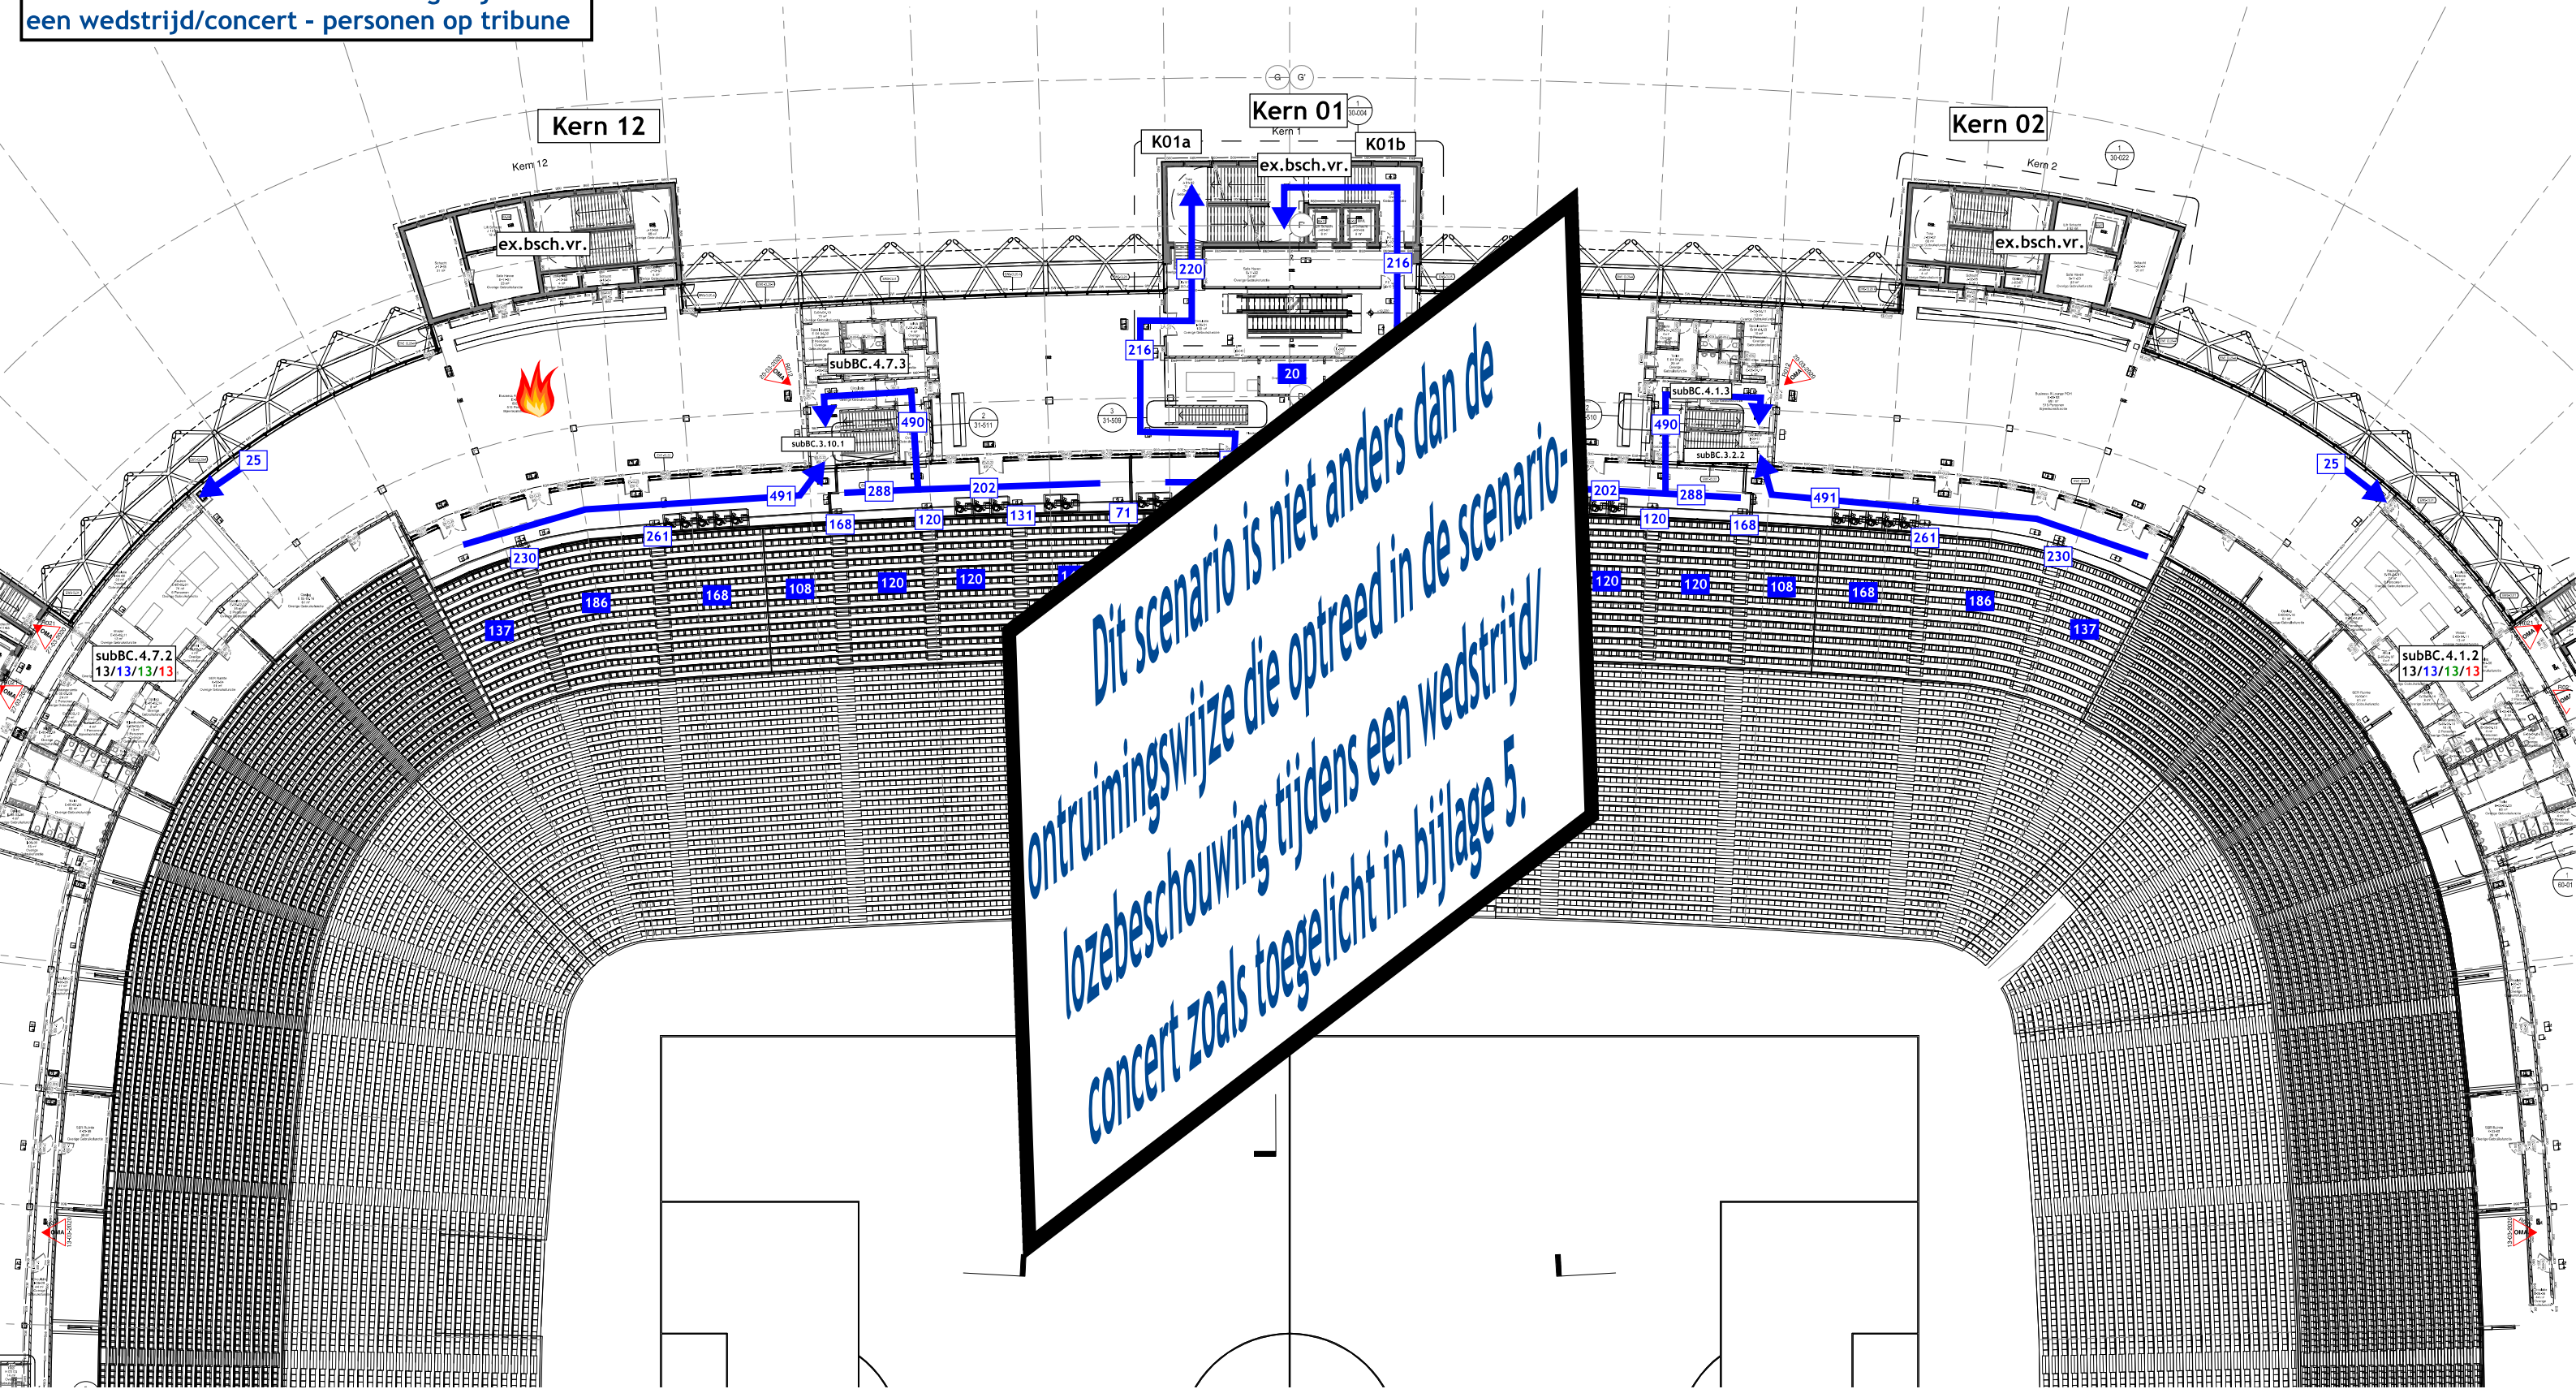


Bijlage 6b: Brandscenario's

Scenario: Brand in Business Lounge op L03 tijdens een wedstrijd/concert - personen op tribune

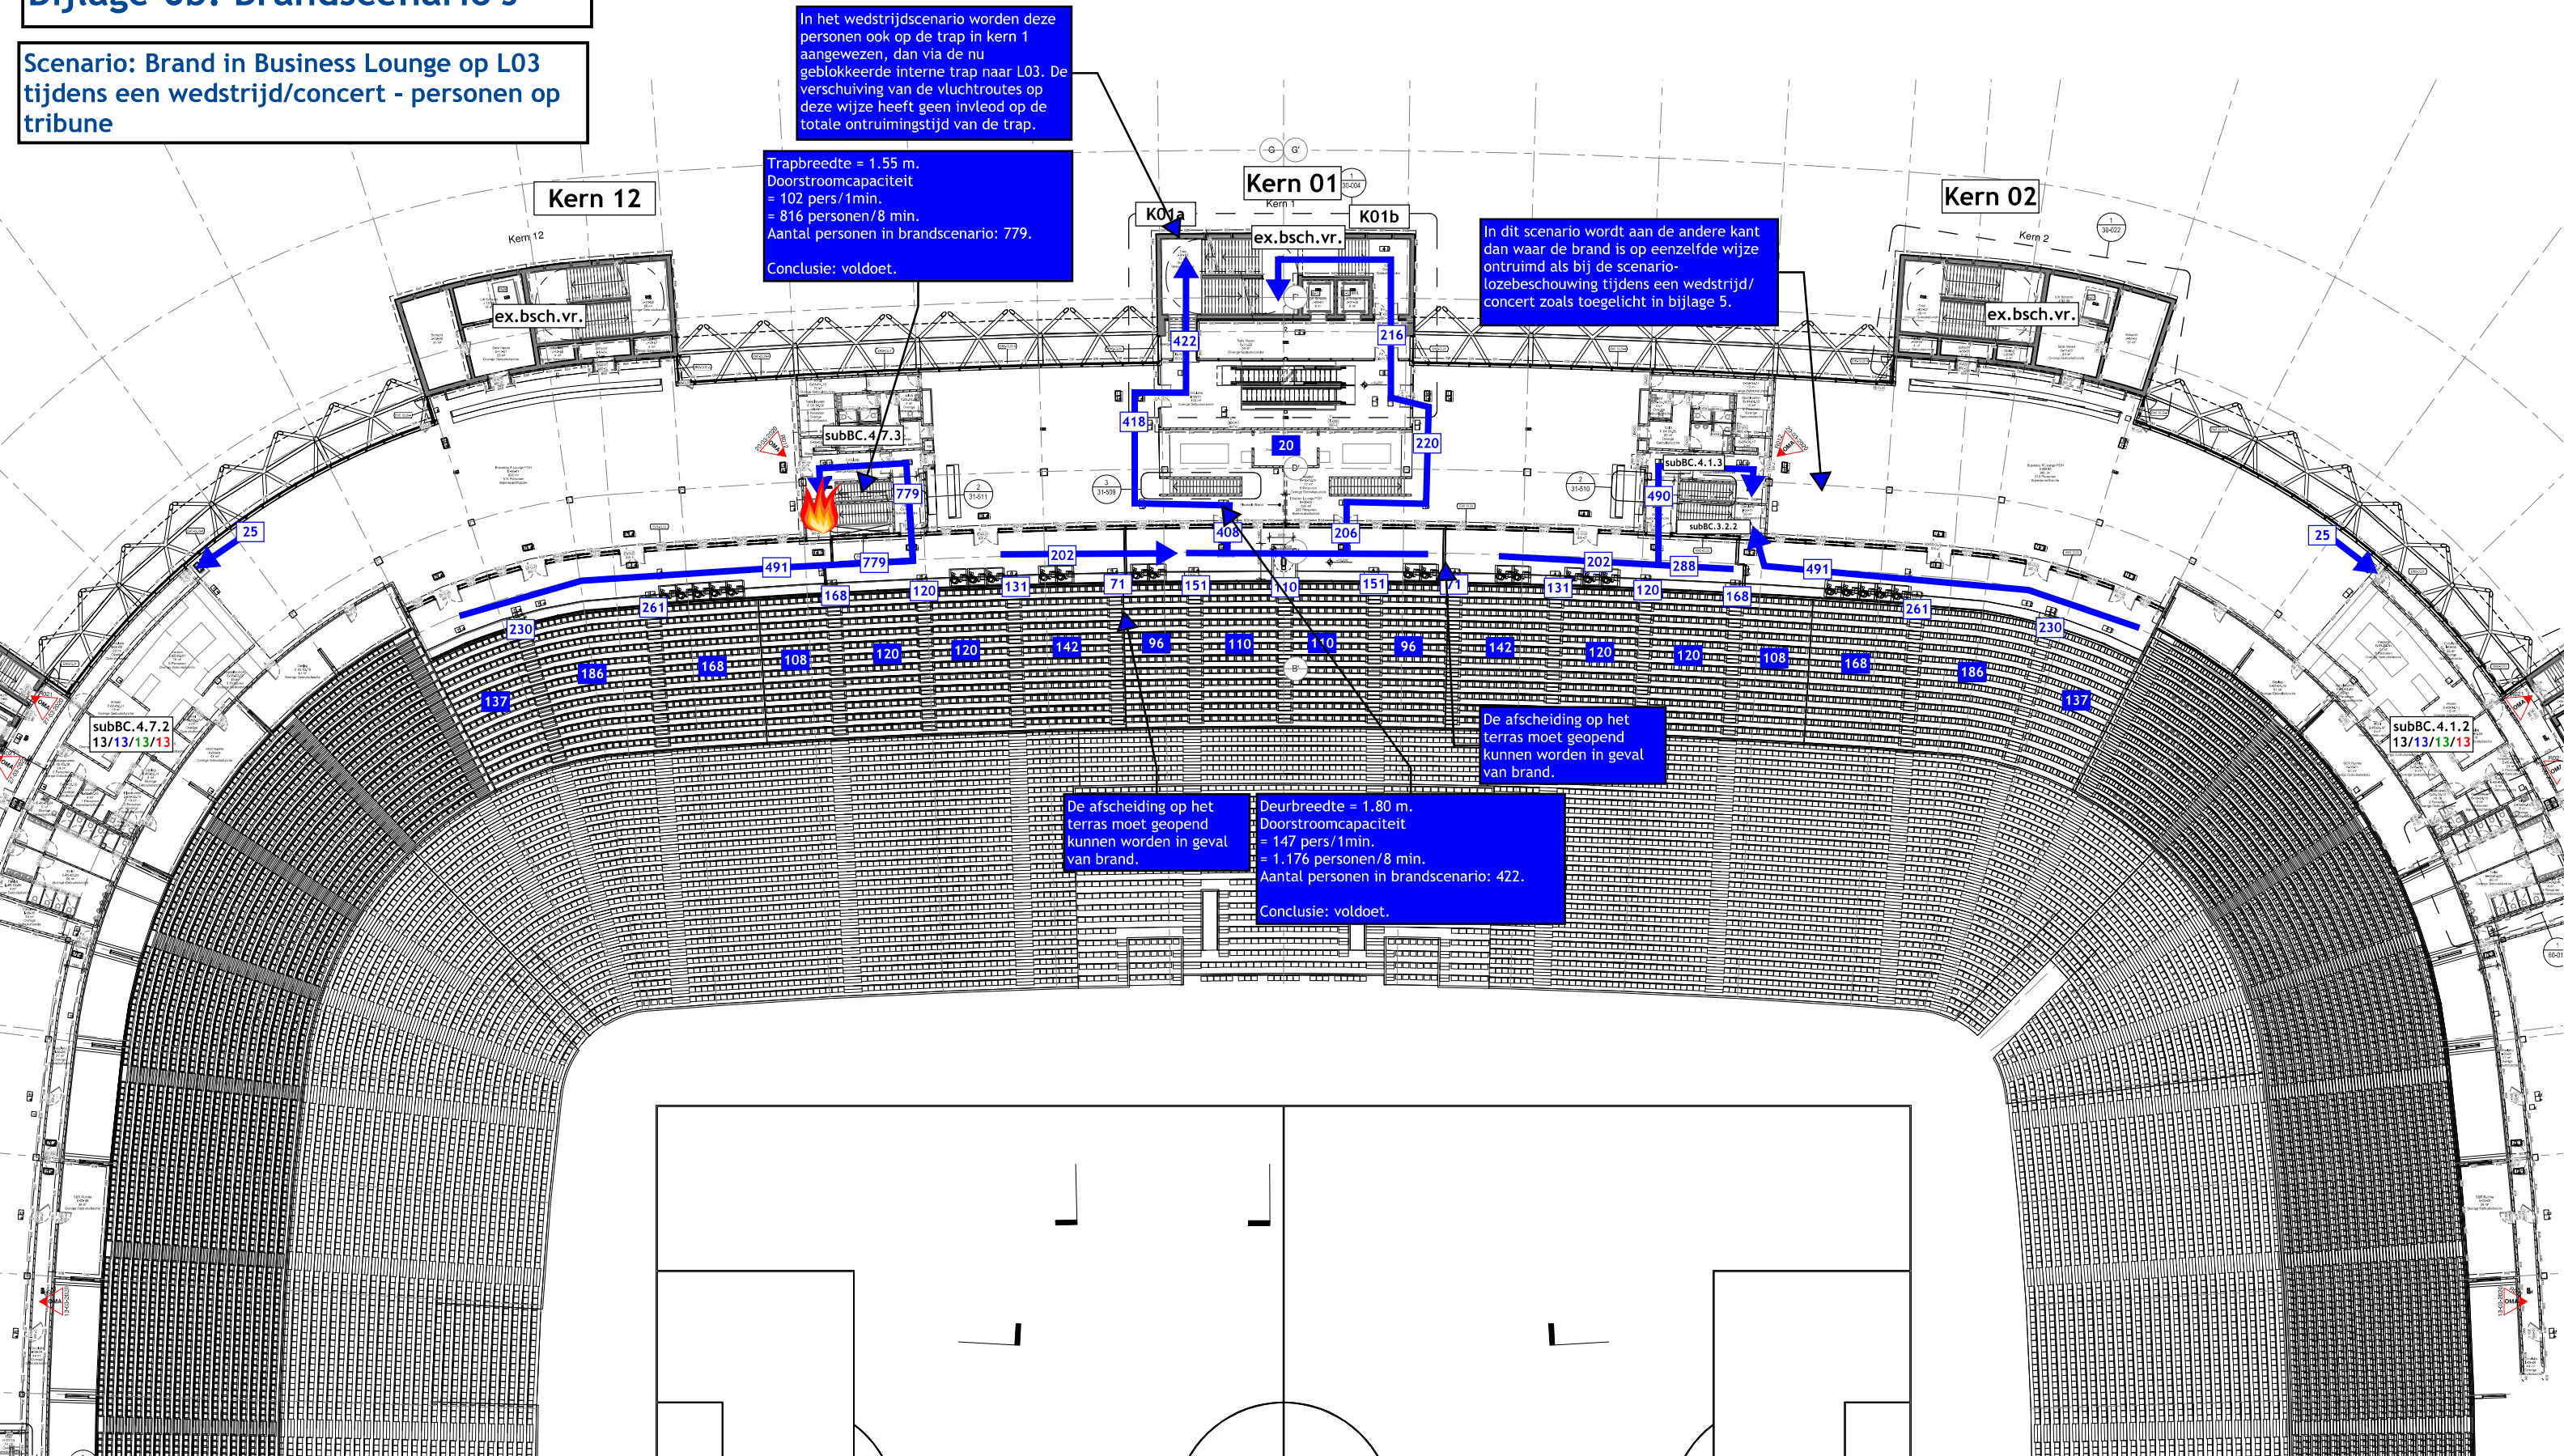


Bijlage 6b: Brandscenario's

Scenario: Brand in Business Lounge tijdens een wedstrijd/concert - personen op tribune

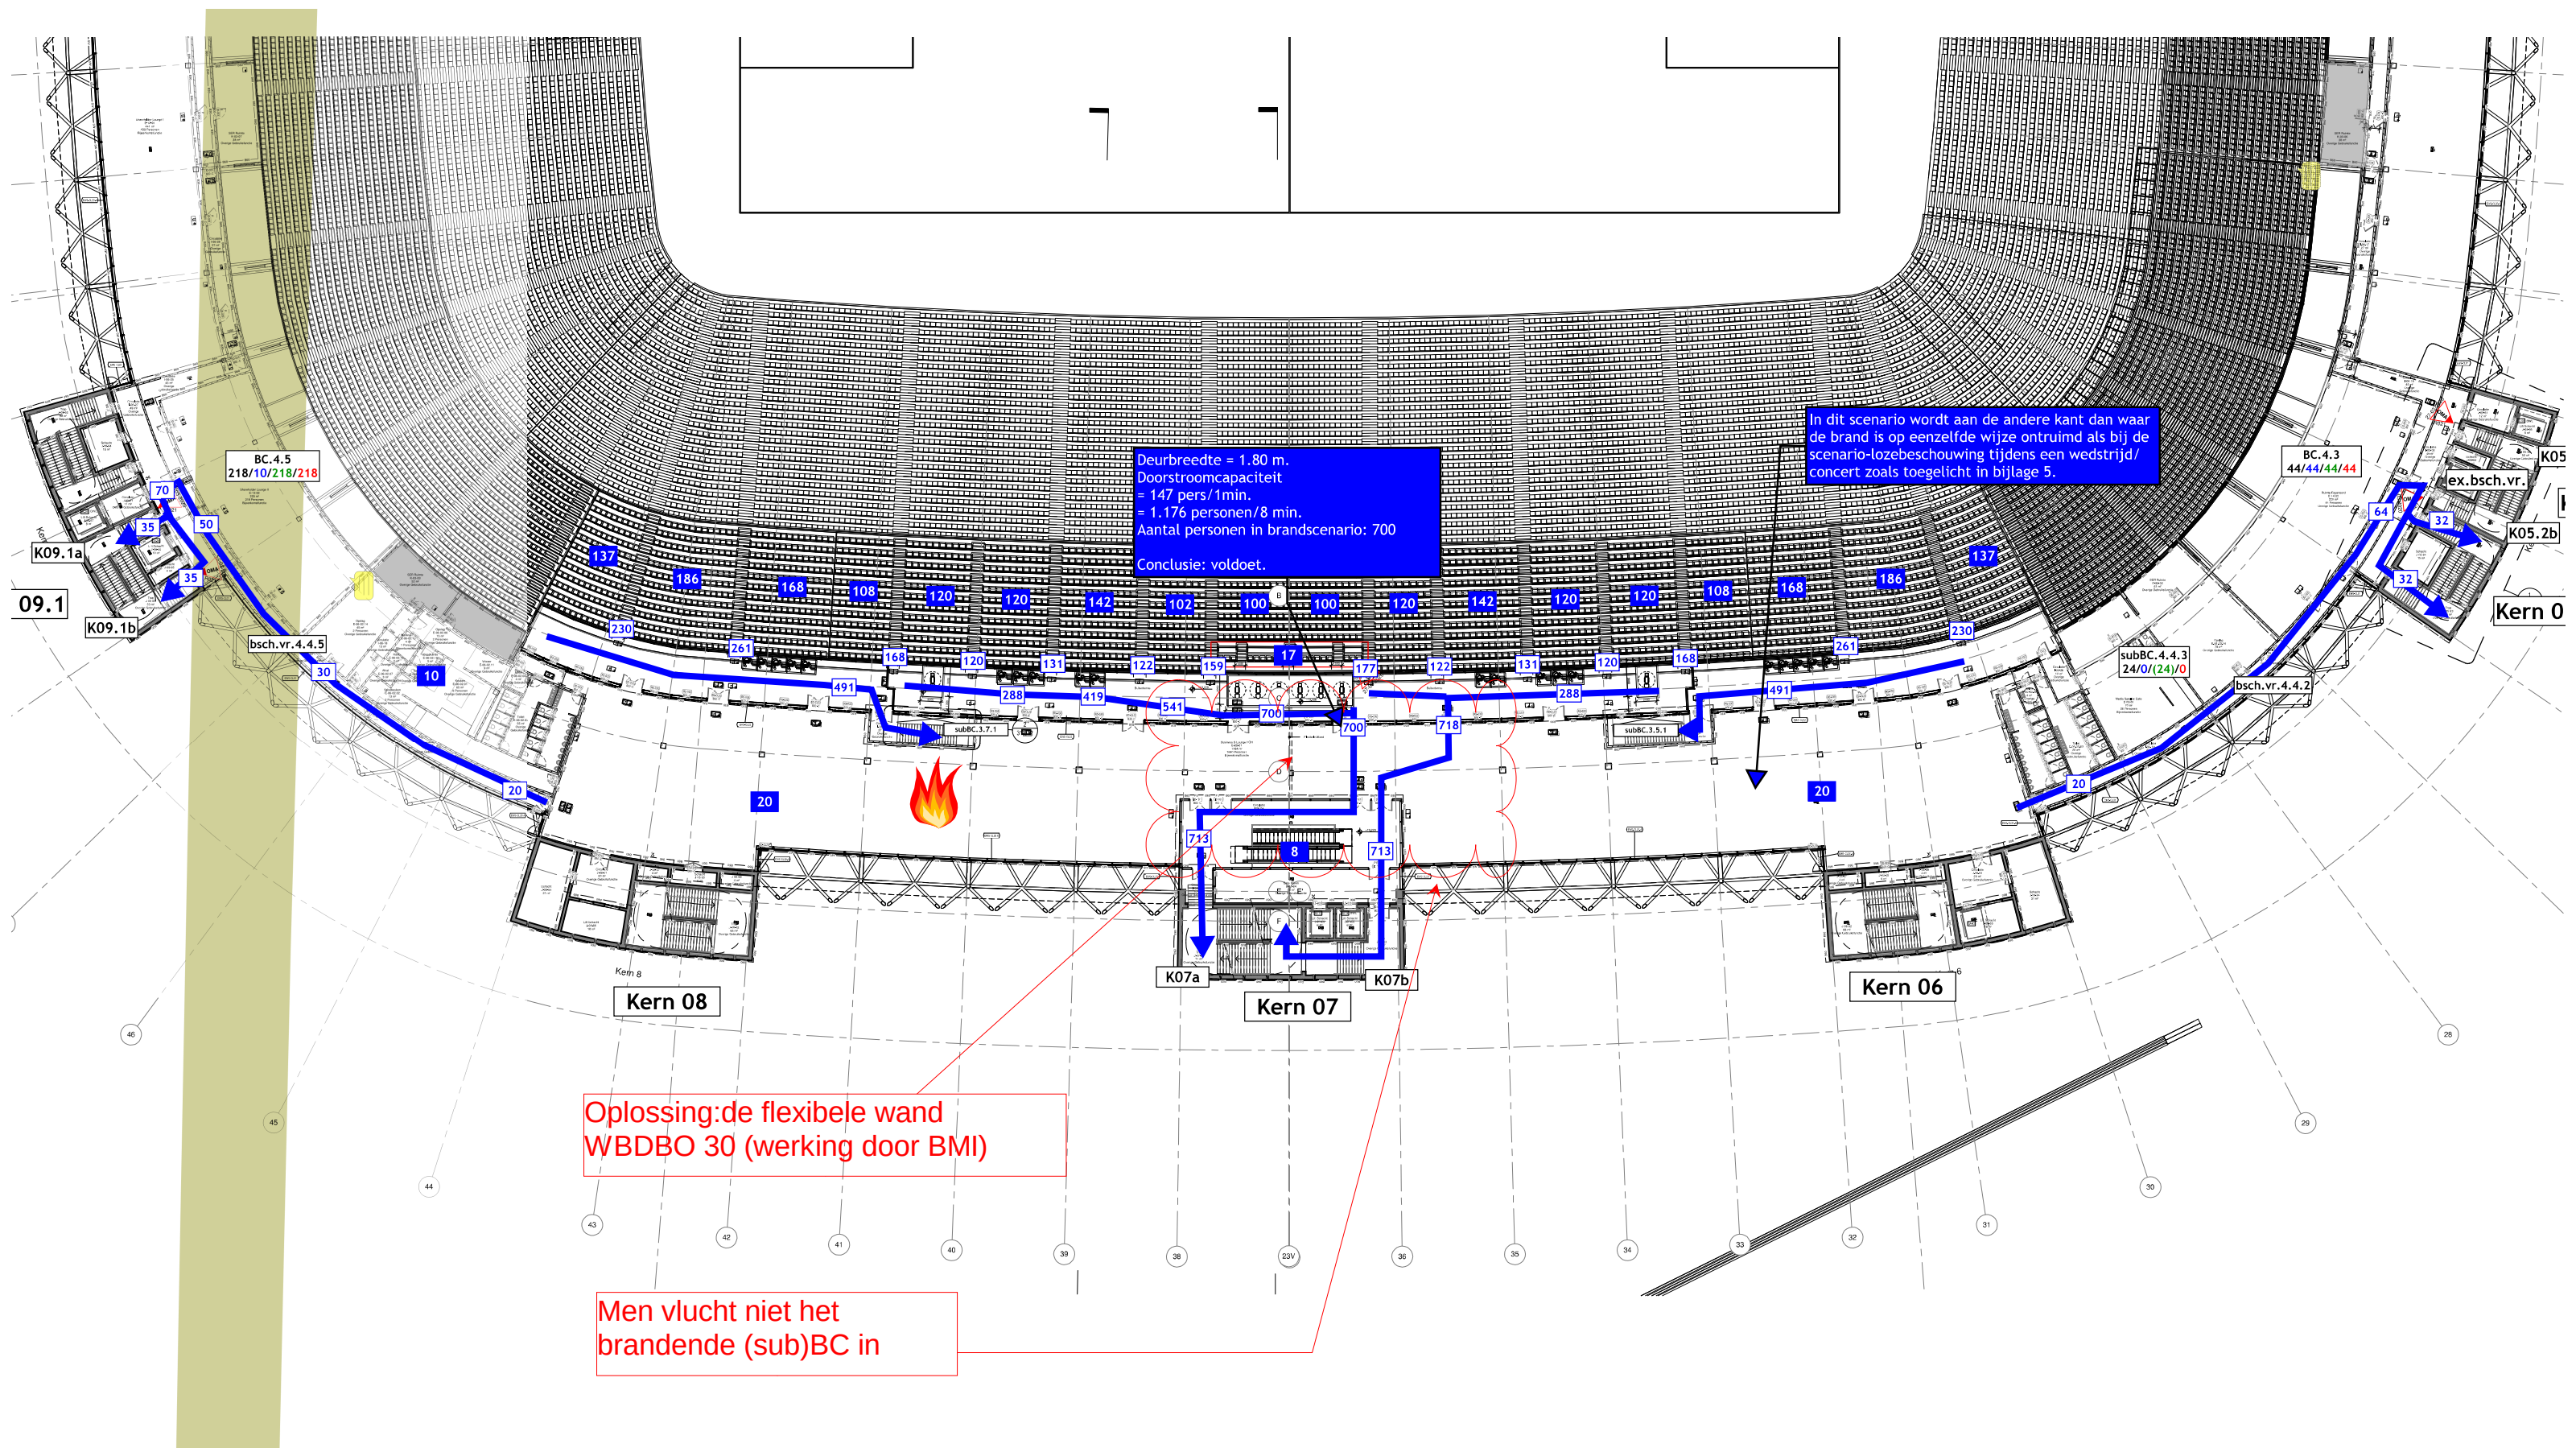

Bijlage 6b: Brandscenario's

Scenario: Brand in Business Lounge op L03 tijdens een wedstrijd/concert - personen op tribune

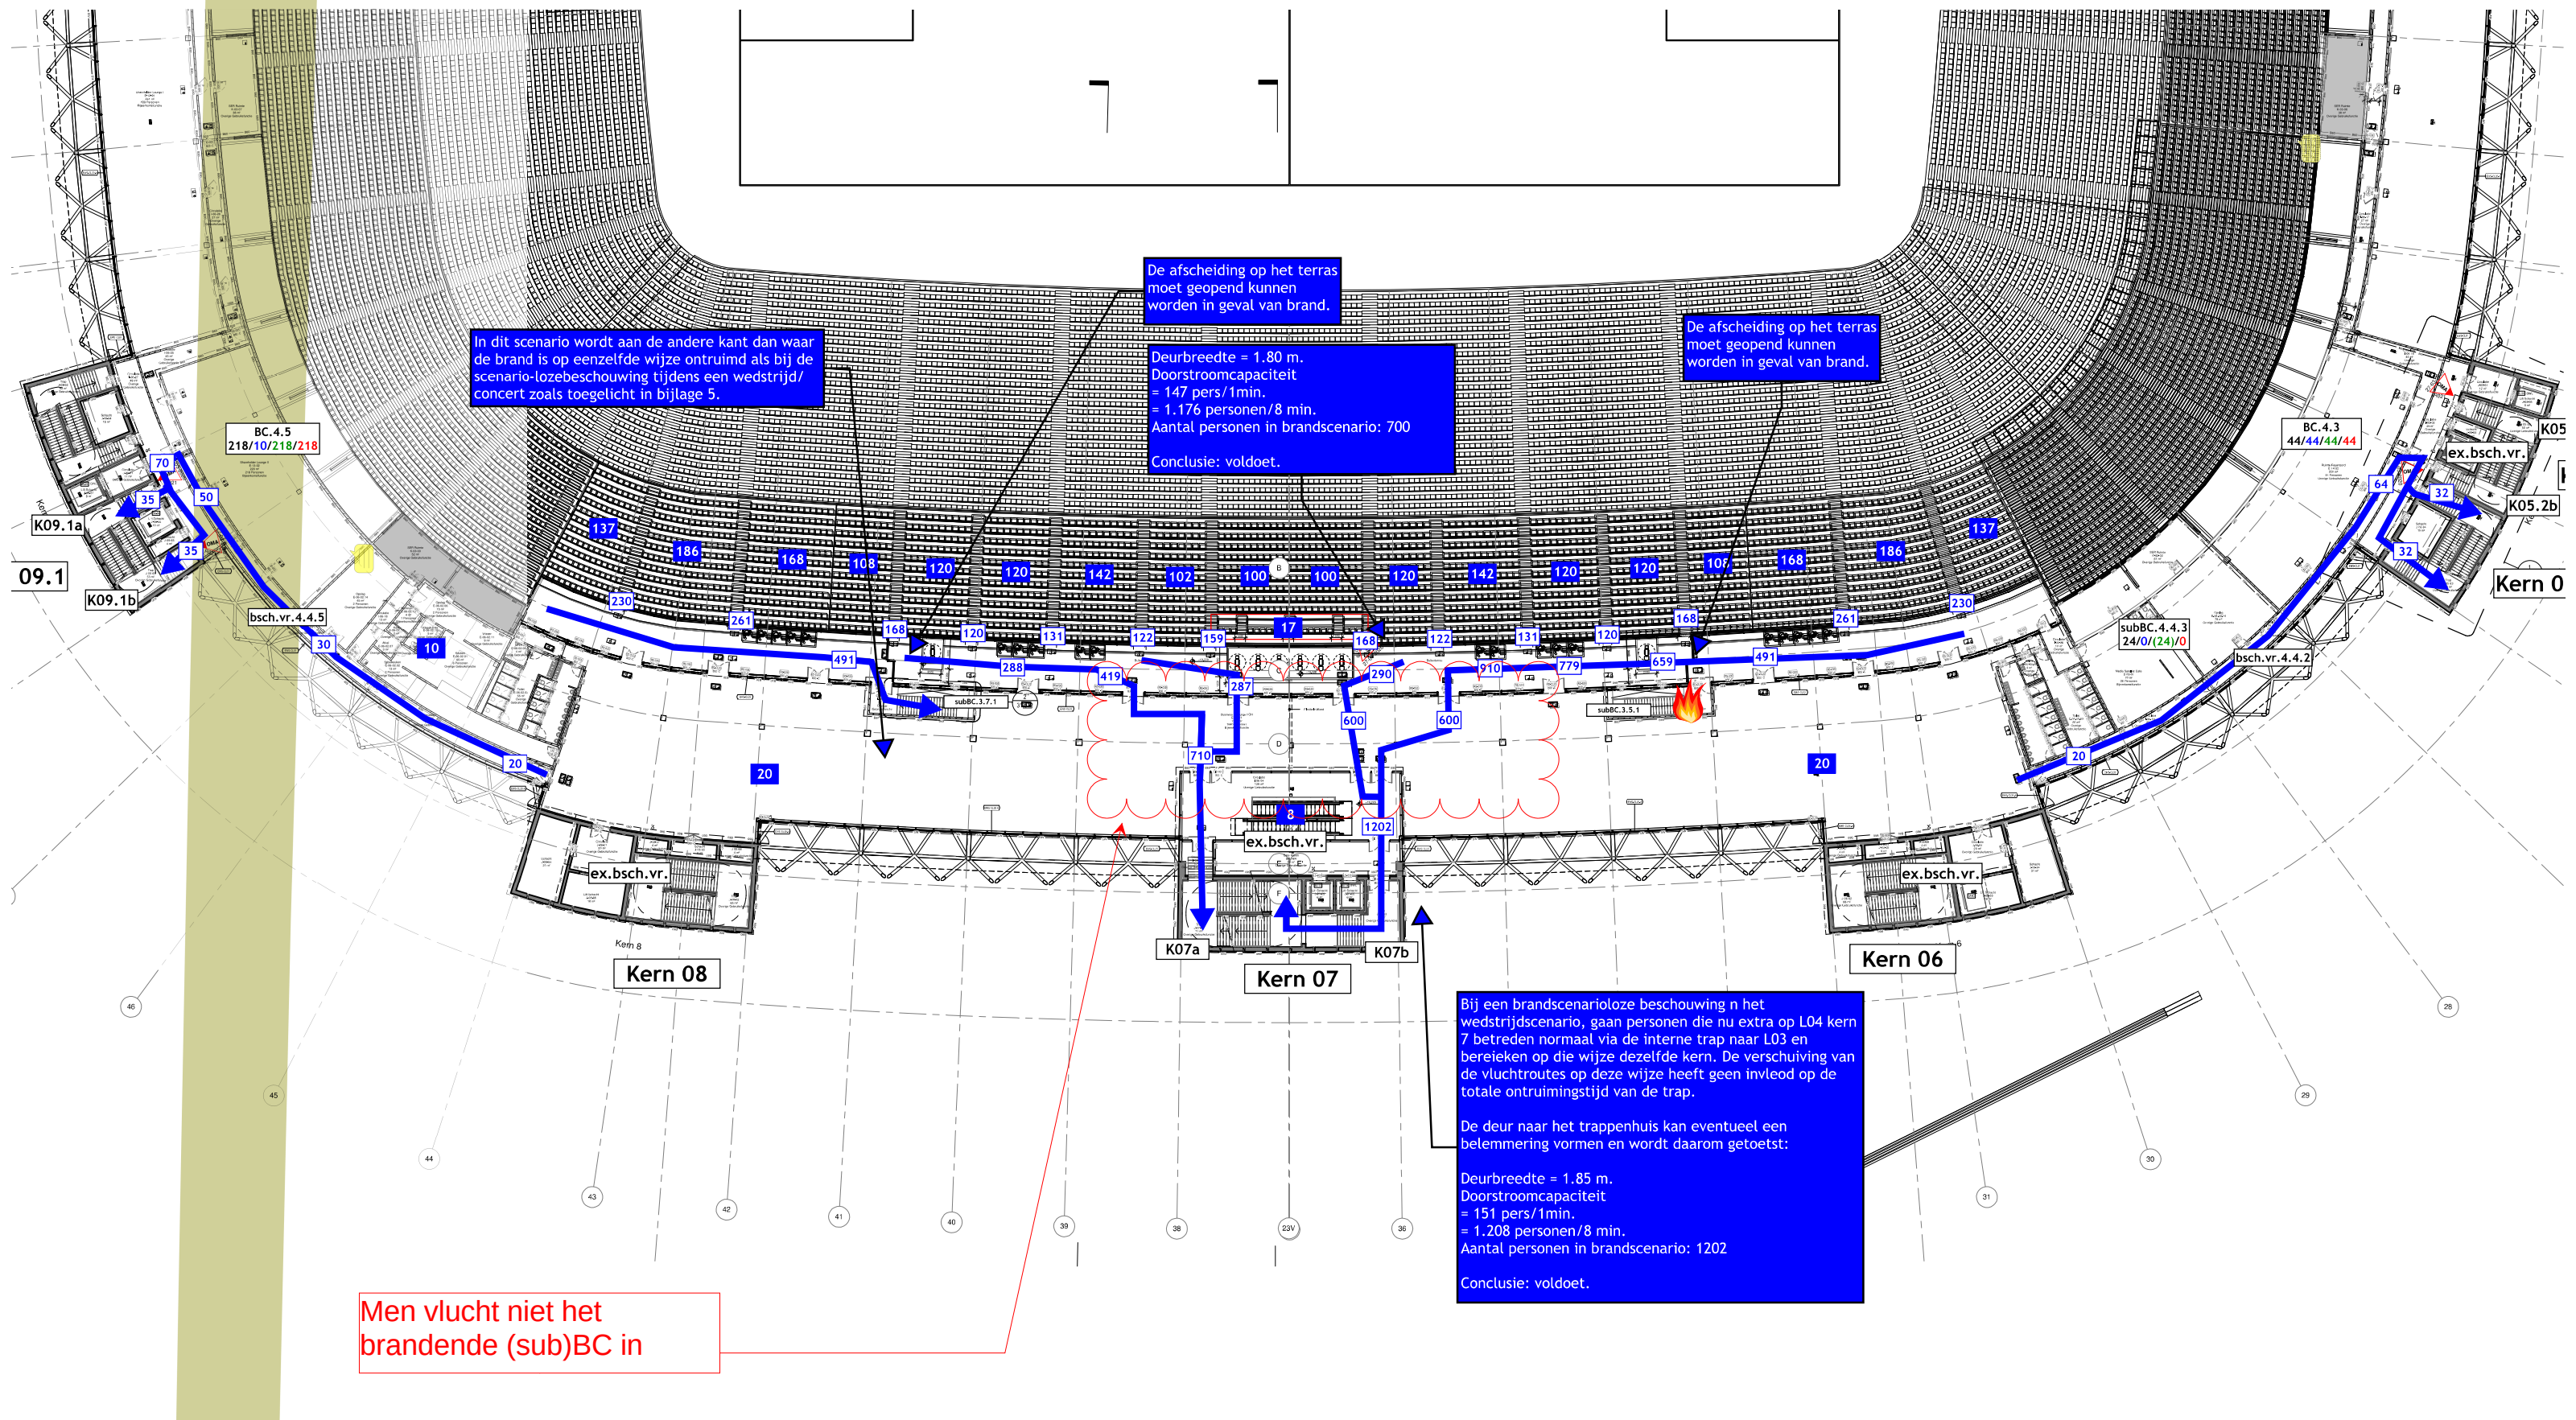

In dit scenario wordt aan de andere kant dan waar de brand is op eenzelfde wijze ontruimd als bij de scenario-lozebeschouwing tijdens een wedstrijd/concert zoals toegelicht in bijlage 5.

De afscheiding op het terras moet geopend kunnen worden in geval van brand.

Deurbreedte = 1.80 m.
Doorstroomcapaciteit = 147 pers/1min.
= 1.176 personen/8 min.
Aantal personen in brandscenario: 700
Conclusie: voldoet.

De afscheiding op het terras moet geopend kunnen worden in geval van brand.

Bij een brandscenario-gevoelige beschouwing n het wedstrijdscenario, gaan personen die nu extra op L04 kern 7 betreden normaal via de interne trap naar L03 en bereiken op die wijze dezelfde kern. De verschuiving van de vluchtroutes op deze wijze heeft geen invloed op de totale ontruimingstijd van de trap.

De deur naar het trappenhuis kan eventueel een belemmering vormen en wordt daarom getoetst:


Deurbreedte = 1.85 m.
Doorstroomcapaciteit = 151 pers/1min.
= 1.208 personen/8 min.
Aantal personen in brandscenario: 1202

Conclusie: voldoet.

Men vlucht niet het brandende (sub)BC in

Bijlage 6b: Brandscenario's

Scenario: Brand in Business Lounge op L03
doordeweeks - personen in de lounge

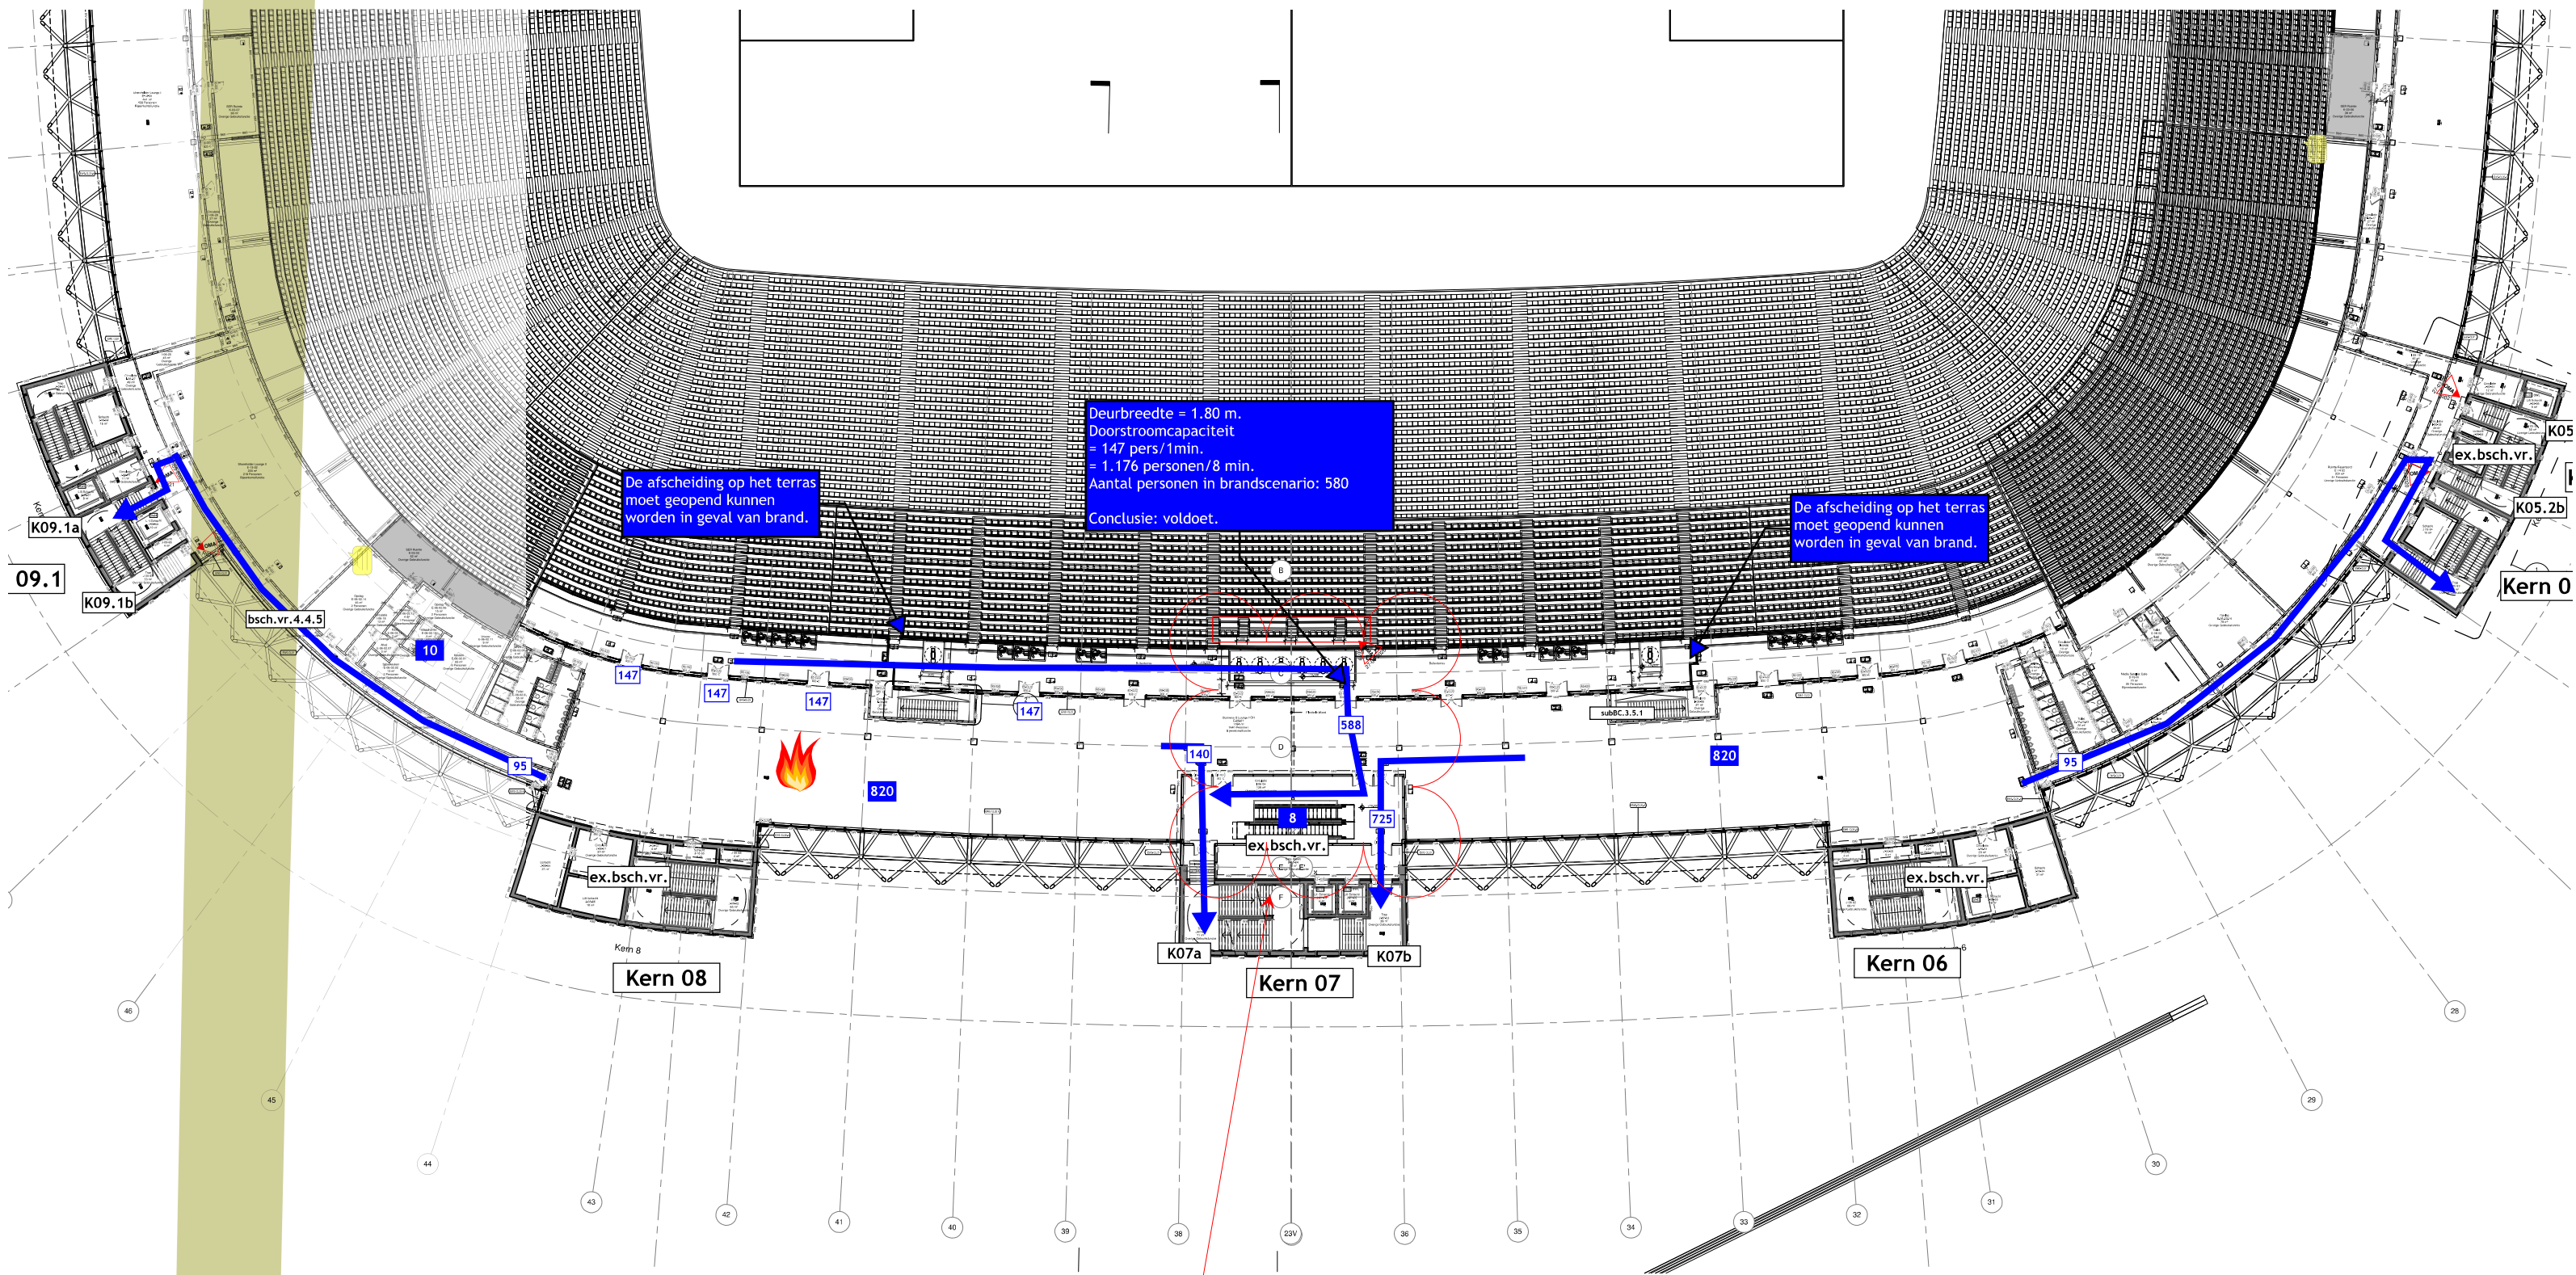

Niet hetzelfde (sub)BC terug in vluchten

Bijlage 6b: Brandscenario's L05

Scenario: Brand in Business units Lounge tijdens een wedstrijd/concert

