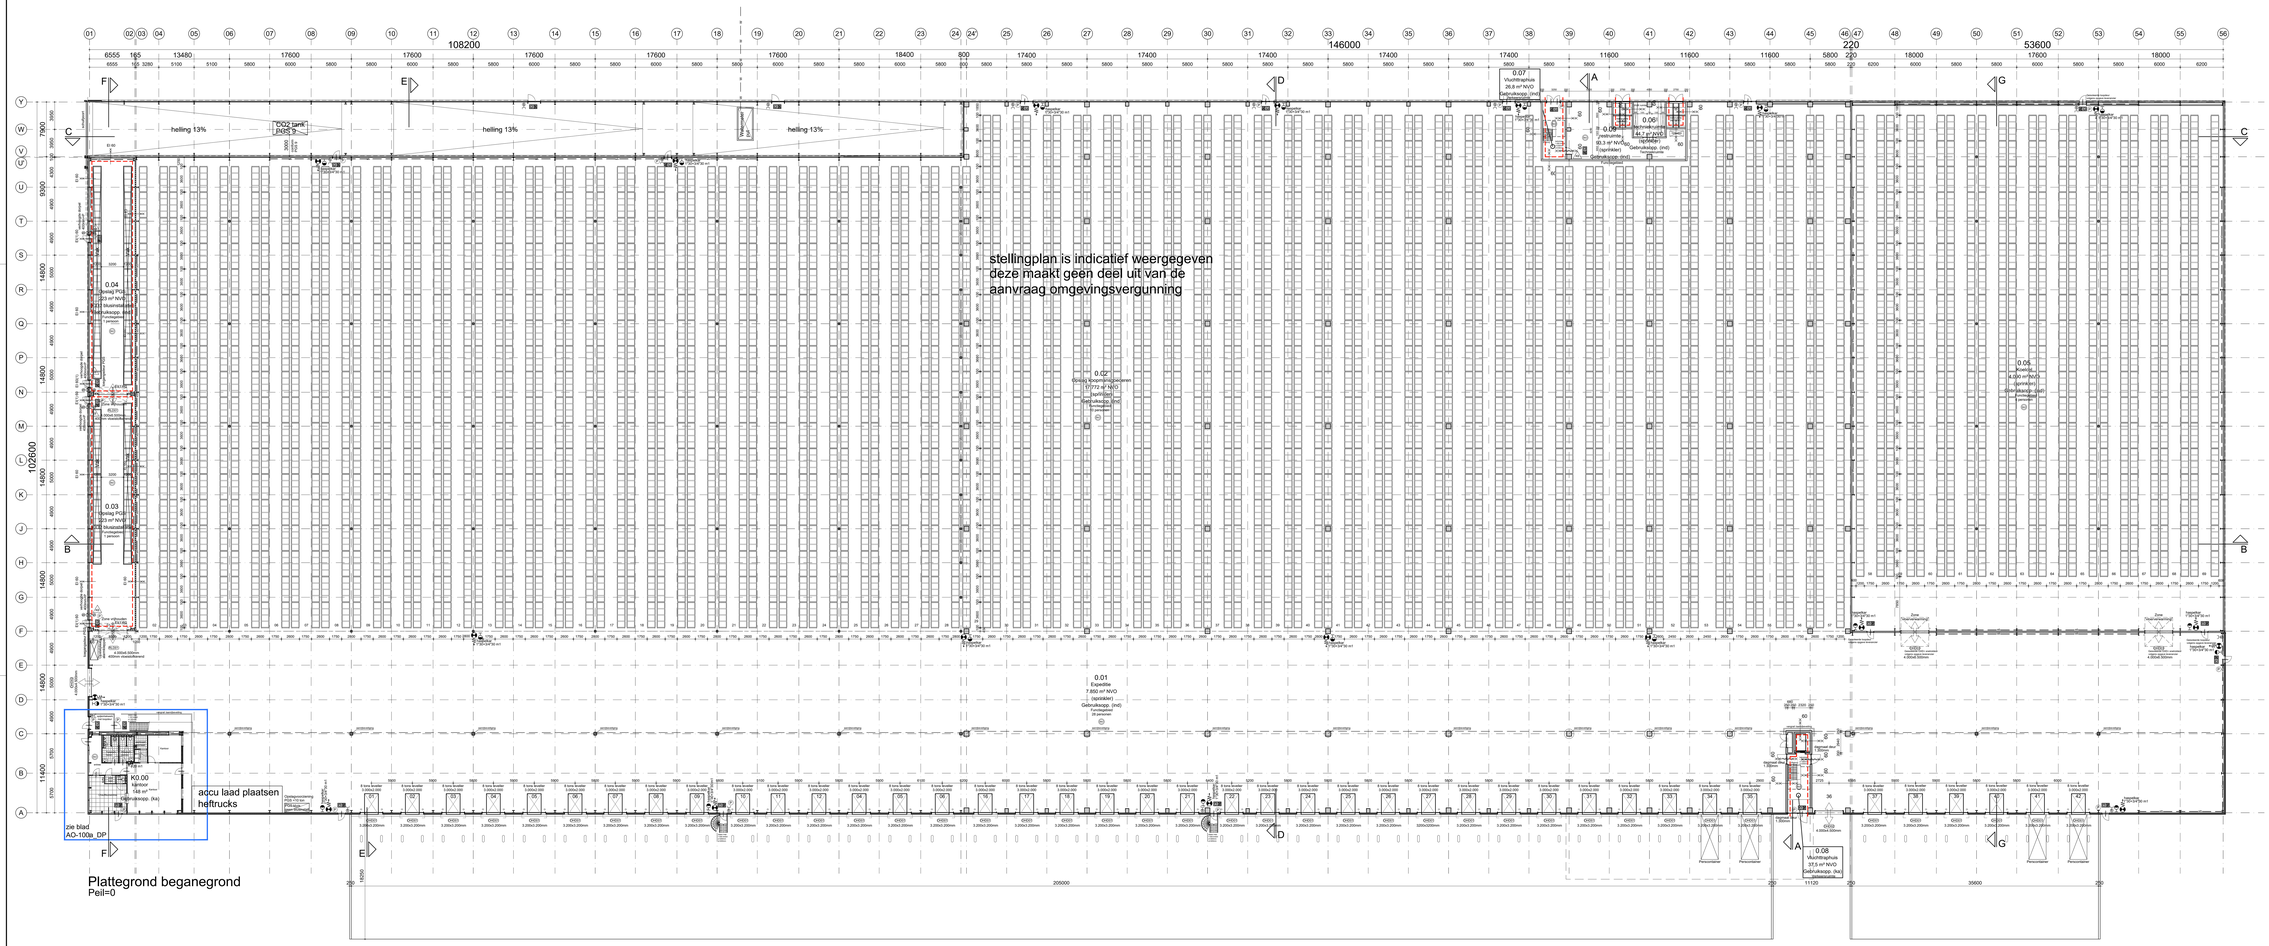

Plattegrond beganegrond
Peil=0

Renvooi brandveiligheidsvoorschriften

Brandwerend compartiment

noodverlichting: het gehele gebouw v.v. noodverlichting volgens NEN 1838 en bedieningsorganen aanbrengen op max. 1 m. gebruiksniv. 50 inlucht.; e.a.v. conform NEN-EN 1838

vluchtweg indicatie: deuropheffende verlichte noodverlichtingsarmaturen v.v. transparante plaat kleur groen met ø wit pictogram van vluchtroute conform NEN 3011, NEN-3225 en NEN-1838

nooddeuren noodslagbomen: de deuren welke zijn aangemerkt als noodzakelijke vluchtweg dienen van een noodslagbom voorzien te zijn die zowel vanuit de vluchtroute als vanuit gebruiksruimte van brede overweegen - noodslagbomen dienen te voldoen aan de noodzakelijke eisen volgens aangeboord van bijbehorende specifiek volgens NEN 3011.

brandmeldinstallatie: automatisch volledig dekkend volgens NEN 2535 en NEN 2555 en NEN 2575 v.v. conform NEN-EN 54 en NEN 2654 en NEN 2575 en NEN 2555 en NEN 2566 en NEN 2567 en NEN 2568 en NEN 2569 en NEN 2570 en NEN 2571 en NEN 2572 en NEN 2573 en NEN 2574 en NEN 2577 en NEN 2578 en NEN 2579 en NEN 2580 en NEN 2581 en NEN 2582 en NEN 2583 en NEN 2584 en NEN 2585 en NEN 2586 en NEN 2587 en NEN 2588 en NEN 2589 en NEN