

Ventilatieberekening:

Omschrijving: Kantoor

Ruimte: 0.1 t/m 0.5

Uitgangspunten:

Aantal zitplaatsen: 6 stuks

Luchtverversing pp: 30 m3/h

Berekening:

6 X 30 = **min. 180 m3/h**

Ventilatieberekening:

Omschrijving: Kantoor

Ruimte: 0.1 t/m 0.5

Uitgangspunten:

Aantal zitplaatsen: 6 stuks

Luchtverversing pp: 30 m3/h

Berekening:

6 X 30 = **min. 180 m3/h**

Ventilatieberekening:

Omschrijving: Kantoor

Ruimte: 0.1 t/m 0.5

Uitgangspunten:

Aantal zitplaatsen: 6 stuks

Luchtverversing pp: 30 m3/h

Berekening:

6 X 30 = **min. 180 m3/h**

Ventilatieberekening:

Omschrijving: Kantoor

Ruimte: 0.1 t/m 0.5

Uitgangspunten:

Aantal zitplaatsen: 6 stuks

Luchtverversing pp: 30 m3/h

Berekening:

6 X 30 = **min. 180 m3/h**

Ventilatieberekening:

Omschrijving: Kantoor

Ruimte: 0.1 t/m 0.5

Uitgangspunten:

Aantal zitplaatsen: 6 stuks

Luchtverversing pp: 30 m3/h

Berekening:

6 X 30 = **min. 180 m3/h**

Ventilatieberekening:

Omschrijving: Kantoor

Ruimte: 0.1 t/m 0.5

Uitgangspunten:

Aantal zitplaatsen: 6 stuks

Luchtverversing pp: 30 m3/h

Berekening:

6 X 30 = **min. 180 m3/h**

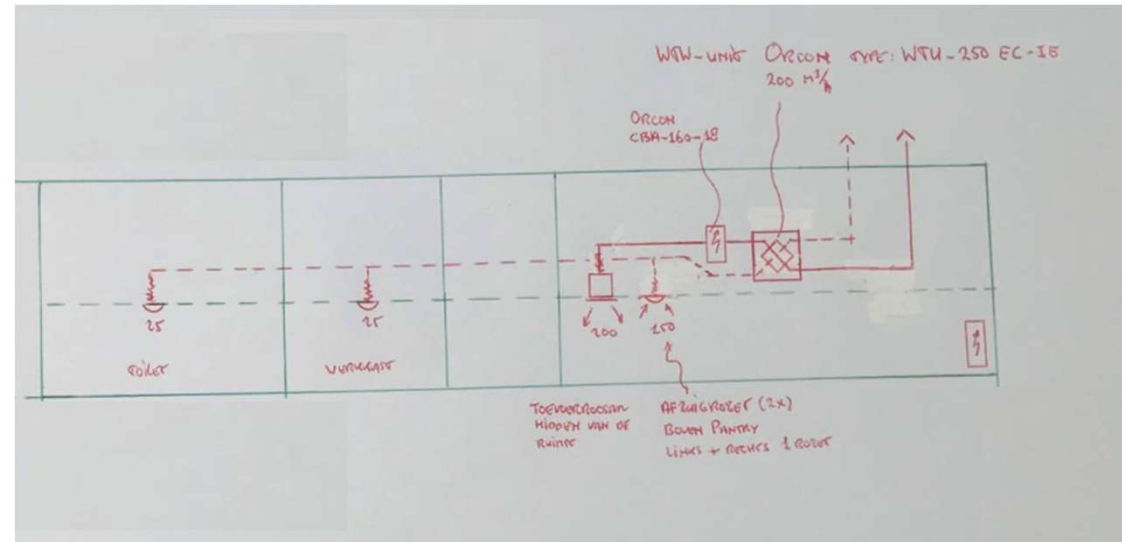


Fig 1. Schematische weergave


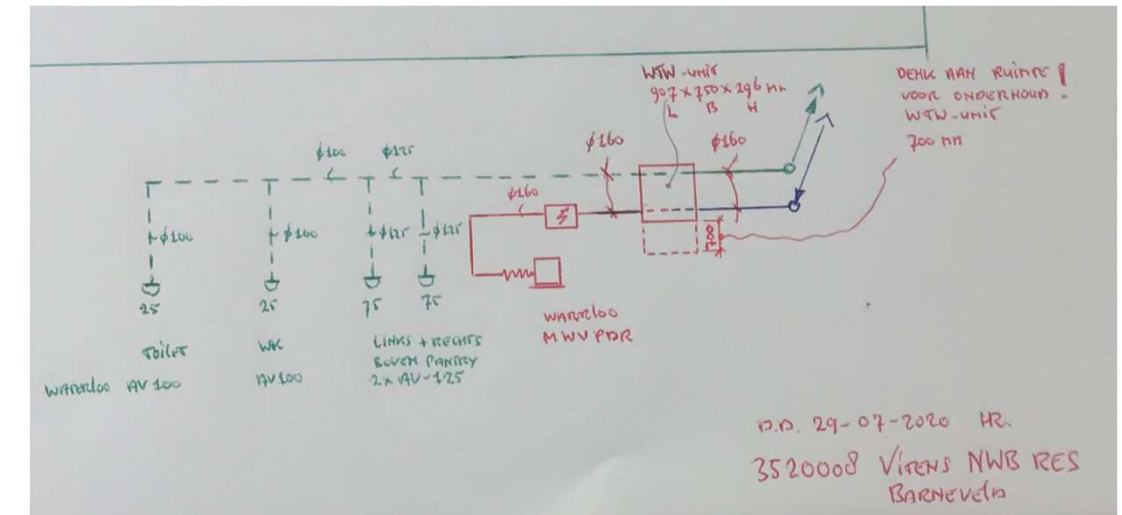


Fig 2. Schematische weergave

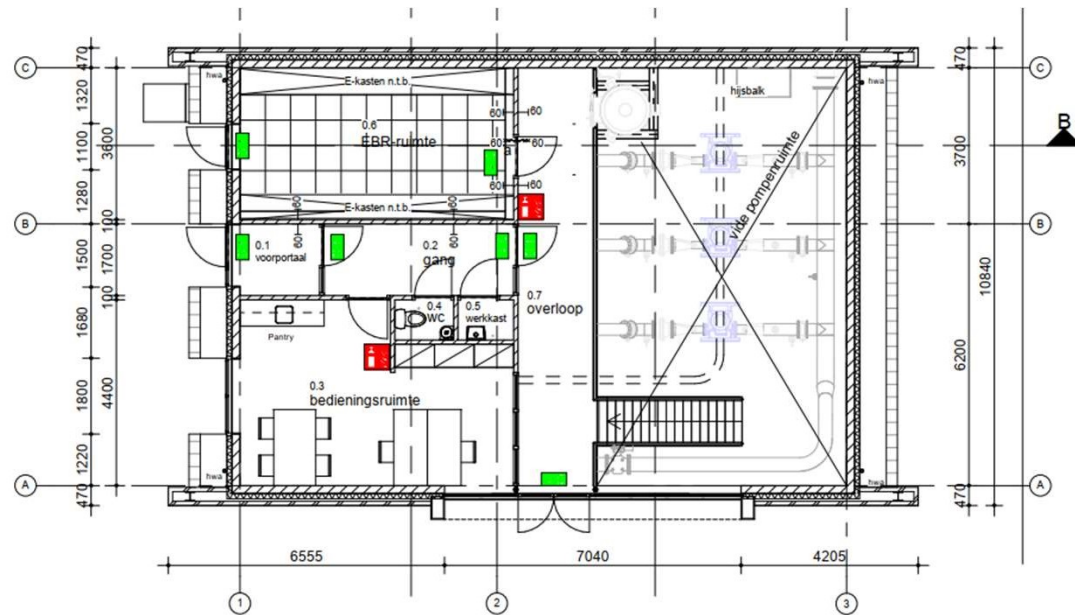

Begane grond