




- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - × × 30 min
 - × ~ × 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - × × × 60 min
 - × ~ × × 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ~ zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗^{NV} noodverlichting
 - ⊙^{BM} automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙^{RM} rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - verzamelplaats
 - vluchtrappenhuis
 - brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkluis
 - W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - brandkleden

- Brand**
- 120--- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90--- 90 min WBDBO (EIW)
 - 75--- 75 min WBDBO (EIW)
 - 60--- 60 min WBDBO (EIW)
 - 30--- 30 min WBDBO (EIW)
 - ×---× 30 min
 - ×---× 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ××---×× 60 min
 - ××---×× 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗NV noodverlichting
 - ⊙BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - lift niet gebruiken
 - lift BWL brandweerlift
 - verzamelaarsplaat
 - vluchtrappenhuis
 - brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⓘ sleutelkuis
 - W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - brandkleden

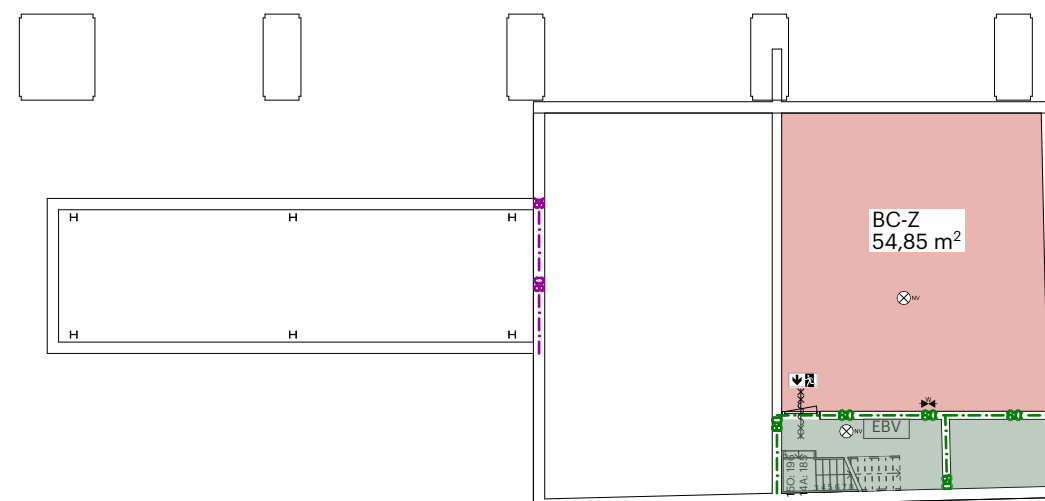


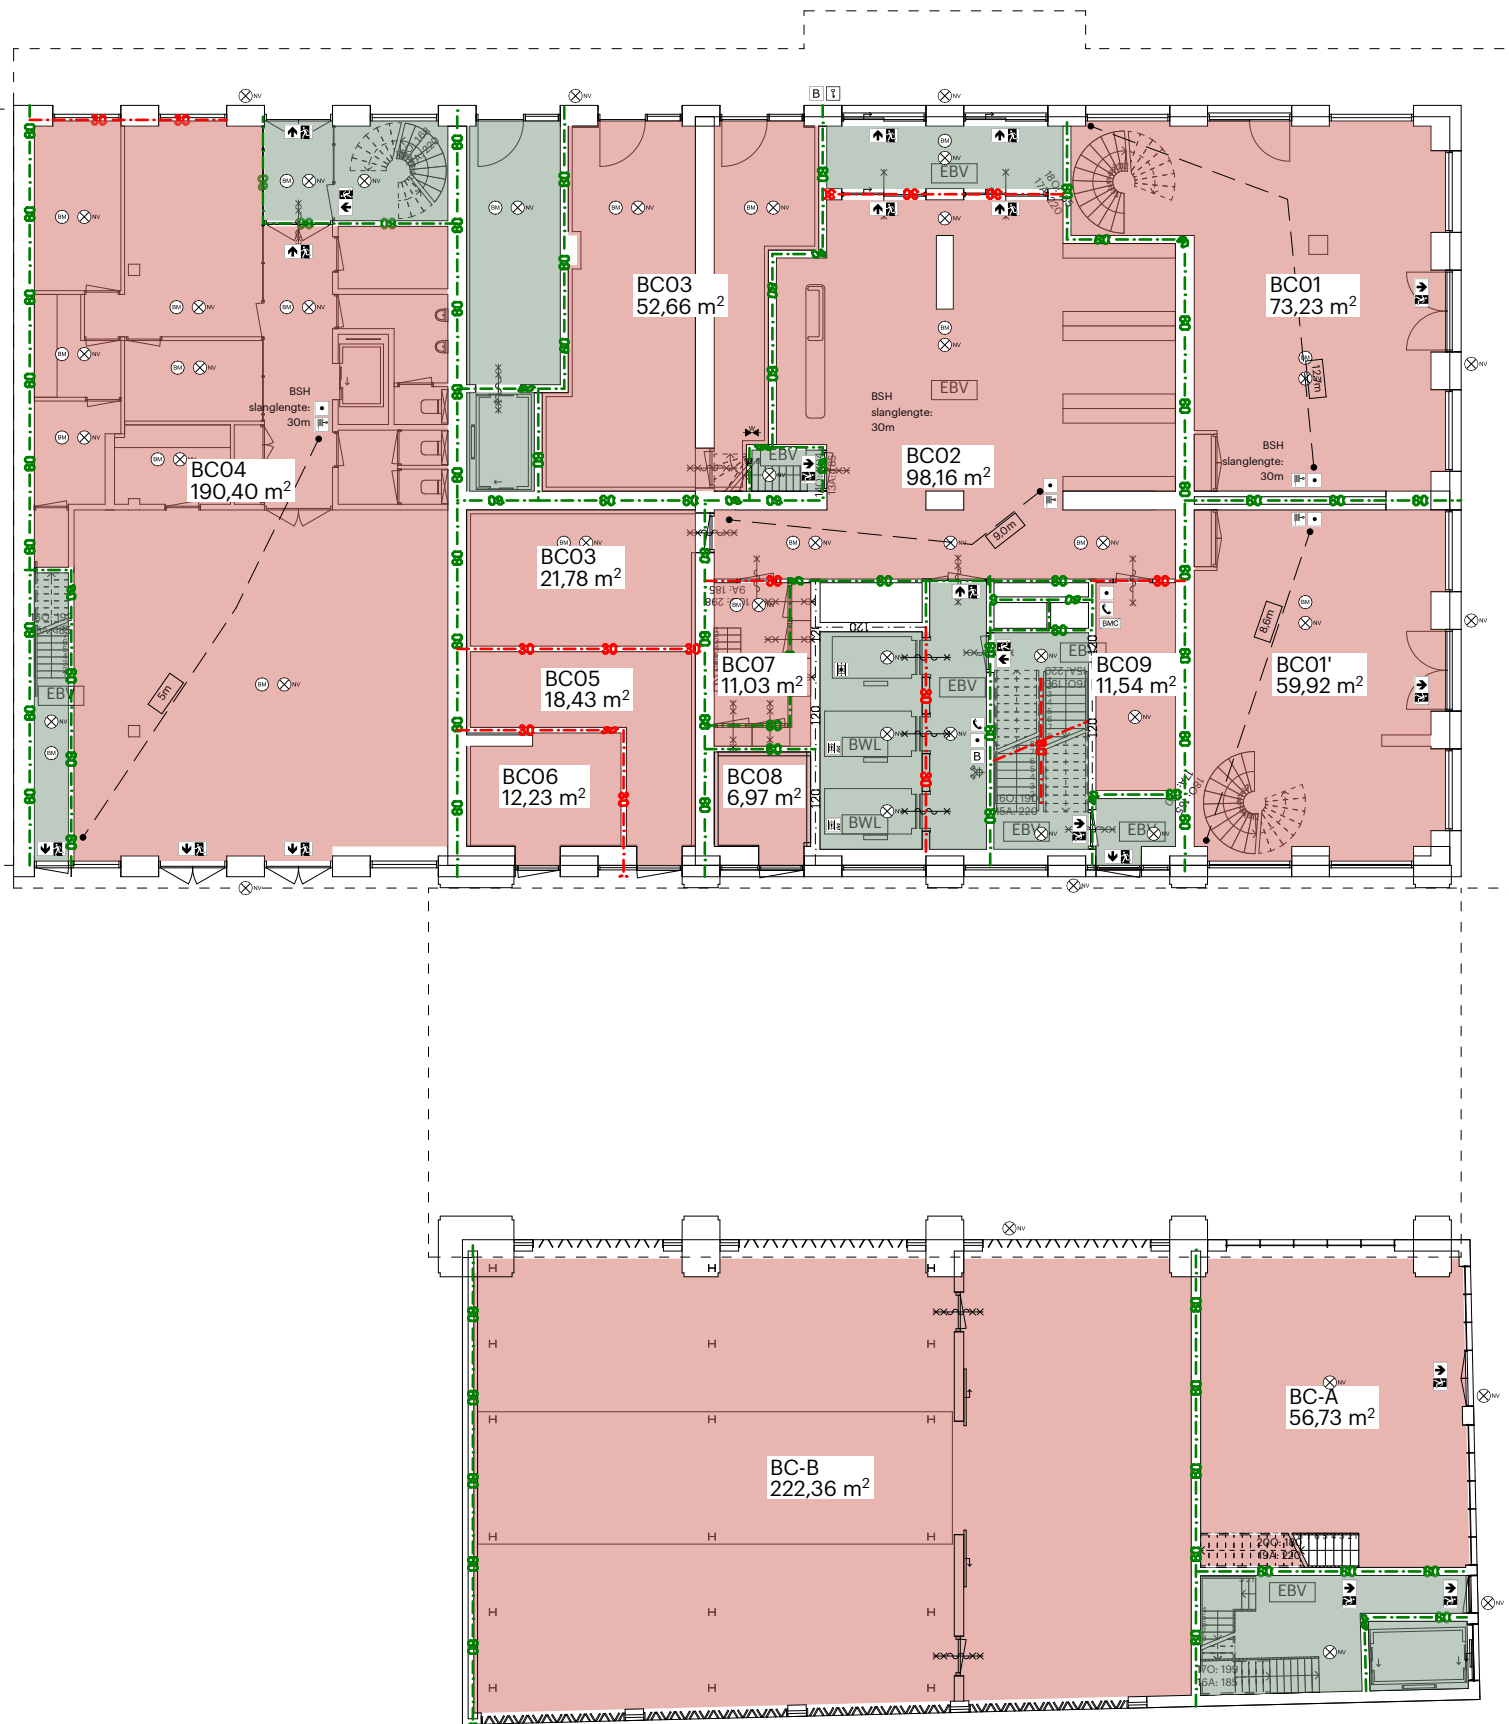


- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - ⊗ 30 min
 - ⊗~⊗ 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗~⊗~⊗ 60 min
 - ⊗~⊗~⊗~⊗ 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ~ zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - ⊙ verzamelplaats
 - ⊙ vluchtrappenhuis
 - ⊙ brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - ⊙ afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - ⊙ brandklem

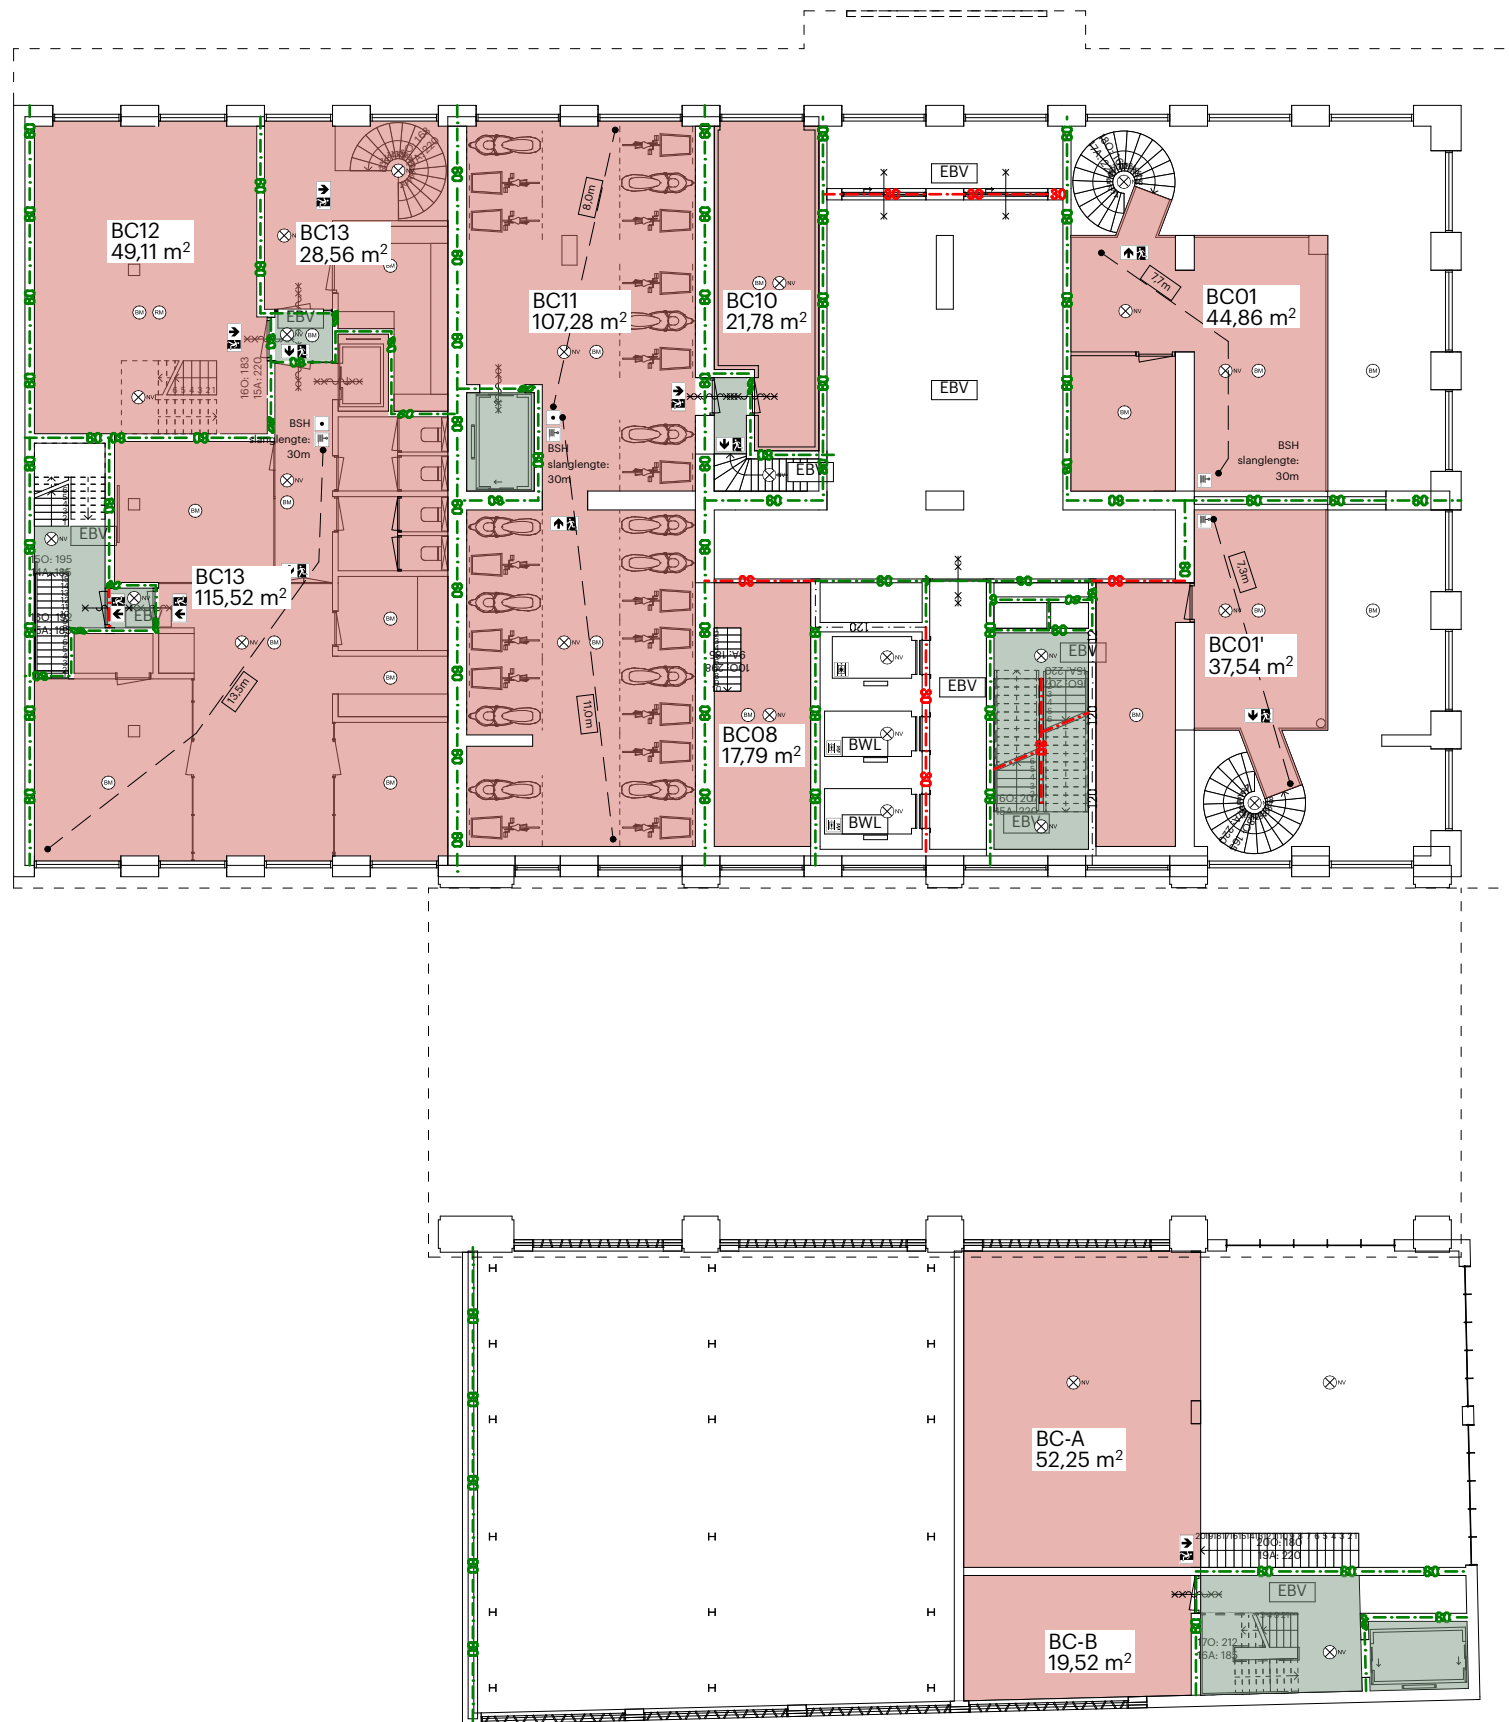


- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - ⊗ 30 min
 - ⊗~⊗ 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗~⊗~⊗ 60 min
 - ⊗~⊗~⊗~⊗ 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ~ zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - ⊙ verzamelplaats
 - ⊙ vluchtrappenhuis
 - ⊙ brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - ⊙ W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - ⊙ brandklem

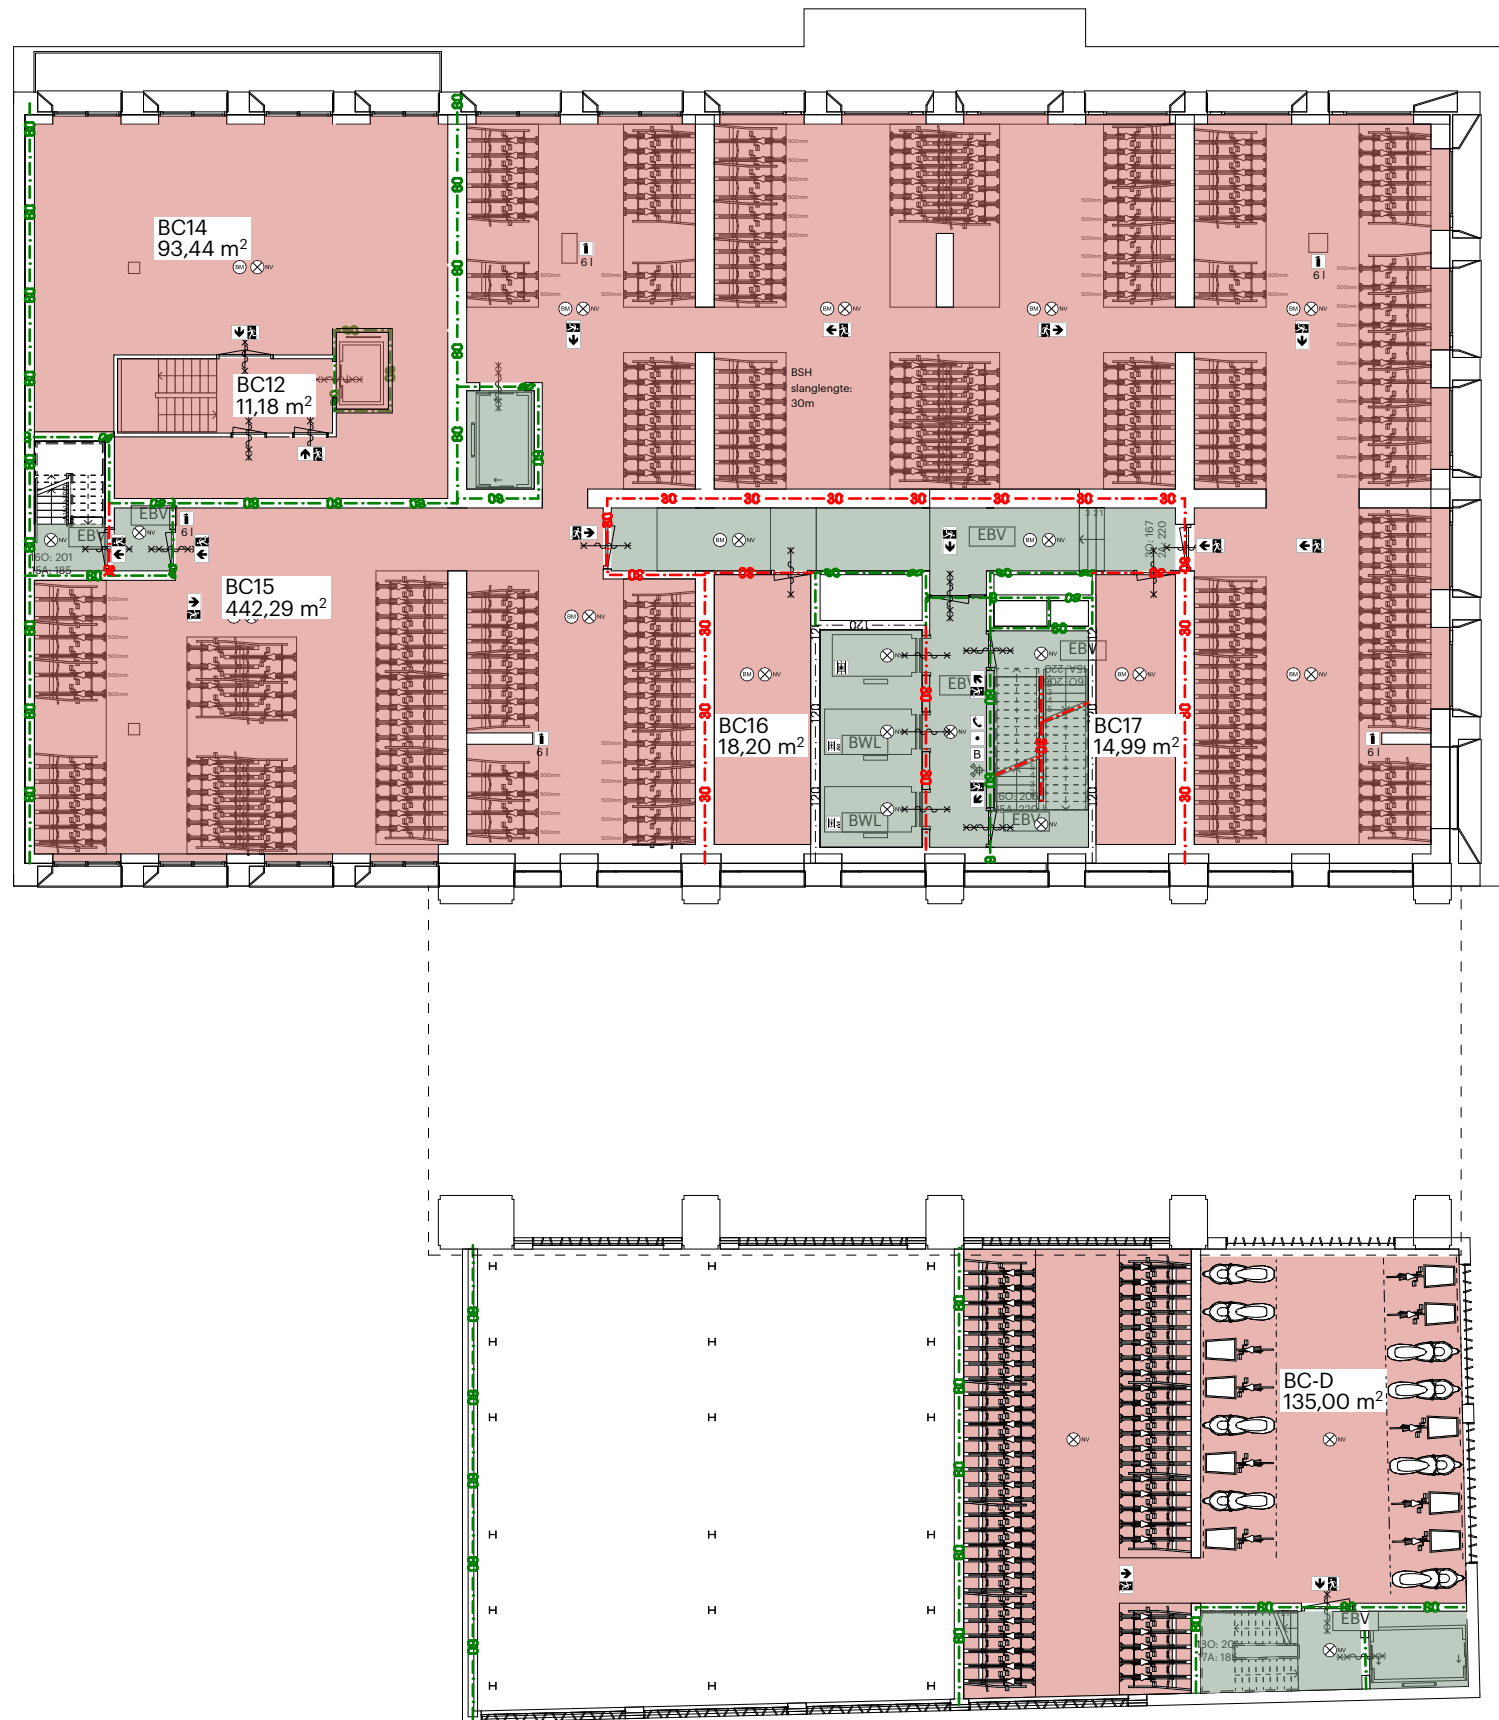


- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - ⊗ 30 min
 - ⊗~⊗ 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗⊗ 60 min
 - ⊗~⊗~⊗ 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ~ zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - ➔ vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - ⊙ verzamelplaats
 - ⊙ vluchtrappenhuis
 - ⊙ brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - ⊙ afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - ⊙ brandklen

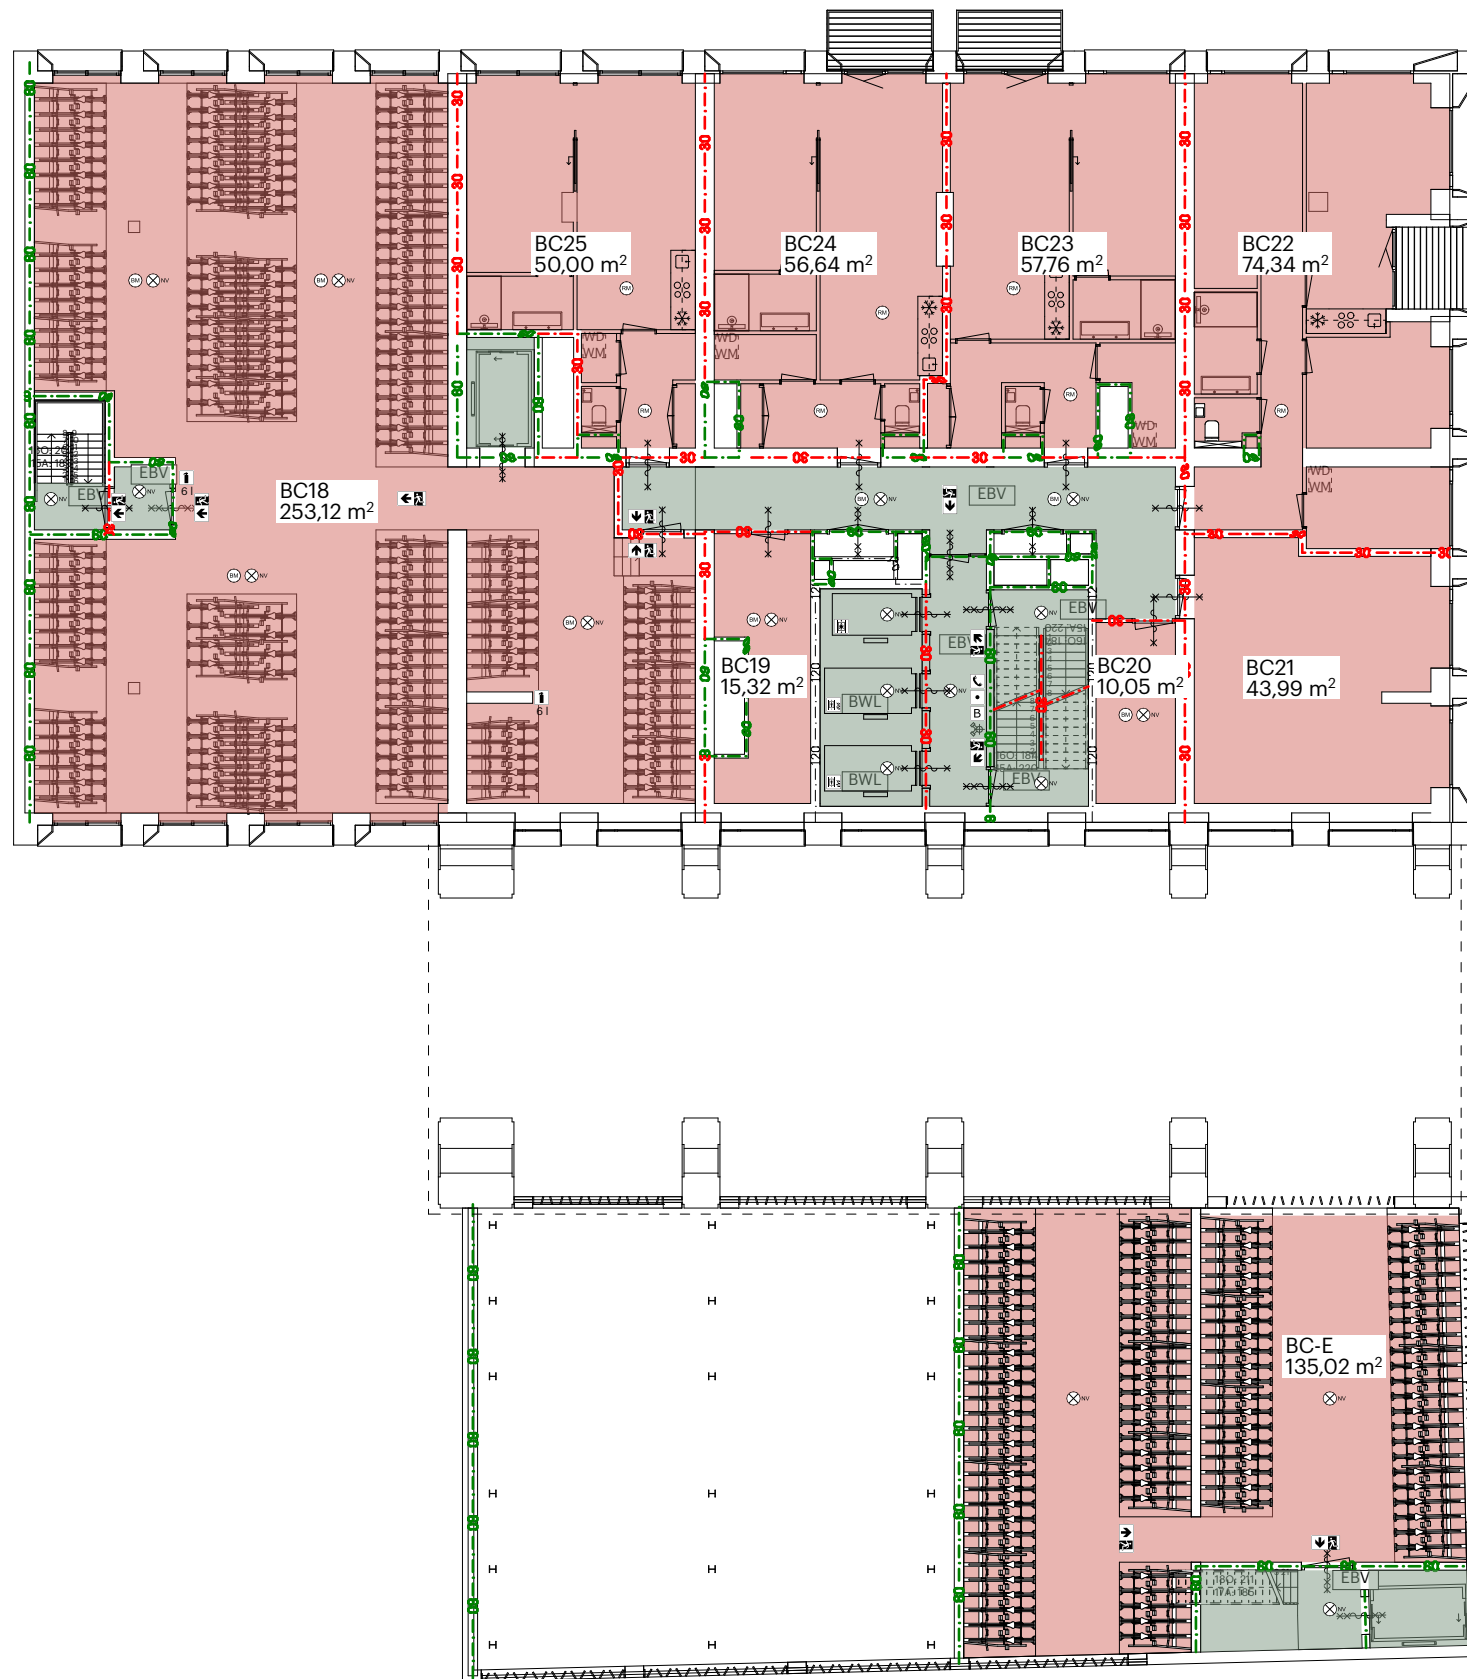


- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - ⊗ 30 min
 - ⊗~⊗ 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗~⊗~⊗ 60 min
 - ⊗~⊗~⊗~⊗ 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗~⊗~⊗~⊗~⊗ zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - ⊙ verzamelplaats
 - ⊙ vluchtrappenhuis
 - ⊙ brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - ⊙ W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - ⊙ brandklem

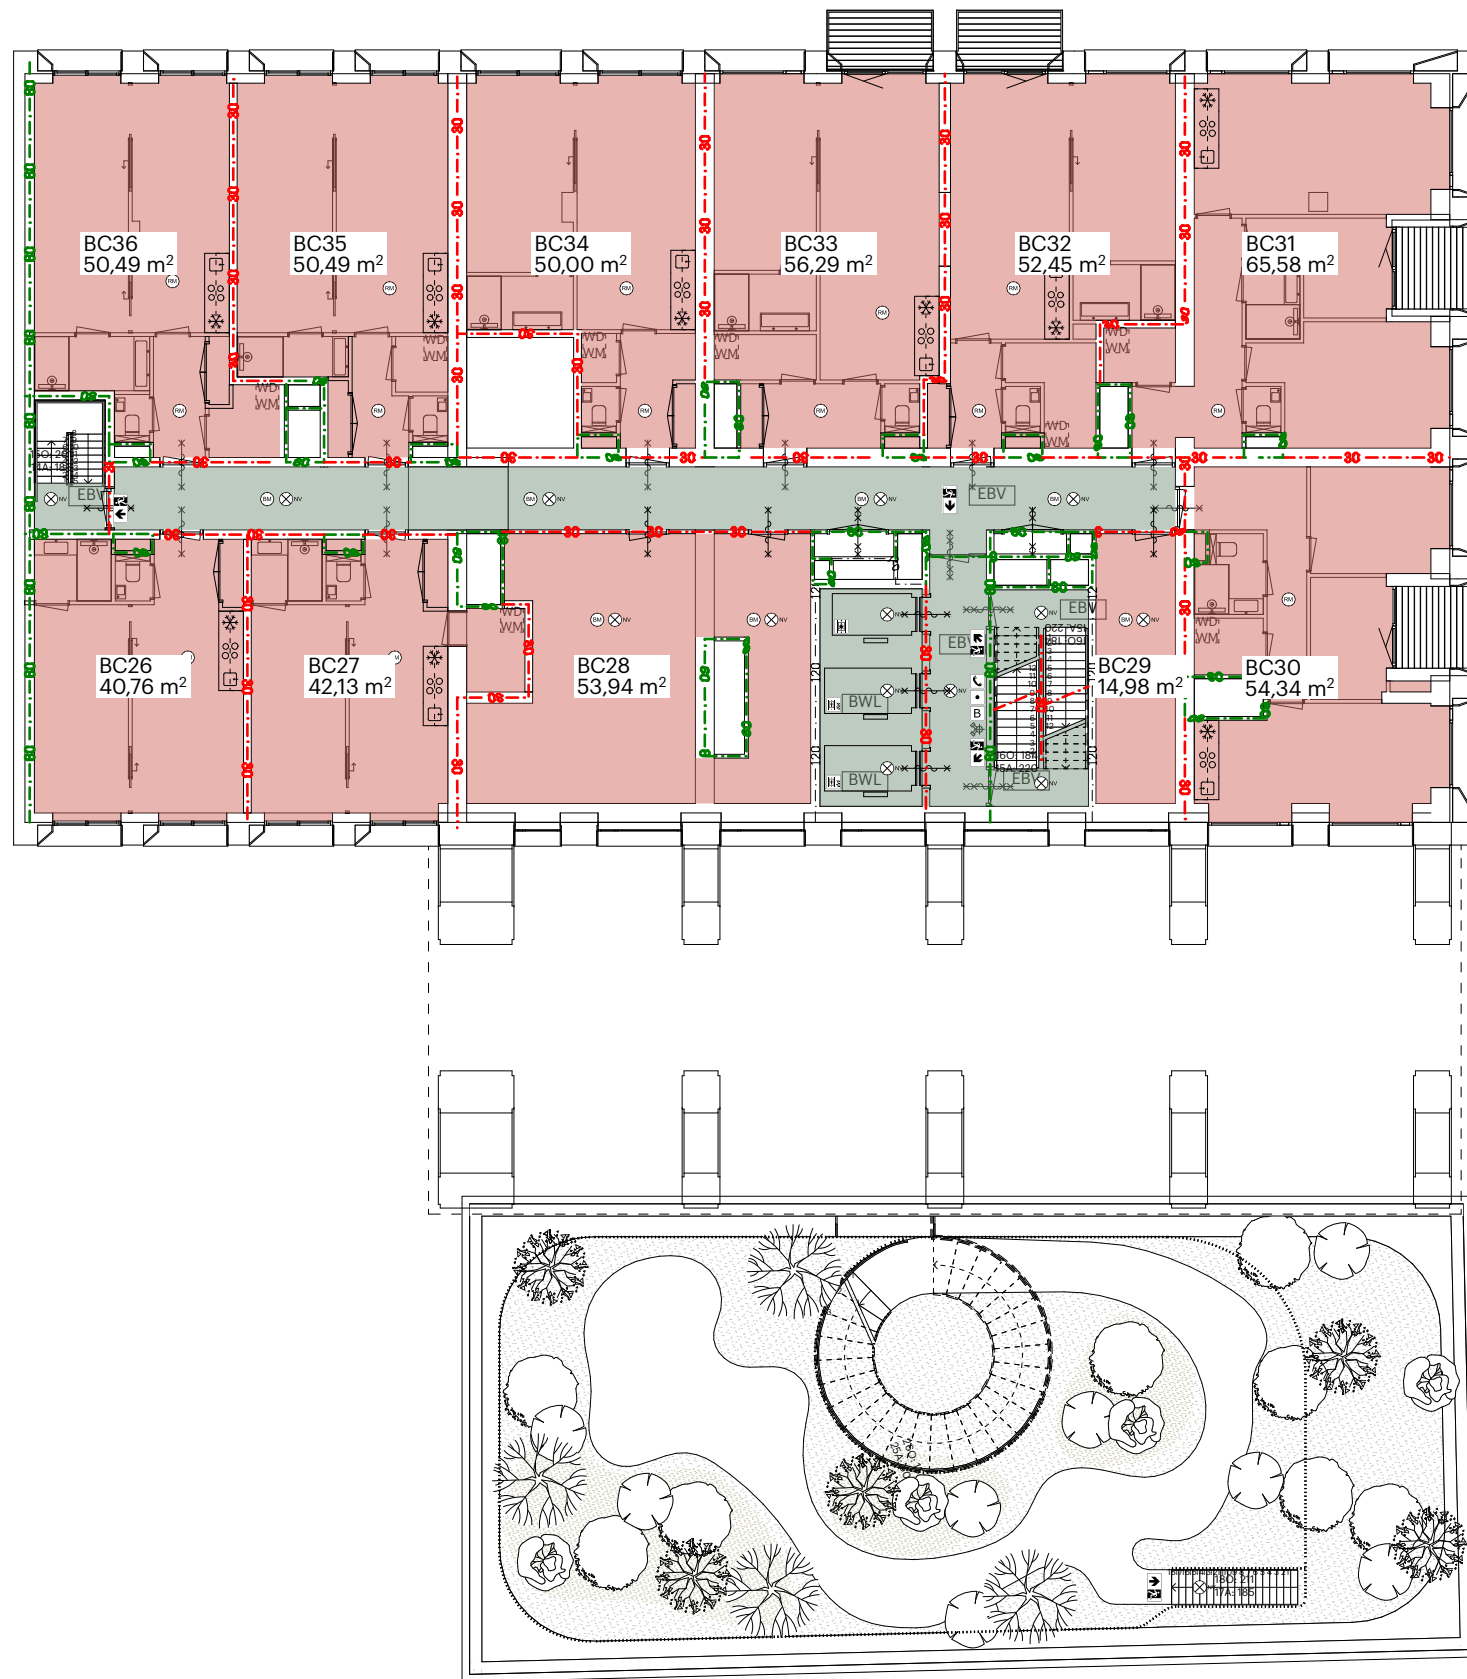


- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - ⊗ 30 min
 - ⊗~⊗ 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗~⊗~⊗ 60 min
 - ⊗~⊗~⊗~⊗ 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ~ zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - verzamelaarsplaat
 - vluchtrappenhuis
 - brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkluis
 - ⊗ W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - brandklem

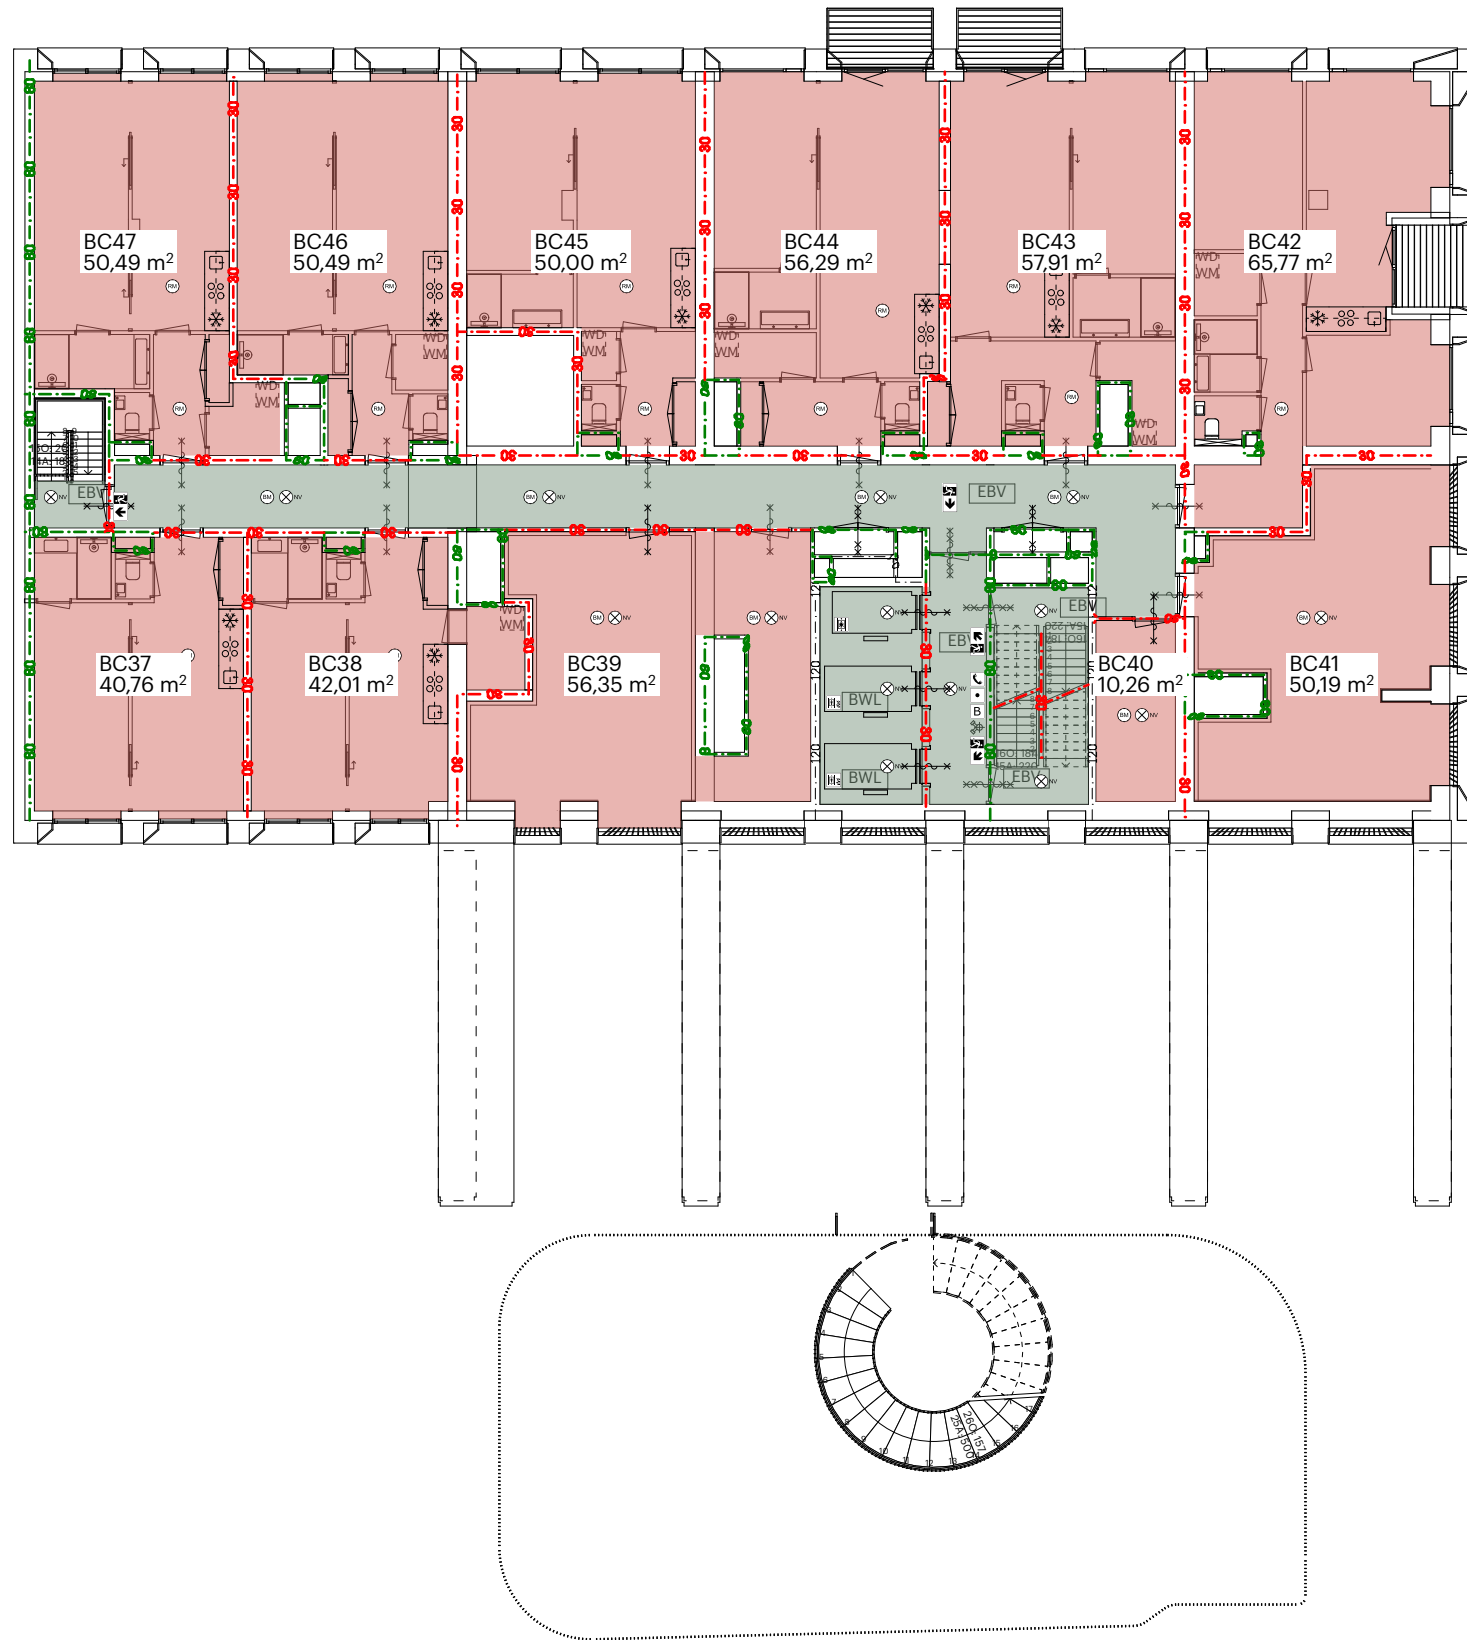


- Brand**
- 120 — 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 — 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 — 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 — 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 — 30 min WBDBO (EIW)
 - × — × 30 min
 - × — × 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - × — × 60 min
 - × — × 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - verzamelaars
 - vluchtrappenhuis
 - brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - brandklem

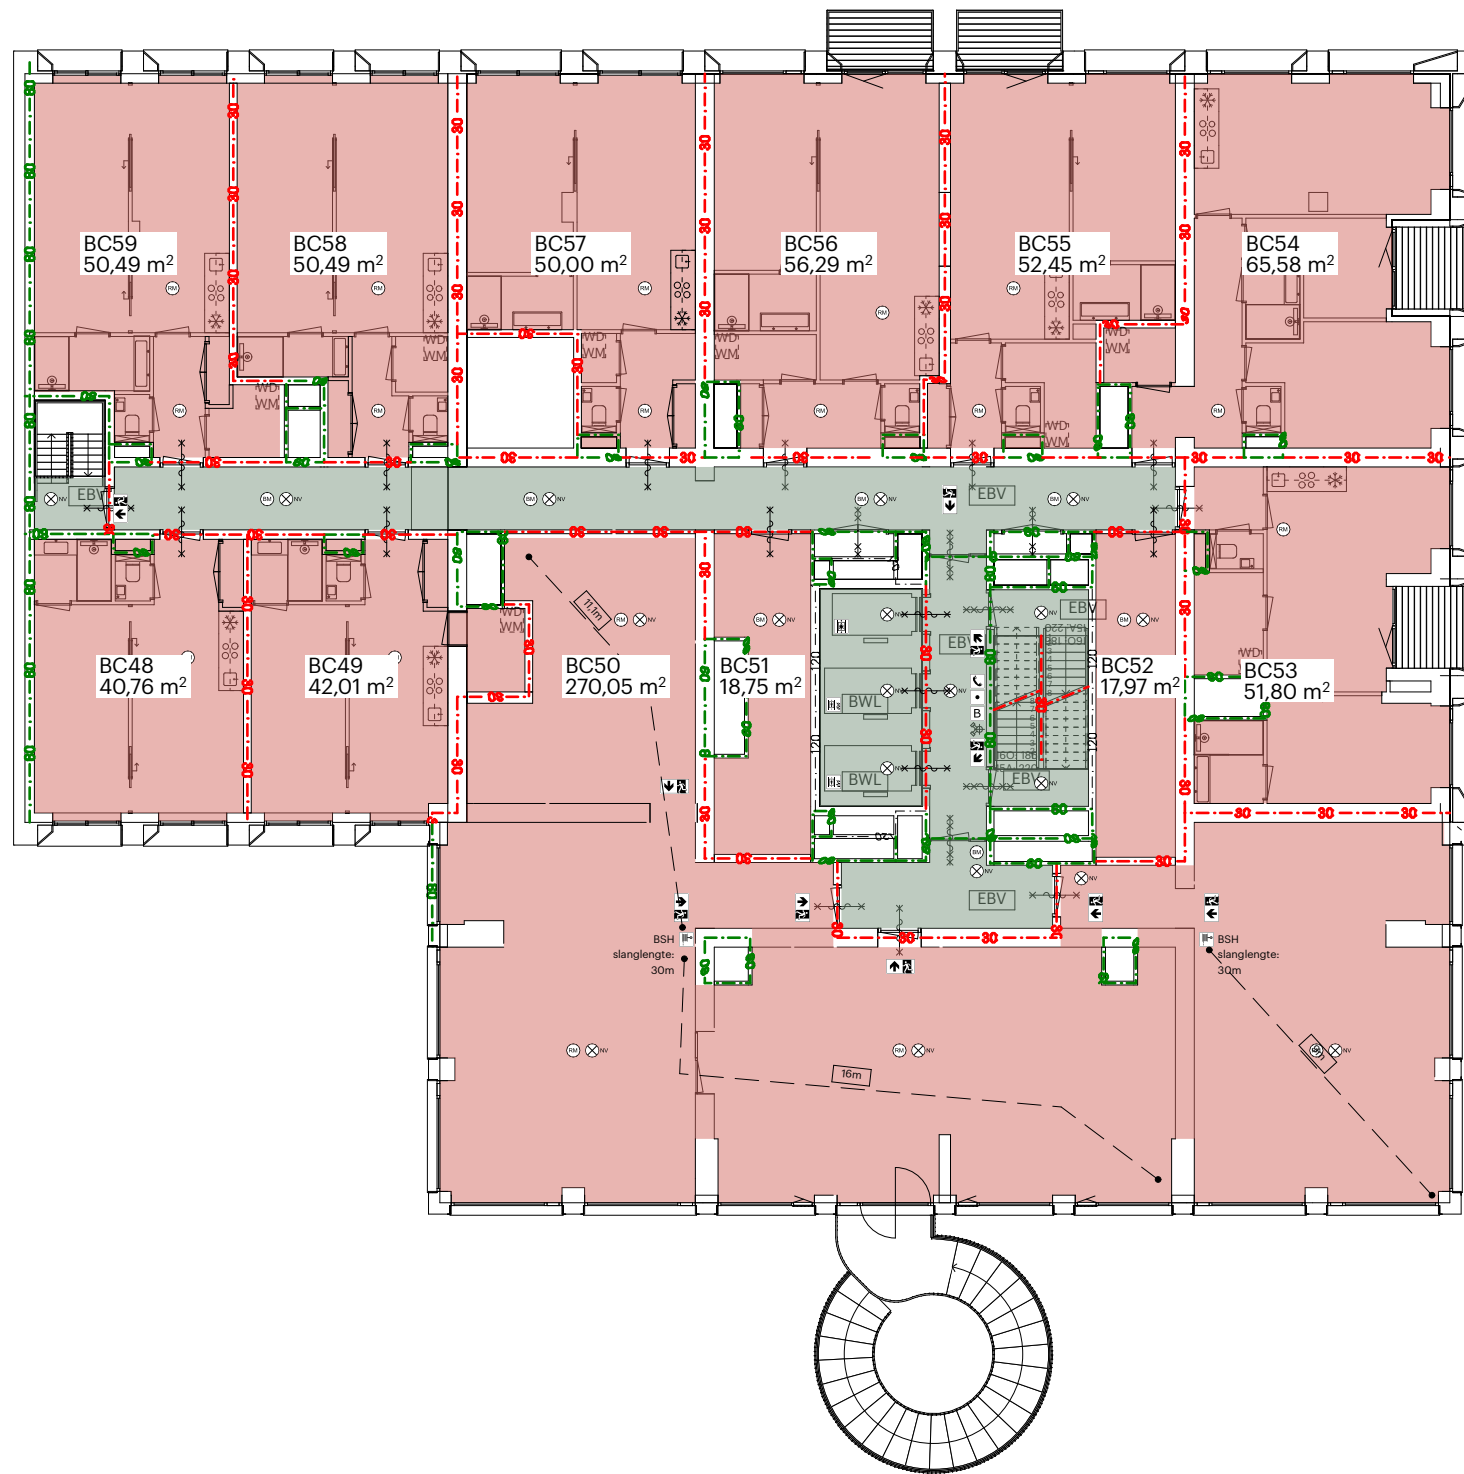


- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - ×---× 30 min
 - ×---× 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ××---×× 60 min
 - ××---×× 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - verzamelplaats
 - vluchtrappenhuis
 - brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - ⊙ afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - brandklen

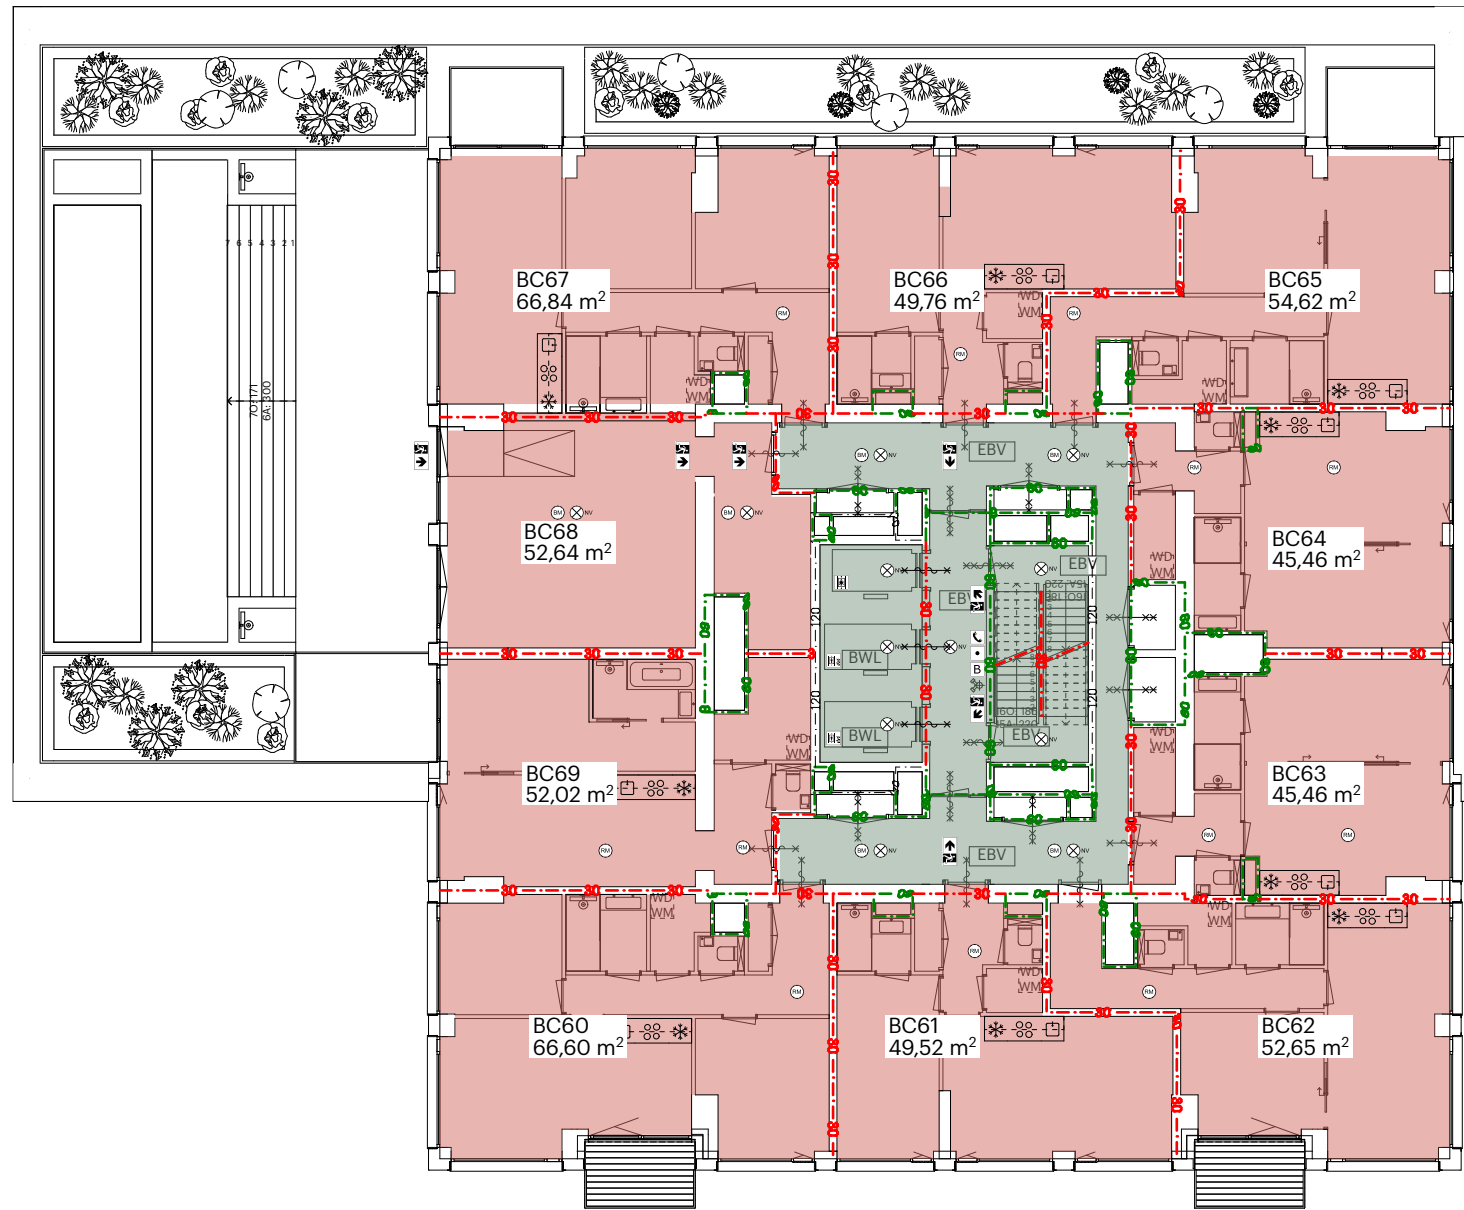


- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - ⊗ 30 min
 - ⊗~⊗ 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗⊗ 60 min
 - ⊗~⊗⊗ 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗~⊗ zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ➔ vluchtroute
 - ➔ vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - ⊙ verzamelplaats
 - ⊙ vluchtrappenhuis
 - ⊙ brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - ⊙ W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - ⊙ brandklen

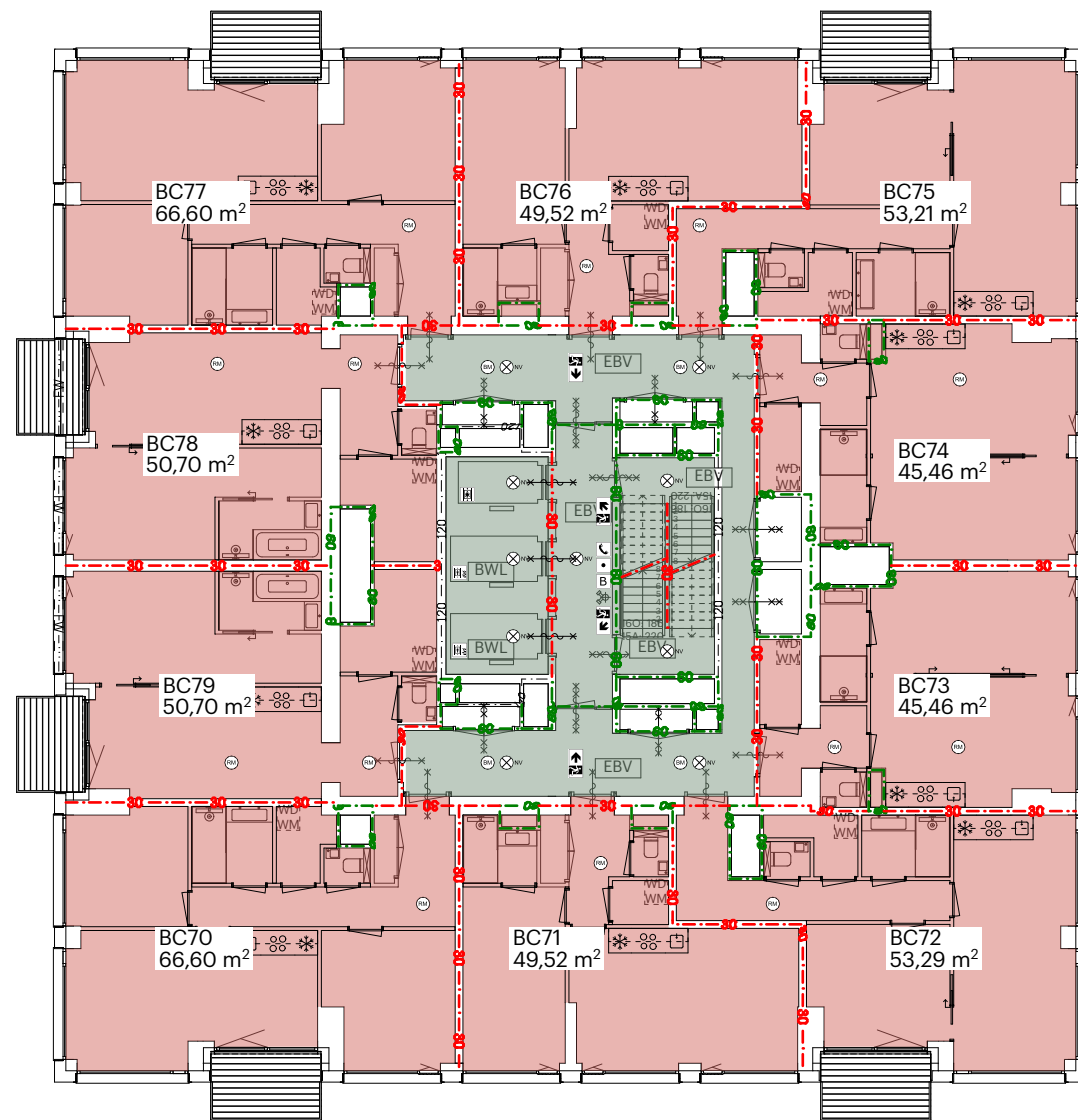


- Brand**
- 120 — 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 — 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 — 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 — 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 — 30 min WBDBO (EIW)
 - × — × 30 min
 - × — × 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ×× — ×× 60 min
 - ×× — ×× 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - ⊙ verzamelplaats
 - ⊙ vluchtrappenhuis
 - ⊙ brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - ⊙ W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - ⊙ brandklem

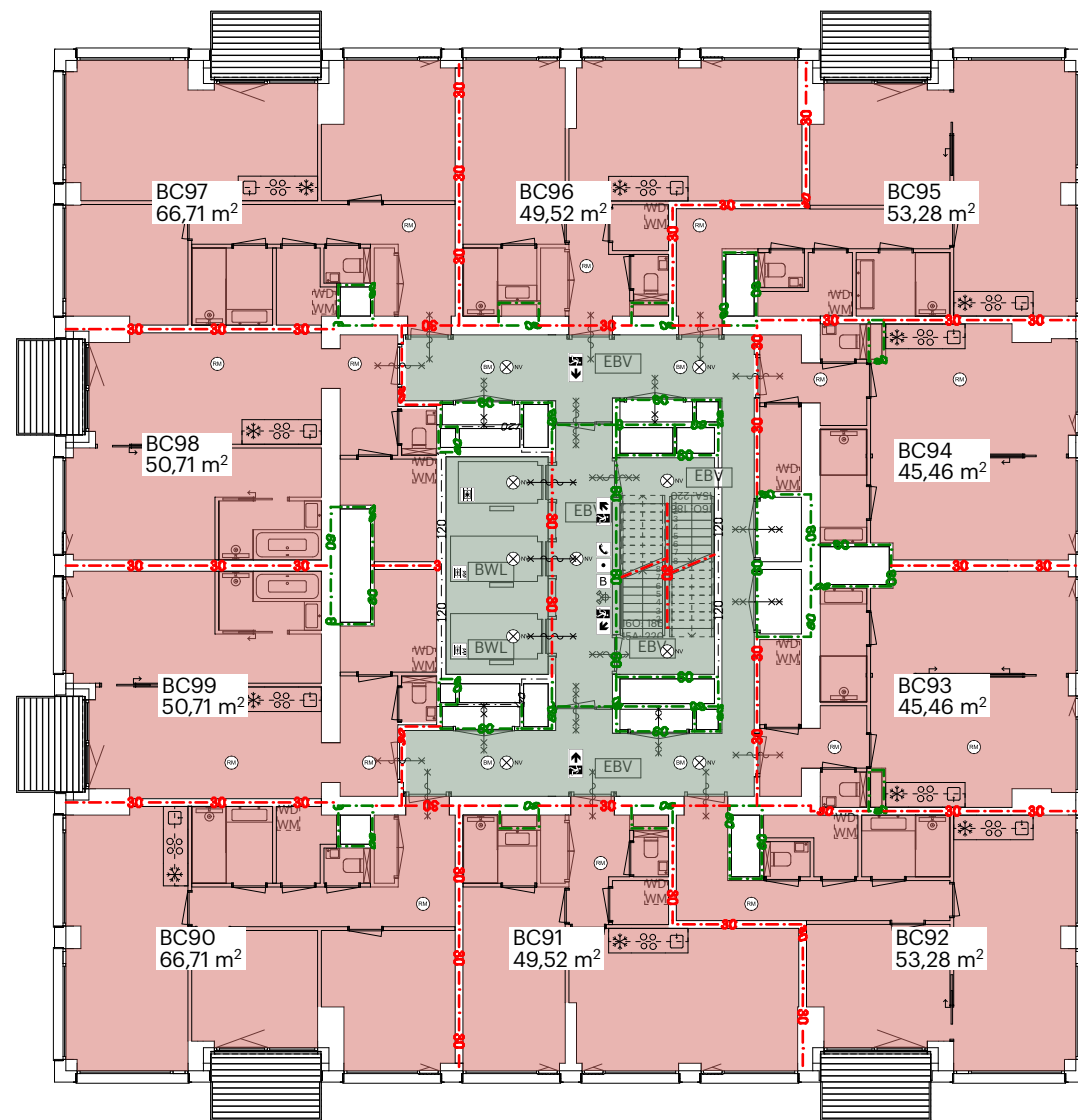


- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - ⊗ 30 min
 - ⊗~⊗ 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗⊗ 60 min
 - ⊗~⊗⊗ 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ~ zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - ⊙ verzamelplaats
 - ⊙ vluchtrappenhuis
 - ⊙ brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - ⊙ W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - ⊙ brandklem

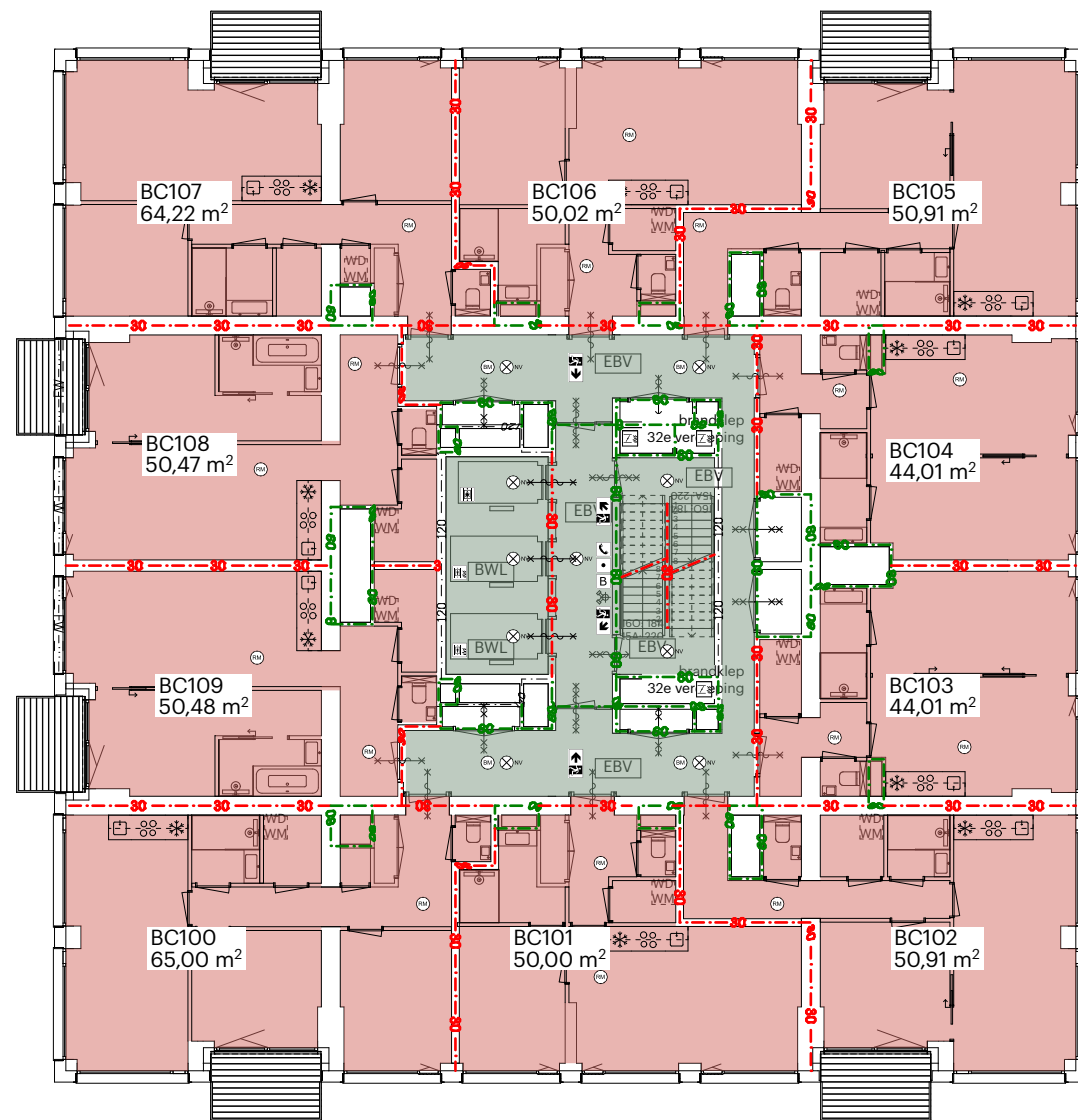


- Brand**
- 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 min WBDBO (EIW)
 - ⊗ 30 min
 - ⊗~⊗ 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ⊗⊗ 60 min
 - ⊗~⊗~⊗ 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ~ zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - ⊙ lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - ⊙ verzamelplaats
 - ⊙ vluchtrappenhuis
 - ⊙ brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - ⊙ afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - ⊙ brandklem

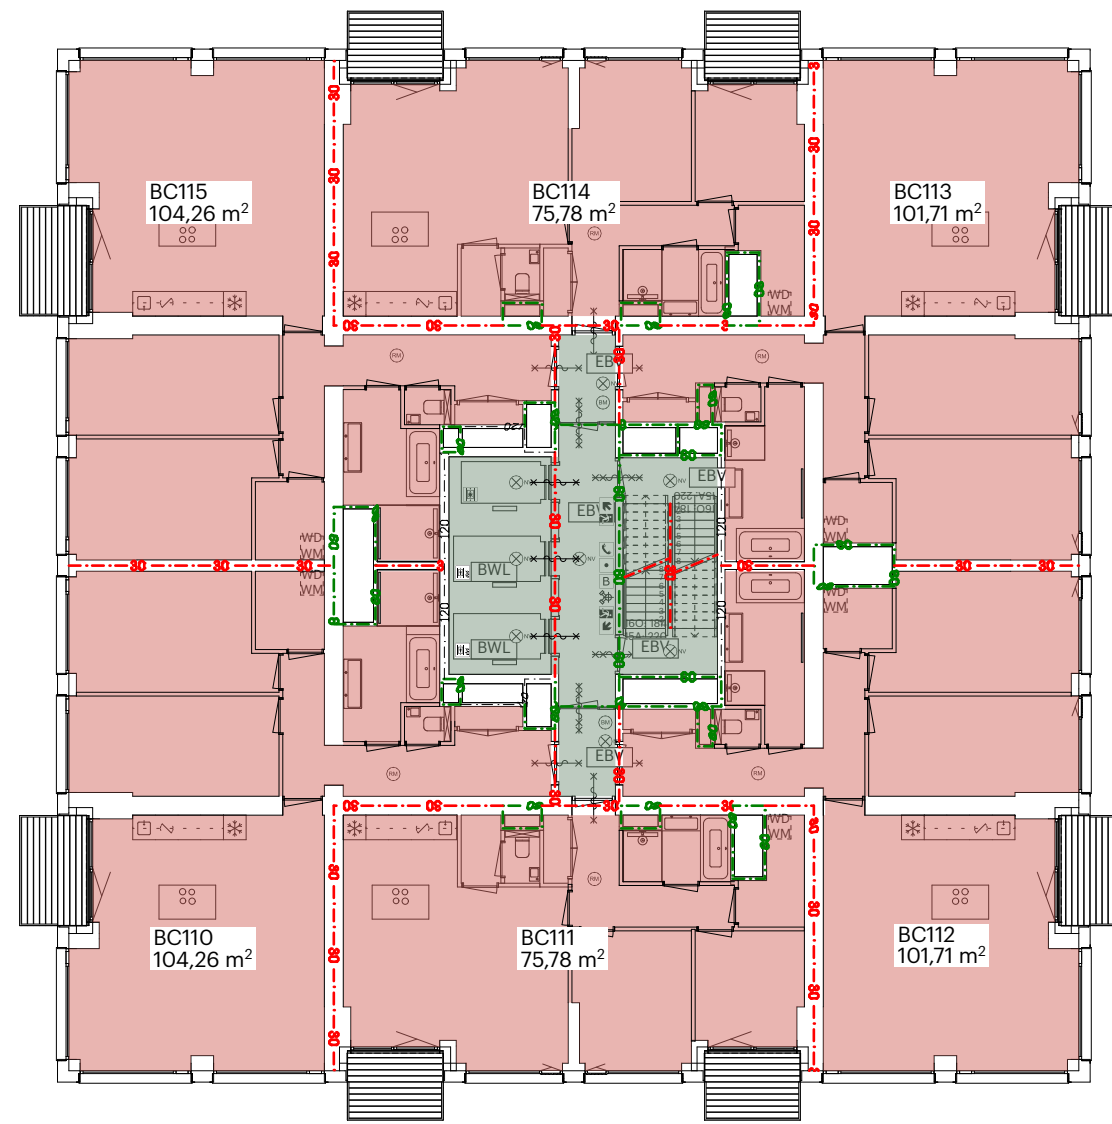


- Brand**
- 120 — 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 — 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 — 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 — 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 — 30 min WBDBO (EIW)
 - × — × 30 min
 - × — × 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ×× — ×× 60 min
 - ×× — ×× 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - — zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - verzamelpaats
 - vluchtrappenhuis
 - brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - brandklen

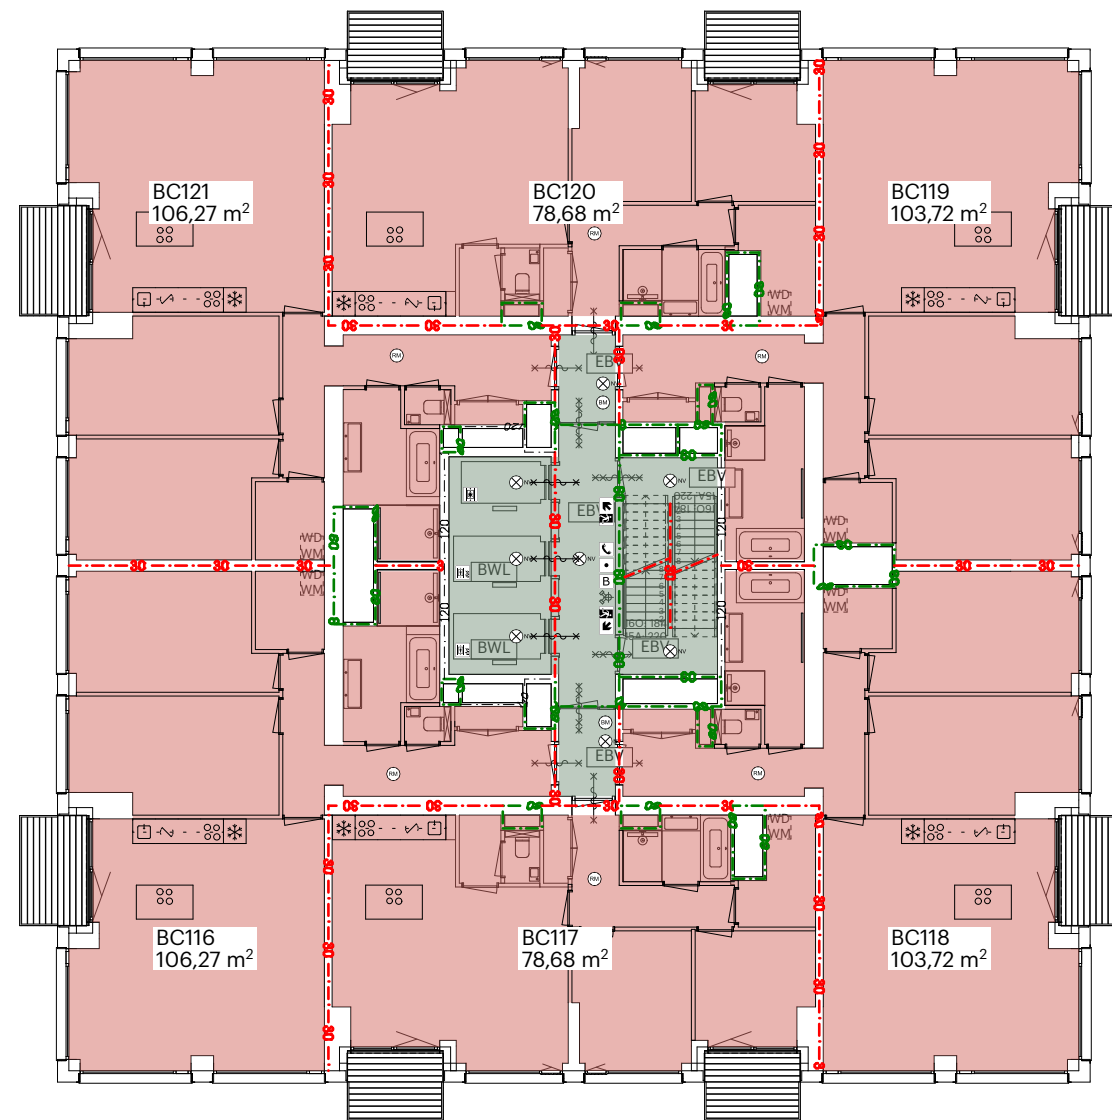

- Brand**
- 120 — 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 — 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 — 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 — 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 — 30 min WBDBO (EIW)
 - × — × 30 min
 - × — × 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ×× — ×× 60 min
 - ×× — ×× 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - — zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - verzamelaars
 - vluchtrappenhuis
 - brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - brandklem

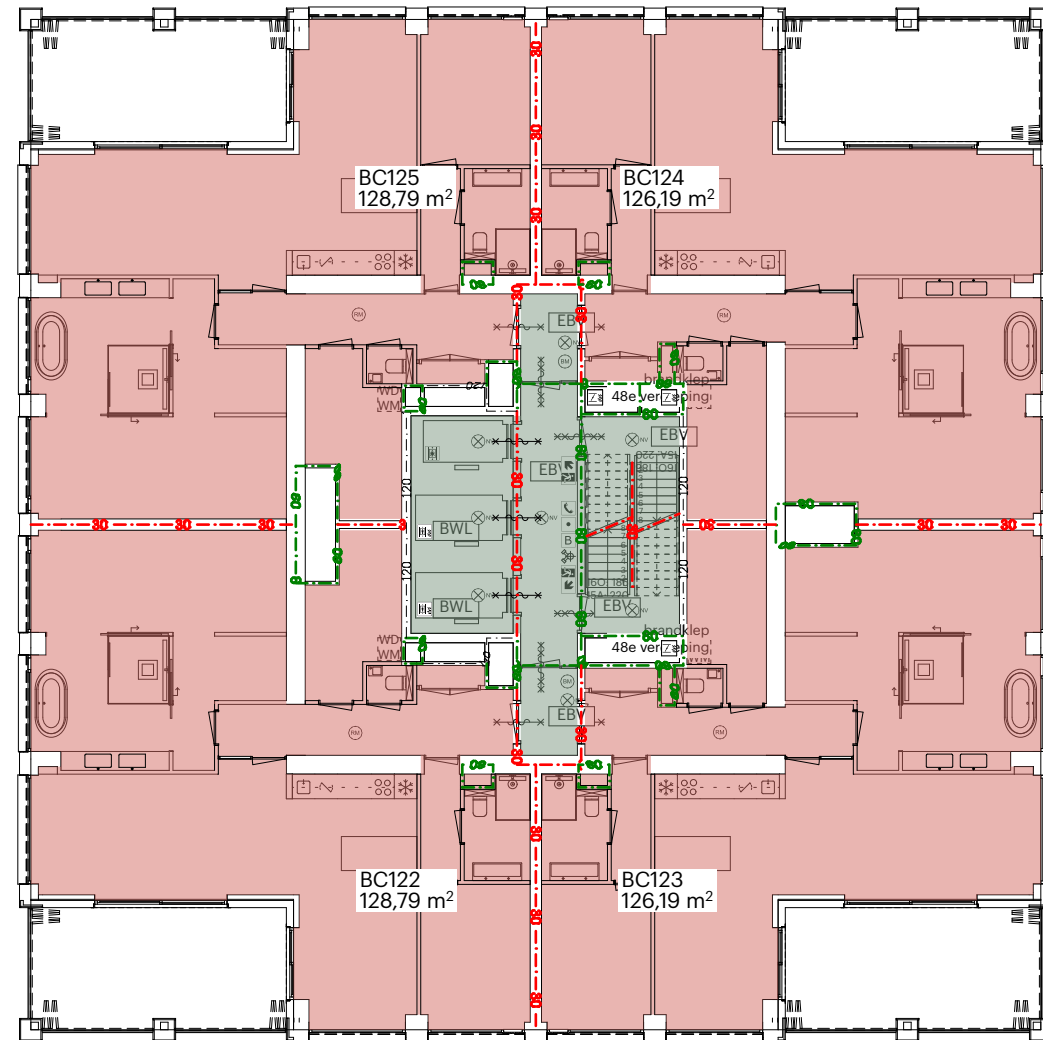

- Brand**
- 120 — 120 min WBDBO (EIW)
 - 90 — 90 min WBDBO (EIW)
 - 75 — 75 min WBDBO (EIW)
 - 60 — 60 min WBDBO (EIW)
 - 30 — 30 min WBDBO (EIW)
 - × — × 30 min
 - × — × 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - × — × 60 min
 - × — × 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗ NV noodverlichting
 - ⊙ BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙ RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - verzamelaarsplaats
 - vluchtrappenhuis
 - brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - brandklem

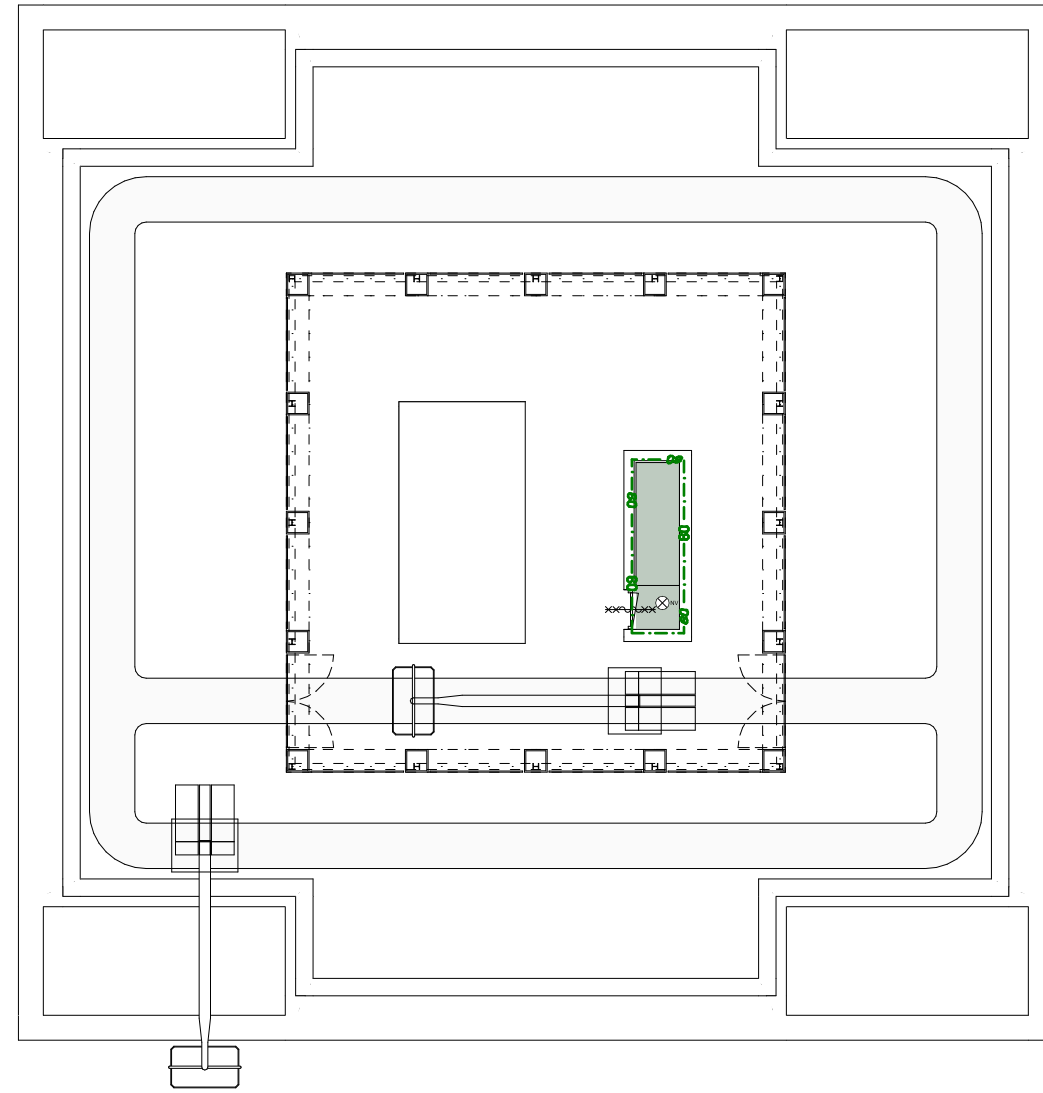

- Brand**
- 120--- 120 min WBDBO (EIW)
 - 80--- 90 min WBDBO (EIW)
 - 75--- 75 min WBDBO (EIW)
 - 60--- 60 min WBDBO (EIW)
 - 30--- 30 min WBDBO (EIW)
 - ×---× 30 min
 - ×---× 30 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - ××---×× 60 min
 - ××---×× 60 min zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - zelfsluitend met vrijloopdrangers
 - vluchtroute
 - vluchtrichting
 - BMC brandmeldcentrale
 - ☎ brandtelefoon
 - ⊗NV noodverlichting
 - ⊙BM automatische brandmelder conform NEN 2535
 - ⊙RM rookmelder conform NEN 2555
 - ⊙ kleefmagneet
 - lift niet gebruiken
 - BWL brandweerlift
 - verzamelpaats
 - vluchtrappenhuis
 - brandslanghaspel
 - B blusleiding conform NEN 1594
 - ⊙ sleutelkuis
 - W afsluiter water
 - EBV extra beschermde vluchtroute
 - brandklem