

REEDS GEPLAATST TRANSFORMATORSTATION

AMSTELDIJK NOORD

BESCHERMING AANBRENGEN
VOOR MONUMENTALE BOMEN

- 5x LEGGEN LAAGSPANNING KABELS 60 CM -MAAIVELD
- 1x LEGGEN MIDDENSPPANNING KABEL 80 CM -MAAIVELD

MIDDENSPPANNING KABEL LEGGEN TOT
BUITEN ALLE ZONES VAN DE DIJK

- KLINKERS OPBREKEN IN TWEE FASEN EN AANBRENGEN RIJPLATEN
- 5x LEGGEN LAAGSPANNING KABELS

TRACÉ IN HET TERRAS IN OVERLEG MET HORECA EIGENAAR

- KLINKERS OPBREKEN IN TWEE FASEN EN AANBRENGEN RIJPLATEN
- 4x IN OPEN ONTGRAVING LEGGEN LAAGSPANNING KABELS

4x LEGGEN LAAGSPANNING KABELS 60 CM -MAAIVELD



ASFALT ZAGEN IN 2 FASEN EN AANBRENGEN RIJPLATEN

DE WONING AMSTELDIJK NOORD 169 KRIJGT EEN TOEGANGSBRUG
WAAR DEZE MANTELBUIZEN IN HET BETON GESTORT ZIJN.

40.00 m

2.00 m

NTL: Nutsaansluiting

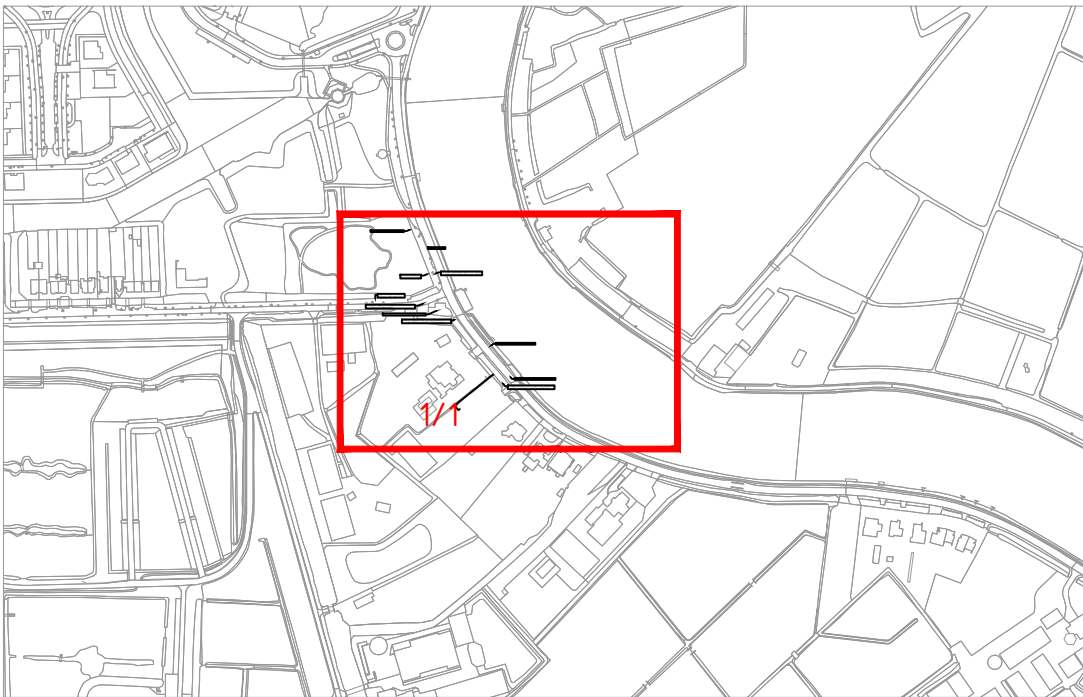

Verklaring E & OV

— Aarde	— LS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen	MS Station
— LS 230V, 400V of 600V=	— MS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— BBS Buitenbedrijf te stellen	MS Station met OV
— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	— LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)	— UTN Uit te nemen	LS kast
— LS+OV of OV	— Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring	— OTL Om te leggen	LS OV kast
— 50kV	— Telecom	— TVV Te vervangen	Moef
— 150kV	— LS (Bestaand)	— N NTV Na te verleggen	Kabel op rol
— 380kV	— MS (Bestaand)	— TVL Te Verlaten	Kwelscherm
— Mantelbuis		— IBS In bedrijf te stellen	Nutsaansluiting
— 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.			Krimpdop
			Eindsluiting
			Bestaande lichtmast
			Aarde

Realiseren AC4b 3x250A Amsteldijk Noord 169 Amstelveen

Beheerkaart :	
Datum :	8-6-2020
Status :	Voorbereiding
Schaal :	1:500
Discipline :	E-LS/E-MS
Blad nr:	1/1
Formaat:	A2
CS nr:	
Regio:	NHN & Friesland - IPN
Case nr:	229680

liander
onderdeel van alliantier

Gemeente:	
Get. : Vincent Benjamins	Datum: 25-11-2020
Wijz. A :	Datum: Par.:
Wijz. B :	Datum: Par.:
Wijz. C :	Datum: Par.:
Engineer : Vincent Benjamins	Tel. nr : 06-46645956