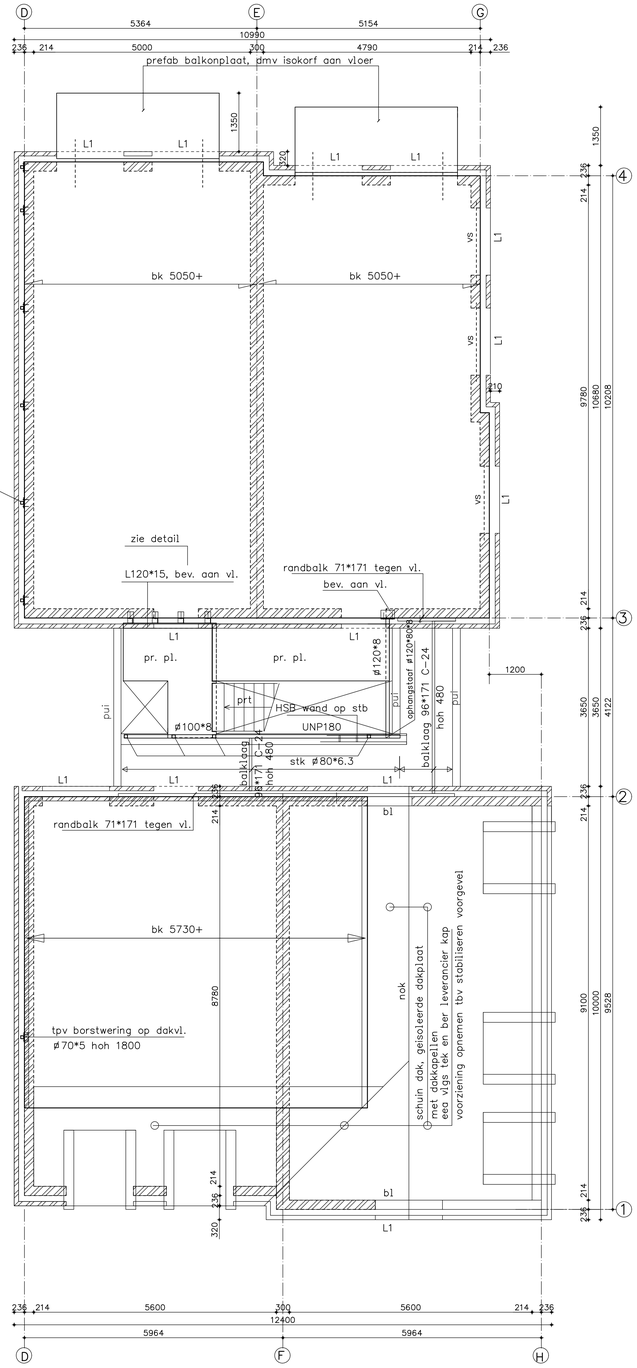

2e Verdiepingsvloer / Dakvloer

breedplaatvloer h=230, bk 5050+
breedplaatvloer h=210, bk 5730+ (dakvloer)

vs = versterkte strook in breedplaatvloer
L-1 = L100*100*8, of prefab latei Vebo/Halfen o.g.
bl = betonlatei
prt = prefab trap
pr. pl = prefab plaat, h=220

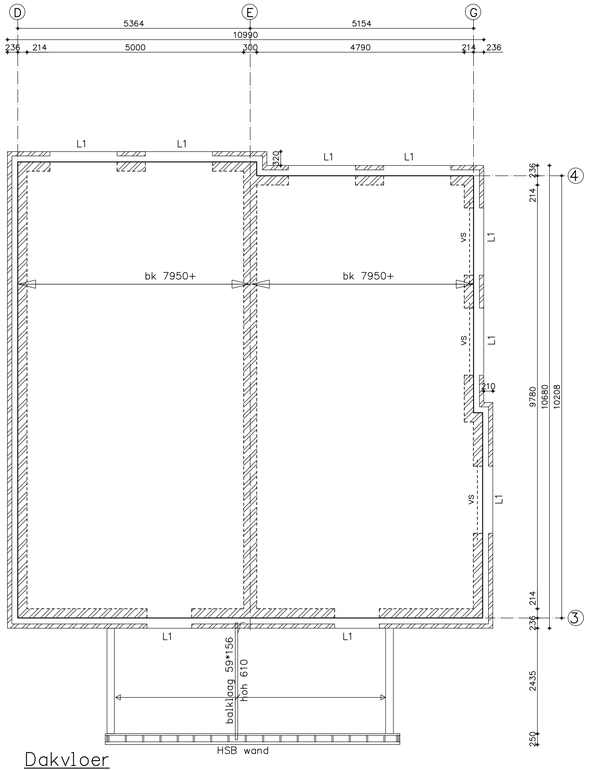

Dakvloer

breedplaatvloer h=210, (dakvloer)
vs = versterkte strook in breedplaatvloer
L-1 = L100*100*8, of prefab latei Vebo/Halfen o.g.
HSB wand bestaat uit stijlen 46*146 hoh 400

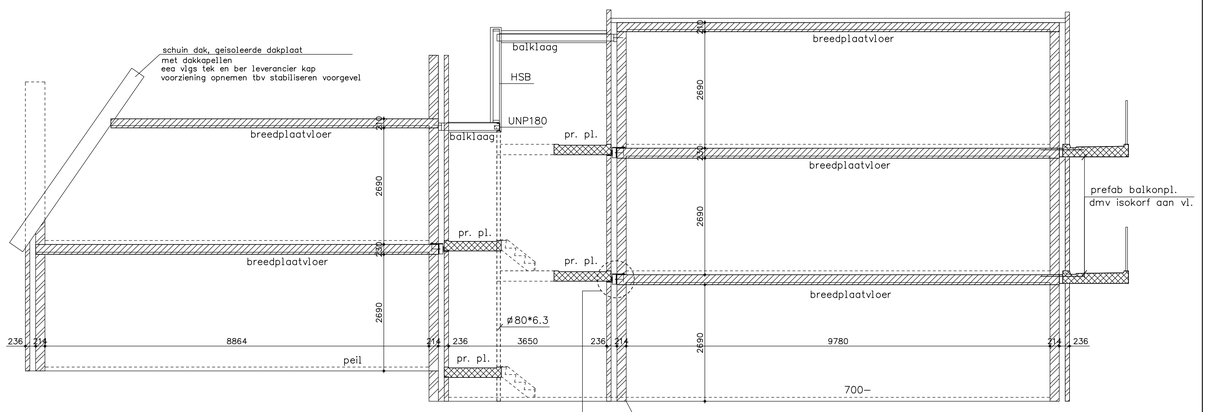

Drsn A-A

voor details fundering zie tek C-1



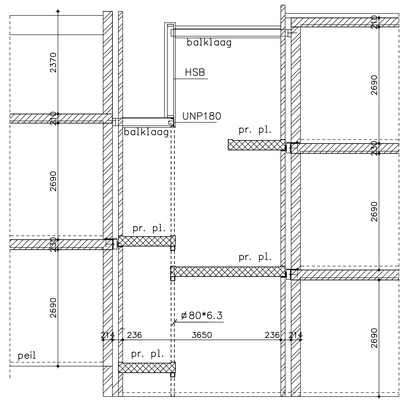

Drsn B-B

verder als drsn A-A

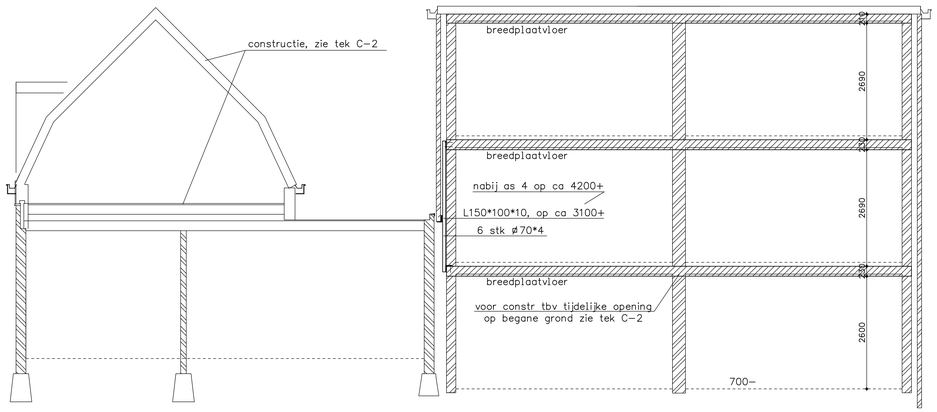

Drsn C-C

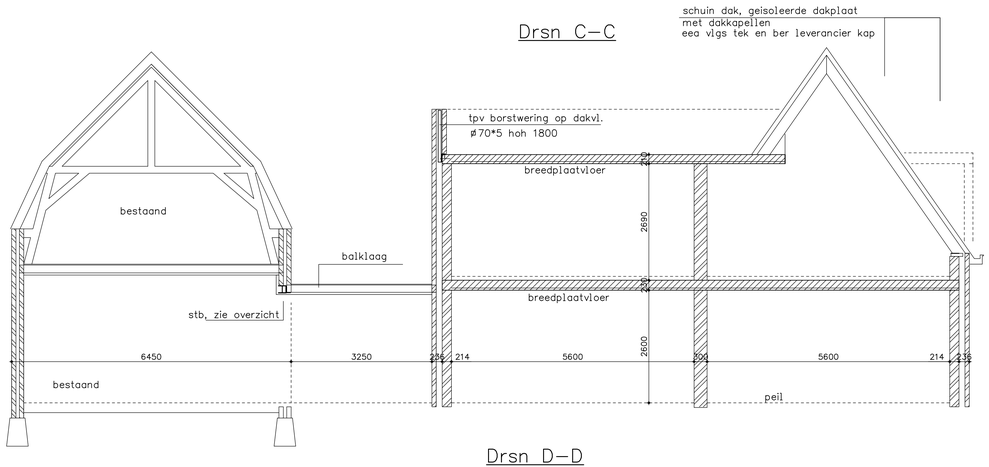

Drsn D-D

Gemeente Breda
Bijlage 27 bij besluit
Z2019-006298-V1

Staalconstructie
- alle lassen minimaal a = 4 mm
- boutkwaliteit 8.8
- kwaliteit ankers 4.6
- staalconstructie behandelen volgens bestek
- staalconstructie in spouw en buiten therm verzinkt
- werkplaatstekeningen en detailberekeningen door leverancier te verzorgen
- kwaliteit staalconstructie minimaal S235 tenzij anders aangegeven
- kwaliteit kokerprofielen minimaal S275
- voor eventuele zeeg in liggers zie berekening

Houtconstructie
- Kwaliteit C-18 tenzij anders aangegeven

Betonconstructie
- Verd. vloeren C 28/35
- Milieuklasse XC 1

De Wissel
Constructie Adviesbureau
Burchtplein 76
4873 BN Etten-Leur
T. 076-5040751
F. 076-5040754
E-mail. erik.snapper@adviesbureaudewissel.nl

Wijz.	Datum,	Omschrijving
D	.	.
C	.	.
B	.	.
A	.	.

Werk	Valdijk 25+27 te Prinsenbeek		
Onderdeel	Constructie 2e Verdiepingsvloer + dak		
get, BO	Fase, Bouwaanvraag	Status, Definitief	Werknr, 19107
schaal, 1:50	datum, 12-11-2019		Teknr, C-3