




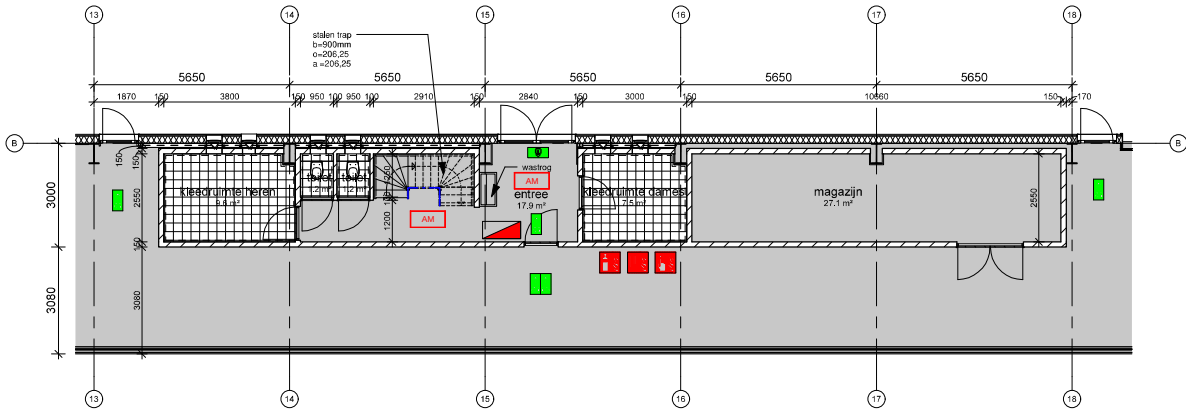


kantoorgedeelte begane grond tussen as 13 en 18
1 : 100

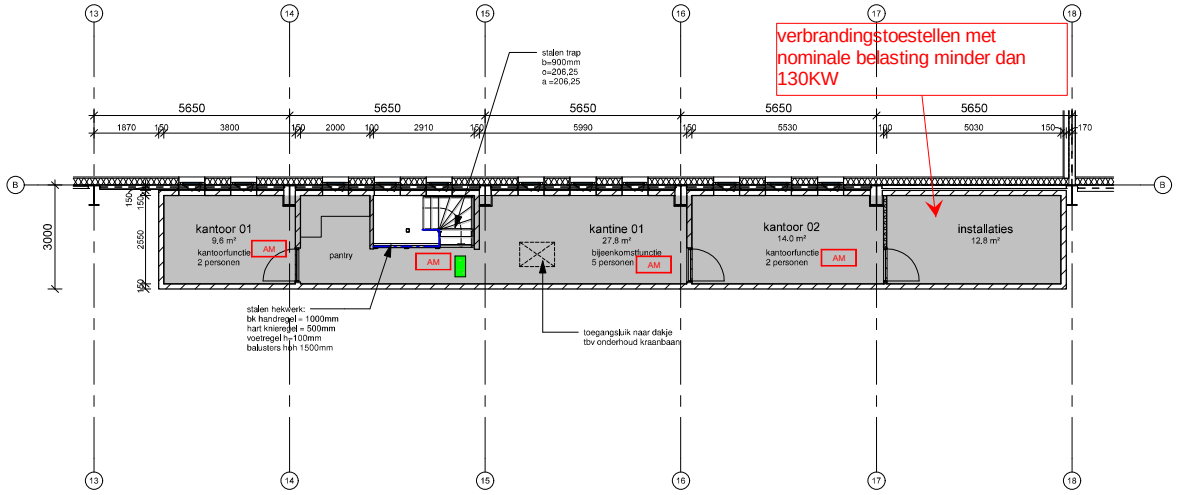

kantoorgedeelte 3300+ tussen as 13 en 18
1 : 100

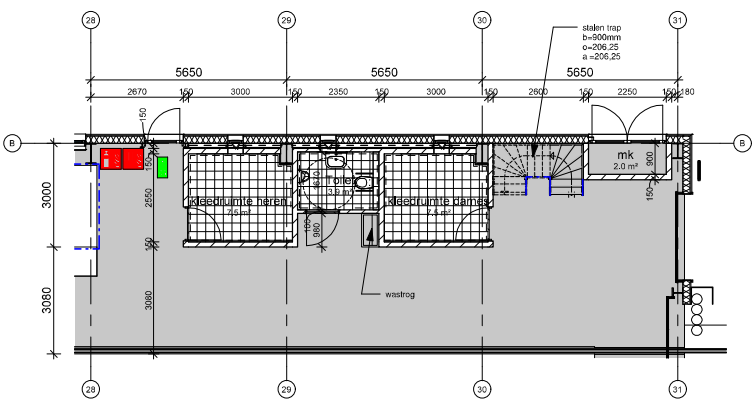

kantoorgedeelte begane grond tussen as 29 en 31
1 : 100

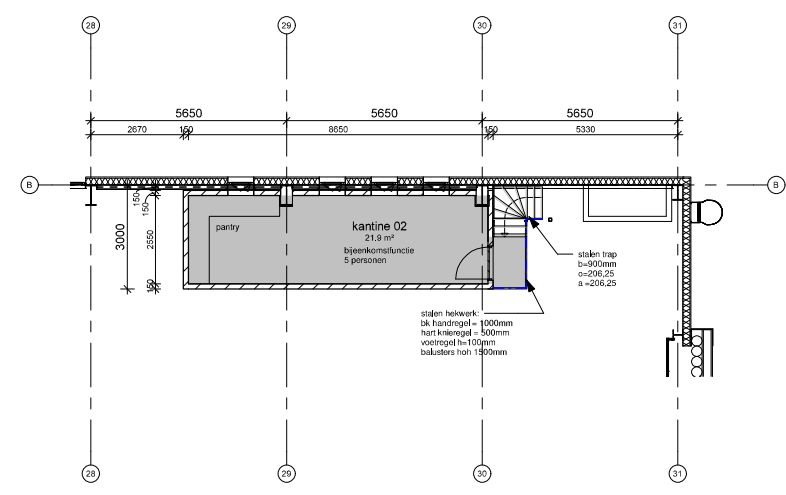

kantoorgedeelte 3300+ tussen as 29 en 31
1 : 100

BOUWBESLUIT (luchtverversing)		
functie	eis	benodigd
bijeenkomstfunctie (kantine 01 en kantine 02)	4l/s per persoon (max 5 personen)	5 x 4=20l/s
aanwezig: toevoer: mechanische toevoer: 20l/s afvoer: mechanische afzuiging 20l/s		
functie	eis	benodigd
kantoorfunctie (kantoor 01 en kantoor 02)	6,5l/s per persoon (max 2 personen)	2 x 6,5=13l/s
aanwezig: toevoer: mechanische toevoer: 13l/s afvoer: mechanische afzuiging 13l/s		
functie	eis	
toilettruimte	7l/s	
aanwezig: toevoer: mechanische toevoer: 7l/s afvoer: mechanische afzuiging: 7l/s		
functie	eis	
badruimte (kledruimten dames /heren)	14l/s	
aanwezig: toevoer: mechanische toevoer: 14l/s afvoer: mechanische afzuiging: 14l/s		
e.o.a. nader uit te werken door installateur		

BOUWBESLUIT (daglicht)	
functie	eis
kantoorfunctie	2,5% per m2 (minimale oppervlakte 0,5m2)
kantoor 01; 9,6m2	
benodigd: 2,5% x 9,6m2 = 0,24m2 > 0,5m2 aanhouden	
berekening: Ae = Ad x Cb x Cu	
Ae = 2x(1,07x0,5) x 0,8 x 1 = 0,86m2 > 0,5m2, dus voldoet	
kantoor 02; 14m2	
benodigd: 2,5% x 14m2 = 0,35m2 > 0,5m2 aanhouden	
berekening: Ae = Ad x Cb x Cu	
Ae = 3x(1,07x0,5) x 0,8 x 1 = 1,28m2 > 0,5m2, dus voldoet	

RENVOOI	
	draagbare handbrandblusser, inh. 6kg sproeischuim
	brandslanghaspel, 30m1 2/3x30m + 5m = 25m
	handbrandmelder
	brandmeldcentrale
	nooduitgang, bij elke nooduitgang bordje 'nooddeur' vrijhouden! plaatsen volgens NEN 3011
	paniekbeslag
	vloerafwerking vloertegels
	wandtegels (plafondhoog)
	richting afschot in dak (hwa trechters volgens installatiekening)
	hekwerk langs vloertrand / trapleuning e.o.a. conform tekening AOV 08

OPMERKINGEN	
- maten in mm	
- (peil)maten in het werk te controleren	
- tekening niet gebruiken voor uitvoering	
- drink- en warmwater installatie moet voldoen aan NEN 1006	
- elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010	
- ventilatie dient te voldoen aan NEN 1087	
- gebouw en buitenroliering dient te voldoen aan NEN 3215	
- de ramen en deuren op de begane grond dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2	
- dagmaten deurkozijnen dienen een minimale dagmaat van 850 x 2300mm (bxh) te hebben	
maximale doorstroomb capaciteit van 93 personen	
- de gevelafwerking dient te voldoen aan brandklasse D	
- de toiletten worden plafondhoog voorzien van wandtegels, de vloeren wordt voorzien van vloertegels	
- de gevels hebben geen openingen die breder zijn dan 0,01m ivm bescherming tegen ratten en muizen	
conform bijlage 1 van het Bouwbesluit:	
- brandmeldinstallatie met een niet-automatische bewaking conform NEN 2535	
- ontruimingsinstallatie conform NEN 2575	
- breedte trappen, zoals aangegeven in de plattegronden: 800 en 900 mm	
doorstroomb capaciteit trap, breedte 900 mm, = 40 personen	
doorstroomb capaciteit trap, breedte 800 mm, = 36 personen	
- gecorrigeerde loopafstand:	
- industrielfunctie: 60 m	
- kantoorfunctie: 30 m	
- bijeenkomstfunctie: 30 m	

C	18-01-2021	EOT	HK	miva toilet toegevoegd + hekwerken toegevoegd
B	30-09-2020	EOT	HK	bordes gedeeltelijk verwijderd
A	07-09-2020	EOT	RM	gebruiksfuncties toegevoegd
Wijz.	Datum	Get.	Gec.	Omschrijving

PROJECT		Shunter locatie 'Laagjes'te Rotterdam	
ONDERDEEL		plattegronden kantoorgedeelten	
FASE		aanvraag omgevingsvergunning	
OPDRACHTGEVER		Shunter	
GETEKEND	EOT	SCHAAL	1:100
GECONTROLEERD	RM	DATUM	22-07-2020
FORMAAT	A1	WUZZIGING	C
WERKNUMMER		19.065	
BLADNUMMER		AOV_02	