


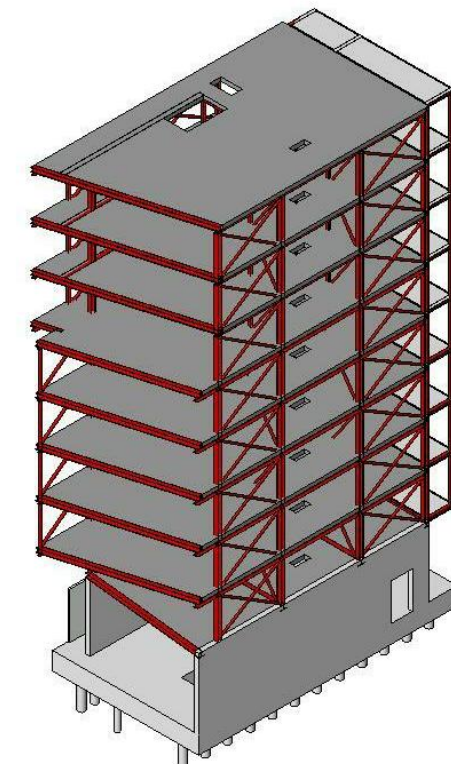

Gevelklasse: CC2
Ontwerpverlevensduur: 50 jaar
Verstevigde belasting: 2,55 kN/m², tenzij anders op tekening aangegeven
Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandverendheid constructie: 120 minuten

Betonkwaliteit: C45/55

Staalsoort volgens NEN-EN 10025-1:
S355 voor standaard profielen, strepen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
S355 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard kokerprofielen.
S355 vervaardigd volgens NEN-EN 10210-1 (warmgevormd=HF) voor kokerprofielen t.b.v. de boven- en onderregel van vakwerkspanten, tenzij anders vermeld.

De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de hand van o.a. de verwerkingsmethode.

Lassen minimaal: a = 4 mm. a.

Bouten kwal. 8.8

Ankers kwal. 4.6

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen bij de constructeur.

Exakte afmeting betonopstortingsfundering i.o.m. staalleverancier, na detailberekening Voor voorzieningen aan de staalconstructie t.b.v. bouwkundige elementen, zie tek. architect.

In de opgevoerde peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

 Peilmaat b.k. staalconstructie (o.k. vloer/dakplaat))

Alle maten in het werk controleren.

In liggers boven kolommen schotten toepassen.

Ter voorkoming van wateraccumulatie: - afschot min. 16mm/m

peilmaat vloer = bovenzijdige constructievloer incl. evt. (gewapende)druklag echter zonder de evt. afwerklaag

 S... overspanningsrichting STAALPLAAT/BETONVLOER + totaal dikte(mm) + type profielplaat

 A... overspanningsrichting APPARTEMENTENVLOER + dikte(mm)

 KOL... kolom BOVEN de vloer

 KOL... kolom ONDER de vloer

 KOL... DOORGAANDE kolom

 KOL...* stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

 HKS hamerkopsparring (in appartementsvloer)

 SLS sleufsparring (in appartementsvloer)

 RV ravelstaal (in appartementsvloer)

KL Kruipliuk

GD Geveldrager

MV Momentevaste verbinding

VWV Verticaal windverband

NO Noodoverstort

 dragend kalkzandsteen

 in het werk gestort beton

 prefab beton

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit rennovo benoemde zaken geldt te allen tijde het bij dit project behorende BESTEK.

