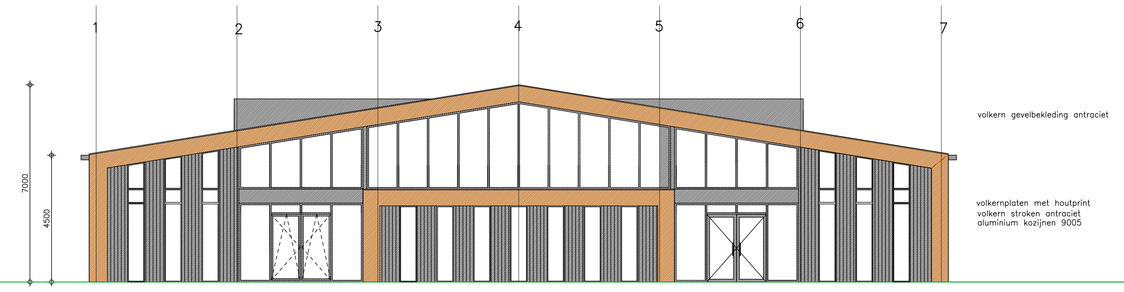

voorgevel schansweg

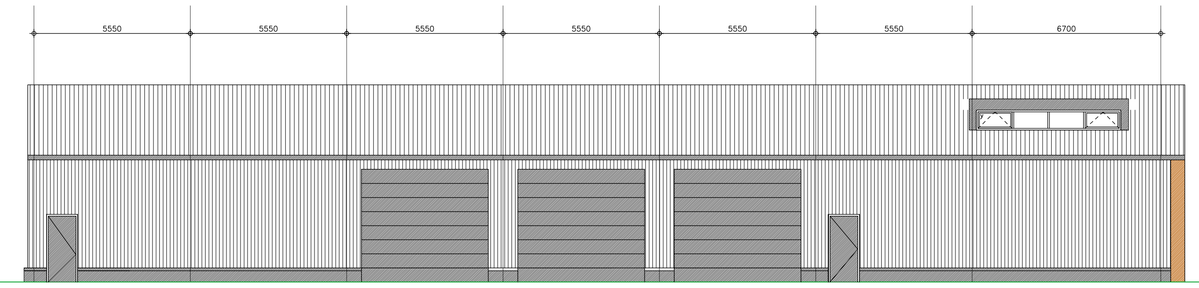

zijgevel links

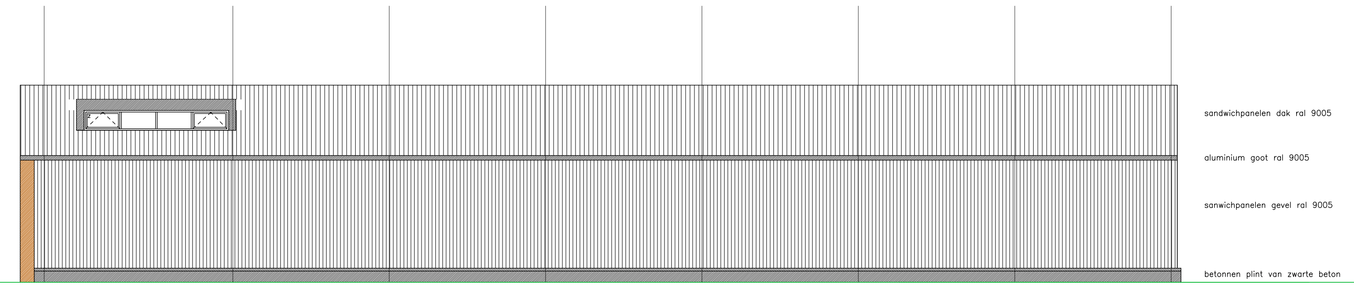

zijgevel rechts

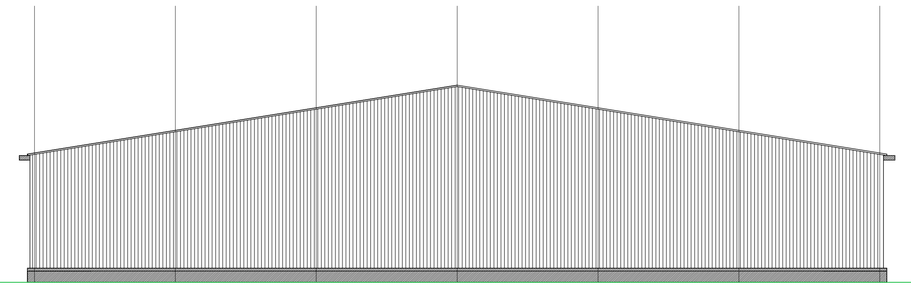

achtergevel

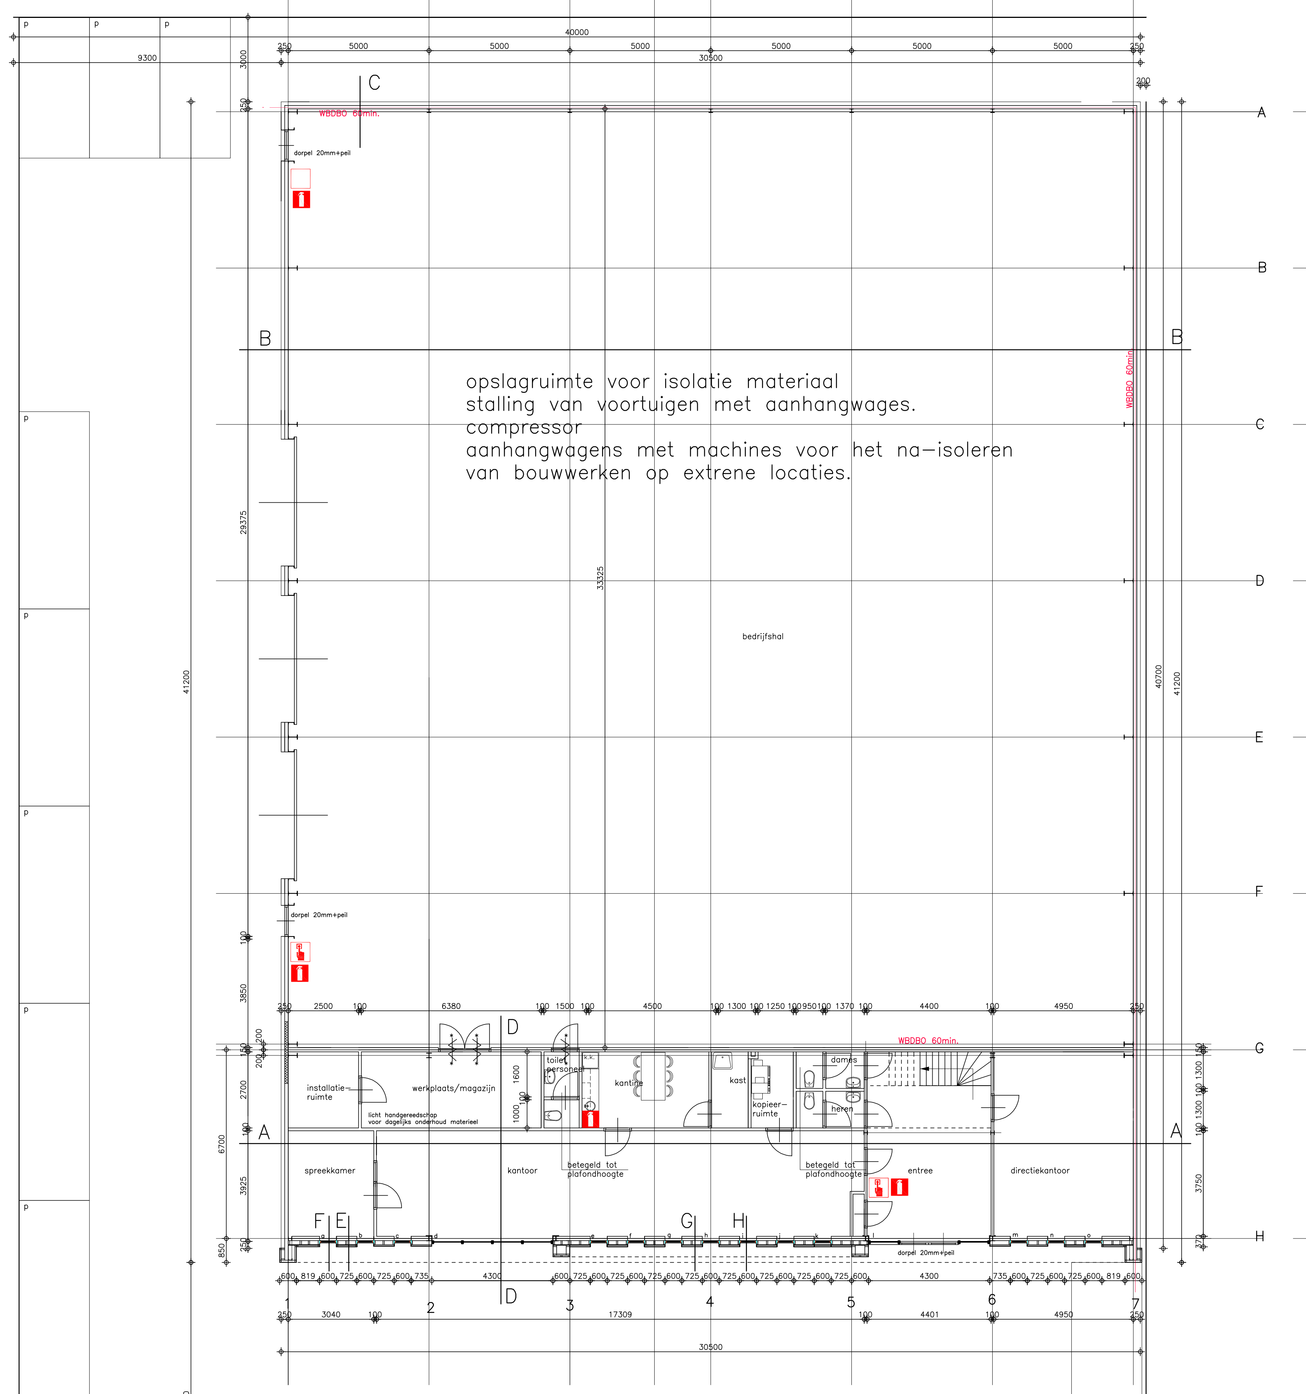

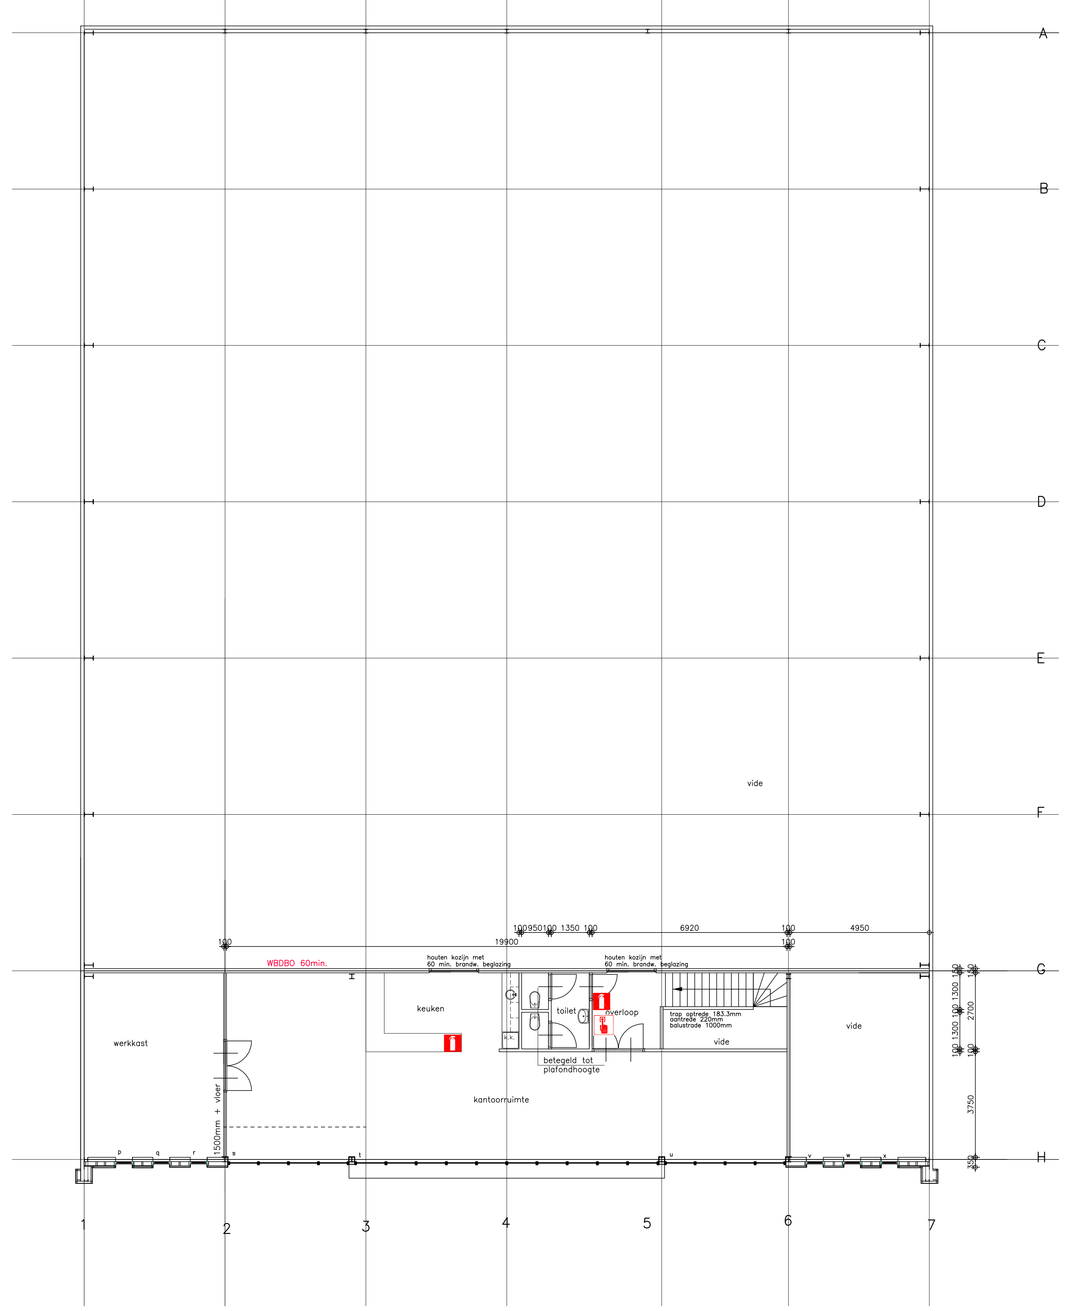

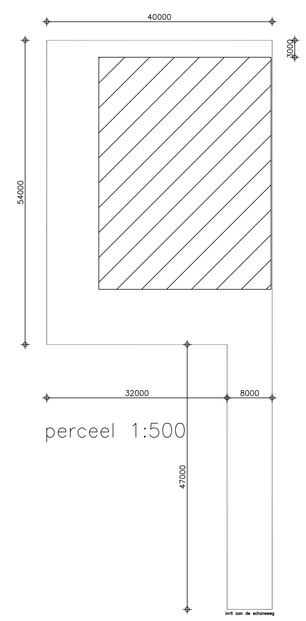

veiligheid:
- een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1;
- een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D bepaald volgens NEN-EN 13501-1;
- de bovenzijde van de trap die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse Dfl en rookklasse s1fl, beide bepaald door de NEN-EN 13501-1;
- een electrische leiding die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse Dca bepaald door de NEN-EN 13501-1;
- de bovenzijde van het dak is volgens de NEN 6063 niet brandgevaarlijk.

gezondheid:
- wering vocht van buitenuit volgens de NEN 2778;
- ventilatie volgens tekening leverancier mechanische ventilatie;
- daglichttoetreding voor de kantoorfunctie bedraagt 2,5% per m2 dit voloet;

energiezuinigheid:
- thermische isolatie, luchtdoorlatendheid, energieprestatie en energiezuinige maatregelen volgens de EPU berekening per losse bijlage, waarbij de energieprestatiecoëfficient voor de kantoorfunctie = 0,8;
- het bouwwerk heeft 21 parkeerplaatsen en zal derhalve 4 laadpalen voor elektrische voertuigen aanleggen;

Installaties:
- een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer of een trapitrede gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux;
- de verlichtingsinstallatie is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit;
- een voorziening voor elektriciteit voldoet aan de NEN 1010 bij lage spanning en aan de NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 bij hoge spanning;
- een vooziening voor elektriciteit wordt aangesloten op het distributienet voor elektriciteit en heeft een voorziening voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid;
- het bouwwerk heeft een voorziening voor drinkwater en warmwater, die de gezondheid niet nadelig beinvloedt;
- de drinkwatervoorziening en de warmwatervoorziening voldoen aan de NEN 1006;
- de drinkwatervoorziening wordt aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater;
- het bouwwerk heeft een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater volgens de NEN 3125;
- het bouwwerk voorziet voor de afvoer van hemelwater door middel van infiltratie op eigen terrein;
- het gebouw heeft een niet-automatische bewaking conform de NEN 2535; Er worden 4 handbrandmelders geplaatst;
- het gebouw is voorzien van losse brandblussers;

locatie brandblusser

handbrandmelder

type A inrichting

Qubiqs is een bedrijf dat woningen isolaeert en naisoleert op locatie.

bouwbureau
jos meeuws
ter craene 15
5712 GD someren
tel. 0493-495400
e-mail info@josmeeuws.nl
website www.josmeeuws.nl

plan voor het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de Schansweg in Neerkant

in opdracht van: [redacted]

datum	schaal	blad	werknummer
22-02-2021	1:100	B-01	20-092