

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het vervangen en verlengen van duikers in de Tasbeek en de Schorfkoelerbeek

Zaaknummer: 2021-Z401

Datum: 16 april 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	10
6.1	Samenvatting aanvraag	10
6.2	Locatie	10
6.3	Vergunningplichtige handelingen	13
6.4	Zorgplicht.....	13
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	13
7	Toetsing.....	14
7.1	Algemeen	14
7.2	Overwegingen	14
7.4	Conclusie toetsing	15
8	Procedure en rechtsbescherming	16
8.1	Procedure	16
8.2	Rechtsbescherming	16
9	Mededelingen	17
10	Bijlagen.....	18

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 januari 2021 een aanvraag ontvangen van Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC te Panningen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het vervangen en verlengen van 3 duikers in de primaire watergangen genaamd Tasbeek en de Schorfkoelerbeek, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC te Panningen, voor:
 - het vervangen en verlengen van 3 duikers, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - situatietekeningen “duikers vervangen en verlengen”, d.d. 15 april 2021, documentnummer 2021-D30869, (bijlage 1);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van de percelen kadastraal bekend als:
 - a. Gemeente Kessel, sectie G, nummer 219, (duiker in de Tasbeek aan de Molenstraat);
 - b. Gemeente Kessel, sectie H, nummer 244, (duiker in de Tasbeek aan de Bosakkerweg);
en
 - c. Gemeente Helden, sectie H, nummer 318, (duiker in de Schorfkoelerbeek aan de Haambergweg, (voor situatieschets zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschap limburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

8. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 2) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.

5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de duikers is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de duikers is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Duiker en stuw Tasbeek, Molenstraat te Kessel

1. Voordat de duiker wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de duiker worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Duiker Molenstraat	Beschrijving / maatvoering
ID nummer	21869 (TAS-2187D)
Type duiker	rechthoekig
Lengte duiker	maximaal 11 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 1,6 m hoog en 1,4 m breed
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	22,47 meter +NAP
Materiaal	Beton

3. De aanwezige stuw dient te worden terug geplaatst en in samenspraak met een toezichthouder van het waterschap te worden ingesteld op de wenselijke peilhoogte.
4. De duiker dient zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
5. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2 (hoogte : breedte).
6. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
7. Aan de in- en uitstroom van de duiker moeten frontmuren bestaande uit natuursteen worden aangebracht (stapelwerk Ardenner Gres, gewichtsklasse minimaal 10/80 kg). De bovenste lagen van het stapelwerk moeten in beton worden vastgezet.
8. De bodem van het oppervlaktewater dient over dezelfde afstand als de in- en uitstroomvoorziening te zijn voorzien van een laag stortsteen in stampbeton met een dikte van minimaal 0,15 meter. De laag stortsteen moet aansluiten op de bodem van de duiker.

Voorschrift 11

Duiker Tasbeek, Bosakkerweg te Kessel

1. Voordat de duiker wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de duiker worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Duiker Bosakkerweg	Beschrijving / maatvoering
ID nummer	24862 (TAS-22300)

Type duiker	Rond
Lengte duiker	maximaal 15 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 1,5 diameter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	20,08 meter +NAP
Materiaal	Beton

- De duiker dient zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
- De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2 (hoogte : breedte).
- De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
- Aan de in- en uitstroom van de duiker moeten frontmuren bestaande uit natuursteen worden aangebracht (stapelwerk Ardenner Gres, gewichtsklasse minimaal 10/80 kg). De bovenste lagen van het stapelwerk moeten in beton worden vastgezet.
- De bodem van het oppervlaktewater dient over dezelfde afstand als de in- en uitstroomvoorziening te zijn voorzien van een laag stortsteen in stampbeton met een dikte van minimaal 0,15 meter. De laag stortsteen moet aansluiten op de bodem van de duiker.

Voorschrift 12

Duiker Schorfkoelerbeek, Haambergweg te Helden

- Voordat de duiker wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de duiker worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Duiker Schorfkoelerbeek Haambergweg te Helden	Beschrijving / maatvoering
ID nummer	23404 (AFW-2058D)
Type duiker	rechthoekig
Lengte duiker	maximaal meter 18
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 1,3 m hoog en 1,75 m breed
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	Gelijk met slootbodem
Materiaal	Beton

- De duiker dient zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
- De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2(hoogte : breedte).
- De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
- Aan de in- en uitstroom van de duiker moeten frontmuren bestaande uit natuursteen worden aangebracht (stapelwerk Ardenner Gres, gewichtsklasse minimaal 10/80 kg). De bovenste lagen van het stapelwerk moeten in beton worden vastgezet.
- De bodem van het oppervlaktewater dient over dezelfde afstand als de in- en uitstroomvoorziening te zijn voorzien van een laag stortsteen in stampbeton met een dikte van minimaal 0,15 meter. De laag stortsteen moet aansluiten op de bodem van de duiker.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC te Panningen is voornemens om een 3 tal duikers te vervangen en verlengen. De aanwezige duikers zijn aan het eind van de levensduur en dienen te worden vernieuwd.

2 van de te vernieuwen duikers bevinden zich in de Tasbeek en 1 duiker bevindt zich in de Schorfkoelerbeek.

Bij de duiker in de Tasbeek aan de Molenstraat te Kessel bevindt zich een stuw, deze zal worden terug geplaatst. Alle 3 duikers zullen volledig vervangen worden en aan beide zijden met 1,5 meter breder worden, dit vanwege verkeersveiligheid.

6.2 Locatie

De duikers worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten:

- Molenstraat : X = 201.356, Y = 368.254;
- Bosakkerweg : X = 202.501, Y = 369.213;
- Haambergweg : X = 192.909, Y = 369.126.

Duiker aan de Molenstraat te Kessel



Foto stuw



De Tasbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Peel en Maas en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Tasbeek heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 18 meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

Duiker aan de Bosakkerweg te Kessel




Foto's oude situatie



De Tasbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Kessel en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Tasbeek heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 18 meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

Duiker aan de Haambergweg te Panningen

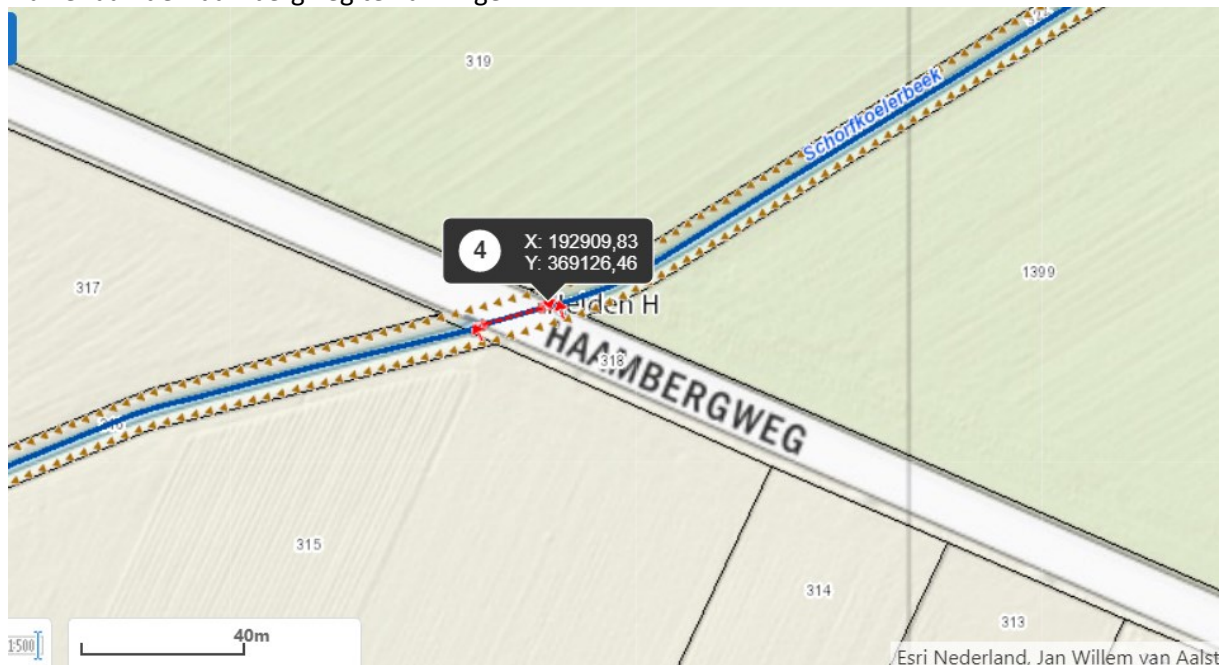

De Schorfkoelerbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Helden en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Schorfkoelerbeek heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 25 meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het vervangen en verlengen van duikers in een primair oppervlaktewater (uitvoeringsregel § 1.3 duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater).

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- § 1.3.3. Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. De duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. De duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

6.5 Andere wet- en regelgeving

In voorschrift 10 lid 1 is aangegeven dat voor de aanleg van de duiker gebaggerd moet worden tot de vaste waterbodem. Voor de waterkwaliteitsaspecten van het baggeren dient een melding op grond van artikel 3.17 Besluit lozen buiten inrichting (Blbi) te worden ingediend.

Ook artikel 3.11 van het Blbi is van toepassing omdat er sprake is van de nieuwbouw van een vast object. Een duiker is een vast object in de zin van het Blbi.

Met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen moet ook worden voldaan aan het Bouwstoffenbesluit.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Tasbeek en de Schorfkoelerbeek hebben een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

4. Aanleggen van een duiker in een primair water.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De aanwezigheid van een duiker of overkluizing kan leiden tot belemmeringen voor de afwatering en het doorvoeren van het water. Van groot belang bij het voorkomen van belemmeringen voor de afwatering, is het doorstromingsprofiel van de duiker. Het doorstromingsprofiel van een duiker en van een overkluizing moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet. De nieuwe duikers zijn getoetst aan de beneden en bovenstroomse duikers. Onder de voorschriften 10, 11 en 12 zijn technische eisen opgenomen, zodat van een afname van de doorstroomcapaciteit geen sprake is.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De duiker mag geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater en de vergunninghouder is de onderhoudsplichtige van de duikers en dient deze vrij te houden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen (zie voorschrift 9, lid 6).

7.3 Afwijking van de aanvraag

In het aanvraagformulier is aangegeven dat er niet gebaggerd gaat worden. Echter om een duiker aan te leggen op de vaste beek of slootbodembodem dient er gebaggerd te worden. Daarom zijn er in de voorschriften voorwaarden voor het baggeren opgenomen. Verder is er in het aanvraagformulier de activiteit "brug aanleggen" geselecteerd, dit moet uiteraard het leggen van een duiker of overkluizing zijn.

Verder is op het aanvraagformulier aangegeven dat de activiteiten zullen plaatsvinden op de percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Kessel, sectie G en F, nummers 182 en 236, en het perceel Helden, sectie H, nummer 322. Dit moet zijn :

Gemeente Kessel, sectie G, nummer 219,(duiker in de Tasbeek aan de Molenstraat);
Gemeente Kessel, sectie H, nummer 244, (duiker in de Tasbeek de aan de Bosakkerweg); en
Gemeente Helden, sectie H, nummer 318, (duiker in de Schorfkoelerbeek aan de Haambergweg),
(voor situatieschets zie bijlage 1).

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 januari 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z401.

De aanvrager is op 23 februari 2021 per e-mail (geregistreerd onder nummer 2021-D16609) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 4 weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 23 maart 2021 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer ZGW 2021-D25700. Daarmee is de procedure opgeschort met 28 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z401:

1. situatietekeningen “duikers vervangen en verlangen”, d.d. 15 april 2021, documentnummer 2021-D30869;
2. Objectenhandboek Waterschap Limburg.

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	duikers
Afmetingen / diameter	Molenstraat Tasbeek 11m, 1.6 x 1.4 (l x h x b) Bosakkerweg Tasbeek 15, 1.4 (l x diameter) Haambergerweg Schorfkoelerbeek minimaal 18 m x 1,3 m hoog en 1,75 m breed
Coördinaten	<ul style="list-style-type: none"> • Molenstraat : X = 201.356, Y = 368.254; • Bosakkerweg : X = 202.501, Y = 369.213; • Haambergerweg : X = 192.909, Y= 369.126.
Afsluiter	Nvt
Vergunning of melding nummer	2021-Z401
Gerealiseerd	Nee
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	Nee
Onderhoudsplichtig	Nee
Tekening	Nvt
Foto's	Zie vergunning