



Begane grond
Peil: 0
Max. bezetting: 65

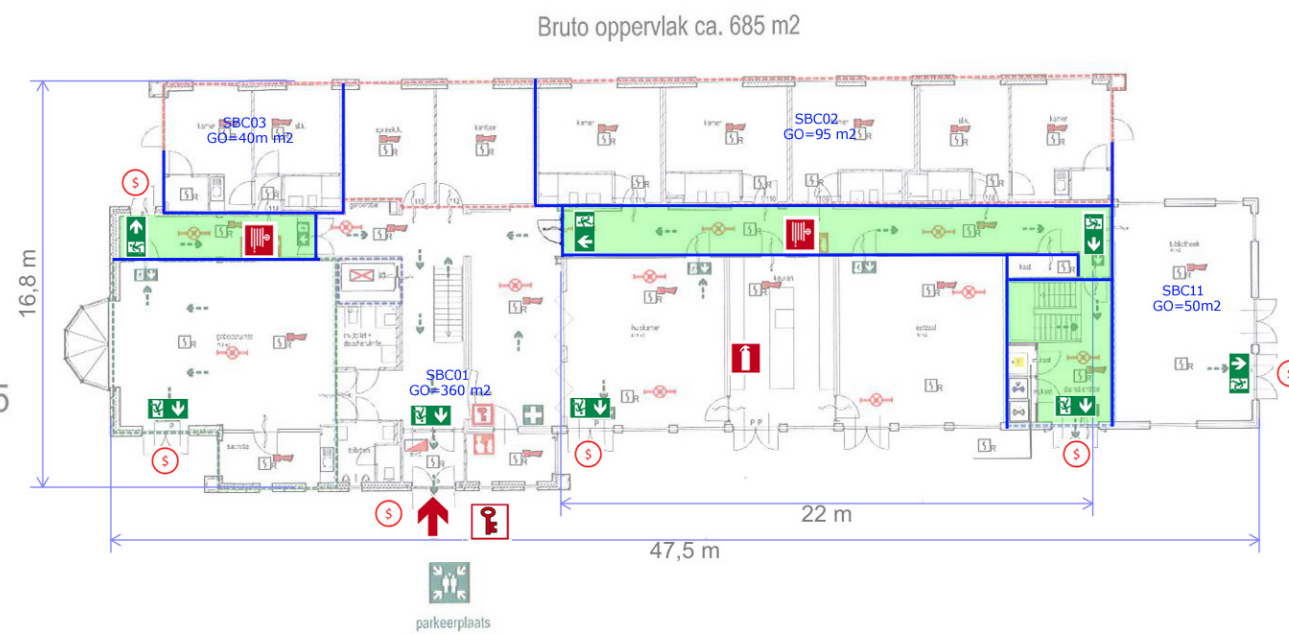

1e Verdieping
Peil: 3200+
Max. bezetting: 20

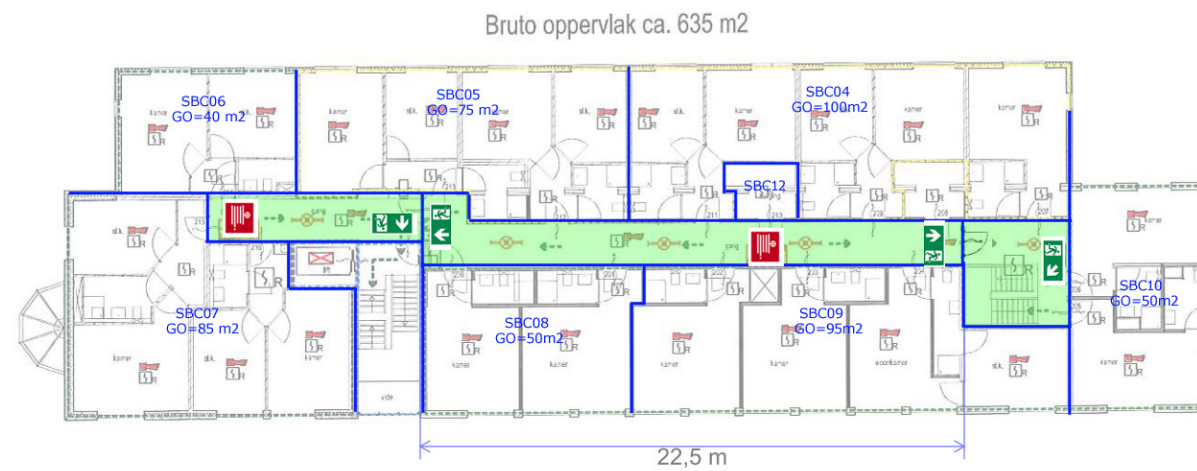

2e Verdieping
Peil: 6003+
Max. bezetting: 0



BRAVEA BRANDVEILIGHEID ADVIESBUREAU VOOR DE BOUW Jan van Heelstraat 30 5615 ND Eindhoven E: info@bravea.nl T: 040-2512343		Brandwerende scheidingen Brandscheiding 20 minuten WBDBO Alle deuren in brandscheidingen zelfsluitend uitvoeren		Brandveiligheideisen afwerkmaterialen <table><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">Brandklasse conform NEN-EN 13501-1</th><th rowspan="2">Rookklasse conform NEN-EN 13501-1</th></tr><tr><th>Extra beschermde vluchtroute</th><th>Overig</th></tr></thead><tbody><tr><td>Binnenoppervlakken (wandafwerkingen en plafonds)</td><td>B</td><td>D</td><td>s2</td></tr><tr><td>Beloopbare vlakken (bouwkundige afwerking)</td><td>Cfl</td><td>Dfl</td><td>s1fl</td></tr><tr><td>Buitenoppervlakken (gevels en luifels)</td><td colspan="2">B</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Brandklasse conform NEN-EN 13501-1		Rookklasse conform NEN-EN 13501-1	Extra beschermde vluchtroute	Overig	Binnenoppervlakken (wandafwerkingen en plafonds)	B	D	s2	Beloopbare vlakken (bouwkundige afwerking)	Cfl	Dfl	s1fl	Buitenoppervlakken (gevels en luifels)	B											Brandmeldinstallatie  Het gebouw moet worden voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN2535 gecombineerd met een ontruimingsinstallatie conform NEN2575. - Inclusief certificering conform CCV-inspectieschema brandmeldinstallaties - Met volledige bewaking - Inclusief doormelding naar Regionale Brandweeralarmcentrale	
	Brandklasse conform NEN-EN 13501-1		Rookklasse conform NEN-EN 13501-1																																
	Extra beschermde vluchtroute	Overig																																	
Binnenoppervlakken (wandafwerkingen en plafonds)	B	D	s2																																
Beloopbare vlakken (bouwkundige afwerking)	Cfl	Dfl	s1fl																																
Buitenoppervlakken (gevels en luifels)	B																																		
Voor verdere toelichting en achtergrond informatie behorende bij deze tekening : zie brandveiligheidsrapport van BRAVEA met kenmerk 19.000		Alle leidingen, kabels en kanalen die door een brandscheiding voeren dienen adequaat brand- en rookwerend te worden afgedicht conform ISSO/SBRCUR publicatie "Brandveilige doorvoeringen" april 2014.																																	
BRANDVEILIGHEIDTEKENING		Constructie		Veilig vluchten																															
OBJECT : Groepszorgwoning Vlierdenseweg 109A Deurne		Verdiepingsvloeren : Brandscheiding 30 minuten WBDBO		Extra beschermde vluchtroute		Alle deuren in gemeenschappelijke vluchtroutes moeten vanuit de vluchtzijde eenvoudig te openen zijn zonder tussenkomst van sleutel																													
		Zoldervloer : Brandscheiding 30 minuten WBDBO																																	
		Constructie-onderdelen die zorg dragen voor instandhouding van brandscheidende wanden en/of vloeren mogen gedurende de aan de betreffende scheiding gestelde brandwerendheids (WBDBO-eis in minuten) niet bezwijken.																																	
BLAD : 19.000.BR01		DATUM : 24/mrt/2020				Buitendeur vanuit binnenuit te openen met knopcilinder, anti panieksluiting of gelijkwaardig																													
				Brandmeldbestrijdingsinstallaties																															
				Brandslanghaspel (lengte 30 meter)		Brandweeringang																													
				Draagbaar blustoestel		Sleutelbuis/kluis																													