

KPN B.V.
Wilhelminakade 123
3072AP Rotterdam

Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadskantoor
Bargelaan 190
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 14071
Contact <https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/>
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum 28 mei 2021
Ons kenmerk Z/21/3236686
Uw kenmerk wow-291245 / 820869
Onderwerp Verleggen telecomcommunicatiekabels KPN B.V.

Contactpersoon Team Vergunningen OR
Doorkiesnummer 14 071 (keuze 3)
Verzenddatum

Geachte heer, mevrouw,

Op 11 maart 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/21/3236686.

Besluit

Naar aanleiding van de ontvangen aanvraag van VolkerWessels Telecom Infratechniek B.V. , namens KPN B.V., met bovengenoemd kenmerk, tot verkrijging van instemming voor het verleggen van telecomcommunicatiekabels zoals aangeduid op de door u toegestuurde werktekening met kenmerk: REC-00165347, deel ik u mede dat het college van burgemeester en wethouders hierbij de gevraagde instemming verleent.

De volgende regelgeving is mede op dit instemmingsbesluit van toepassing:

- Telecommunicatieverordening gemeente Leiden 2012, hierna te noemen: "Telecommunicatie-verordening";
- de meest recente Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Leiden;
- het Handboek Leidingen gemeente Leiden 2012;
- het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden;
- indien in het werkgebied bomen aanwezig zijn moeten de richtlijnen "Boombescherming op bouwlocaties" van Stadswerk, volgens de bijgevoegde poster, worden gevolgd.

Aan dit instemmingsbesluit zijn, op grond van artikel 7 Telecommunicatieverordening, onder meer de volgende voorschriften verbonden:

- De werkzaamheden moeten:
 - starten binnen zes maanden na de datum als in de aanhef van deze brief genoemd; en
 - zijn voltooid binnen zes maanden na aanvang van de werkzaamheden.

- De uitvoering moet voor aanvang van de werkzaamheden afgestemd worden met de heer R. Jansen tel. +31652451685, e-mail r.jansen@leiden.nl, en de lopende bouwprojecten.
 - De Omegaweg moet te allen tijde toegankelijk blijven.
 - In de nabijheid van bomen moet door middel van handkracht worden gegraven.
 - Bij het kruisen van asfalt moet gebruik worden gemaakt van een sleufloze techniek.
 - Minimaal vijf werkdagen van te voren moeten de werkzaamheden digitaal worden aangemeld in MOOR <https://moor.opbrekingen.nl/>. Voorzien van een duidelijke fasering.
- Indien hier niet aan wordt voldaan, dan vervalt het instemmingsbesluit.

Voorts attenderen wij u er op dat voordat u start met de uitvoering van de werkzaamheden u:

- minimaal twee weken van tevoren een definitief werkplan ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders via Melding.Kabels.en.Leidingen@leiden.nl moet hebben aangeboden, zie ook paragraaf 5.2 Handboek; en
- Ten minste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden moeten bewoners en bedrijven langs het tracé schriftelijk worden geïnformeerd over de start en inhoud van de werkzaamheden. Een kopie van dit schrijven moet voor aanvang van de werkzaamheden als bijlage worden toegevoegd aan de MOOR-melding <https://moor.opbrekingen.nl/>.

Bijgevoegde documenten

De volgende toegevoegde gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning:

Werktekening

Verkeersplan

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u op grond van de Legesverordening Jaar leges verschuldigd.

Herstelwerkzaamheden openbare ruimte

De herstelwerkzaamheden van de schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen zullen in rekening worden gebracht conform het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden.

Bezwaar

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".

Hoogachtend,


College van burgemeester en wethouders,
namens deze,



A. Barendsen
Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte

WERKEN ROND BOMEN


OPSLAG, PARKEREN EN TRANSPORT

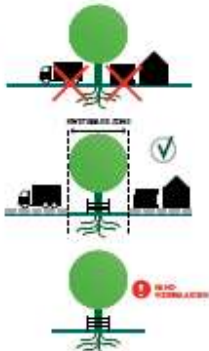

Voor opslag, parkeren en vervoer gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld: het plaatsen van drukvaste dielen op plaatsen.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan.

GRAVEN, OPHOGEN EN ANDERE BODEM-BEWERKINGEN

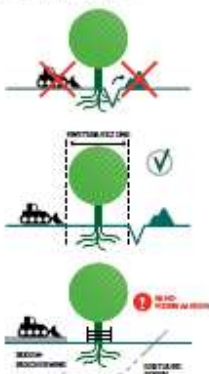


Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld: minimale graaf-afstanden en wortelbescherming.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan.

Kubelgaten, manneliken en gemaakte bomen bedekken soms een goot afdekking. Het bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kubelgaten en leidingen (KLC-molding, WICN).

KWETSBAAR BOOMZONE




1 Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materiaal zijn binnen de KWETSBAAR BOOMZONE alleen toegestaan MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

RANDVOORWAARDEN EN EISEN

1. Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom (minimaal 10 cm op minimaal 2 m boven het maaiveld) en markeer deze als beschermd boomgebied.
2. Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en materiaal alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
3. Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
4. Het Werkplan vormt de gids voor (per boom) welke op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materiaal en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd.
5. Werkzaamheden mogen de duurzaamheid van de boom niet in gevaar brengen.
6. Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde Werkplan.

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICATIEF)


Stam Ø	Minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet	Eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstane boom (trunk lide)
20 cm	> 1,25 m	2,0 m
40 cm	> 1,50 m	2,5 m
60 cm	> 1,75 m	3,0 m
80 cm	> 2,00 m	3,5 m
100 cm	> 2,25 m	4,0 m
150 cm	> 3,00 m	5,0 m



1 Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

Kijk voor aanvullende informatie over randvoorwaarden en een goedgekeurd Werkplan op: www.leidenpost.nl

BRONBEMALING EN VERANDERINGEN IN GRONDWATERSTAND

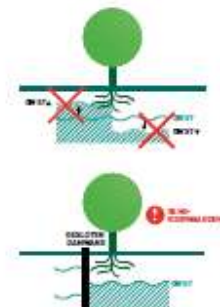

Voor bronbemaling en veranderingen in de grondwaterstand gelden randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een gesloten bronbemaling.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan.

VLOEISTOFFEN EN GASSEN



Bodemverboden gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de boomplanten en aan bomen.

Houd gassen en vloeistoffen, maar ook containers en tankwagens, op grote afstand van de kwetsbare boomzone.

SNOEIWERKZAAMHEDEN



Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming van de opdrachtgever of directie, ook wanneer er sprake is van een gebroken of beschadigde tak.

De afgeleverde afbeelding is het afbeeldingsrecht.



Kijk voor meer info op www.norminstituutbomen.nl