




Uitgangspunt stroomschema: DucoLine 23ZR (cap. 22.6 dm³/s/ml)
 schuifpuien M-01 en M-05 DucoFlat 12ZR (cap. 11.55 dm³/s/ml)

Afzuiging in badruimte dmv badruimte ventilator vzv timer
 aangesloten op de lichtschakelaar

Toevoer verse lucht minimaal 50% rechtstreeks van buiten

Toe- en afvoer dient in balans te zijn

Afzuiging toilet min. 7 dm³/s

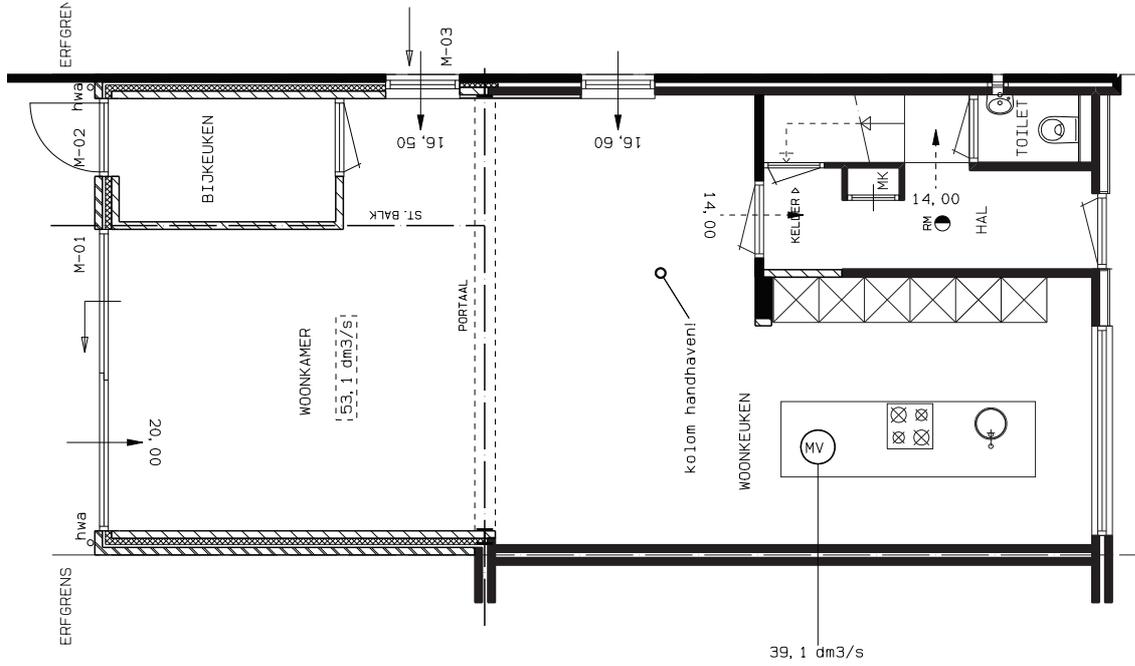

Uitgangspunt stroomschema: Buva Fitstream 21 (cap. 21,0 dm³/s/m³)
 Afzuiging in badruimte dmv badruimte ventilator vzw timer
 aangesloten op de lichtschakelaar

Toevoer verse lucht minimaal 50% rechtstreeks van buiten

Toe- en afvoer dient in balans te zijn

Afzuiging toilet min. 7 dm³/s


toevoer verse lucht van buiten, met capaciteit

overstroom naar andere ruimte met aangegeven capaciteit

mechanische ventilatie met aangegeven capaciteit (afvoer).

Positie afzuigpunten indicatief weergegeven

minimaal vereiste ventilatie-capaciteit verblijfsgebied

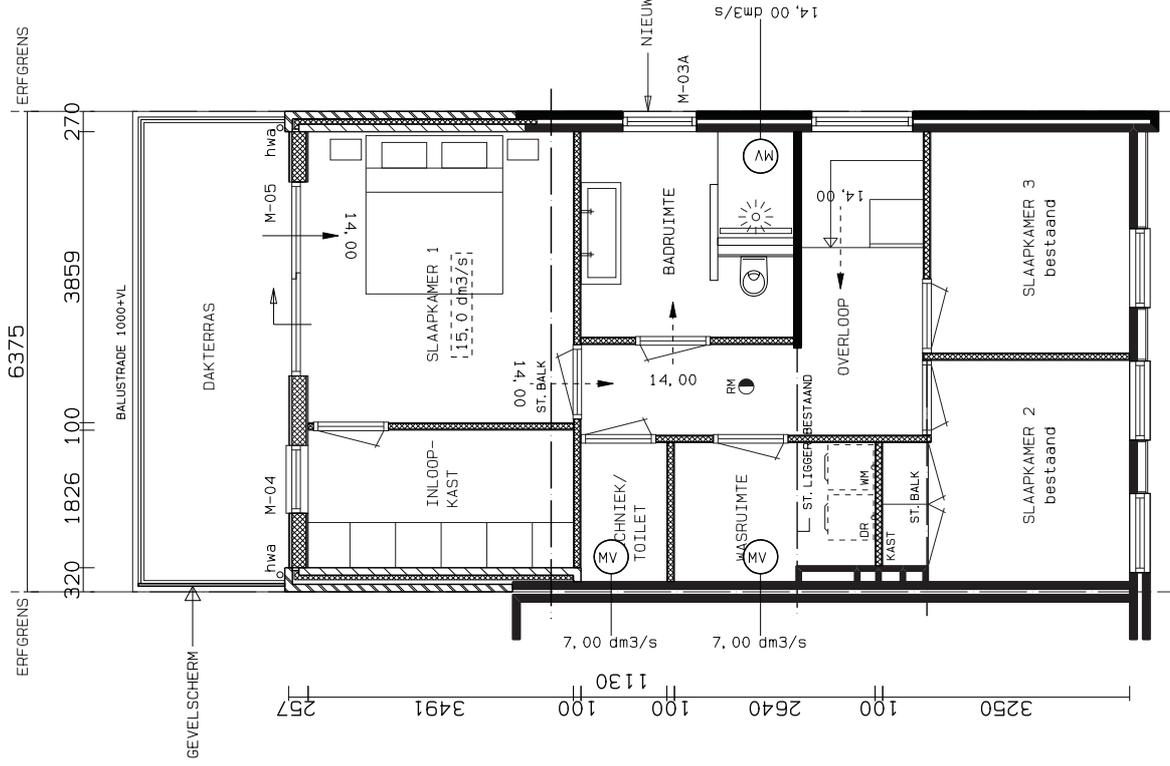

STROOMSCHEMA VENTILATIE