Gemeente Breda

Bijlage 2 bij besluit
Z2021-001259-V1 V&L

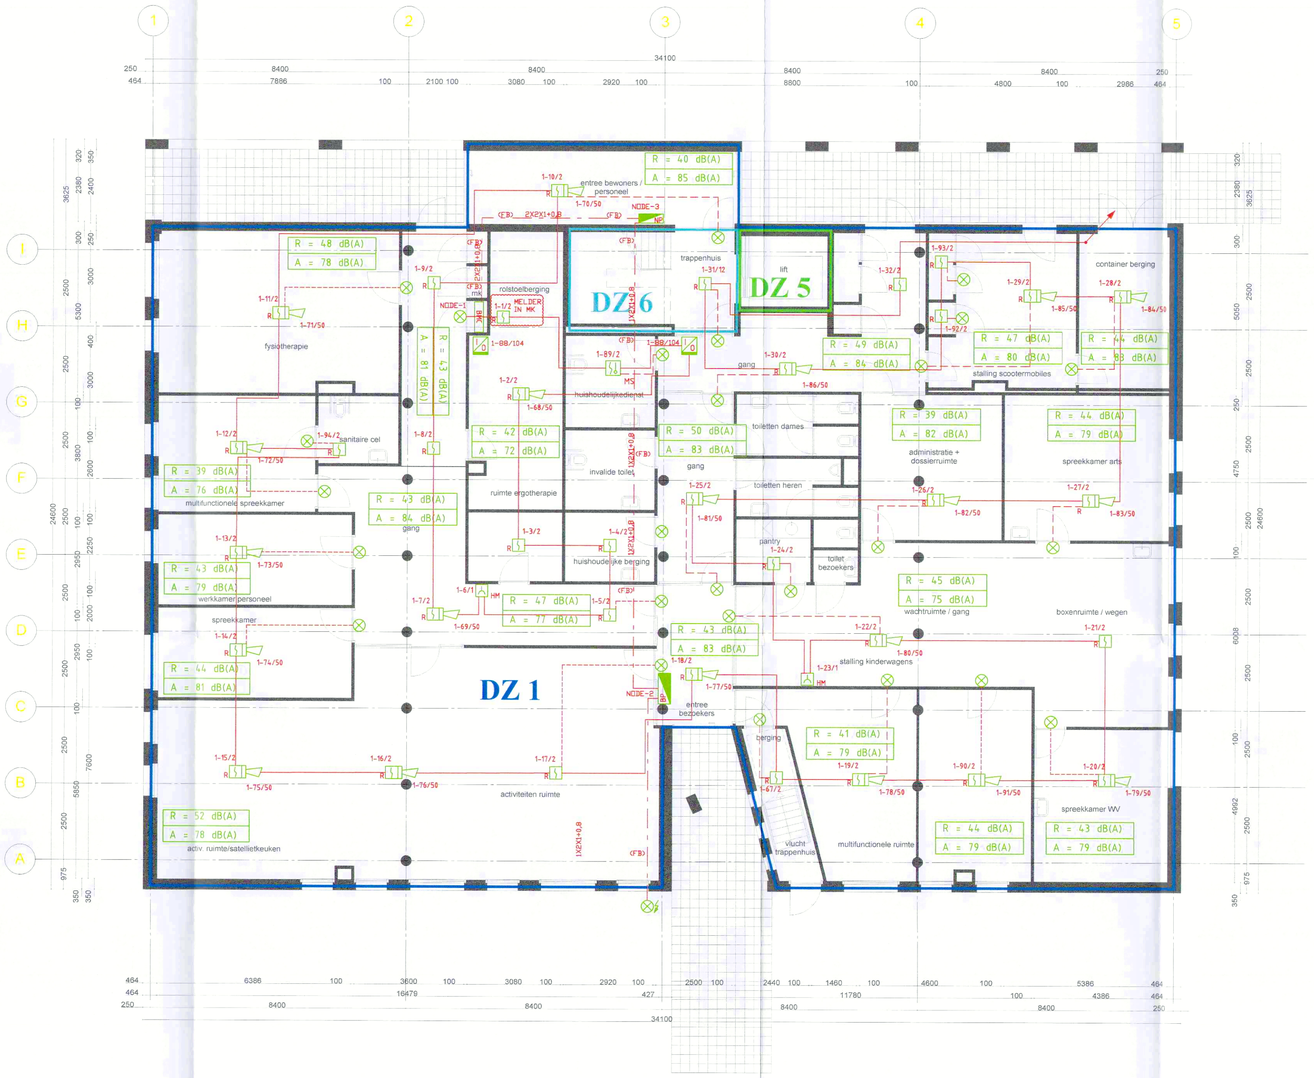

RENVOOI:

- BMC — Brandmeldcentrale
- R — Optische rookmelder
- ASD — Aspiratierookmelder
- NV — Noodvoeding
- Handbrandmelder
- SW — Akoestische signaalgever 'slow-whoop'
- Flitslicht
- Nevenindicator
- RSW — Optische rookmelder met akoestische signaalg. 'slow-whoop'
- MS — Multi-sensormelder met akoestische signaalg. 'slow-whoop'
- I/O Module
- Stijgstuk
- Zakstuk
- [1] Nummer detectiezone
- Detectiezone
- R = 48 dB(A) — R= db(A) in rust
- A = 76 dB(A) — A= dB(A) in alarm

Nummering melders: Lus-element-zone

* FB op installatie tekening vermeld

van dijnsen
installatiewerken • beveiligingen

Heerbaan 100
4817 NL Breda
Postbus 2243
4800 CE Breda
Tel.: [redacted]
Fax:

1e Controle Projecteringsdeskundige	Paraaf:	2e Controle Projecteringsdeskundige	Paraaf:
Naam: [redacted] Datum: 22-01-2021		Naam: [redacted] Datum: 22-01-2021	
Controle Installatie deskundige Naam: Datum:	Paraaf:	Revisie	

Onderwerp	Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie Installatietekening Begane grond
Project	Alwel Locatie T 10486 Kangoeroestraat 1 4817 GA Breda

IFC Bouwkundig	
IFC Constructie	
IFC Installatie	
DWG Onderlegger	

Wijziging	A	14-12-2020	NGT	Revisie
Wijziging	B	19-01-2021	FUS	extra melder in badkamer/opslag
Wijziging	C			

Getekend	NGT
Datum	24-11-2020
Gecontr.	FUS
Formaat	A1
Schaal	1:100
Proj. Nr.	P2060173
Tek. Nr.	2.4817GA.001-B1/1

Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet gecopieerd of aan derden ter inzage gegeven worden

Gemeente Breda
Bijlage bij besluit
Z2021-001259-V02
17-06-2021
Ven L