


## Voorstel oplaadlocatie

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aanvraagnummer                                                     | P3245-2-0005743               |
| Straatnaam                                                         | Gerrit Jan van der Veenstraat |
| Huisnummer                                                         | 10                            |
| Postcode                                                           | 2264DR                        |
| Plaats                                                             | Leidschendam                  |
| Gemeente                                                           | Leidschendam-Voorburg         |
| Aantal oplaadparkeerplaatsen ( <i>ster = oplaadparkeerplaats</i> ) | 2                             |

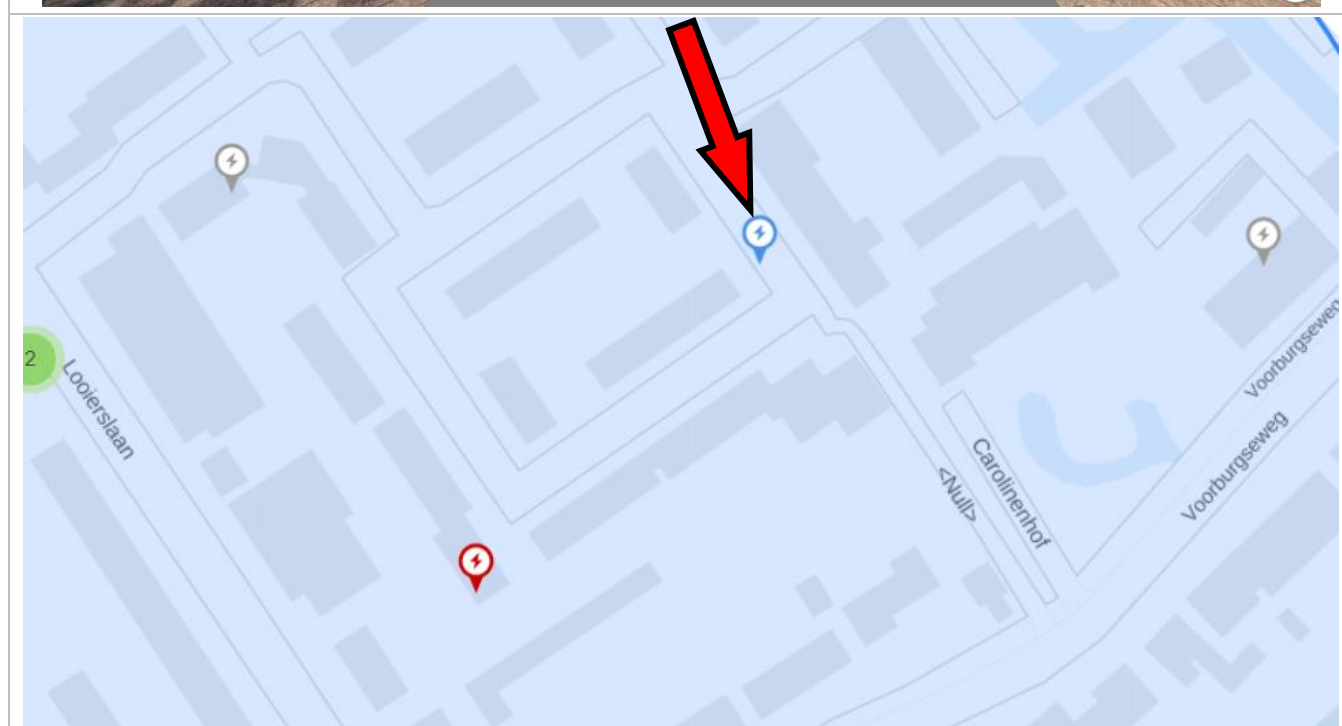

## Laadpaalgegevens

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier oplaadpaal         | EVBox                                                                                  |
| Type oplaadpaal                | Zuilmodel M3162-5101                                                                   |
| Kleur                          | RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)                                              |
| Netbeheerder                   | Stedin                                                                                 |
| Capaciteit aansluiting         | 3x25A E-aansluiting                                                                    |
| Type meter                     | Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest                         |
| Netbeheerderscilinder          | Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting |
| 1-arbeidsgang                  | Ja                                                                                     |
| Aarding (indien 1-arbeidsgang) | Ja                                                                                     |
| Installatieverantwoordelijke   | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Firma storingsdienst           | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Storingsnummer                 | 088 369 29 14                                                                          |

## Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal\*

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i> | ENGIE |
| Belijning door                                                    | ENGIE |
| E-tegel door                                                      | ENGIE |

\* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.

## Contactgegevens ENGIE


|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Organisatie                | ENGIE Infra & Mobility BV    |
| E-mailadres contactpersoon | Shergedion.apostel@engie.com |

## Opmerkingen

3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> parkeervakken inrichten.

## Voorstel oplaadlocatie

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aanvraagnummer                                                     | P3259-2-0005763       |
| Straatnaam                                                         | Dokter Huijserstraat  |
| Huisnummer                                                         | 102                   |
| Postcode                                                           | 2265BM                |
| Plaats                                                             | Leidschendam          |
| Gemeente                                                           | Leidschendam-Voorburg |
| Aantal oplaadparkeerplaatsen ( <i>ster = oplaadparkeerplaats</i> ) | 2                     |

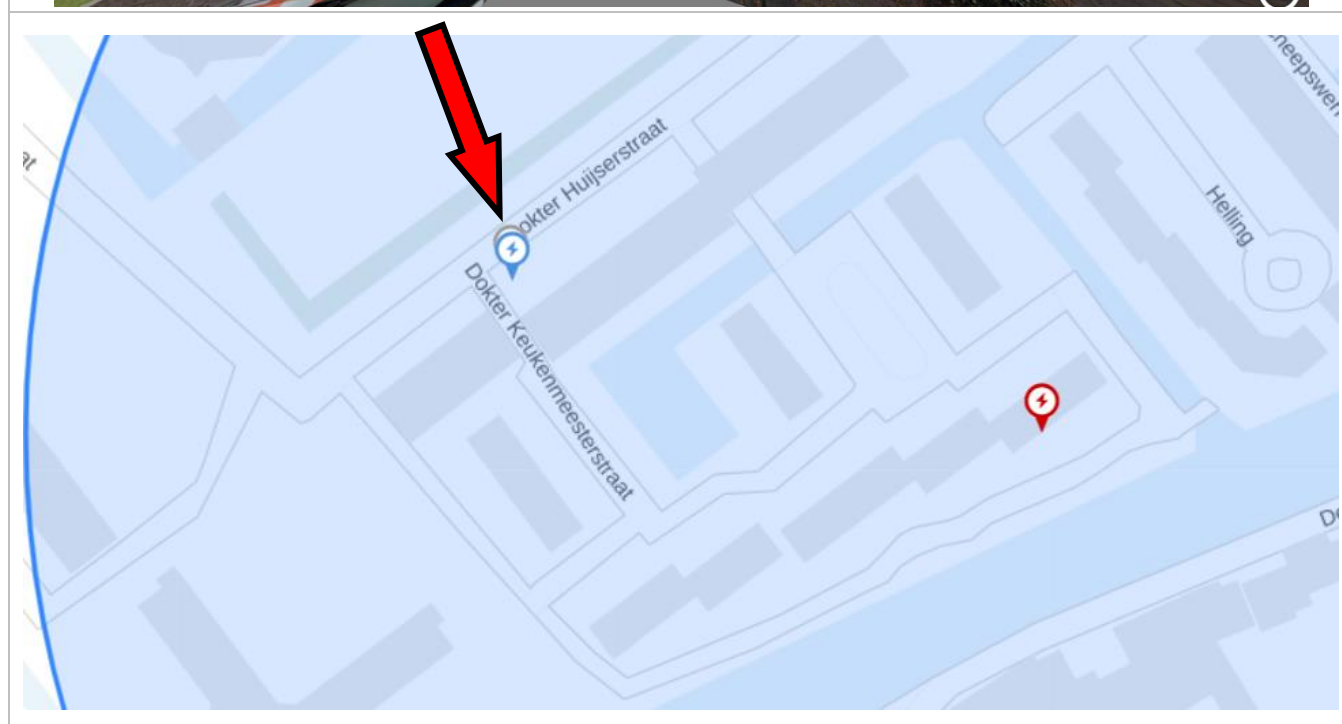

## Laadpaalgegevens

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier oplaadpaal         | EVBox                                                                                  |
| Type oplaadpaal                | Zuilmodel M3162-5101                                                                   |
| Kleur                          | RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)                                              |
| Netbeheerder                   | Stedin                                                                                 |
| Capaciteit aansluiting         | 3x25A E-aansluiting                                                                    |
| Type meter                     | Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest                         |
| Netbeheerderscilinder          | Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting |
| 1-arbeidsgang                  | Ja                                                                                     |
| Aarding (indien 1-arbeidsgang) | Ja                                                                                     |
| Installatieverantwoordelijke   | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Firma storingsdienst           | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Storingsnummer                 | 088 369 29 14                                                                          |

## Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal\*

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i> | ENGIE |
| Belijning door                                                    | ENGIE |
| E-tegel door                                                      | ENGIE |

\* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


## Contactgegevens ENGIE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Organisatie                | ENGIE Infra & Mobility BV    |
| E-mailadres contactpersoon | Shergedion.apostel@engie.com |

## Opmerkingen

## Voorstel oplaadlocatie

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aanvraagnummer                                                     | P3271-2-0005777          |
| Straatnaam                                                         | Hoekweg / Hoekenburglaan |
| Huisnummer                                                         | 76 (Hoekenburglaan)      |
| Postcode                                                           | 2275TG (Hoekenburglaan)  |
| Plaats                                                             | Voorburg                 |
| Gemeente                                                           | Leidschendam-Voorburg    |
| Aantal oplaadparkeerplaatsen ( <i>ster = oplaadparkeerplaats</i> ) | 2                        |

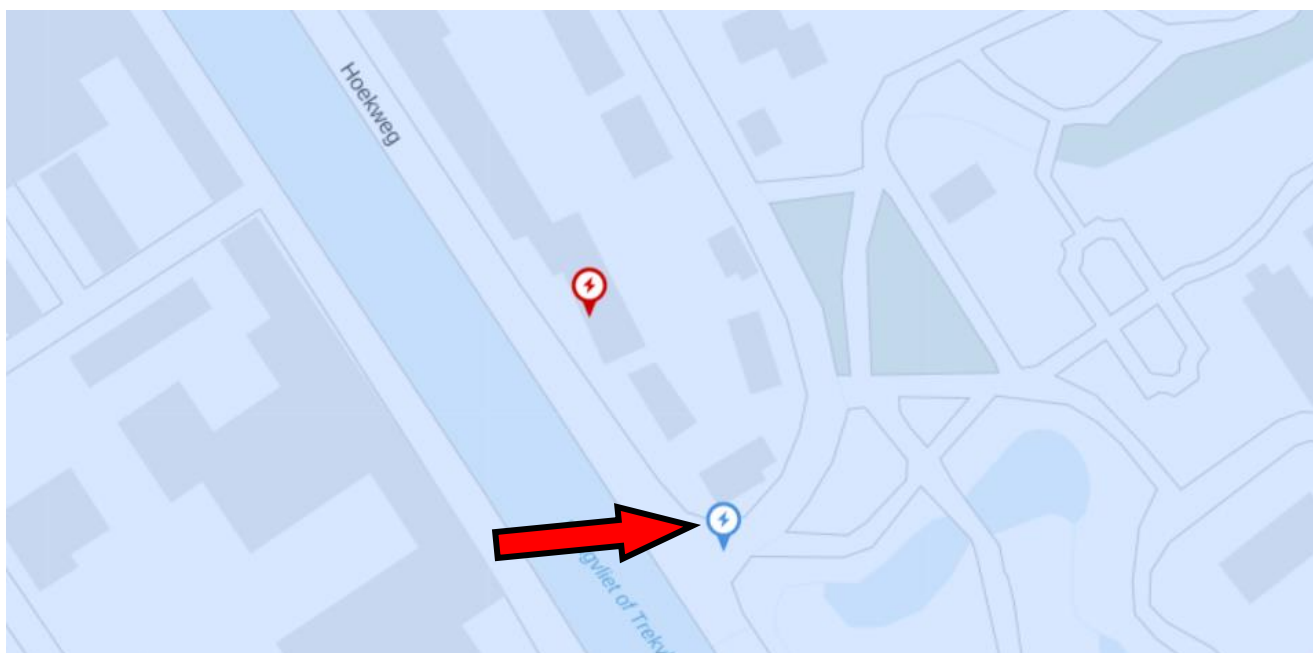

## Laadpaalgegevens

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier oplaadpaal         | EVBox                                                                                  |
| Type oplaadpaal                | Zuilmodel M3162-5101                                                                   |
| Kleur                          | RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)                                              |
| Netbeheerder                   | Stedin                                                                                 |
| Capaciteit aansluiting         | 3x25A E-aansluiting                                                                    |
| Type meter                     | Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest                         |
| Netbeheerderscilinder          | Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting |
| 1-arbeidsgang                  | Ja                                                                                     |
| Aarding (indien 1-arbeidsgang) | Ja                                                                                     |
| Installatieverantwoordelijke   | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Firma storingsdienst           | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Storingsnummer                 | 088 369 29 14                                                                          |

## Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal\*

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i> | ENGIE |
| Belijning door                                                    | ENGIE |
| E-tegel door                                                      | ENGIE |

\* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


## Contactgegevens ENGIE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Organisatie                | ENGIE Infra & Mobility BV    |
| E-mailadres contactpersoon | Shergedion.apostel@engie.com |

## Opmerkingen

## Voorstel oplaadlocatie

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aanvraagnummer                                            | P3282-2-0005786          |
| Straatnaam                                                | Johan David Zocherstraat |
| Huisnummer                                                | 174                      |
| Postcode                                                  | 2272SN                   |
| Plaats                                                    | Voorburg                 |
| Gemeente                                                  | Leidschendam-Voorburg    |
| Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats) | 2                        |

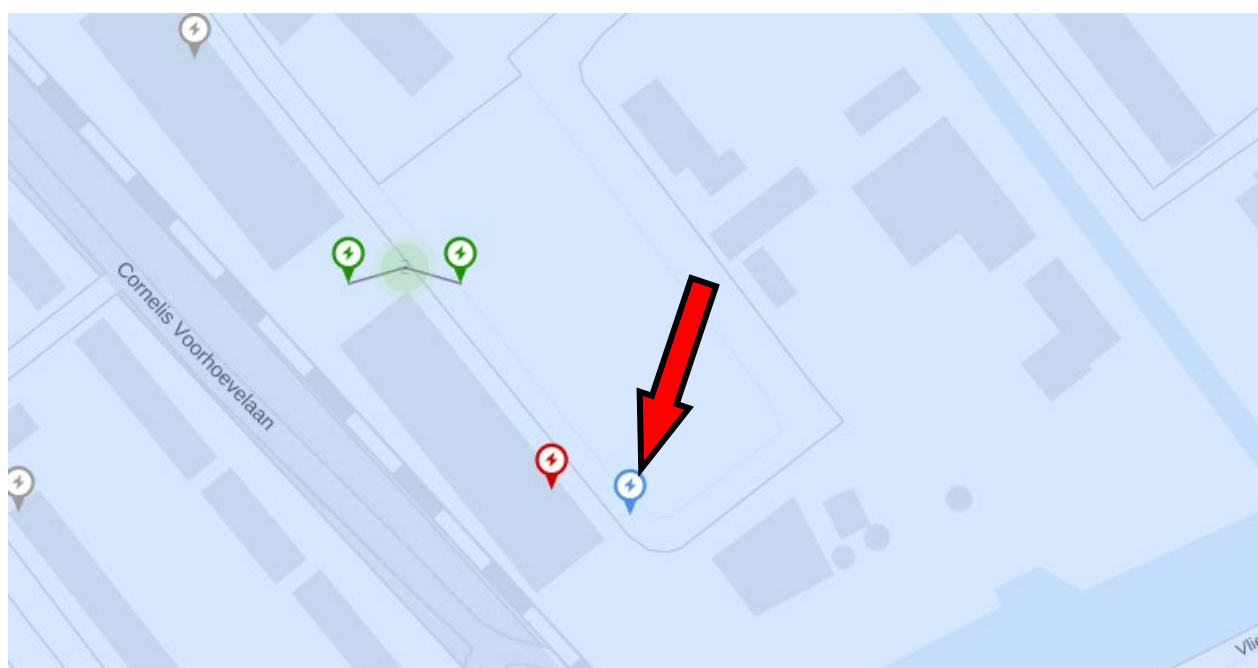

## Laadpaalgegevens

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier oplaadpaal         | EVBox                                                                                  |
| Type oplaadpaal                | Zuilmodel M3162-5101                                                                   |
| Kleur                          | RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)                                              |
| Netbeheerder                   | Stedin                                                                                 |
| Capaciteit aansluiting         | 3x25A E-aansluiting                                                                    |
| Type meter                     | Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest                         |
| Netbeheerderscilinder          | Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting |
| 1-arbeidsgang                  | Ja                                                                                     |
| Aarding (indien 1-arbeidsgang) | Ja                                                                                     |
| Installatieverantwoordelijke   | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Firma storingsdienst           | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Storingsnummer                 | 088 369 29 14                                                                          |

## Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal\*

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i> | ENGIE |
| Belijning door                                                    | ENGIE |
| E-tegel door                                                      | ENGIE |

\* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


## Contactgegevens ENGIE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Organisatie                | ENGIE Infra & Mobility BV |
| E-mailadres contactpersoon | ijsbrand.koper@engie.com  |

## Opmerkingen

## Voorstel oplaadlocatie

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aanvraagnummer                                                     | P3285-2-0005818       |
| Straatnaam                                                         | Veursestraatweg       |
| Huisnummer                                                         | 222                   |
| Postcode                                                           | 2265CK                |
| Plaats                                                             | Leidschendam          |
| Gemeente                                                           | Leidschendam-Voorburg |
| Aantal oplaadparkeerplaatsen ( <i>ster = oplaadparkeerplaats</i> ) | 2                     |

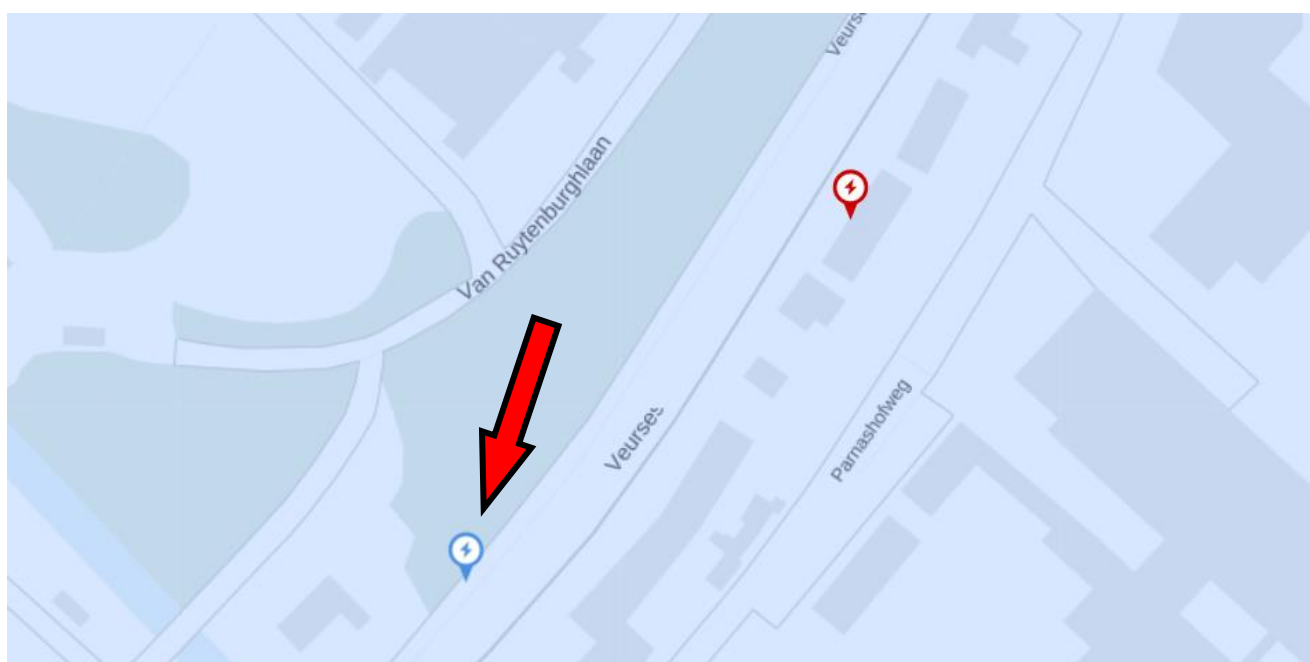

## Laadpaalgegevens

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier oplaadpaal         | EVBox                                                                                  |
| Type oplaadpaal                | Zuilmodel M3162-5101                                                                   |
| Kleur                          | RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)                                              |
| Netbeheerder                   | Stedin                                                                                 |
| Capaciteit aansluiting         | 3x25A E-aansluiting                                                                    |
| Type meter                     | Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest                         |
| Netbeheerderscilinder          | Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting |
| 1-arbeidsgang                  | Ja                                                                                     |
| Aarding (indien 1-arbeidsgang) | Ja                                                                                     |
| Installatieverantwoordelijke   | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Firma storingsdienst           | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Storingsnummer                 | 088 369 29 14                                                                          |

## Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal\*

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i> | ENGIE |
| Belijning door                                                    | ENGIE |
| E-tegel door                                                      | ENGIE |

\* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.


## Contactgegevens ENGIE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Organisatie                | ENGIE Infra & Mobility BV    |
| E-mailadres contactpersoon | Shergedion.apostel@engie.com |

## Opmerkingen

## Voorstel oplaadlocatie

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aanvraagnummer                                            | P3287-2-0005781          |
| Straatnaam                                                | Laan van Nieuw Oosteinde |
| Huisnummer                                                | 139                      |
| Postcode                                                  | 2274EE                   |
| Plaats                                                    | Voorburg                 |
| Gemeente                                                  | Leidschendam-Voorburg    |
| Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats) | 2                        |

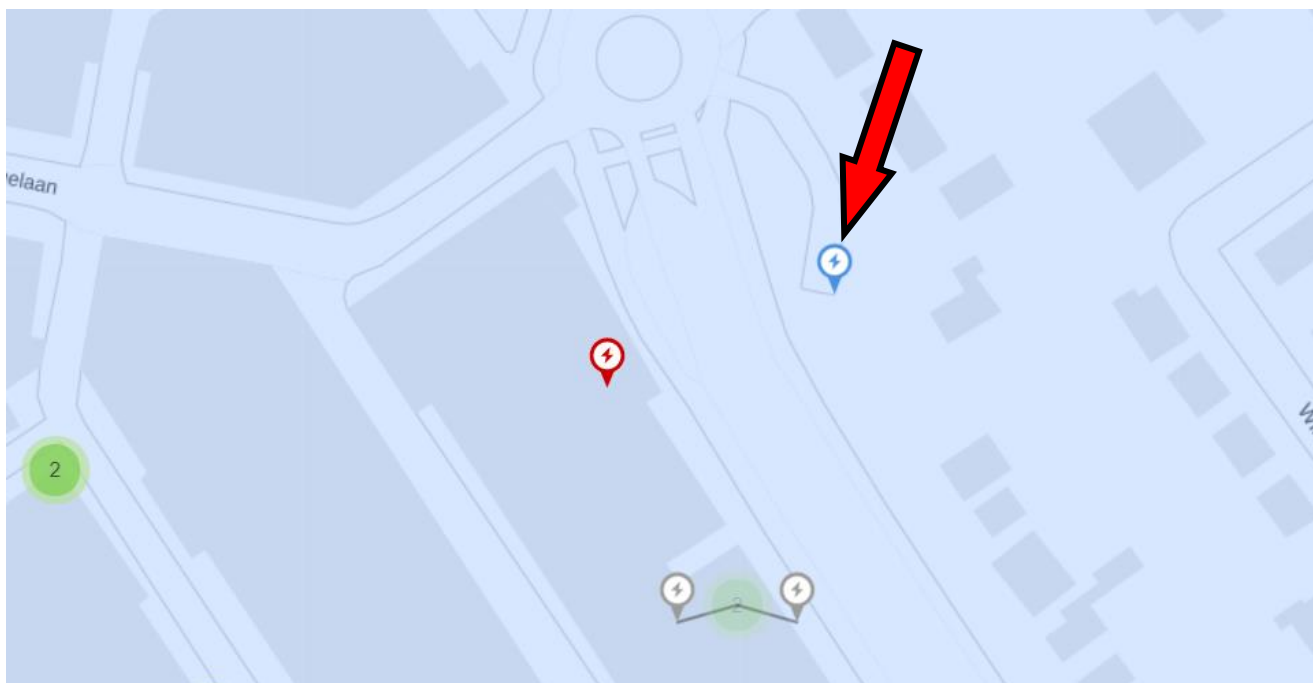

## Laadpaalgegevens

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier oplaadpaal         | EVBox                                                                                  |
| Type oplaadpaal                | Zuilmodel M3162-5101                                                                   |
| Kleur                          | RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)                                              |
| Netbeheerder                   | Stedin                                                                                 |
| Capaciteit aansluiting         | 3x25A E-aansluiting                                                                    |
| Type meter                     | Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest                         |
| Netbeheerderscilinder          | Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting |
| 1-arbeidsgang                  | Ja                                                                                     |
| Aarding (indien 1-arbeidsgang) | Ja                                                                                     |
| Installatieverantwoordelijke   | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Firma storingsdienst           | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Storingsnummer                 | 088 369 29 14                                                                          |

## Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal\*

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i> | ENGIE |
| Belijning door                                                    | ENGIE |
| E-tegel door                                                      | ENGIE |

\* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.

## Contactgegevens ENGIE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Organisatie                | ENGIE Infra & Mobility BV    |
| E-mailadres contactpersoon | Shergedion.apostel@engie.com |

## Opmerkingen