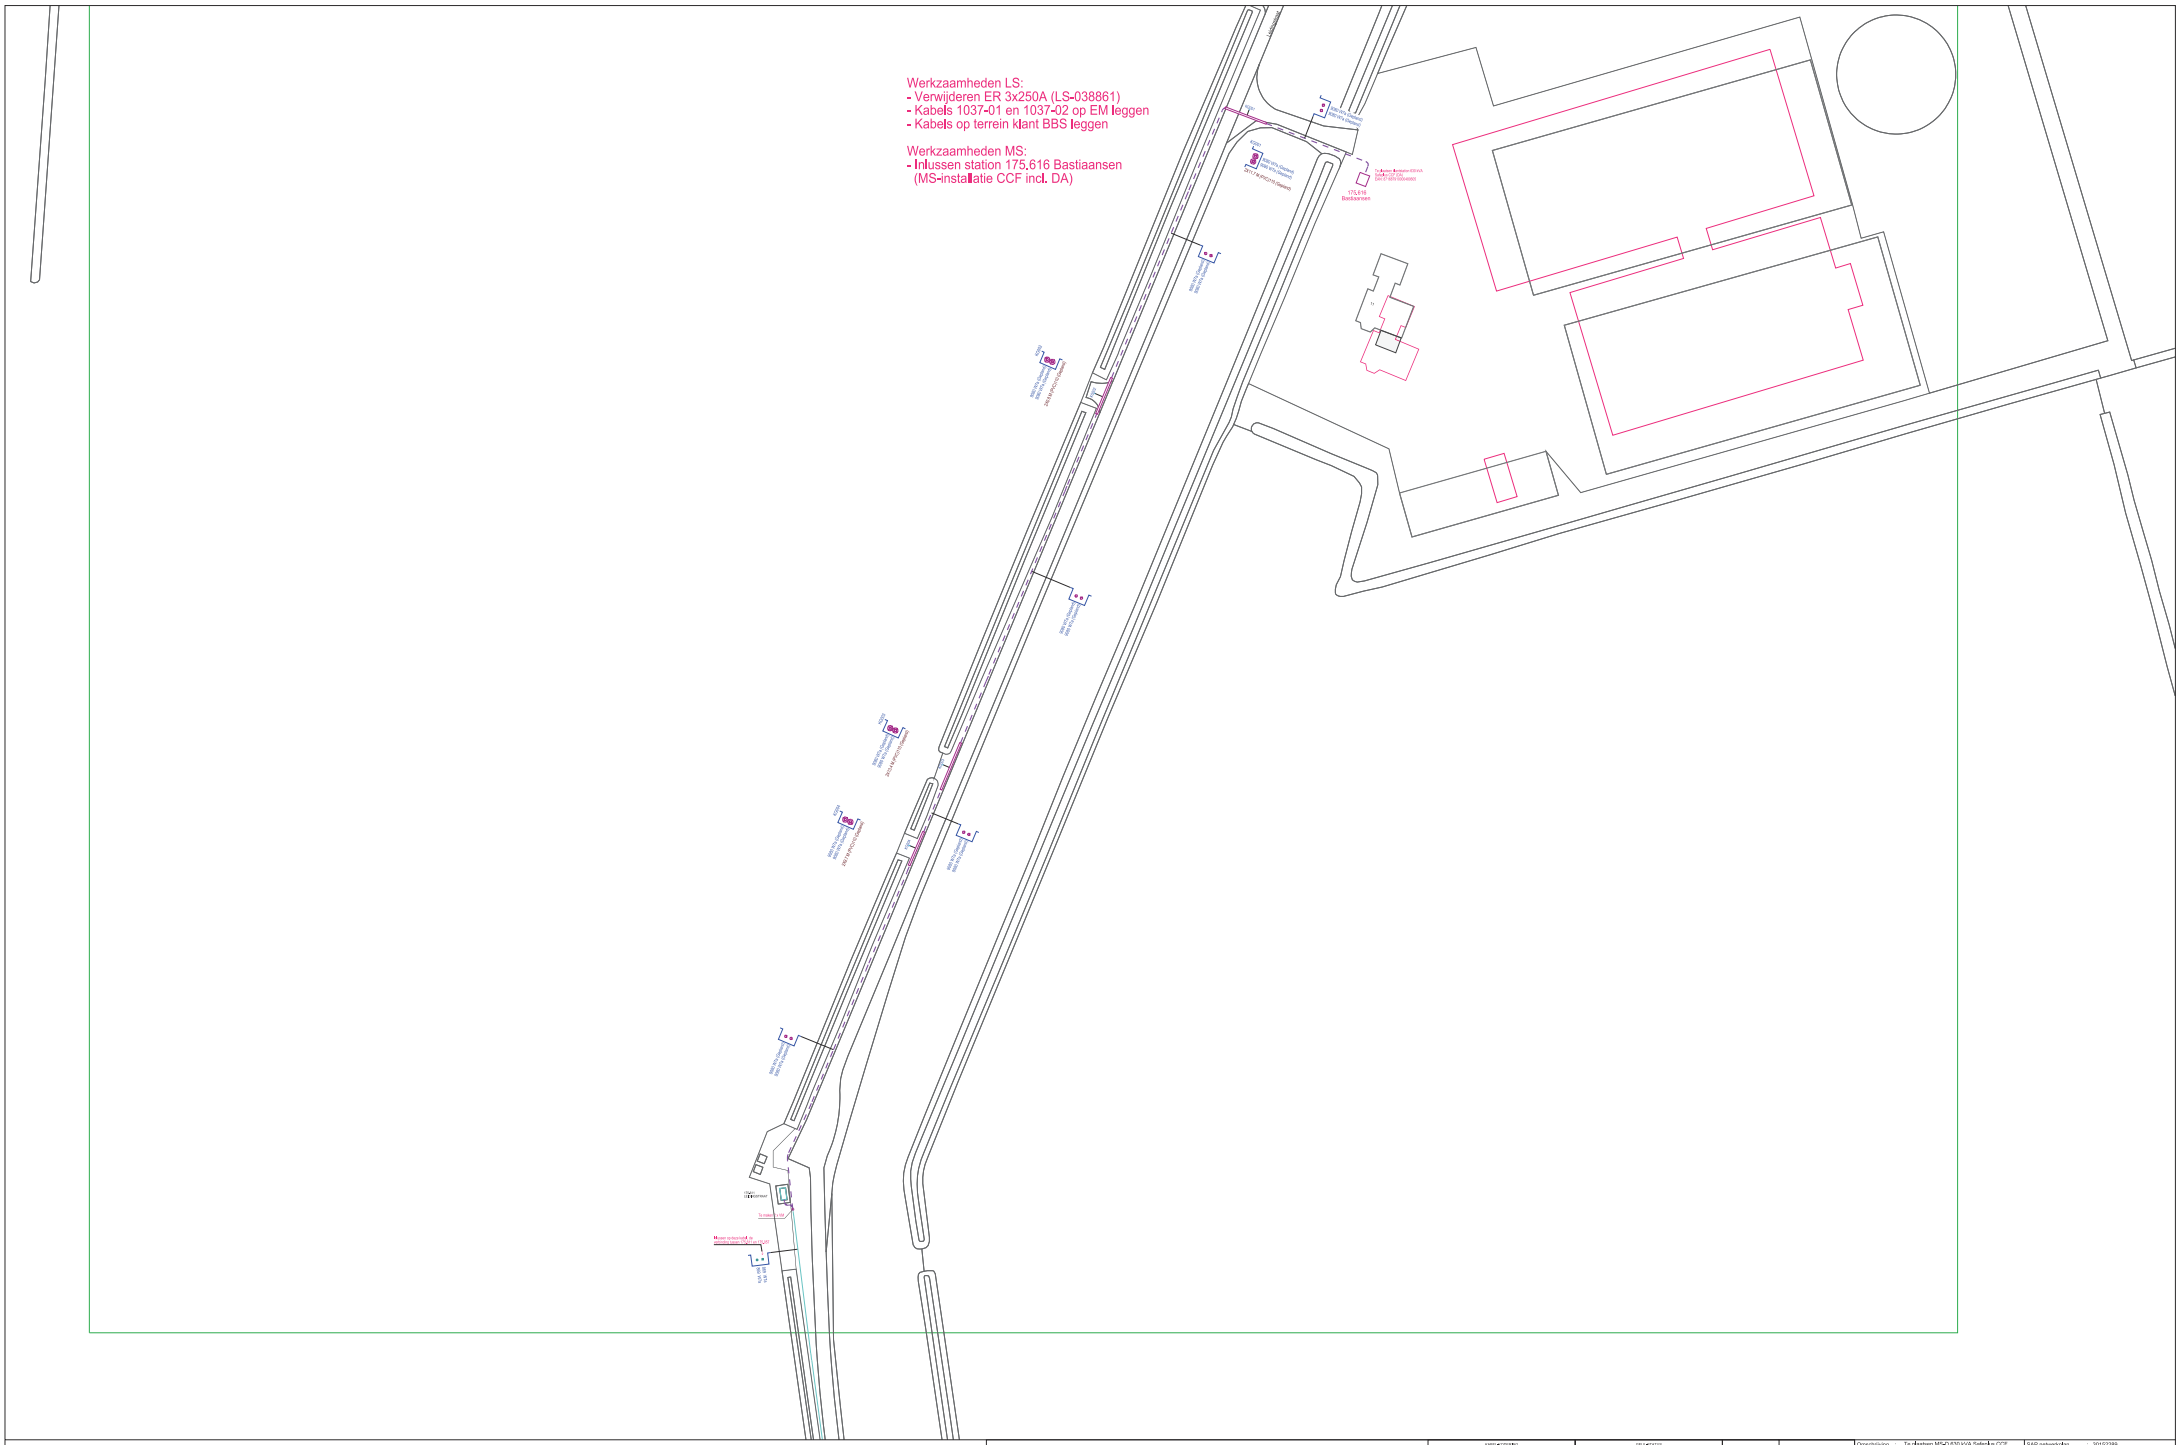
Werkzaamheden LS:
- Verwijderen ER 3x250A (LS-038861)
- Kabels 1037-01 en 1037-02 op EM leggen
- Kabels op terrein klant BBS leggen
Werkzaamheden MS:
- Inlussen station 175,616 Bastiaansen
(MS-installatie CCF incl. DA)
175,616
Bastiaansen
11
Hoogspanning
Hoogspanning
Hoogspanning