


## Voorstel oplaadlocatie

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Aanvraagnummer                                            | P3395-2-0006056  |
| Straatnaam                                                | Zoutziederstraat |
| Huisnummer                                                | 32               |
| Postcode                                                  | 3231AZ           |
| Plaats                                                    | Brielle          |
| Gemeente                                                  | Brielle          |
| Aantal oplaadparkeerplaatsen (ster = oplaadparkeerplaats) | 1                |

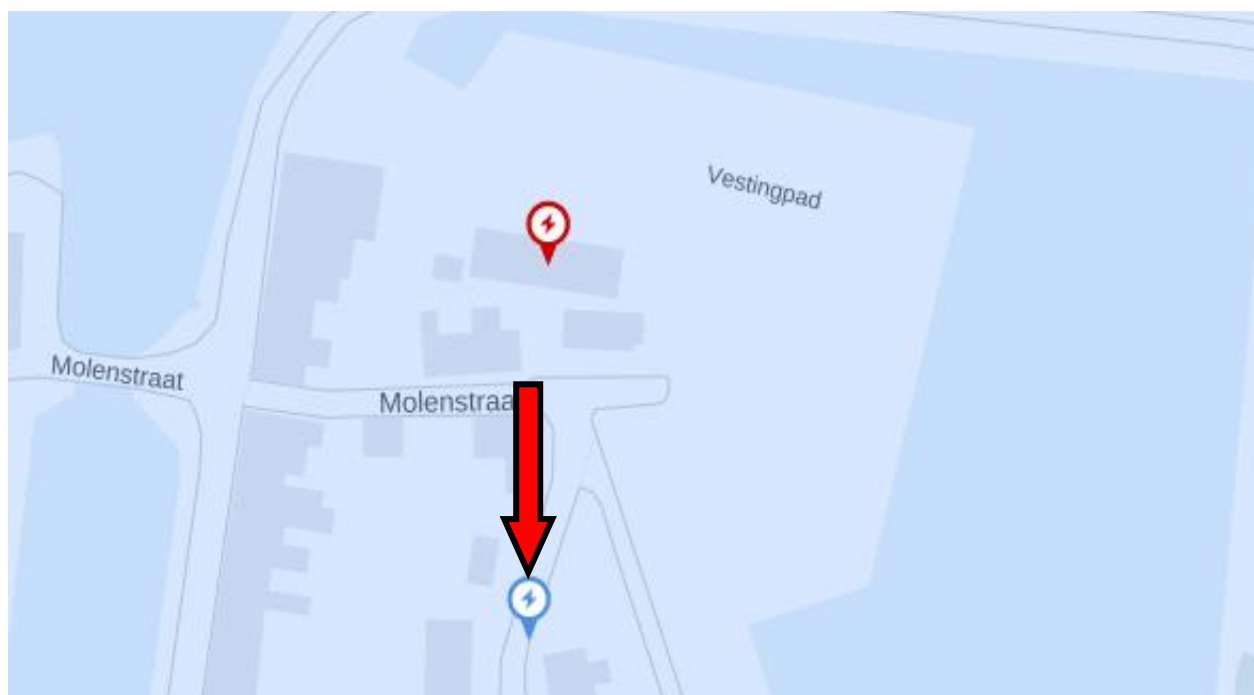

## Laadpaalgegevens

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier oplaadpaal         | EVBox                                                                                  |
| Type oplaadpaal                | Zuilmodel M3162-5101                                                                   |
| Kleur                          | RAL 0003500 RS antracietgrijs (Standaard)                                              |
| Netbeheerder                   | Stedin                                                                                 |
| Capaciteit aansluiting         | 3x25A E-aansluiting                                                                    |
| Type meter                     | Slimme, digitale meter die energieverbruik op afstand uitleest                         |
| Netbeheerderscilinder          | Ja, aannemer dient netbeheerderscilinder te plaatsen tijdens realisatie netaansluiting |
| 1-arbeidsgang                  | Ja                                                                                     |
| Aarding (indien 1-arbeidsgang) | Ja                                                                                     |
| Installatieverantwoordelijke   | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Firma storingsdienst           | ENGIE Infra & Mobility BV                                                              |
| Storingsnummer                 | 088 369 29 14                                                                          |

## Oplaadparkeerplaatsen bij laadpaal\*

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Bebording door <i>(pijl wordt altijd afgeplakt door aannemer)</i> | ENGIE    |
| Belijning door                                                    | Gemeente |
| E-tegel door                                                      | Gemeente |

\* De vakken voor elektrisch laden dienen te worden ingericht conform het Programma van Eisen. Tevens staat in het beleidskader (BD-3) de gestelde richtlijnen voor het inrichten van de parkeervakken voor elektrisch laden voor de gemeente Rotterdam.

## Contactgegevens ENGIE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Organisatie                | ENGIE Infra & Mobility BV |
| E-mailadres contactpersoon | wim.tenwolde@engie.com    |

## Opmerkingen