




Zie tek. 14.21.0010-1009-004

Zie tek. 14.21.0010-1009-006

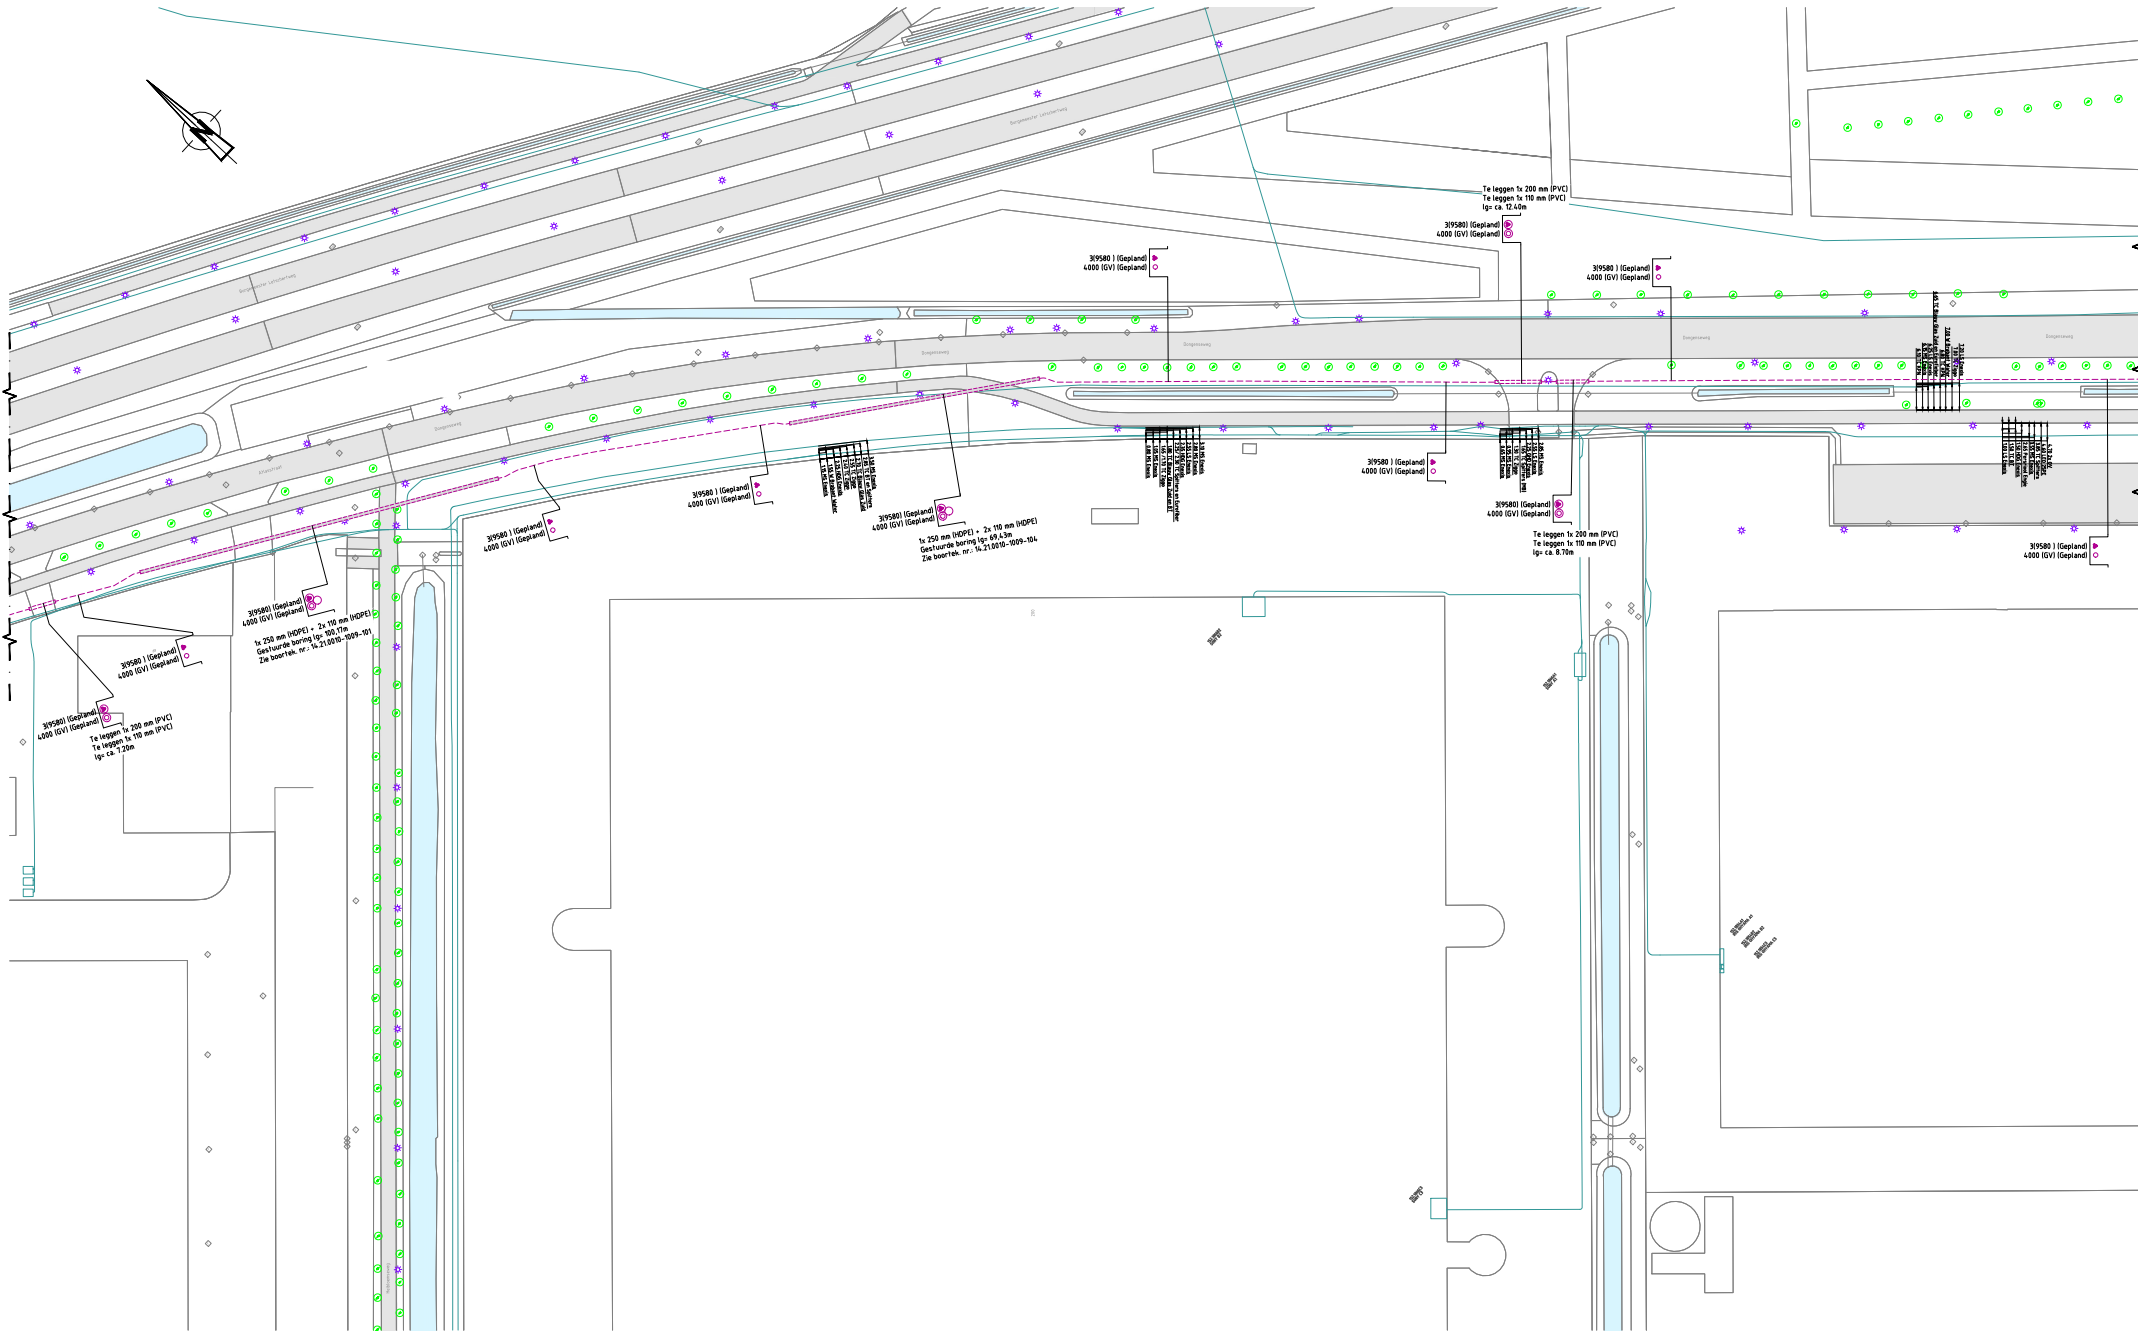

Theoretisch profiel
bij aanleg van 1 kabelbundel + HDPE bus f.b.v glasvezel
naar in cm.

Kabel ordening conform OMT Totaal	
0080	1x1800 mm YMKV-voeding 120kV-1x1800 (AMM+as3+1)
0086	1x1800 mm YMKV-voeding 120kV-1x1800 (AMM+as3+1)
4000	1x400 mm HDPE
7118	VDO-VMKV-0.6kV-0.62 SC
0077	2x1x1800 mm YMKV-0.6kV
0082	2x1x1800 mm YMKV-0.6kV
0088	2x1x1800 mm YMKV-0.6kV
0087	YMKV-voeding 670kV-1x240 (AMM+as3+1)
0089	YMKV-voeding 670kV-1x240 (AMM+as3+1)
0090	YMKV-voeding 670kV-1x240 (AMM+as3+1)
0091	YMKV-voeding 670kV-1x240 (AMM+as3+1)
0092	YMKV-voeding 670kV-1x240 (AMM+as3+1)
0093	YMKV-voeding 670kV-1x240 (AMM+as3+1)
0094	YMKV-voeding 670kV-1x240 (AMM+as3+1)
0095	YMKV-voeding 670kV-1x240 (AMM+as3+1)

Bijzondere aanpak	
71010000	Bestaande kabels en leidingen zijn ingeklemd volgens klemdring
	Exakte locatie van de bestaande kabels en leidingen tijdens uitvoering bepalen door middel van proefsleuven

Geel status	
Gepland	Gepland
Bestaand	Bestaand
Te verwijderen	Te verwijderen
Symbolen	
Gepland	Kabel gepland
Bestaand	Kabel bestaand
Te verwijderen	Kabel te verwijderen

Projectgegevens	
Projectnaam	Kabelverbinding Vossenberg
Opdrachtgever	Burgemeester Leischerweg - Atlasstraat - Dongenseweg
Genesteld	Geneente Tilburg
Datum	14-02-2021
Uitsluit	1000
Formaat	A4
Blad	1 van 1
Status	Definitief
Aanpakgegevens	
Tracétoetsing	Tracétoetsing middenspanning
ENEXIS	ENEXIS
14.21.0010-1009-005	