
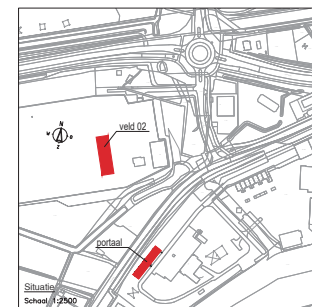


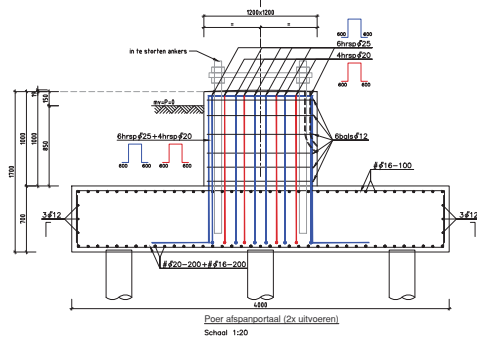

Renvooi

- Alle hoogtematen t.o.v. Peil
- Opstortingen: voor alle in het zicht komende randen, tot 300mm onder het maaiveld, vellingkanten 20x200m toepassen
- Het tijdstip van ontkisten van betonnen delen moet worden bepaald aan de hand van de gemiddelde kubusdruksterkte en het voorschrijf dat moeten voldaan aan de eis dat de opgevoikte temperatuur en de omgevingstemperatuur van het beton niet meer dan 5°C verschillen. Het minimale aantal dagen tot ontkisten is 2 dagen
- Uitsluitend afstandhouders van beton of kunststof toepassen

Material		Extrudering op buitenste wapening in mm			Wapening sendeling
Staal	Beeton	Vlacon	Saicon	Kalsbeum	Taalgang volgens NEN 3870
B 500	soort cement	bevoen 50	bevoen	50	
	elektrodoelwaas C50/37	elgijant 50	elgijant	Wanden	
	elgijant	elgijant 50	elgijant	Wanden	
	elgijant	elgijant 50	elgijant	Wanden	

Overlappingslengde								
Diameter	8	10	11	12	16	20	25	32
ribb-borren				650	950	1300	1800	
ribb-ender				450	650	950	1250	
ball-borren								
ball-ender								
kolon boremask 200 mm				650	950	1200	1700	
kolon overg				450	650	850	1200	

Bekneping en kolkneping	De lessen van de dooropende bekning verspreiden, meestal 2 dagen per les en met een minimale overloppingsgange, volgens toestanden tabel. Beknepen/lessen <u>zelden</u> lessen <u>deurlopen</u> . Onderscheiden <u>lessen</u> <u>in</u> <u>deurlopen</u> <u>deurlopen</u> .
Vooropening en wandopening	Bij bekning van verspreiden of doorlopen toestanden overloppingsgange. Bij bekning van traditionele bekning met de overloppingsgange worden <u>gewoonlijk</u> <u>zelden</u> de lessen verspreiden worden aangebracht. Bij inder dan 25% overloppingsgange (in het toestanden gebied met een breedte van 1,3 x overloppingsgange) geldt dat de overloppingsgange uit toestanden tabel <u>gewoonlijk</u> worden doorlopen 1,5.

Peil = 0 = maaiveld = aanname 3875+ NAP (in het werk te controleren)

Projectnummer Omsom: P.0370948.101		
Projectnummer Tensel: 002.996.20		
Telefoonnummer Tensel: 00992-01-30005		
3	Aankruifingen f.b.v. indenom DO	18-06-2021
2	Aankruifingen f.b.v. indenom DO	11-06-2021
1	Aankruifingen f.b.v. indenom DO	04-06-2021
0	Eerste uitgave	31-05-2021
Wij of Electricing		Stukus
		Gefabriceerd door
		Gecontroleerd door

Project	Projectie	Documentaart
Tennet Geertuidenberg, GT150	12350028	Tekening
Omexen Dordrecht	Tekeningnummer	
	410	
Stadstaat	Weg nr	Wegnummer
Afspanportaal	3	28-06-2021
Wegning - plattegrond en details	Blad	Schakel
	5/1	150/20
		Formaat
		A0