

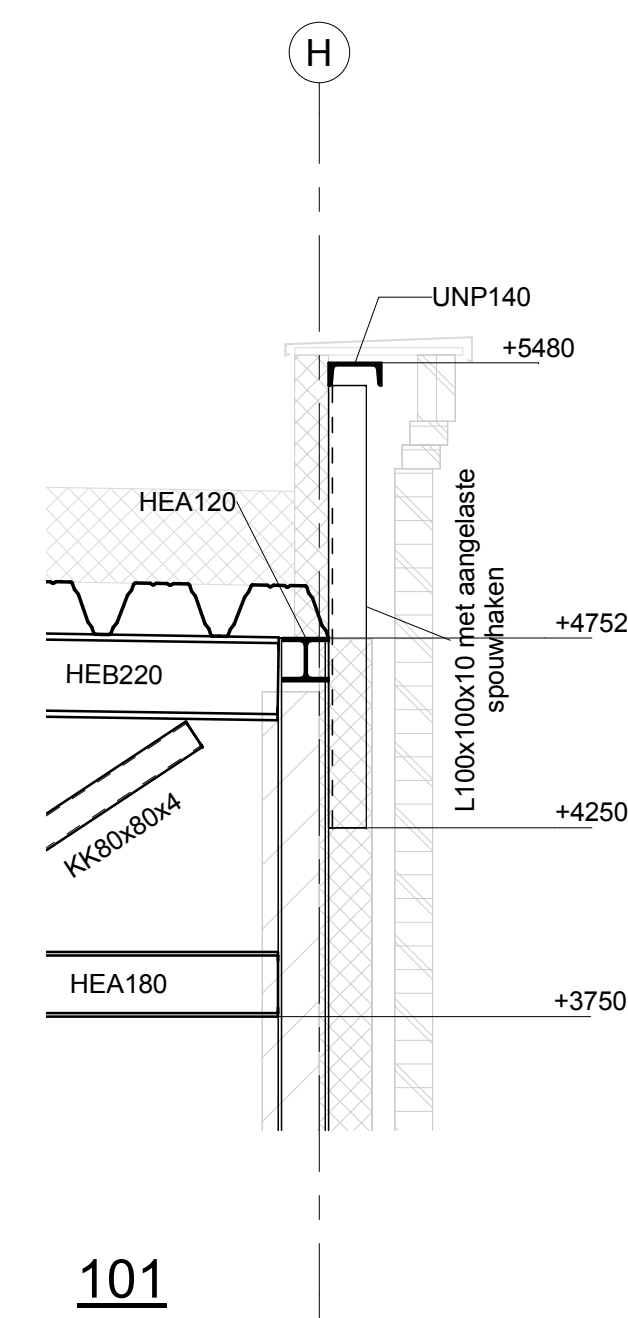


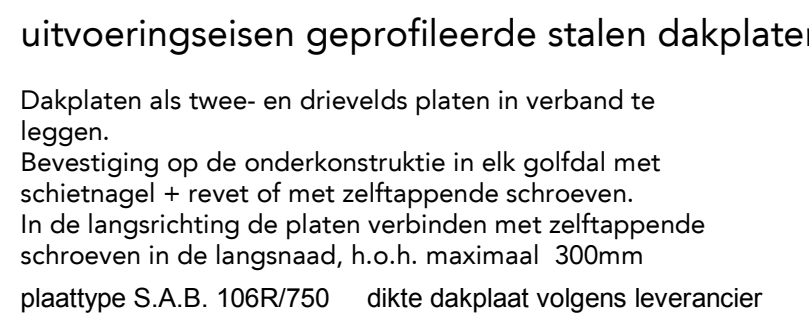

strips ten behoeve van horizontale binnendoos of sandwichpaneel.
kokers ten behoeve van de hulpconstructie voor de dakrandbeveiliging.
dit detail geeft principe aan, geldt niet voor koppelingen van kolommen en liggers.

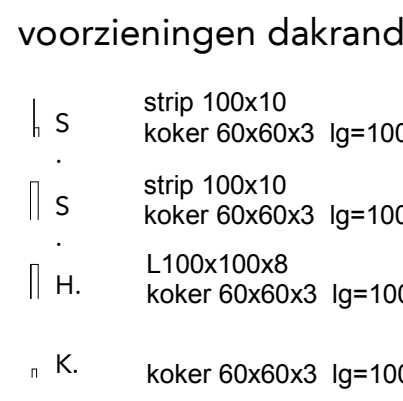

Op het dak voldoende noodafvoeren aanbrengen,
geheel conform NEN-EN 1991-1-3/NB

[illegible]

Remvooi: R+M rollaag r muror volgens opgave leverancier R.V. versterkte strook in de vloer vlv. opgave leverancier P.S. prefab betonsteun vlv. 500gve leverancier P.B. prefab betonlaten, niet vloerdagend vlv. leverancier P.B.V. prefab betonlaten, vloerdagend vlv. opgave leverancier gordring en ballastg verankeren aan constructiewand  kolom op constructie  kolom onder constructie	Remvooi wanden:  wand onder de vloer  betoonwand onder de vloer  verhoogde kwaliteit kalkzand  wandpilaar op de vloer  lijnlat op de vloer  betoonkolom onder de vloer  betoonkolom op de vloer  prefab betoonkolom op de vloer
--	---

[illegible]

Kalkzandsteen:	Metelsteen	CS16	Fb = 16 N/mm ²	Profielstaal:	S235 koers/buizen
	Blokken/elementen	CS12	Fb = 12 N/mm ²		S235 overige
	Blokken/elementen	CS20	Fb = 20 N/mm ²		Oppervlakte behandelings volgens:
	Blokken/elementen	(Hogedruk)	CS28	Fb = 28 N/mm ²	Volgens NEN-EN 1993-1-3 Min. 0,4 mm, M16-8,8, tenzij anders vermeld
Poris o.e.g.	Poristoesje o.g.		Fb = 15 N/mm ²	Lassen:	Volgens NEN-EN 1993-1-3 Min. 0,4 mm, M16-8,8, tenzij anders vermeld
	Poristoesje o.g.	(Holle steen)	PM20	Butten:	Fb = 18 N/mm ²
	Poristoesje o.g.	(Holle steen)	PM25	Huidwalstalen:	Fb = 21 N/mm ²
Betonstenen:	MBI / BA o.g.		Fb = 20 N/mm ²	Standaardklasse:	C18
Mortalklei:	Fm = 10 N/mm ² , tenzij anders vermeld			Kiemaklassen:	

Onderdeel	dak laag en hoog		
Opdrachtgever	Van Grunsven Bouw & Ontwikkeling BV, Postbus 27, 5469 ZG Erp		
Architect	CIER Architecten BV, Postbus 88, 5100 AB Dongen		
Datum	Status	Schaal	Projectnummer
02-03-2021		1:100	21050
A	Constructeur	Designer	Blad
B			
C			
D	Modelleur	Author	B02
E			

