



Tijdelijke situatie

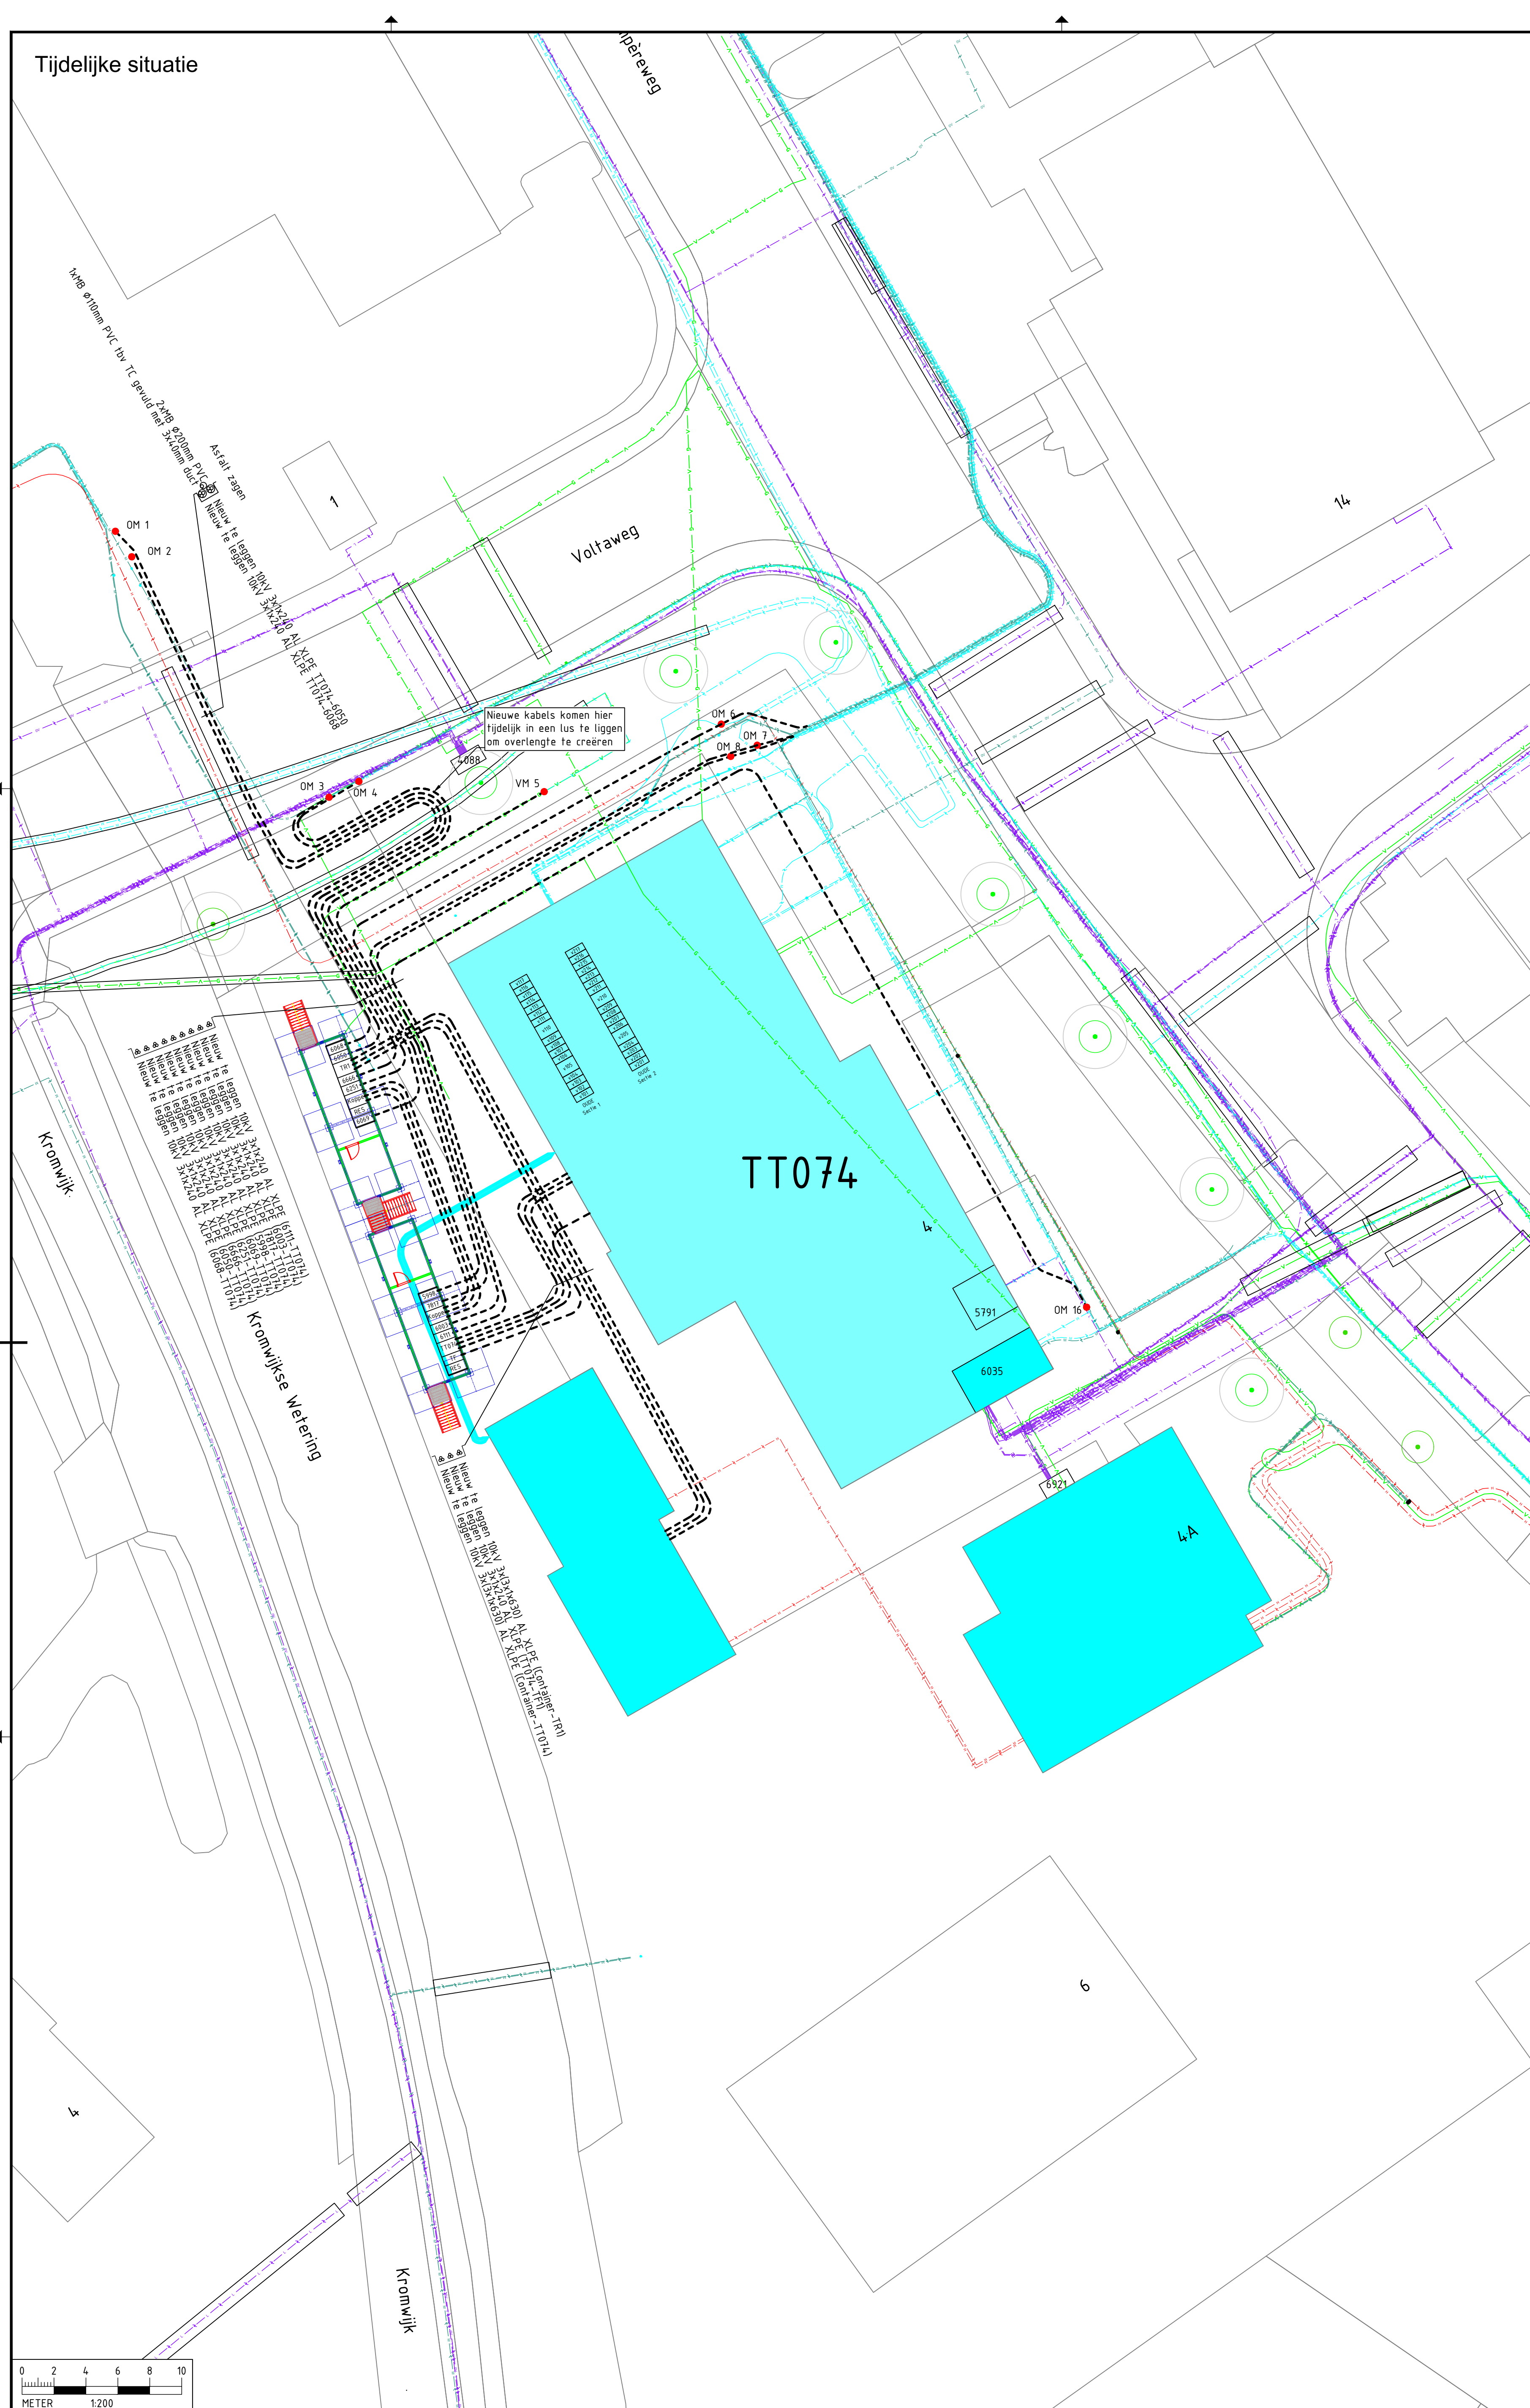

Eindsituatie

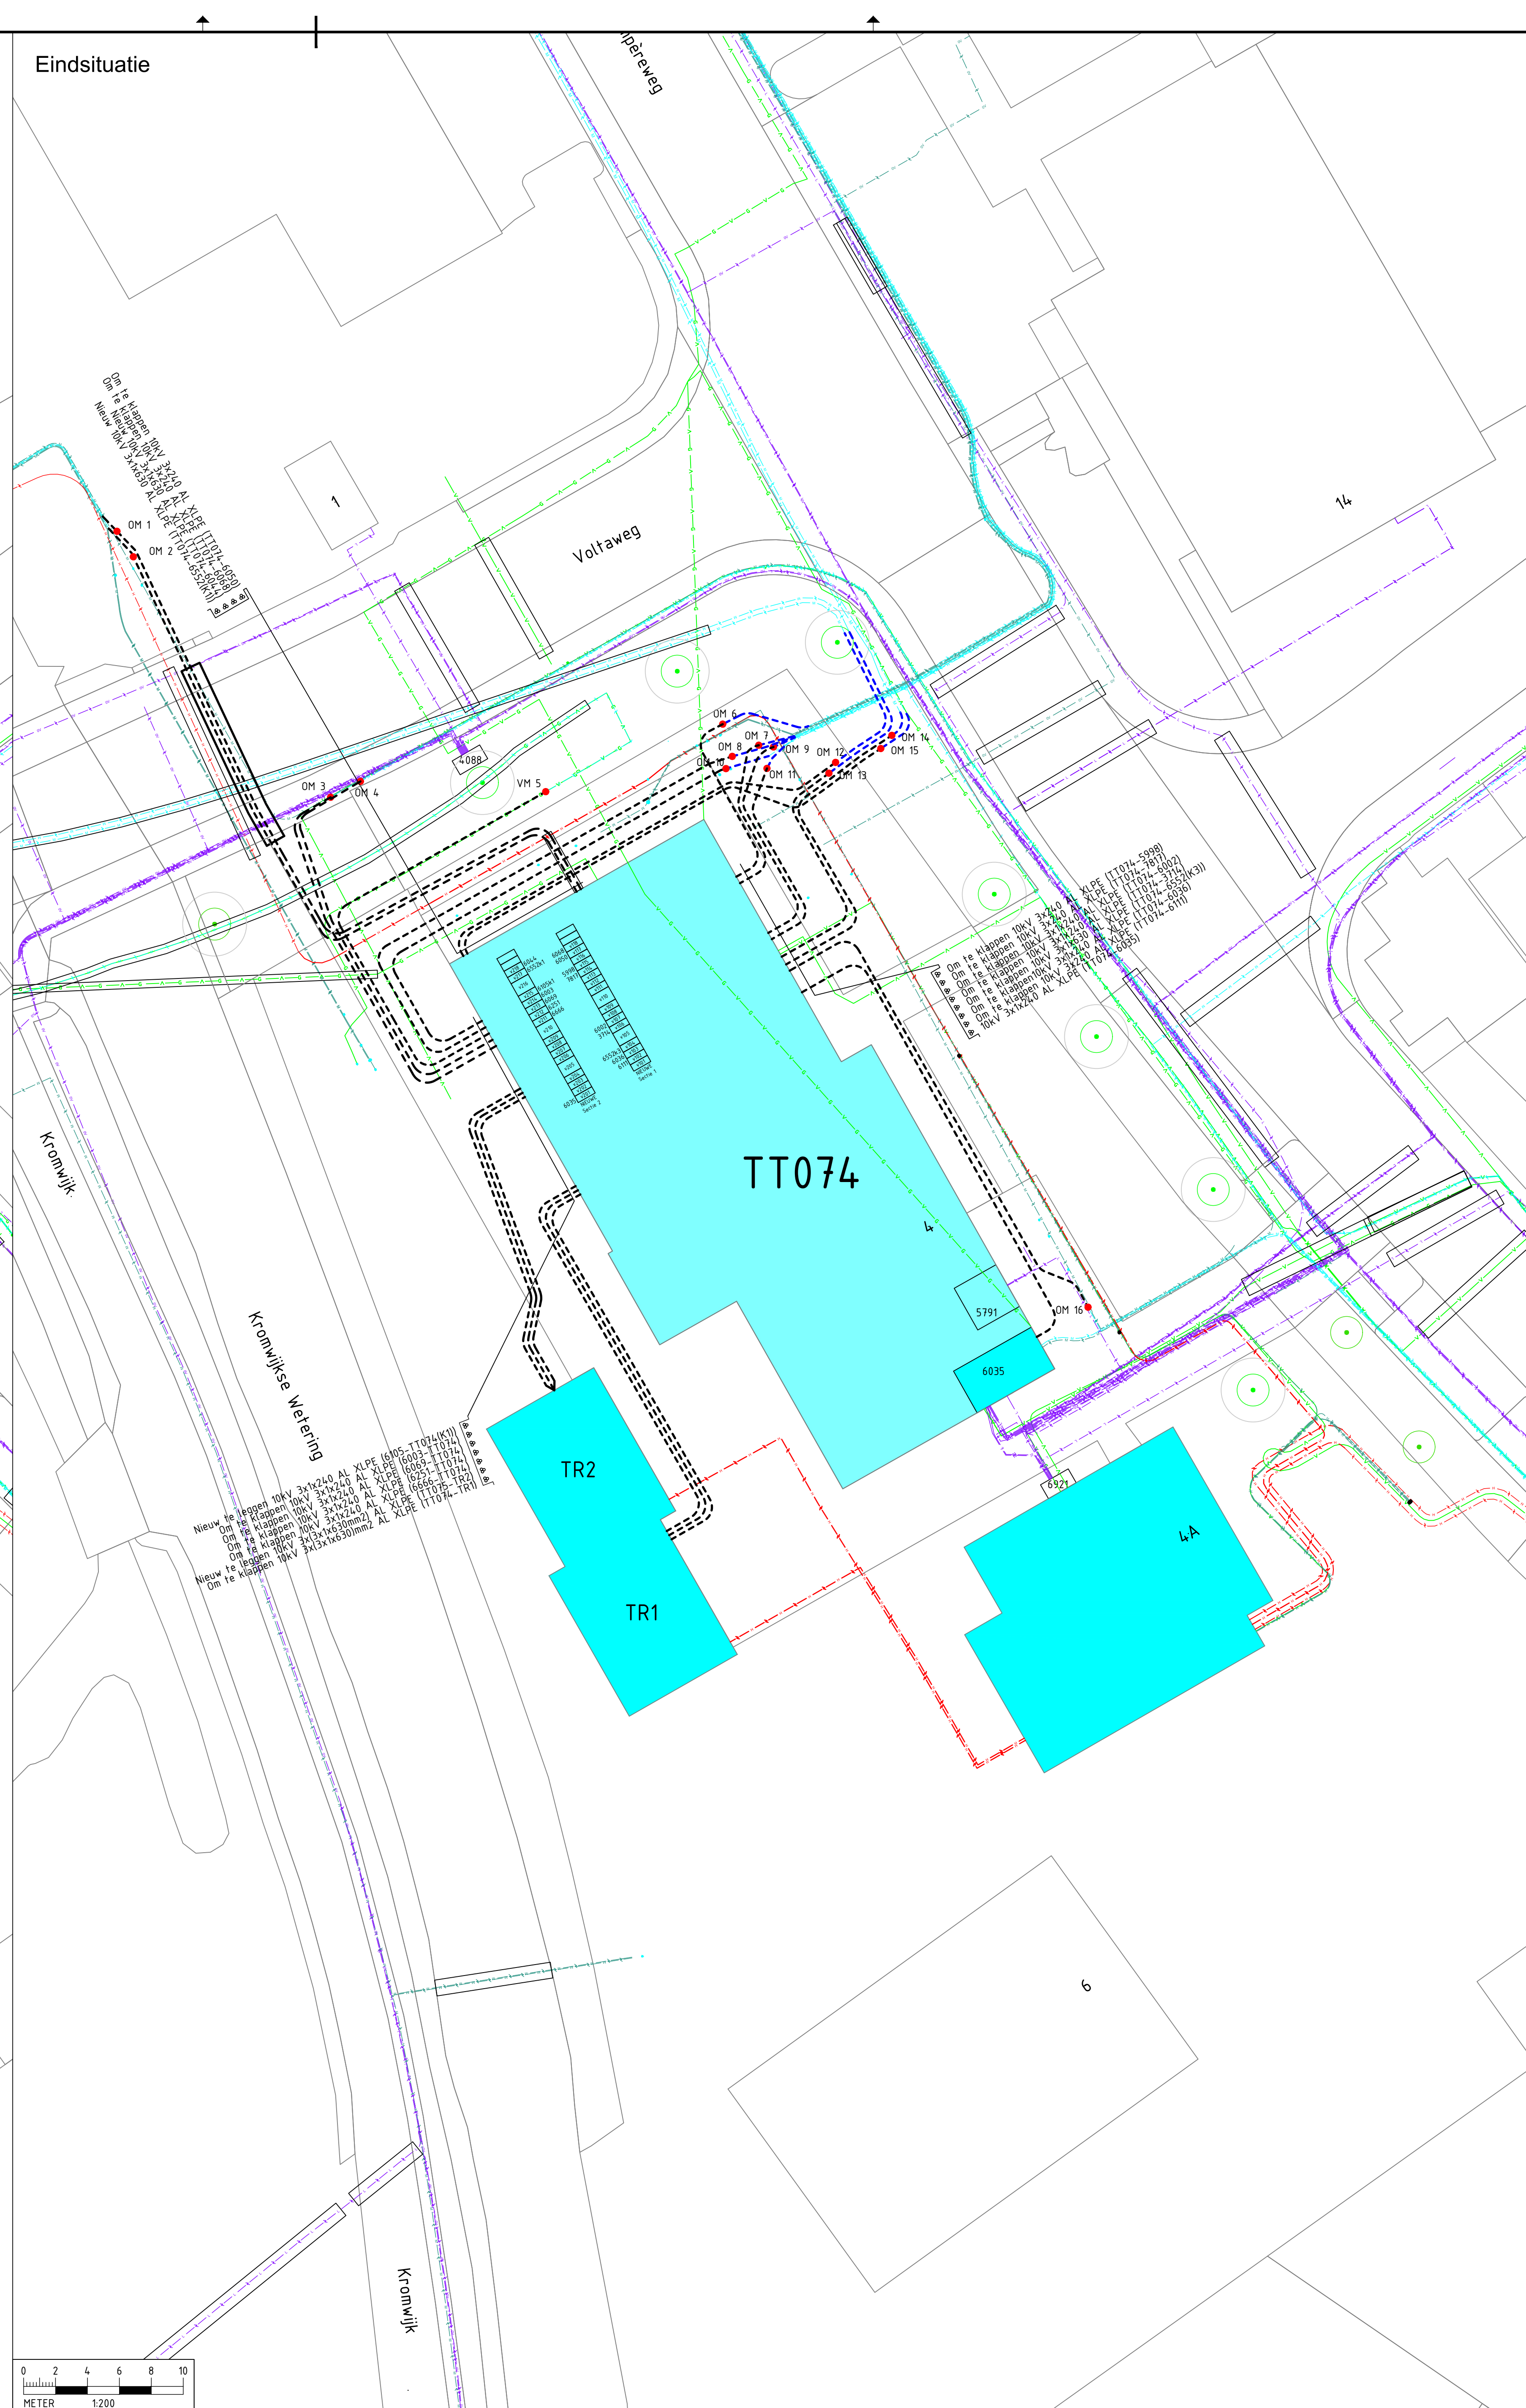

Legenda

Gemeen	Omschrijving	Status
	Grens onderzoeksgebied	Bestaand
	Glasvezelkabel	Bestaand
	Koperkabel telecom	Bestaand
	Hoogspanning 50 kV	Bestaand
	Hoogspanning 50 kV	Vervallen
	Hoogspanning 50 kV (Buiten bedrijf)	Bestaand
	Laagspanning	Bestaand
	Openbare verlichting	Bestaand
	Laagspanning DV (Buiten bedrijf)	Bestaand
	Middenspanning 10 kV	Bestaand
	Middenspanning 10 kV (Buiten bedrijf)	Bestaand
	Hoogspanning 50 kV (Omklappen)	Nieuw
	Middenspanning 10 kV (Wens tracé)	Nieuw
	Middenspanning 10 kV (Omklappen)	Nieuw
Symbol	Omschrijving	Status
	Boom 01	Bestaand
	Verbindingsmof	Nieuw
	Verbindingsmof	Bestaand
	Mantelbuis	Nieuw
Valruimte	Omschrijving	Status
	Grens onderzoeksgebied	Bestaand

KABELTREKLIJST PASSTUKKEN

Train	Rolling	Rolling type	Passenger loads in status	Overnight in the train	% of seats in use	Length in meter (approx)
1	T1074 - 6550	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	68	4	2	56
2	T1074 - 6568	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	45	6	2	53
3	T1074 - 6666	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	39	4	2	55
4	T1074 - 6751	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	39	4	2	45
5	T1074 - 6669	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	30	4	2	36
6	T1074 - 5998	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	52	4	2	58
7	T1074 - 7897	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	53	2	2	58
8	T1074 - 6003	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	43	4	2	59
9	T1074 - 6602	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	15	19	2	36
10	T1074 - 1005 100	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	33	9	2	44
11	T1074 - 3191	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	10	2	2	36
12	T1074 - 6552 100	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	28	9	2	39
13	T1074 - 6552 103	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	16	19	2	37
14	T1074 - 6236	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	21	15	6	42
15	T1074 - 6641	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	31	19	2	43
16	T1074 - 6111	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	92	4	4	100
17	T1074 - 6035	h3xh2xh2 AL 17M6xread3rd 12/20V	31	23	10	64
18	T1074 - 7181	h3xh2xh33M AL 17M6xread3rd 12/20V	45	8	3	56
19	T1074 - 7181	h3xh2xh33M AL 17M6xread3rd 12/20V	22	4	3	56
20	Container - Container	h3xh2xh33M AL 17M6xread3rd 12/20V	19	32	3	52
21	Container - Container	h3xh2xh33M AL 17M6xread3rd 12/20V	20	7	1	28

MOFFENLIJST PASSTUKKEN


[illegible]

Tracéwerkzaamheden voor de 50kV zijn te vinden op tek. US1269-DES-TR-TEK01-001.pd
 Proefsleuven zijn te vinden op tek. Z20610.pdf
 Gebaseerd op schematisch overnameplan: US1269-DES-TM-PLN01-0002

KLIC gegevens

Kliknummer(s) : 190018010 / 190018011	Klik datum : 27 februari 2019
---------------------------------------	-------------------------------


Overzicht

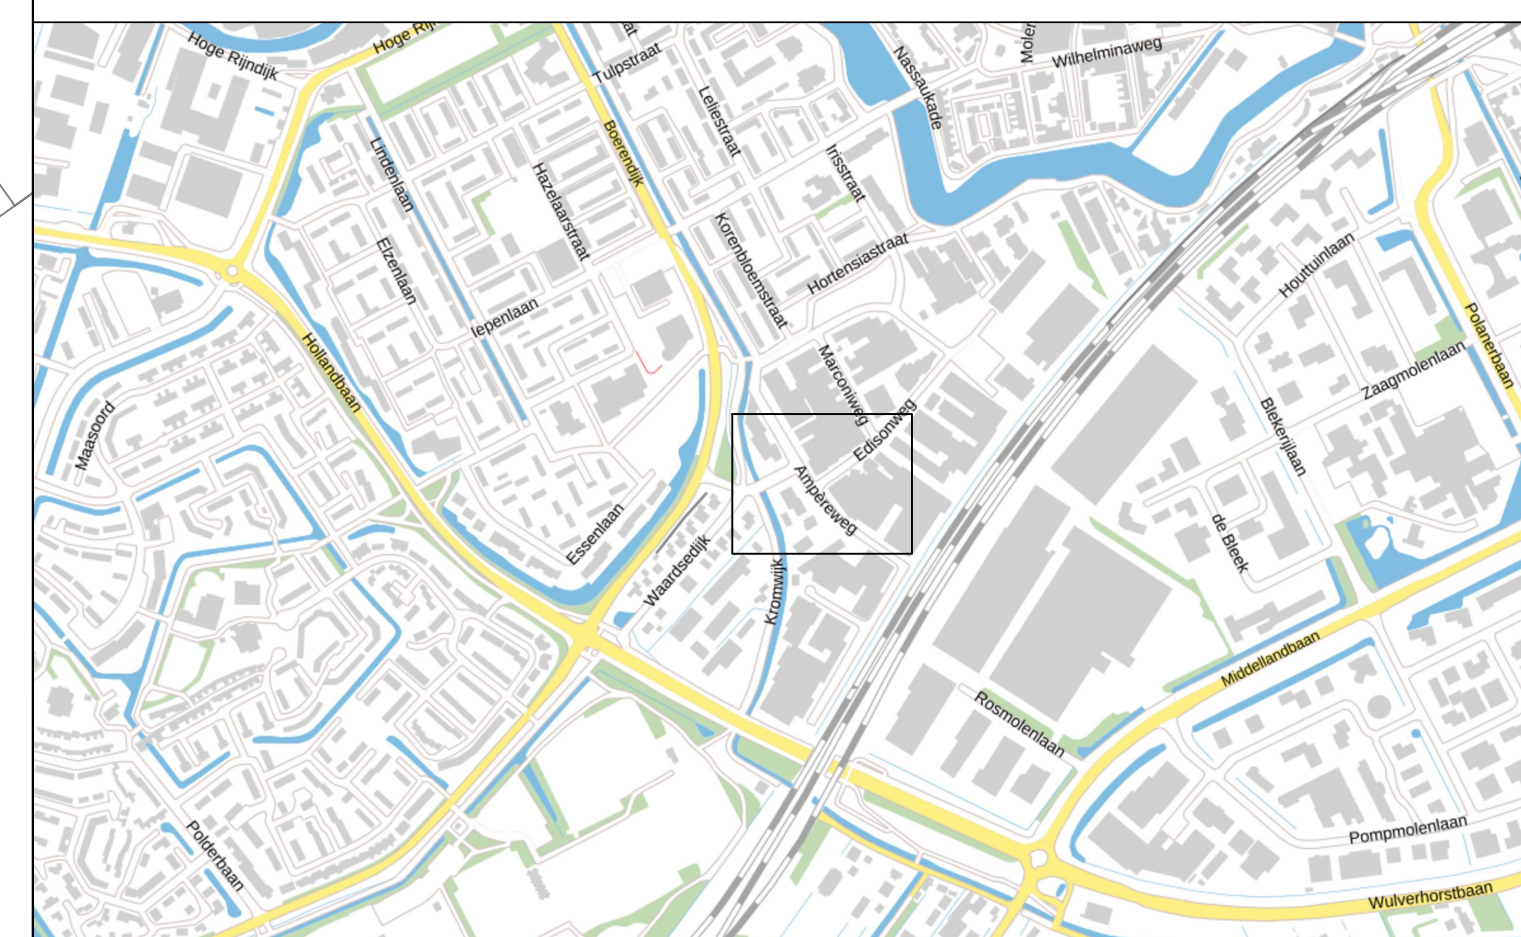

Revisie gegevens

[illegible]

Te verwijderen kabels

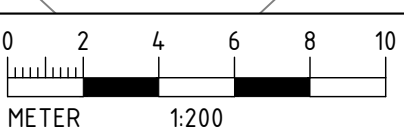


Legenda		
Gesetste	Beschrijving	Status
	Grens onderzoeksgebied	Bestaand
	Glasvezelkabel	Bestaand
	Koperkabel telecom	Bestaand
	Hoogspanning 50 kV	Bestaand
	Hoogspanning 50 kV	Vervallen
	Hoogspanning 50 kV (Buiten bedrijf)	Bestaand
	Laagspanning	Bestaand
	Openbare verlichting	Bestaand
	Laagspanning OV (Buiten bedrijf)	Bestaand
	Middenspanning 10 kV	Bestaand
	Middenspanning 10 kV (Buiten bedrijf)	Bestaand
	Middenspanning 10 kV (Buiten bedrijf)	Vervallen
	Middenspanning 10 kV (in bedrijf)	Bestaand
Symbol	Beschrijving	Status
	Boom 01	Bestaand
	Verbindingsmof	Bestaand
Vaakvulling	Beschrijving	Status
	Grens onderzoeksgebied	Bestaand

Trekkr.	Richting	Kabeltype	Passivak lengte in meters	Overlappings 1 x 3 x 5 meters, met in meters	+5K lengte in meters (afgerond)
1	T07A - 665G	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	48		
2	T10A - 666H	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	46		
3	T10A - 666H	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	26		
4	T07A - 657I	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	27		
5	T10A - 666H	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	31		
6	T07A - 599H	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	53	-	
7	T07A - 381T	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	54	-	
8	T07A - 600J	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	54	-	
9	T07A - 600J	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	5		
10	T07A - 600J K2	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	13		
11	T07A - 374L	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	13		
12	T10A - 655Z K3	3x5x30mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	26		
13	T10A - 655Z K3	3x5x30mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	18		
14	T07A - 609H	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	21		
15	T07A - 604L	3x5x30mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	31		
16	T07A - 611I	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	93		
17	T07A - 633G	3x5x24mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	22		
18	T07A - 171	3x5x33mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	44		
19	T07A - 712	3x5x33mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	22		
20	T07A - Contanier	3x5x33mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	17		
21	Contanier - Contanier	3x5x33mm ² AL (YMKvraadsvad 12/20V)	20		

Tracéwerkzaamheden voor de 50kV zijn te vinden op tek. US1269-DES-TR-TEK01-001.pdf
 Proefsleuven zijn te vinden op tek. Z20610.pdf
 Gebaseerd op schematisch overnameplan: US1269-DES-TM-PLN01-0002

KLIC gegevens	
Klicnummer(s) : 790070070 / 190070071	Klic datum : 27 februari 2019

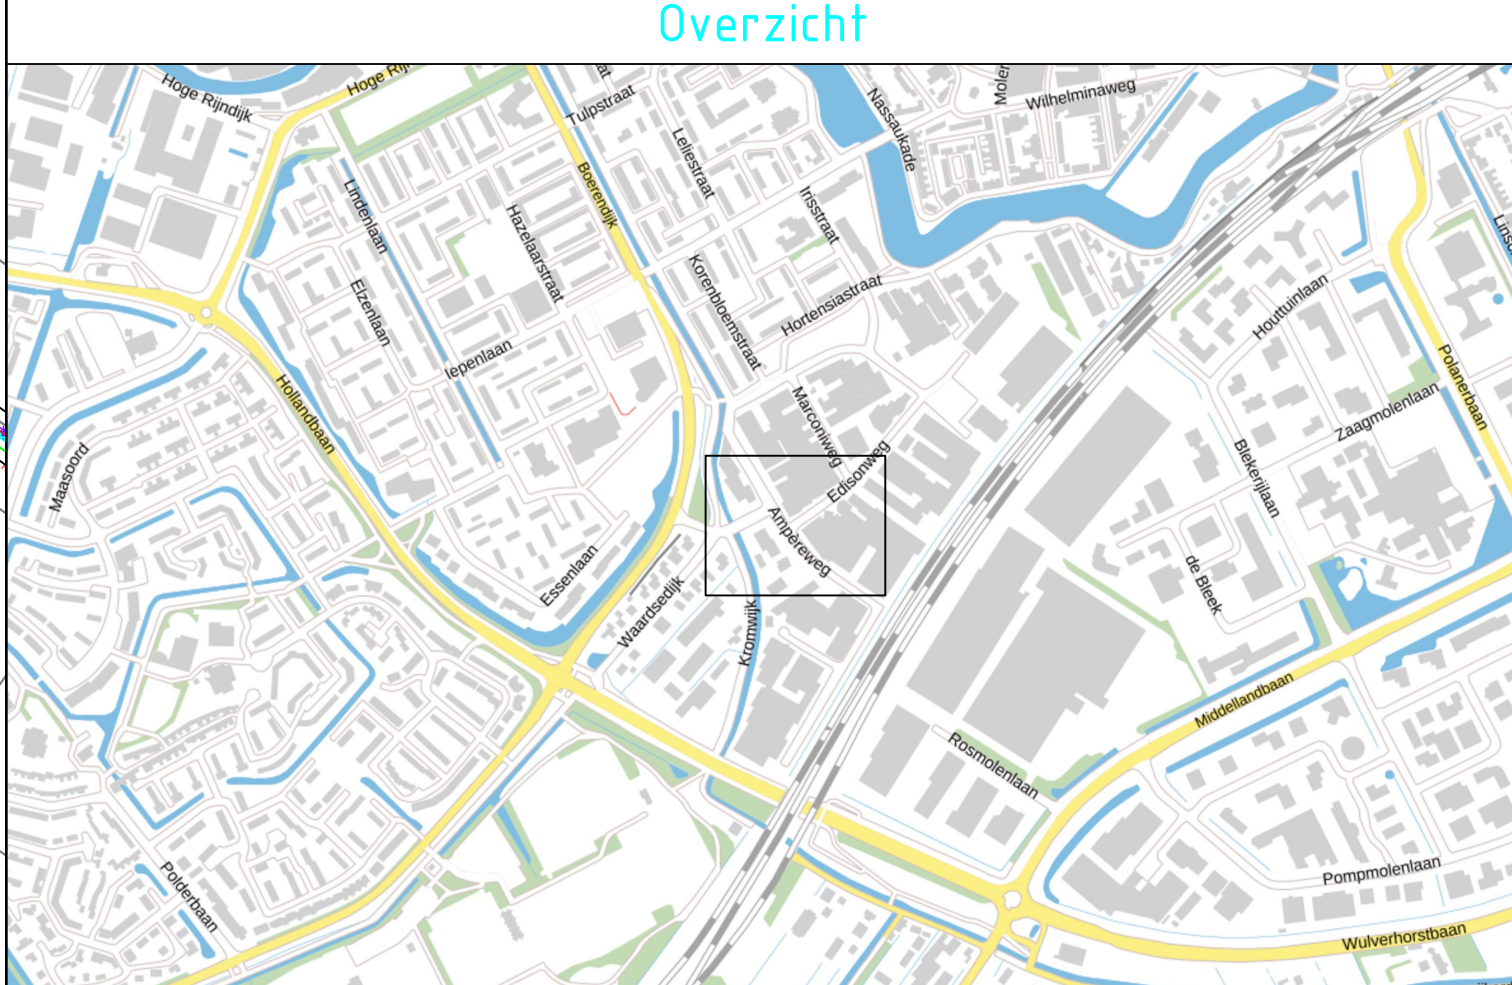

Revisie gegevens									
O /	06-05-2021	Mw	Hk	Aangegeven na inspectiejong					
O /	25-03-2020	Mw	SL	Eerste opzet					
Rev.	Datum	Gel.	Ges.	WIZJONG					
BETROFFEN:				SECTOR:	SL	DATUM	12 Jun 2020		
PRINMER:	145052609	SCHAL:	I220	FORHAAT:	AD				
STATUS:	Tar controla	DOC. TYPE:	Nekening	AANTAL:	2	BLADNR:	2		



Kifc Tract Engineering
Postbus 439
3000 AD Rotterdam
Tfz_team@stedin.net

PROJECT :	Horonthorst Woerden T1074	
	Vervangen 10kV → SA	
	Te verwijderen kabels	
DOCUMENTTYPE:	Trajectaanmelding 10kV	