

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het aanleggen en tijdelijk behouden van een stalen persleiding type DN500 in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primair oppervlaktewater de Geleenbeek ter hoogte van Daniken en de Beekstraat te Geleen

Zaaknummer: 2021-Z36684

Datum: 23 november 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	10
6.1	Samenvatting aanvraag.....	10
6.2	Locatie	10
6.3	Vergunningplichtige handelingen	11
6.4	Zorgplicht	11
6.5	Overige wet- en regelgeving: Besluit lozen buiten inrichtingen	11
7	Toetsing.....	12
7.1	Algemeen	12
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	14
8	Procedure en rechtsbescherming	15
8.1	Procedure.....	15
8.2	Rechtsbescherming.....	15
9	Mededelingen	16
10	Bijlagen	17

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 november 2021 een aanvraag ontvangen van Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., Kruishoekstraat 13, 5384 TK Heesch, namens Waterschapsbedrijf Limburg, Postbus 1315, 6040 KH Roermond (hierna: WBL), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en tijdelijk behouden van een persleiding parallel aan en over de Geleenbeek nabij Geleen en Munstergeleen. Voor het aanleggen en behouden van een persleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van een primair oppervlaktewater is op grond van de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschapsbedrijf Limburg, Postbus 1315, 6040 KH Roermond, voor:
 - het aanleggen en behouden van een stalen persleiding type DN500 in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primair oppervlaktewater de Geleenbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Uitvoeringsregel Bouwwerken langs een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot en met 31 augustus 2022;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - projecttekening 1 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287923, bijlage 1;
 - projecttekening 2 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287924, bijlage 2;
 - projecttekening 3 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287925, bijlage 3;
 - projecttekening 4 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287927, bijlage 4;
 - projecttekening 5 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287928, bijlage 5.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van de vergunde werken. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en tijdelijk behouden conform de tekeningen bij dit besluit:
 - projecttekening 1 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287923, bijlage 1;
 - projecttekening 2 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287924, bijlage 2;
 - projecttekening 3 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287925, bijlage 3;
 - projecttekening 4 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287927, bijlage 4; en
 - projecttekening 5 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287928, bijlage 5.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-8890100 of via het Meldpunt Water 0800-0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik, verwijderen van de leiding

1. Als de persleiding zijn functie heeft verloren en niet meer wordt gebruikt, verwijdt de vergunninghouder deze zo spoedig mogelijk. Alle delen en onderdelen van de leiding moeten volledig worden verwijderd uit de zoneringen van de Geleenbeek.
2. De vergunninghouder brengt na het opruimen de Geleenbeek en de zoneringen van de Geleenbeek ter plaatse in oude staat terug. Eventuele beschadigingen aan de oever(s) moeten direct worden hersteld.

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering en de aanwezigheid van de werken mag de doorstroming van de Geleenbeek niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschrift 10


Leidingbrug bij rioolgemaal Geleen



1. De leidingbrug bij rioolgemaal Geleen:
 - moet worden aangelegd met onderzijde buis op tenminste 53,90 meter +NAP;
 - mag het bestaande profiel van het oppervlaktewater niet wijzigen; en
 - mag de stabiliteit van de oevers en taluds van het oppervlaktewater niet negatief belasten.

Voorschrift 11


Leidingbrug bij Daniken

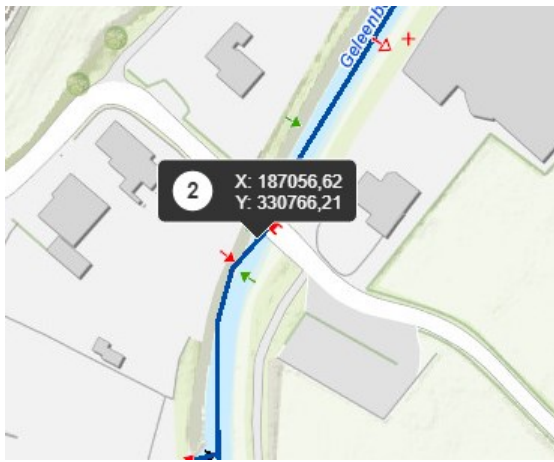

1. De leidingbrug bij Daniken:
 - moet worden aangelegd met onderzijde buis op ten minste 53,60 meter +NAP;
 - mag het bestaande profiel van het oppervlaktewater niet wijzigen; en
 - mag de stabiliteit van de oevers en taluds van het oppervlaktewater niet negatief belasten.

Voorschrift 12


Leiding bij overstort bij Beekstraat

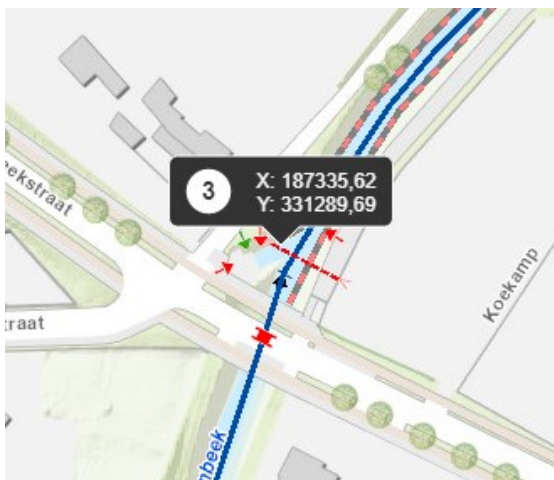

1. De leiding parallel aan de Geleenbeek bij de overstort bij de Beekstraat:
 - moet volledig boven de insteek van de Geleenbeek worden aangelegd;
 - mag het bestaande profiel van het oppervlaktewater niet wijzigen; en
 - mag de stabiliteit van de oevers en taluds van het oppervlaktewater niet negatief belasten.

Voorschrift 13

Leiding bij voetgangersbrug bij Kwaad Gat

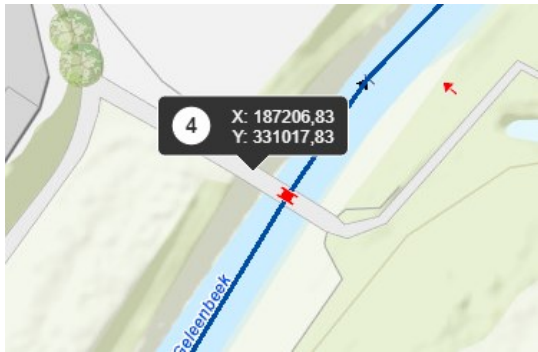

1. De leiding parallel aan de Geleenbeek bij de voetgangersbrug bij Kwaad Gat:
 - moet volledig worden ingegraven onder het voetpad;
 - mag het bestaande profiel van het oppervlaktewater niet wijzigen; en:
 - mag de stabiliteit van de oevers en taluds van het oppervlaktewater niet negatief belasten.

Voorschrift 14

Toegangspoorten tot de werkpaden

1. Na aanleg van de leiding moet de vergunninghouder oplossingen aanbrengen om de niet-toegankelijke werkpaden gesloten te houden voor wandelaars. Deze oplossingen moeten aan het waterschap worden voorgelegd en door het waterschap zijn goedgekeurd.

6 Aanvraag


6.1 Samenvatting aanvraag

WBL is voornemens om een tijdelijke rioolpersleiding aan te leggen tussen rioolgemaal Geleen en (ordegrootte) rioolgemaal Munstergeleen. De tijdelijke persleiding is nodig omdat de bestaande persleiding vervangen moet worden. De leiding ligt parallel aan de Geleenbeek en er zijn twee kruisingen met de beek. De leiding ligt geheel opgebokt bovengronds met enkele leidingbruggen over de Geleenbeek en over enkele straten. Bij de voetgangersbrug bij Kwaad Gat wordt de leiding ingegraven. Het gehele leidingtracé meet circa 1400 meter, de werkdruk bedraagt 1,5 bar, maximaal 2 bar.

De tijdelijke persleiding wordt aangelegd in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primair oppervlaktewater de Geleenbeek.

6.2 Locatie

De persleiding wordt gerealiseerd (ordegrootte) tussen RD-coördinaten X = 187702, Y = 331800 en X = 187043, Y = 330637.

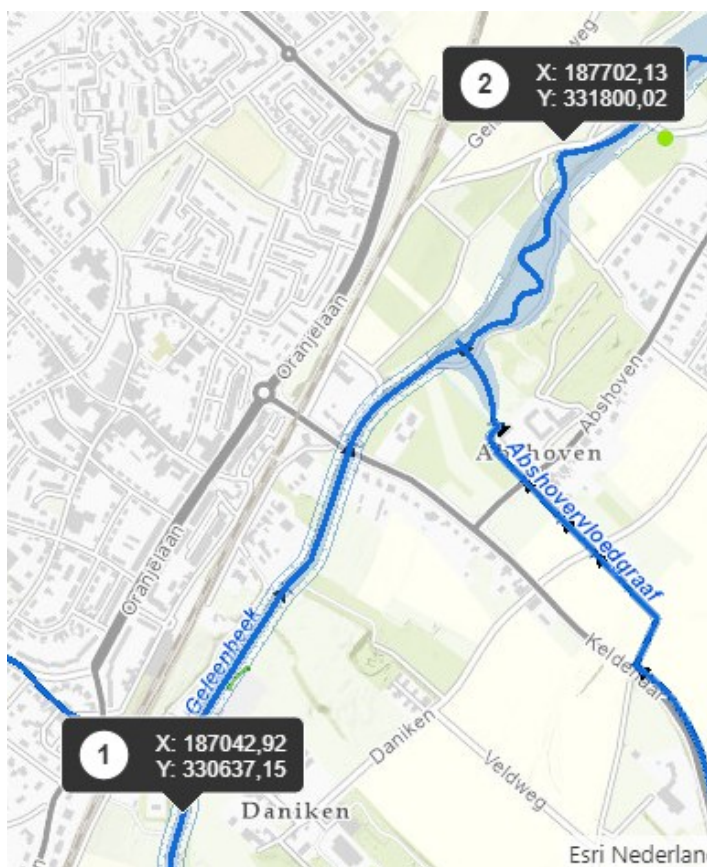

De Geleenbeek (code 2450) ligt op de locatie van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Sittard-Geleen en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De

Geleenbeek is ter plaatse voorzien van een kernzone en een profiel van vrije ruimte met diverse maatvoeringen. De Geleenbeek heeft een algemeen ecologische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en tijdelijk behouden van een rioolpersleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primair oppervlaktewater de Geleenbeek (§ 1.5 Uitvoeringsregel Bouwwerken langs een oppervlaktewater).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt tevens de specifieke zorgplicht voor het uitvoeren van activiteiten in de zoneringen van oppervlaktewateren. Echter, de voorschriften in paragraaf 5 van deze vergunning dekken de bepalingen uit de specifieke zorgplicht.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de algemene en specifieke zorgplicht wordt voldaan.

6.5 Overige wet- en regelgeving: Besluit lozen buiten inrichtingen

Ten aanzien van de kwalitatieve aspecten van de uitvoering van de aanleg- en verwijderwerkzaamheden aan de leidingbruggen bij rioolgemaal Geleen en bij Daniken moet u voldoen aan de eisen zoals opgenomen in:

- het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), specifiek paragraaf 3.5 van dit besluit (artikel 3.10 en 3.11); en
- de Regeling lozen buiten inrichtingen, specifiek paragraaf 2.2. Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam (artikel 2.4 t/m 2.15).

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Geleenbeek heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019;
- § 1.5 Uitvoeringsregel Bouwwerken langs een oppervlaktewater; en
- Beleidsregel 6 Aanleggen van een bouwwerk (oppervlaktewater).

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij oppervlaktewateren wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Toetsing oppervlaktewater, algemeen

Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de functies zoals de bergingscapaciteit en doorstroomcapaciteit van het betreffende oppervlaktewater ten allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de

belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met deze functies. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera aan het oppervlaktewater worden eveneens afgewogen.

De tijdelijke rioolpersleiding wordt aangelegd tussen rioolgemaal Geleen en (ordegrootte) rioolgemaal Munstergeleen en ligt parallel aan de Geleenbeek. Tevens zijn er twee haakse kruisingen met de beek. De leiding ligt geheel opgebokt bovengronds. Bij twee straten, de Beekstraat en Daniken wordt de leiding middels een leidingportaal over de weg heen geleid. Bij de voetgangersbrug ter hoogte van Kwaad Gat wordt de persleiding ingegraven onder het voetpad.

De tijdelijke persleiding wordt aangelegd in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primair oppervlaktewater de Geleenbeek.

Toetsing oppervlaktewater, specifiek

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij een oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan de volgende aspecten:

Werken in het profiel van vrije ruimte / toekomstige aanpassingen watersysteem

Het profiel van vrije ruimte van een oppervlaktewater is de in de legger van het waterschap vastgelegde ruimte langs oppervlaktewateren die mogelijk nodig is om toekomstige aanpassingen aan het water te kunnen realiseren. Met het vastleggen van het profiel van vrije ruimte wordt voorkomen dat (bouw)werken worden gerealiseerd die het realiseren van toekomstige aanpassingen belemmeren of onmogelijk maken.

De persleiding is tijdelijk van aard en wordt na gebruik geheel verwijderd. Geconcludeerd wordt dat de mogelijkheden voor eventuele toekomstige aanpassingen niet worden belemmerd.

Effecten op de bergings- en doorstroomcapaciteit

De persleiding wordt geheel bovengronds aangelegd, er worden geen leidingdelen in (het stroomprofiel van) de Geleenbeek aangelegd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de leiding geheel buiten het stroomprofiel wordt aangelegd. De twee leidingkruisingen bij rioolgemaal Geleen en Daniken worden op bepaalde NAP-hoogtes aangelegd zodat deze niet in het stroomprofiel komen te liggen. Deze hoogtes zijn gebaseerd op een afvoer in de Geleenbeek na een T=100 neerslaggebeurtenis.

Hiermee is geborgd dat de bergings- en doorstroomcapaciteit niet worden belemmerd.

Stabiliteit van de taluds/oeveren

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de oevers van de Geleenbeek niet negatief mogen worden belast en bij eventuele beschadigingen worden hersteld.

Effecten op het stroomprofiel

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat het stroomprofiel van de Geleenbeek niet mag worden gewijzigd.

Effecten op de waterkwaliteit

Het aanleggen en verwijderen van de leidingbruggen is beschouwd als 'nieuwbouw van vaste objecten' zoals omschreven in paragraaf 3.5 van het Besluit lozen buiten inrichtingen, zie ook paragraaf 6.5 van deze vergunning.

Door het waterschap uit te voeren doelmatige onderhoud oppervlaktewater

Het onderhoud aan de Geleenbeek mag niet worden belemmerd door de aanleg en de aanwezigheid van de tijdelijke persleiding. Vanwege de aanwezigheid van de leiding kunnen de maaiwerkzaamheden op bepaalde tracédelen niet op het gewenste tijdstip worden uitgevoerd. Echter, de maaiwerkzaamheden kunnen worden uitgesteld tot het moment dat de tijdelijke leiding is verwijderd. Dit uitstel brengt geen negatieve effecten met zich mee voor het functioneren van de Geleenbeek.

Nabij de voetgangersbrug bij Kwaad Gat bevinden zich twee toegangspoorten ten behoeve van het onderhoudsmaterieel van het waterschap. De ingegraven leiding wordt over een groter tracé ingegraven dan alleen het voetgangerspad. Dit betekent dat de toegangspoorten aan weerszijden van de brug toegankelijk blijven voor het onderhoudsmaterieel.

Gedurende de aanwezigheid van de tijdelijke leiding moeten enkele andere poorten naar de niet-opengestelde paden open blijven staan vanwege de aanwezigheid van de leiding. Dit kan met zich meebrengen dat wandelaars deze paden betreden. Dat is ongewenst. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die bepalen dat de vergunninghouder in overleg met het waterschap daarvoor een adequate oplossing aanbrengt.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 november 2021 de aanvraag ontvangen onder OLO-nummer 6521325 en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z36684.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift vergunning

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., Kruishoekstraat 13, 4384 TK Heesch.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z36684:

1. projecttekening 1 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287923).
2. projecttekening 2 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287924).
3. projecttekening 3 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287925).
4. projecttekening 4 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287927).
5. projecttekening 5 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287928).